


# SKID TC Mutualisé



|                            |  |
|----------------------------|--|
| Type d'UMT                 | <b>Skid TC Mutualisé</b>   |
| Procédé                    | Traitement chimique  |
| Hauteur                    | mm   |
| Hauteur hors tout          |  |
| Largeur                    | mm   |
| Longueur                   | mm   |
| Poids vide                 |  |
| Raccordements hydrauliques | E/S circuit : 2 Brides DN 80<br>Evacuation effluent : Bride DN50<br>S circuit en attente : 1 Bride DN80 + 1 Bride DN50<br>Entrée eau : 1 Bride DN40<br>Entrée vapeur : Camlock 40 NPT<br>Evacuation condensats : Camlock 40 NPT<br>Injection réactifs : 2 Camlock 25 NPT |
| Raccordements aéroliques   | Arrivée air comprimé : 2 Camlocks 15 NPT   |
| Raccordements électriques  |  |

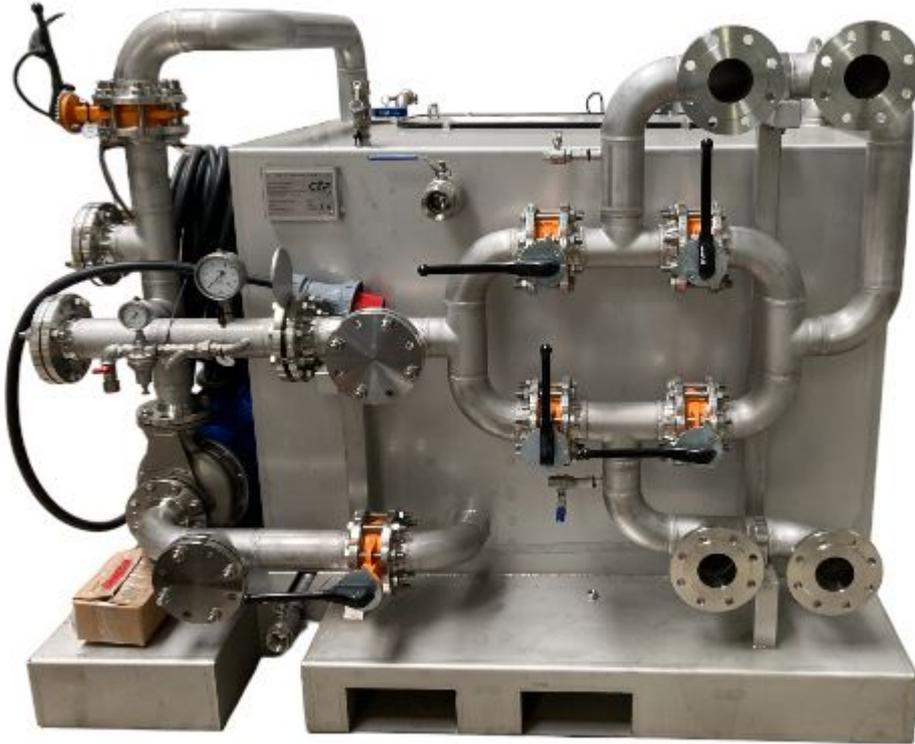

Manutention

Chariot

---

Accès Libre

Documentation réglementaire

Documentation complémentaire

Documentation fournisseur

---

Accès réservé