

CARACTERISTIQUES ARMOIRE

Tension Alimentation	400V TRI
Régime de Neutre	TN/TT/IT
Ik2/3max	20kA
Ik2/3min	NC
Ik1max	NA
Ik1min	NC



NOTE IMPORTANTE:

LA TERRE DE LA PRISE D'ALIMENTATION DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RACCORDEE
AU RESEAU DE TERRE GENERAL DU SITE AU TRAVERS DU CONDUCTEUR V/J DU CABLE D'ALIMENTATION
OU/ET A UN PIQUET DE TERRE

IMPORTANT INFORMATION:

THE EARTH OF THE MAIN POWER SUPPLY SOCKETS HAS TO BE CONNECTED TO THE MAIN EARTHING NETWORK
OF THE SITE THROUGH THE GREEN/YELLOW CONDUCTOR OF THE POWER SUPPLY CABLE
OR/AND BY USING AN EARTHING PIT

COULEURS/REPERAGE DES FILS DE CABLAGE

TYPE DE REPERE CAB 3

PUISSANCES:

400VCA	FILS AVEC REPERES
	- Phase 1 = Noir avec Repère
	- Phase 2 = Noir avec Repère
	- Phase 3 = Noir avec Repère
	- Neutre = Bleu Clair avec Repère
	- PE = Vert/Jaune
230VCA	Blanc / Rouge

COMMANDES:

24VCA	N.A.
24VCC	- 24V/+ = Violet - 24 (0V/-) = Bleu foncé
Tension interne (circuit AU/variableur)	Bleu nuit
Circuit sous tension avec Interrupteur-Sectionneur Générale ouvert	Orange
Contact libre de potentiel	Orange
Mesure	+ Marron - Blanc
	Câble blindé 2x0.75mm²

C	MAJ suite à consignation PD3103	23/04/2018	MBr		
B	RETOUR MISE EN SERVICE (TQC)	22/07/2014	OF	YC	
A	EMISSION ORIGINALE	10/04/2014	ELS	CTP ENV.	ORELIS
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE



ELS

Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

TEL : 04 77 40 15 30

FAX : 04 77 40 15 39



ORELIS Environnement

382 avenue du Moulinas
30340 SALINDRES - FRANCE

+33 (0)4 66 85 95 36

+33 (0)4 72 25 88 99

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)

SCHEMAS ELECTRIQUES



PAGE DE GARDE



DOCUMENT N° : **ELS1401108**

1 / 100

CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIETE. IL EST REMIS A TITRE CONFIDENTIEL.
IL NE DOIT PAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE

Document réalisé avec SEE, logiciel du groupe IGE+XAO tel. (33) (0)5 62 74 36 36

N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PAGE DE GARDE	A	B							
2	LISTE DES FOLIOS	A	B							
3	LISTE DES FOLIOS	A	B							
5	ARRRIVEE DISTRIBUTION 400VCA	A	B							
6	DISTRIBUTION 400VCA	A								
10	DEPART POMPE PC3502	A	B							
11	DEPART POMPE PC3602	A	B							
12	DEPART POMPE PC3501	A	B							
13	DEPART POMPE PC3601	A	B							
14	DEPART POMPE PC3400	A	B							
15	DEPARTS PPE DE VIDANGE & PPES DOSEUSES	A	B							
16	DEPARTS THERMOPLONGEURS	A								
17	DEPART COMPRESSEUR D'AIR	A	B							
20	DISTRIBUTION 230VCA	A	B							
21	DISTRIBUTION 230VCA SECOURUE	A	B							
24	CLIMATISATION ARMOIRE	A								
25	DISTRIBUTION 24VCC	A								
30	TELECOMMANDE 24VCC - ARRET D'URGENCE	A								
35	TELECOMMANDE - VARIATEUR VAR-PC3502	A	B							
36	TELECOMMANDE - VARIATEUR VAR-PC3602	A	B							
37	TELECOMMANDE - VARIATEUR VAR-PC3501	A	B							
38	TELECOMMANDE - VARIATEUR VAR-PC3601	A	B							
39	TELECOMMANDE - VARIATEUR VAR-PC3400	A	B							
45	TELECOMMANDE 24VCC SOUS AU	A								
50	TELECOMMANDE 24VCC HORS AU	A								
60	DEBITMETRES FIT3502 & FIT3503	A								
61	DEBITMETRES FIT3602 & FIT3603	A								
62	DEBITMETRE FIT3301	A								
70	ANALYSEUR LIQUILINE CM444R	A	B							
100	CONFIGURATION API&IHM - 1/3	A								
101	CONFIGURATION API&IHM - 2/3	A	B							
102	CONFIGURATION API&IHM - 3/3	A	B							
110	MODULE 0 - 16 E.TOR - 1/2	A								

11

+ ARMOIRE

N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	MODULE 0 - 16 E.TOR - 2/2	A								
112	MODULE 1 - 16 E.TOR - 1/2	A								
113	MODULE 1 - 16 E.TOR - 2/2	A								
114	MODULE 2 - 16 E.TOR - 1/2	A								
115	MODULE 2 - 16 E.TOR - 2/2	A								
120	MODULE 0 - 16 S.TOR - 1/2	A	B							
121	MODULE 0 - 16 S.TOR - 2/2	A								
122	MODULE 1 - 16 S.TOR - 1/2	A								
123	MODULE 1 - 16 S.TOR - 2/2	A								
124	MODULE 2 - 16 S.TOR - 1/2	A								
125	MODULE 2 - 16 S.TOR - 2/2	A								
126	MODULE 3 - 16 S.TOR - 1/2	A								
127	MODULE 3 - 16 S.TOR - 2/2	A								
128	MODULE 3 - 16 S.TOR - 1/2	A								
129	MODULE 3 - 16 S.TOR - 2/2	A								
135	MODULE 0 - 3 E.ANA	A								
136	MODULE 1 - 3 E.ANA	A								
137	MODULE 2 - 3 E.ANA	A								
138	MODULE 4 - 4 E.ANA	A								
139	MODULE 5 - 8 E.ANA/TC - 1/2	A								
140	MODULE 5 - 8 E.ANA/TC - 2/2	A								
141	MODULE 6 - 8 E.ANA/TC - 1/2	A								
142	MODULE 6 - 8 E.ANA/TC - 2/2	A								
143	MODULE 0 (STATION E/S DEPORTEES) - 8 E.ANA/TC - 1/	A								
144	MODULE 0 (STATION E/S DEPORTEES) - 8 E.ANA/TC - 2/	A								
150	MODULE 5 - 2 S.ANA	A								
151	MODULE 1 (STATION E/S DEPORTEES) - 6 S.ANA - 1/2	A								
152	MODULE 1 (STATION E/S DEPORTEES) - 6 S.ANA - 2/2	A								
153	MODULE 2 (STATION E/S DEPORTEES) - 6 S.ANA - 1/2	A	B							
154	MODULE 2 (STATION E/S DEPORTEES) - 6 S.ANA - 2/2	A								
200	Bornier : +ARMOIRE-XP1 1/1	B								
201	Bornier : +ARMOIRE-XP2 1/1	A								
202	Bornier : +ARMOIRE-XC1 1/2	B								

	ELS Allée André et Marie Ampère 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES					ORELIS Environnement	UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE) LISTE DES FOLIOS	FOLIO 2 ◀ 1 3 ▶
	B	22/07/2014	RETOUR MISE EN SERVICE (TQC)	OF	Document n° : ELS1401108			
	A	10/04/2014	EM ISSION ORIGINALE	ELS				
	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.				


N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	Bornier : +ARMOIRE-XC1 2/2	B								
204	Bornier : +ARMOIRE-XC2 1/1	A								
205	Bornier : +ARMOIRE-XEA1 1/2	A	B							
206	Bornier : +ARMOIRE-XEA1 2/2	A	B							
208	Bornier : +ARMOIRE-XET1 1/1	A								
209	Bornier : +ARMOIRE-XEV 1/3	A								
210	Bornier : +ARMOIRE-XEV 2/3	A								
211	Bornier : +ARMOIRE-XEV 1/0	A								
212	Bornier : +ARMOIRE-XAU 1/1	A								
213	Bornier : +ARMOIRE-X24V 1/1	A								
214	Bornier : +ARMOIRE-XDIRIS 1/1	A								
215	Bornier : +ARMOIRE-XSA1 1/1	B								
250	FACADE ARMOIRE	A								
251	IMPLANTATION ARMOIRE	A								
252	IMPLANTATION COFFRET ALIM.	A								
300	NOMENCLATURE	A	B							
301	NOMENCLATURE	A	B							
302	NOMENCLATURE	A	B							
303	NOMENCLATURE	A	B							
304	NOMENCLATURE	A	B							
305	NOMENCLATURE	A	B							
306	NOMENCLATURE	A	B							
307	NOMENCLATURE	A	B							
308	NOMENCLATURE	A	B							
309	NOMENCLATURE	A	B							
310	NOMENCLATURE	A	B							
311	NOMENCLATURE	A	B							
312	NOMENCLATURE	A	B							
313	NOMENCLATURE	A	B							
350	CARNET DE CABLES : CANbus à WC_PIT2604	A								
351	CARNET DE CABLES : WC_PIT2605 à WP_COMUT-ELC	A								
352	CARNET DE CABLES : WP_CONVECTEUR 1 à WP_VENTIL	A								
353	CARNET DE CABLES : WC_VR3501-2 à WP_VAR-PC3602	A								

11

+ ARMOIRE

[illegible]

	ELS Allée André et Marie Ampère 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES					ORELIS Environnement	UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE) LISTE DES FOLIOS	FOLIO 3 ◀ 2 5 ▶
			B	22/07/2014	RETOUR MISE EN SERVICE (TQC)			
	A	10/04/2014	EM ISSION ORIGINALE	ELS	Document n° : ELS1401108	Logiciel SEE v. 4.10		
	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.				

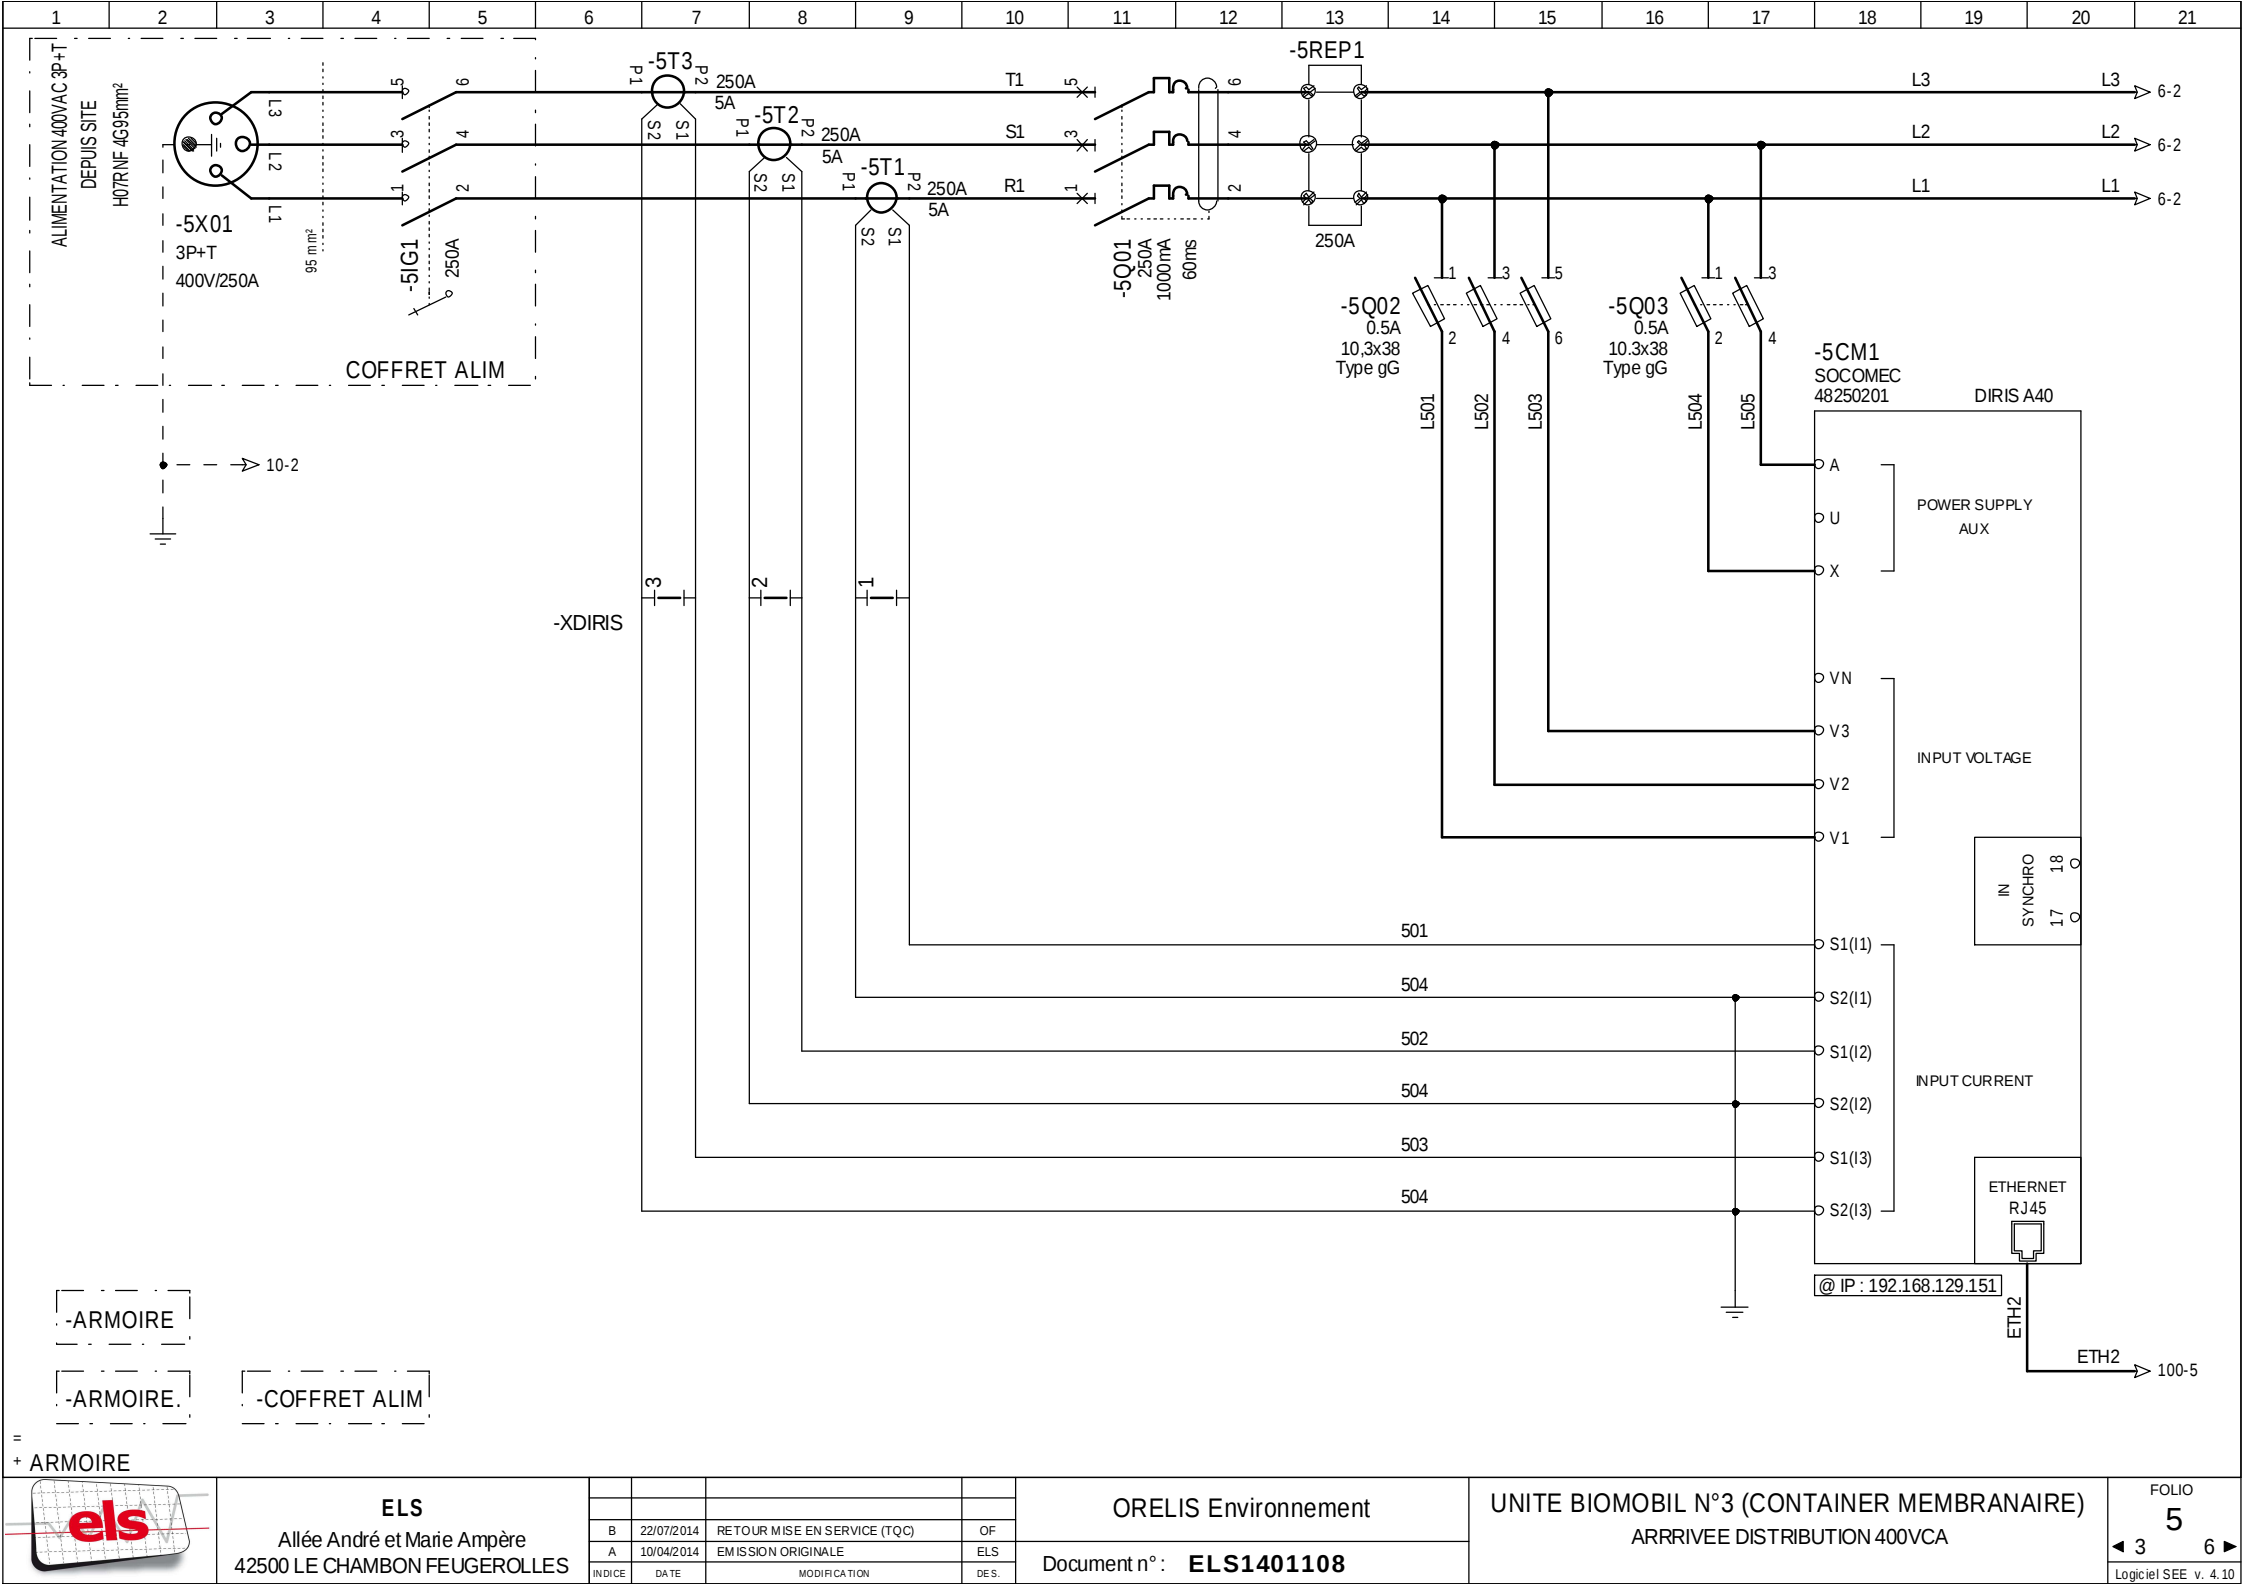

ELS
Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

B	22/07/2014	RETOUR MISE EN SERVICE (TQC)	OF
A	10/04/2014	EMISSION ORIGINALE	ELS
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

ORELIS Environnement

Document n°: **ELS1401108**

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)
ARRIVEE DISTRIBUTION 400VCA



Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

ORELIS Environnement


Document n°: **ELS1401108**


FOLIO


6

◀ 5 10 ▶

Logiciel SEE v. 4.10

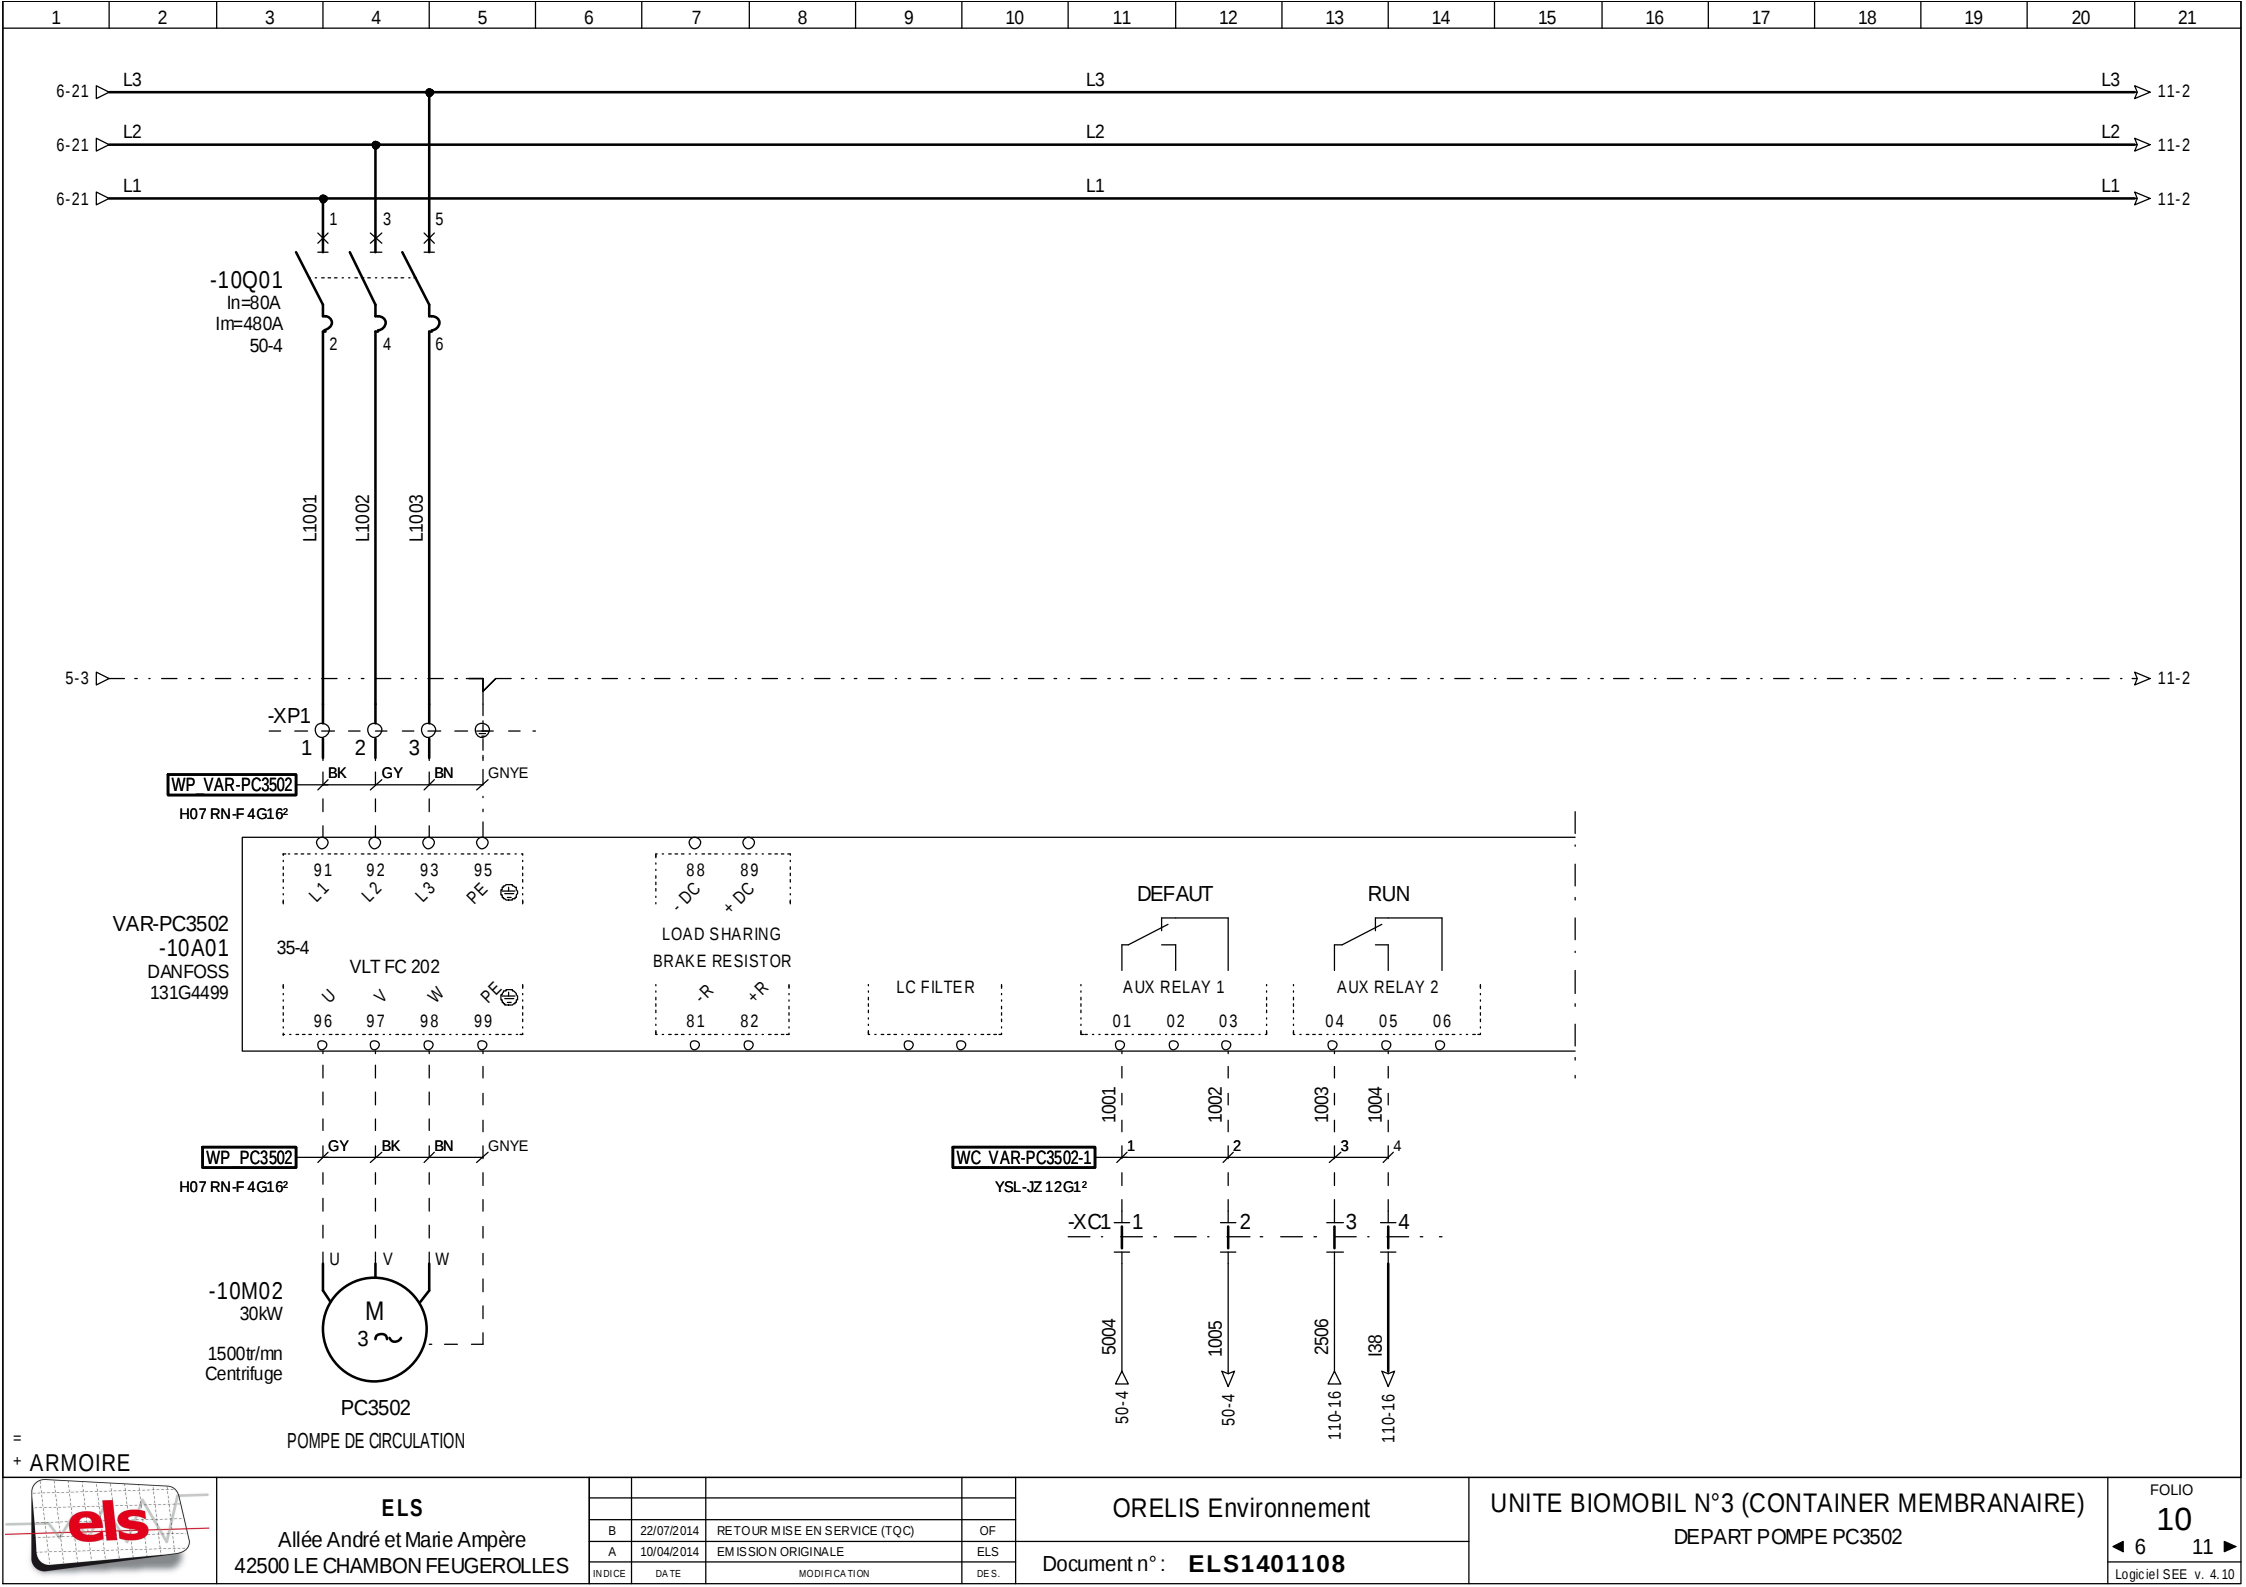

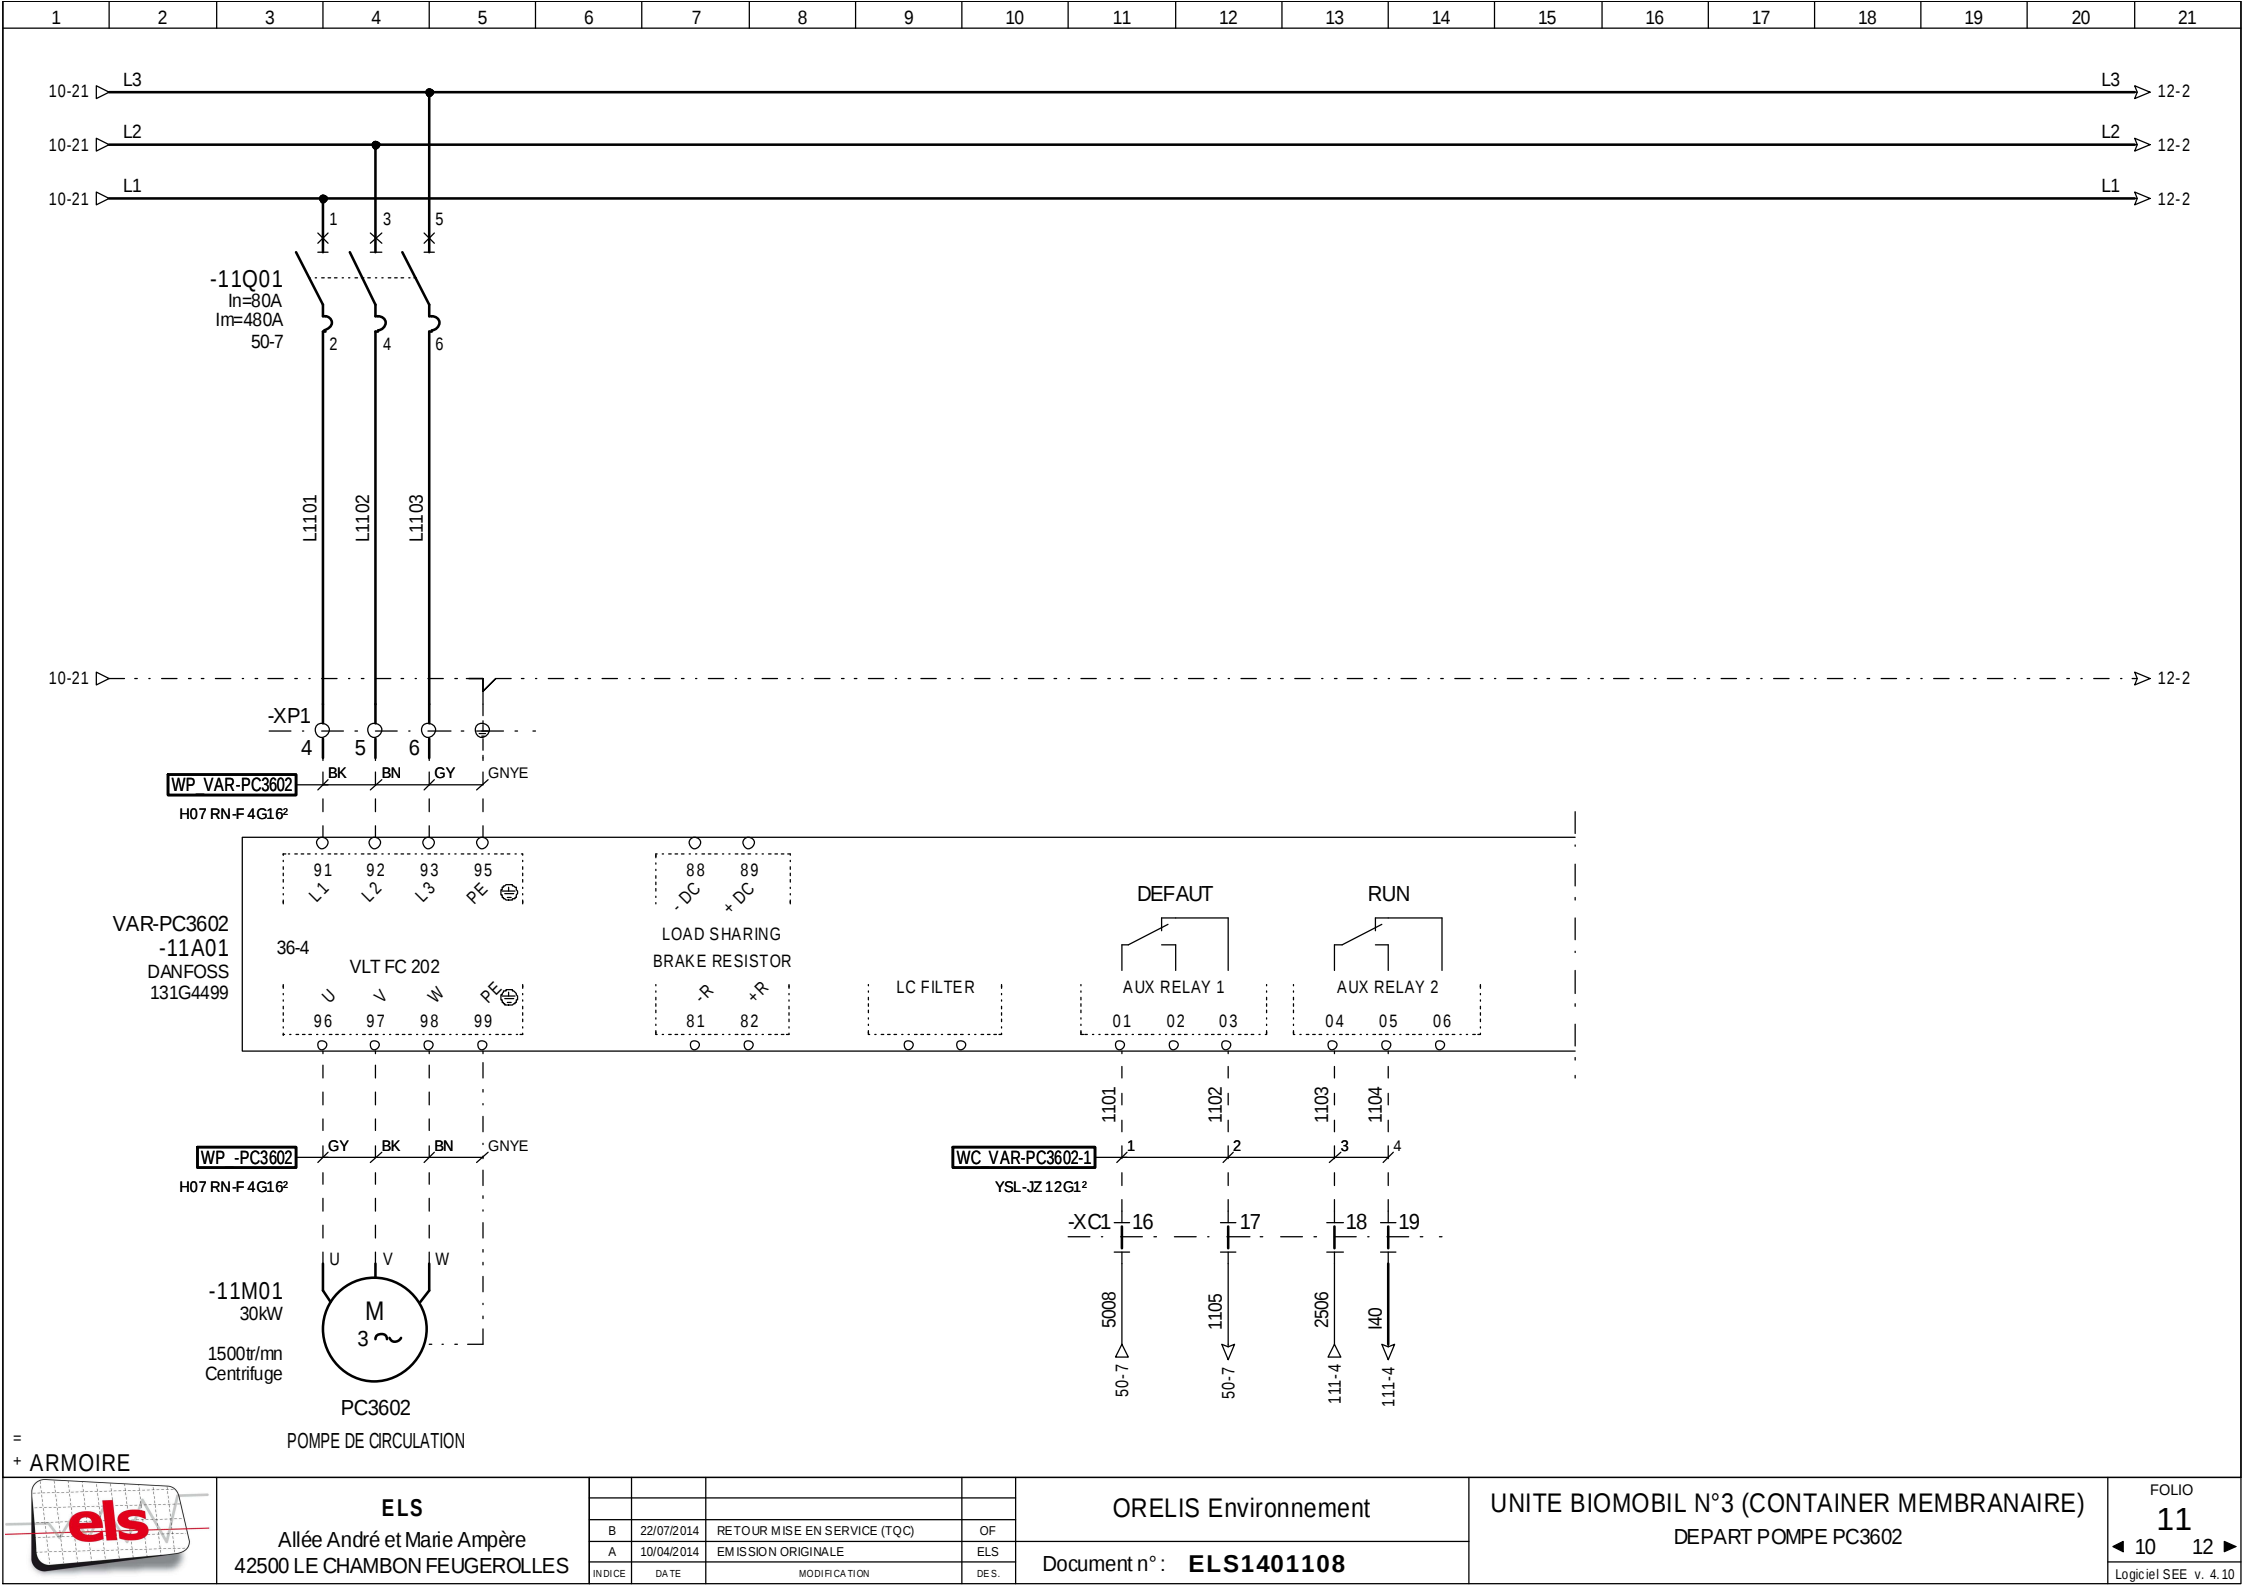

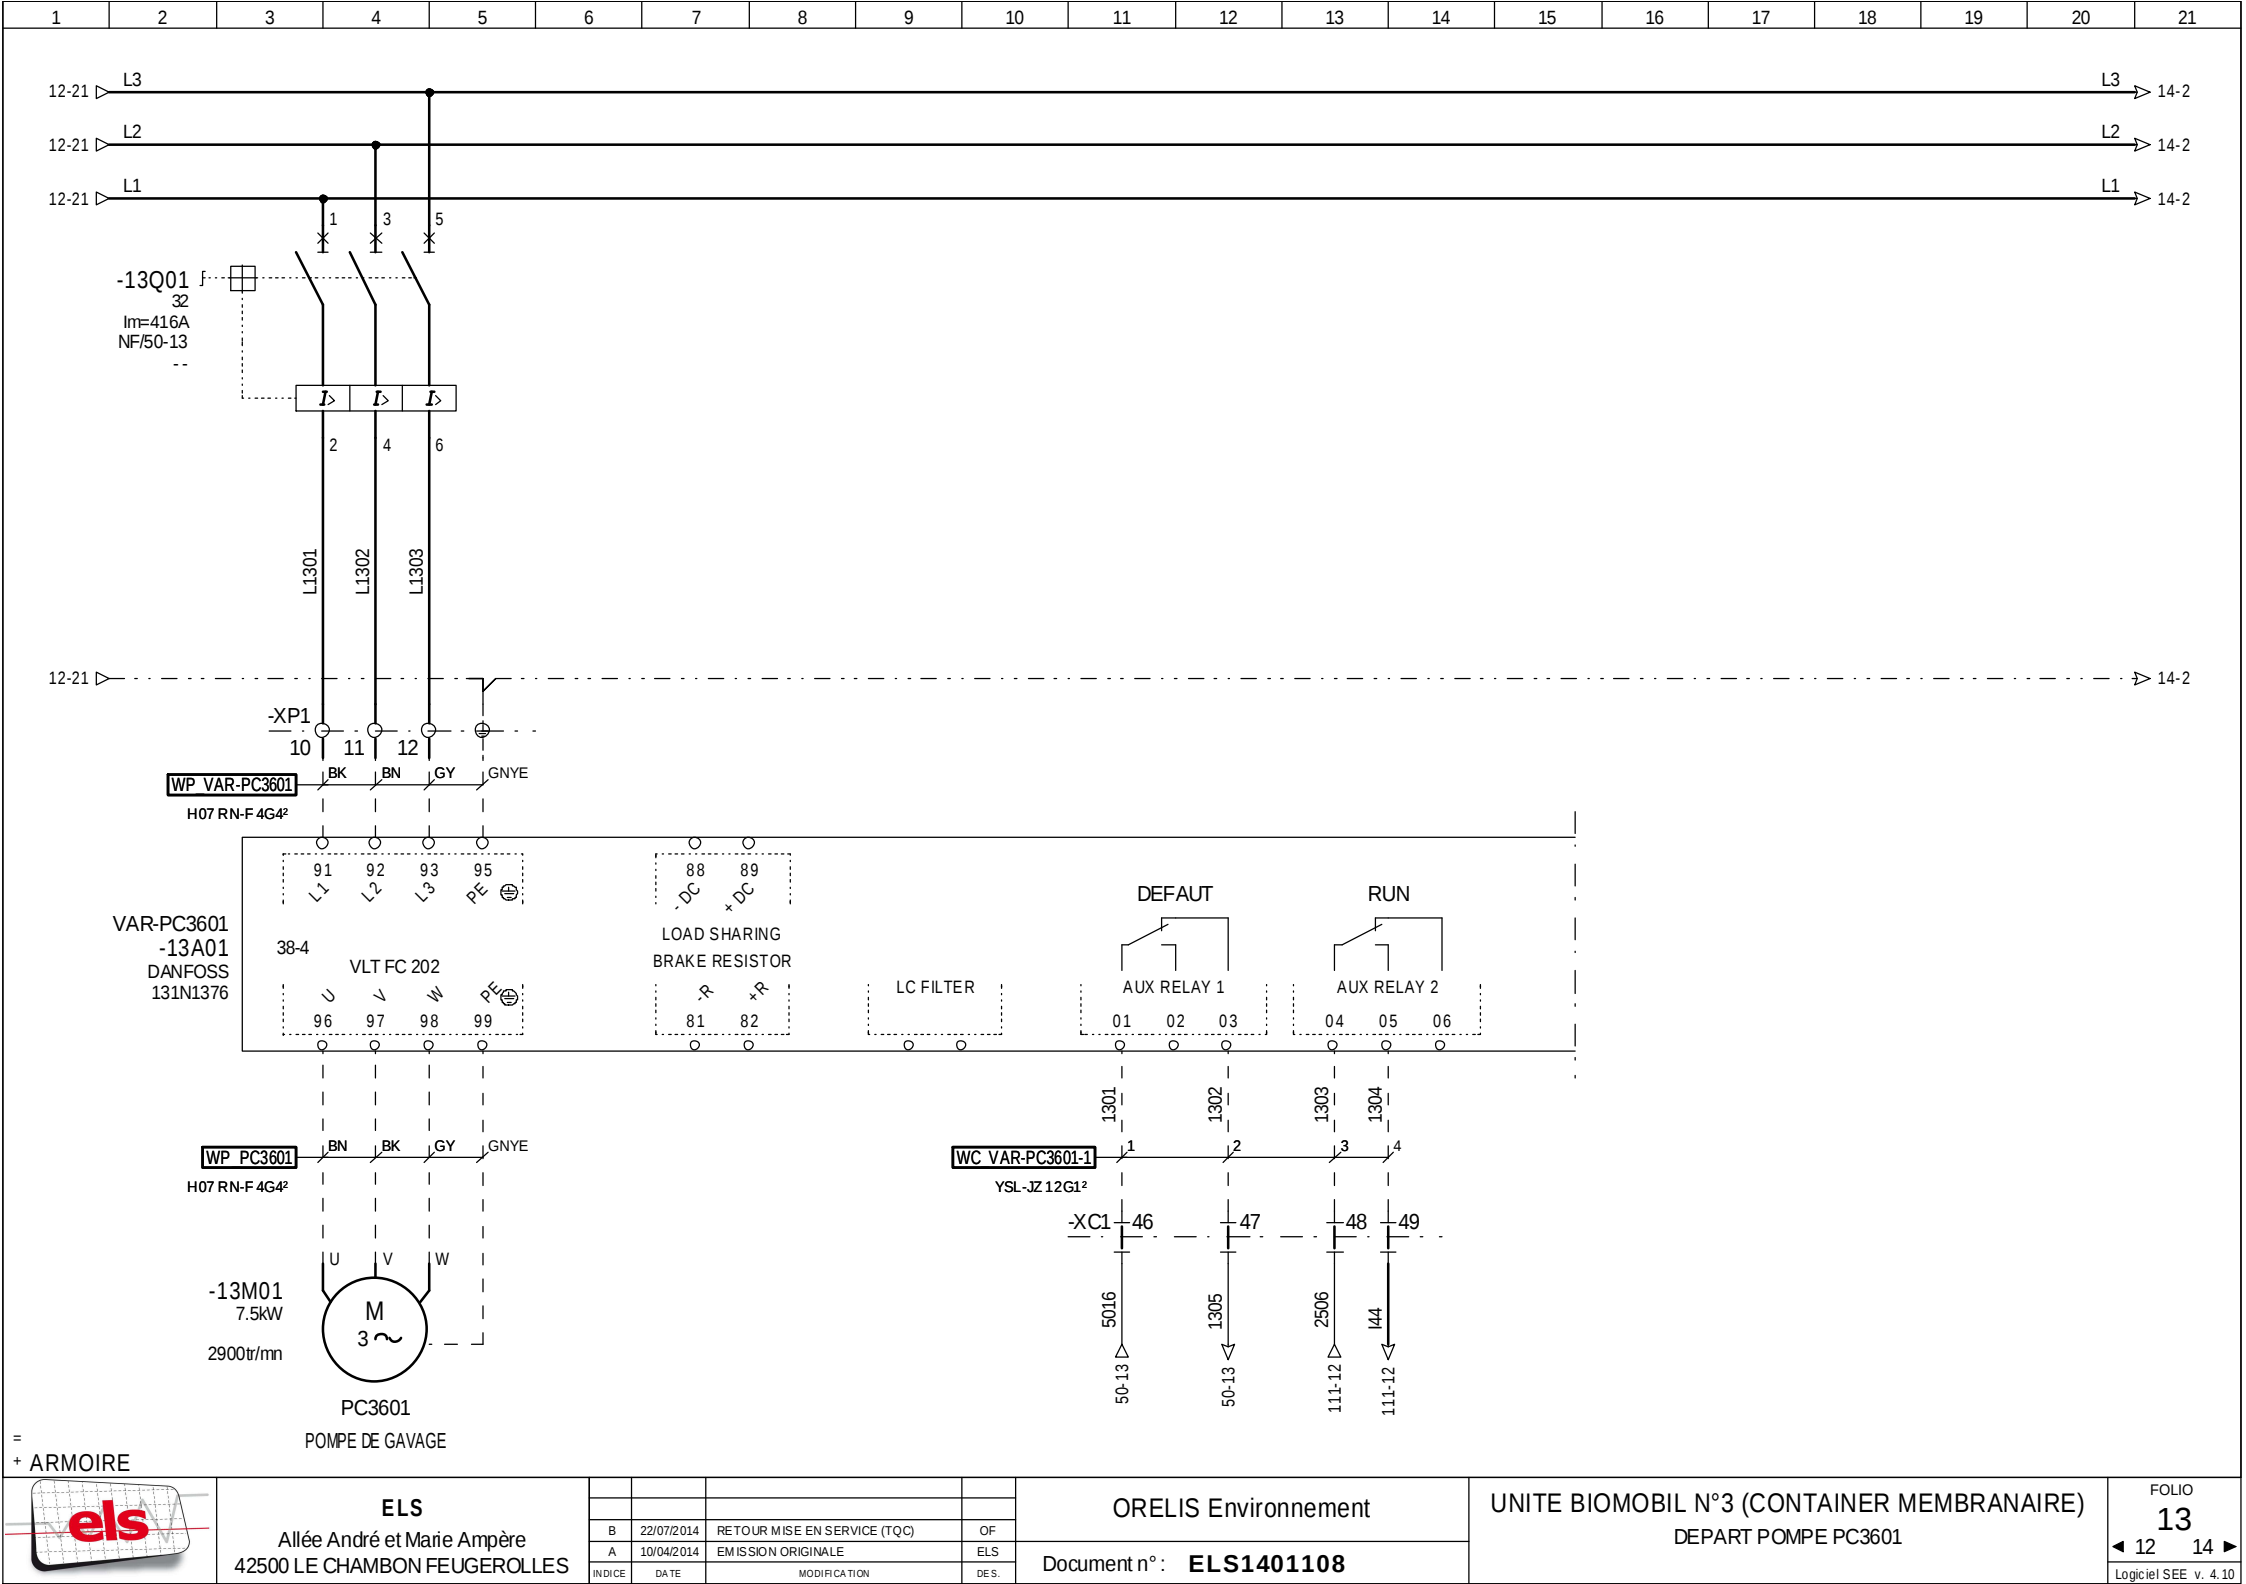


ELS
Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES


B	22/07/2014	RETOUR MISE EN SERVICE (TQC)	OF
A	10/04/2014	EMISSION ORIGINALE	ELS
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.


ORELIS Environnement


Document n°: **ELS1401108**


UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)
DEPART POMPE PC3601

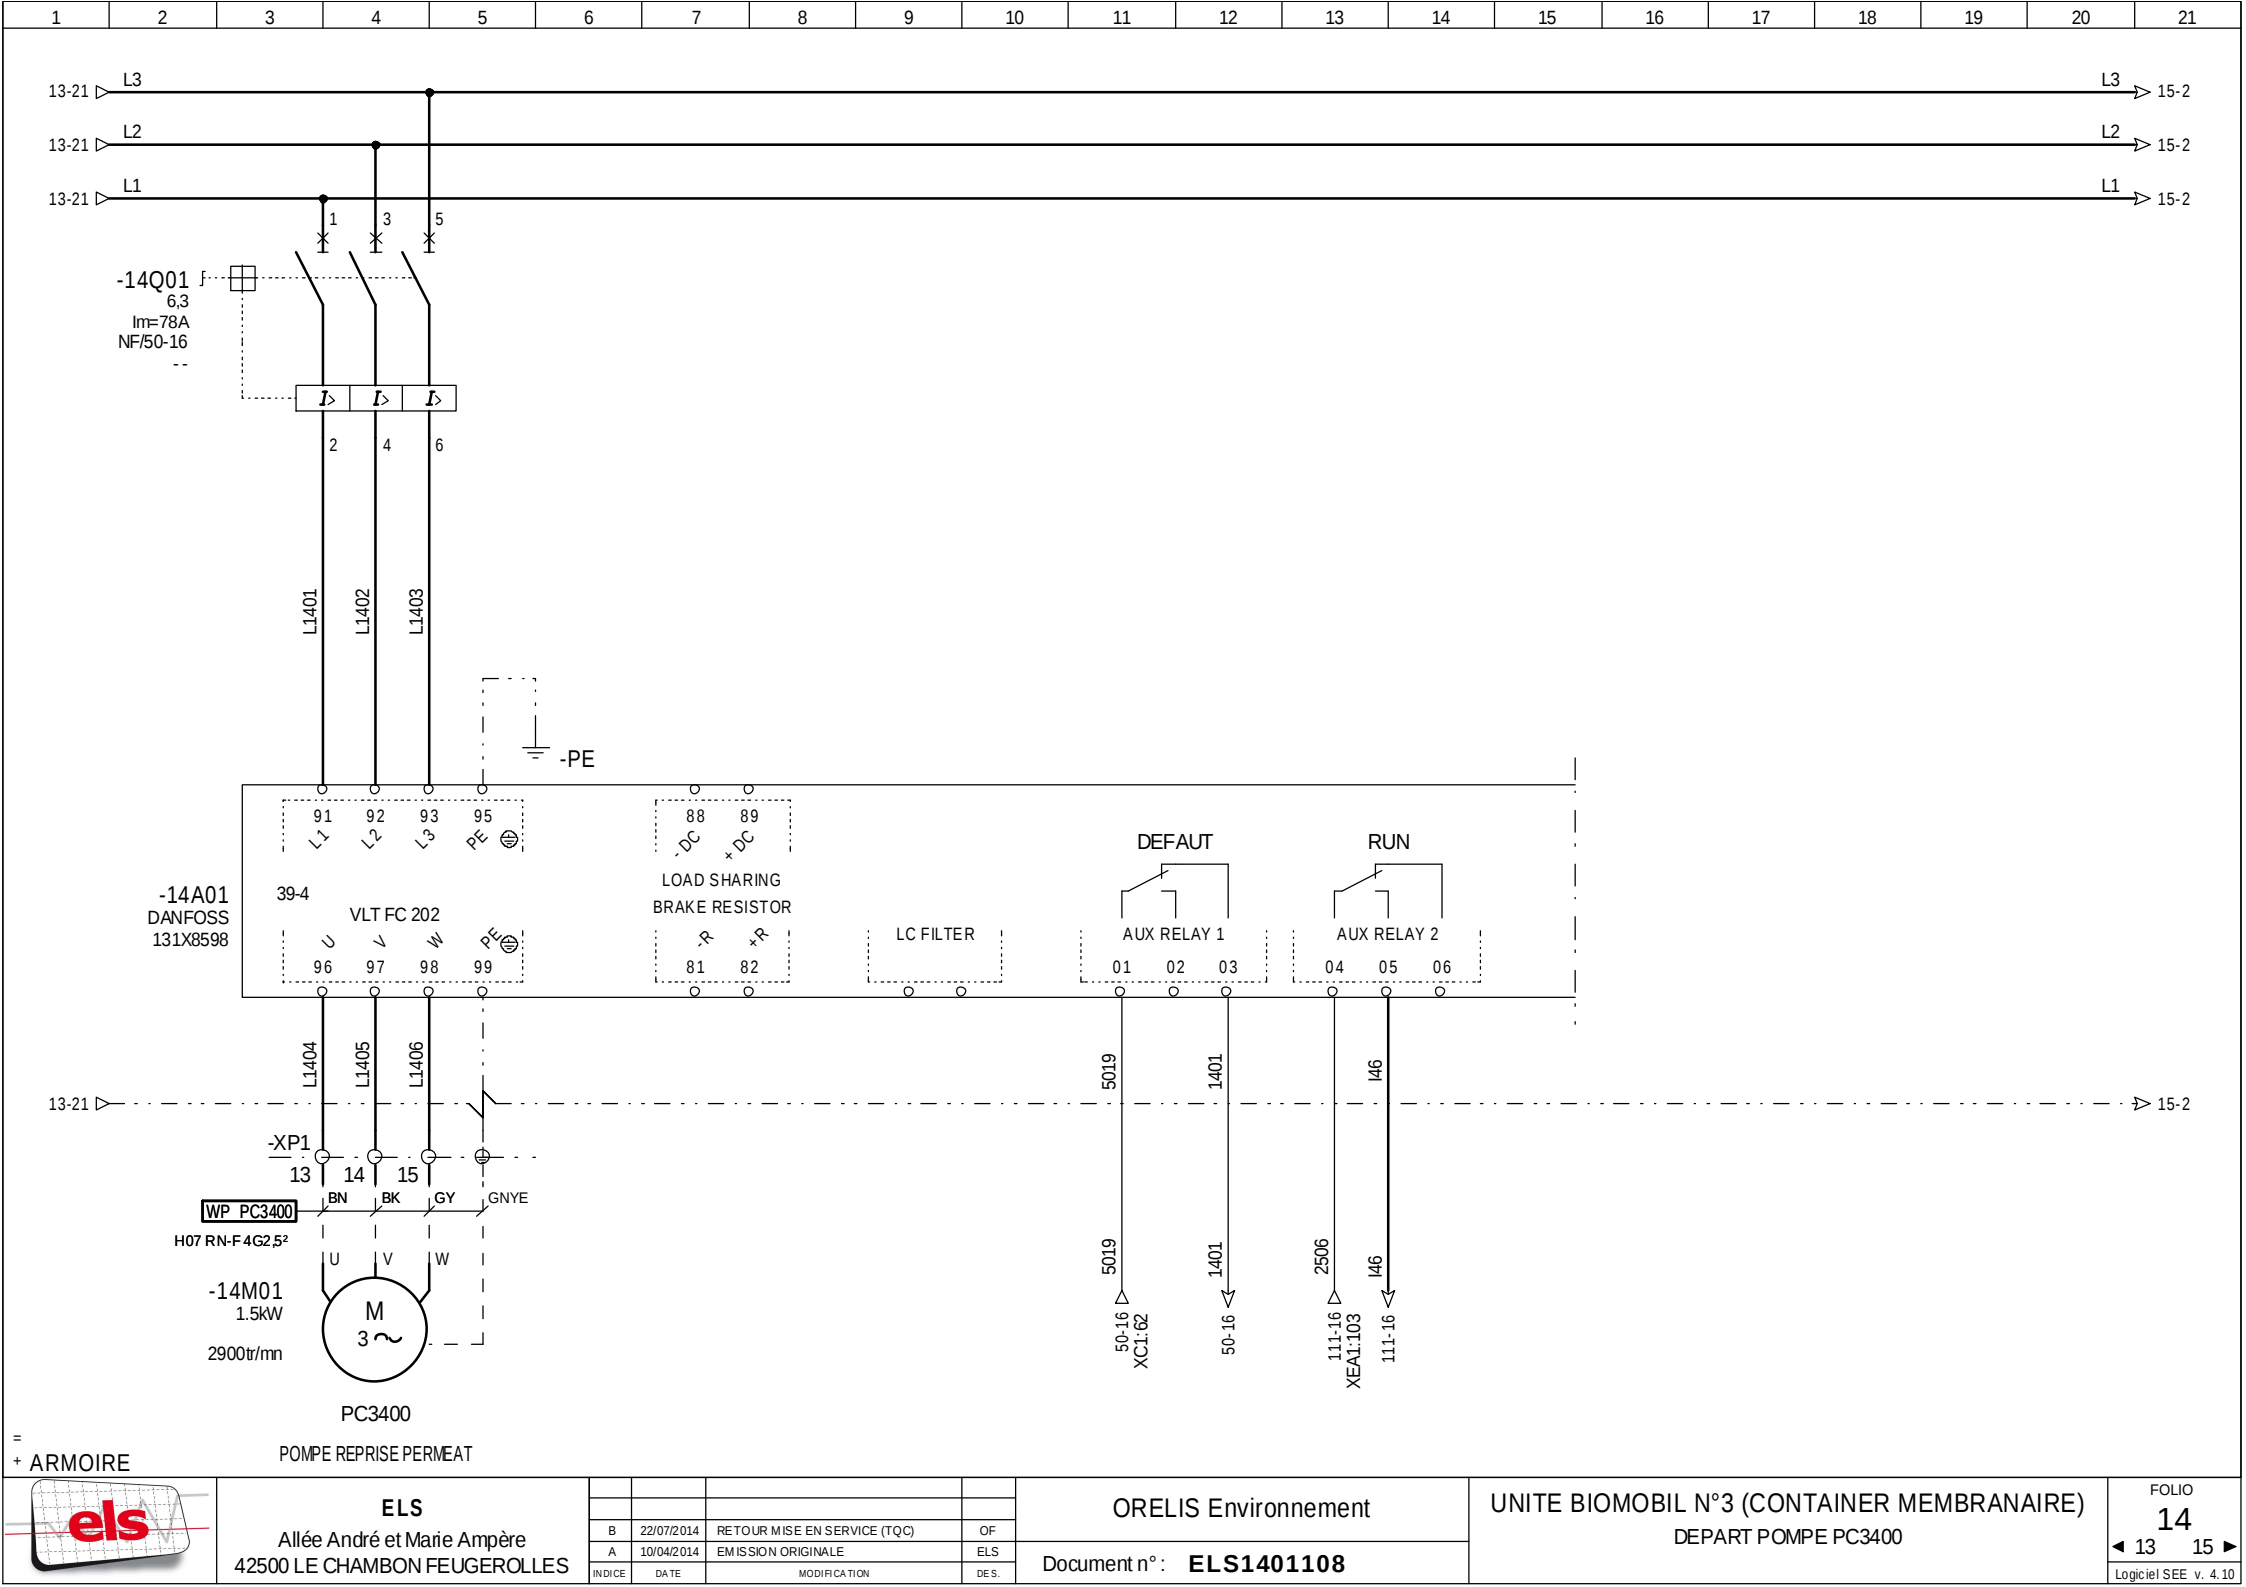


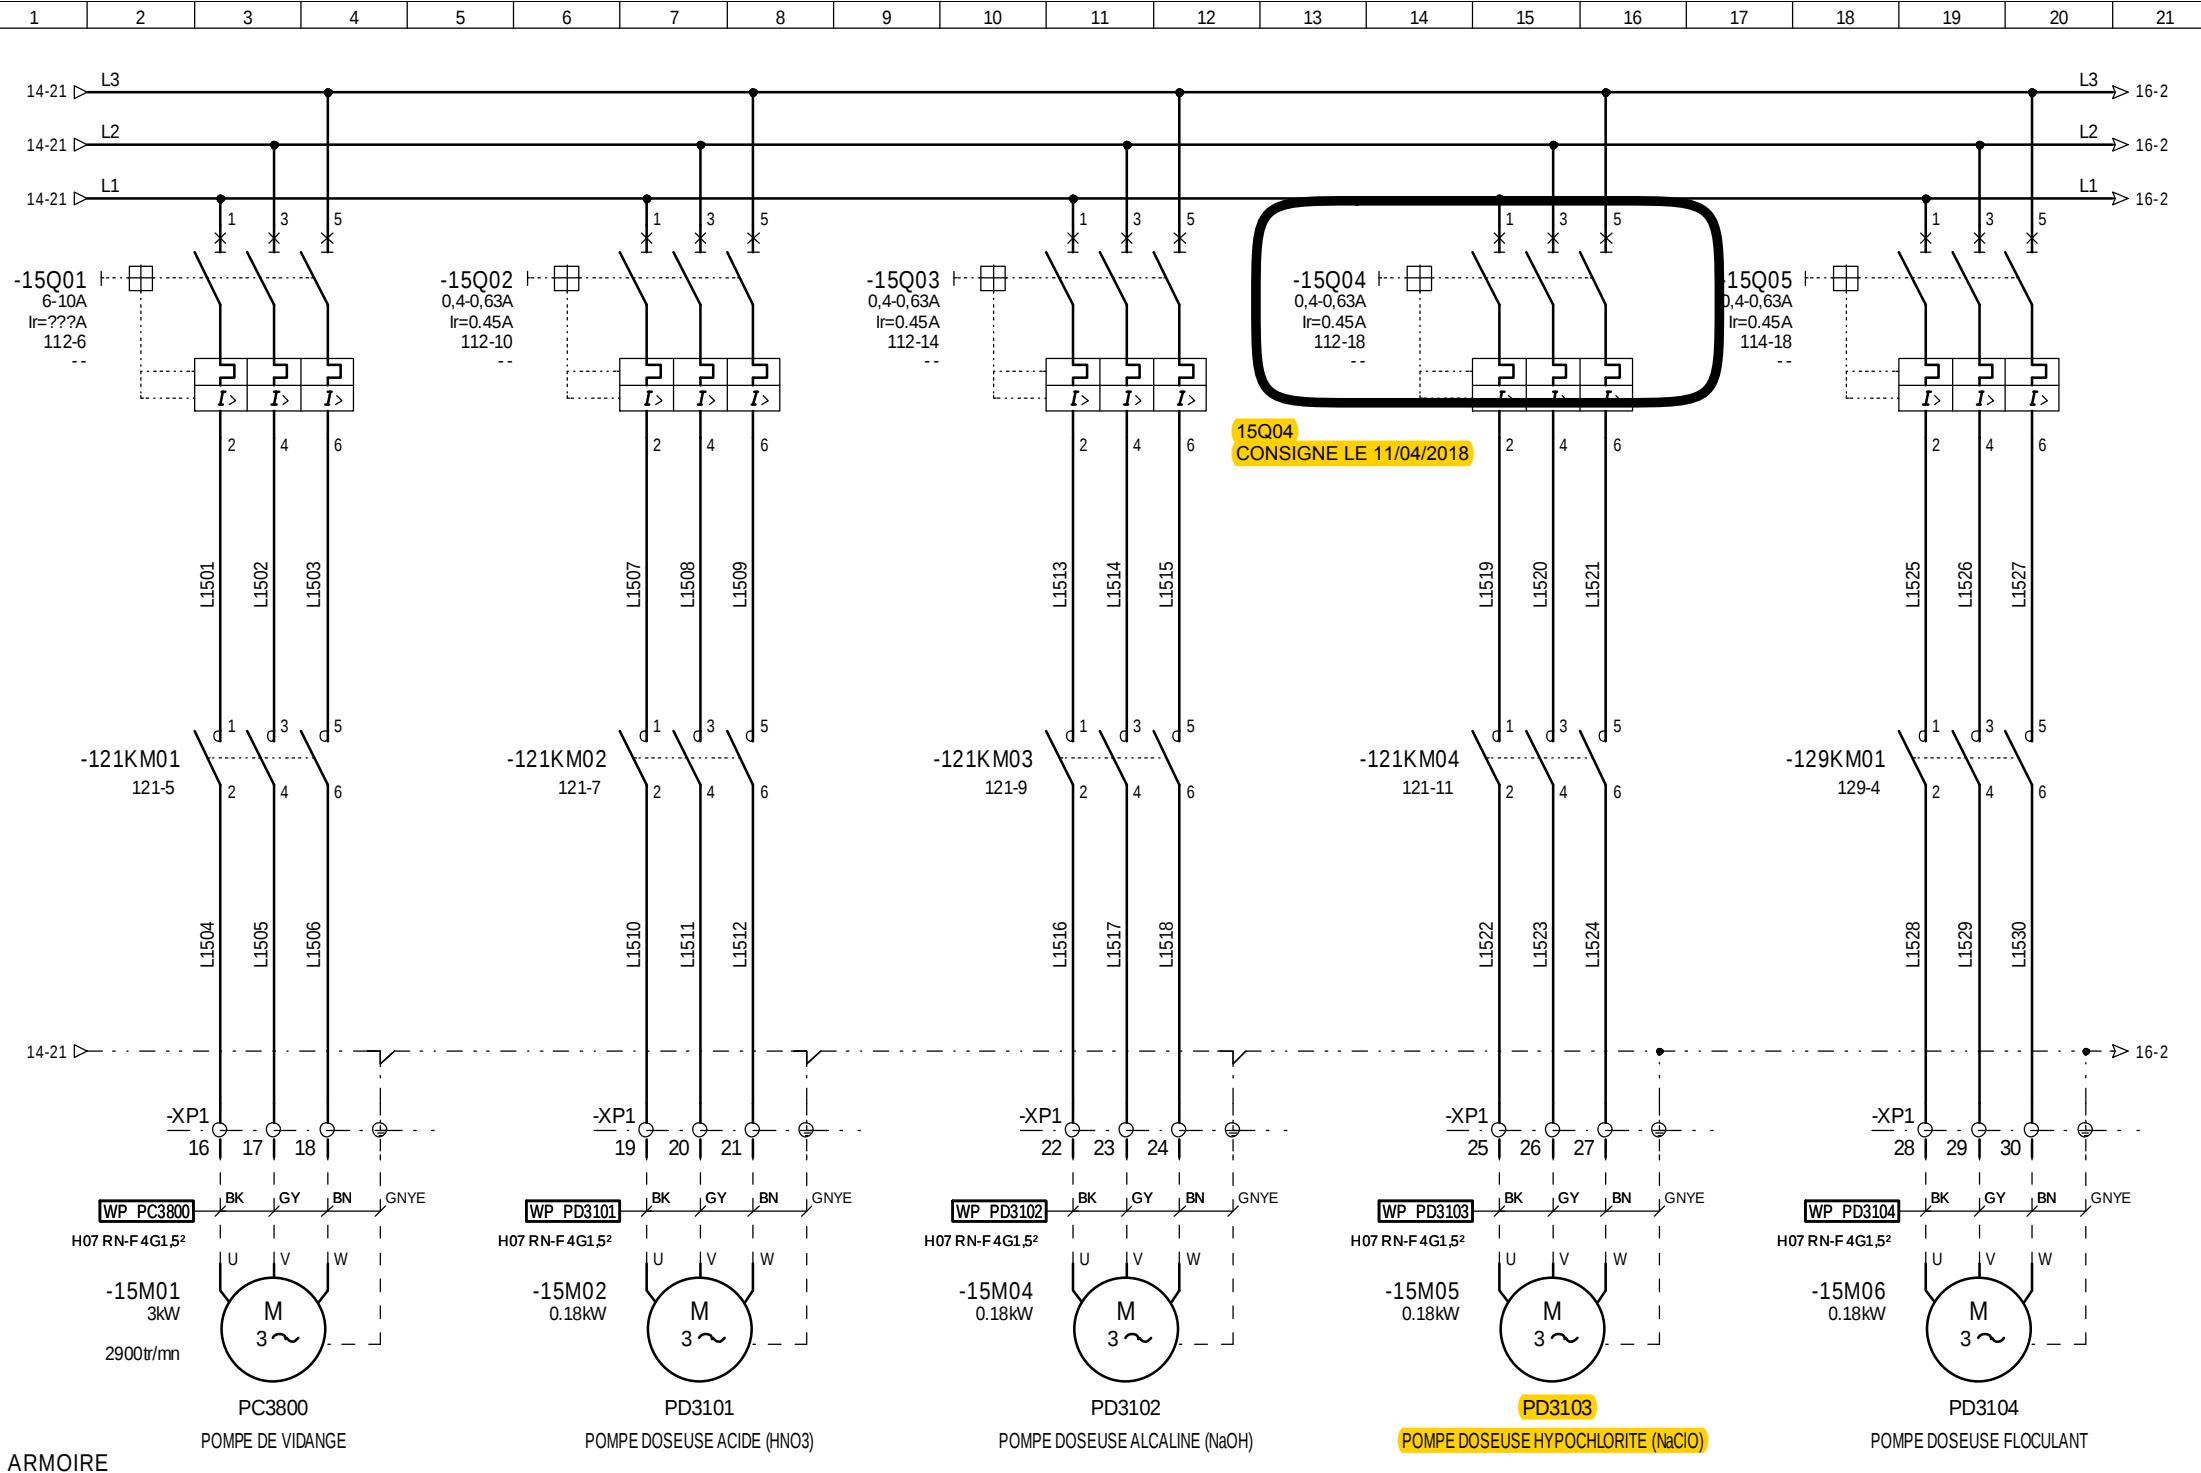

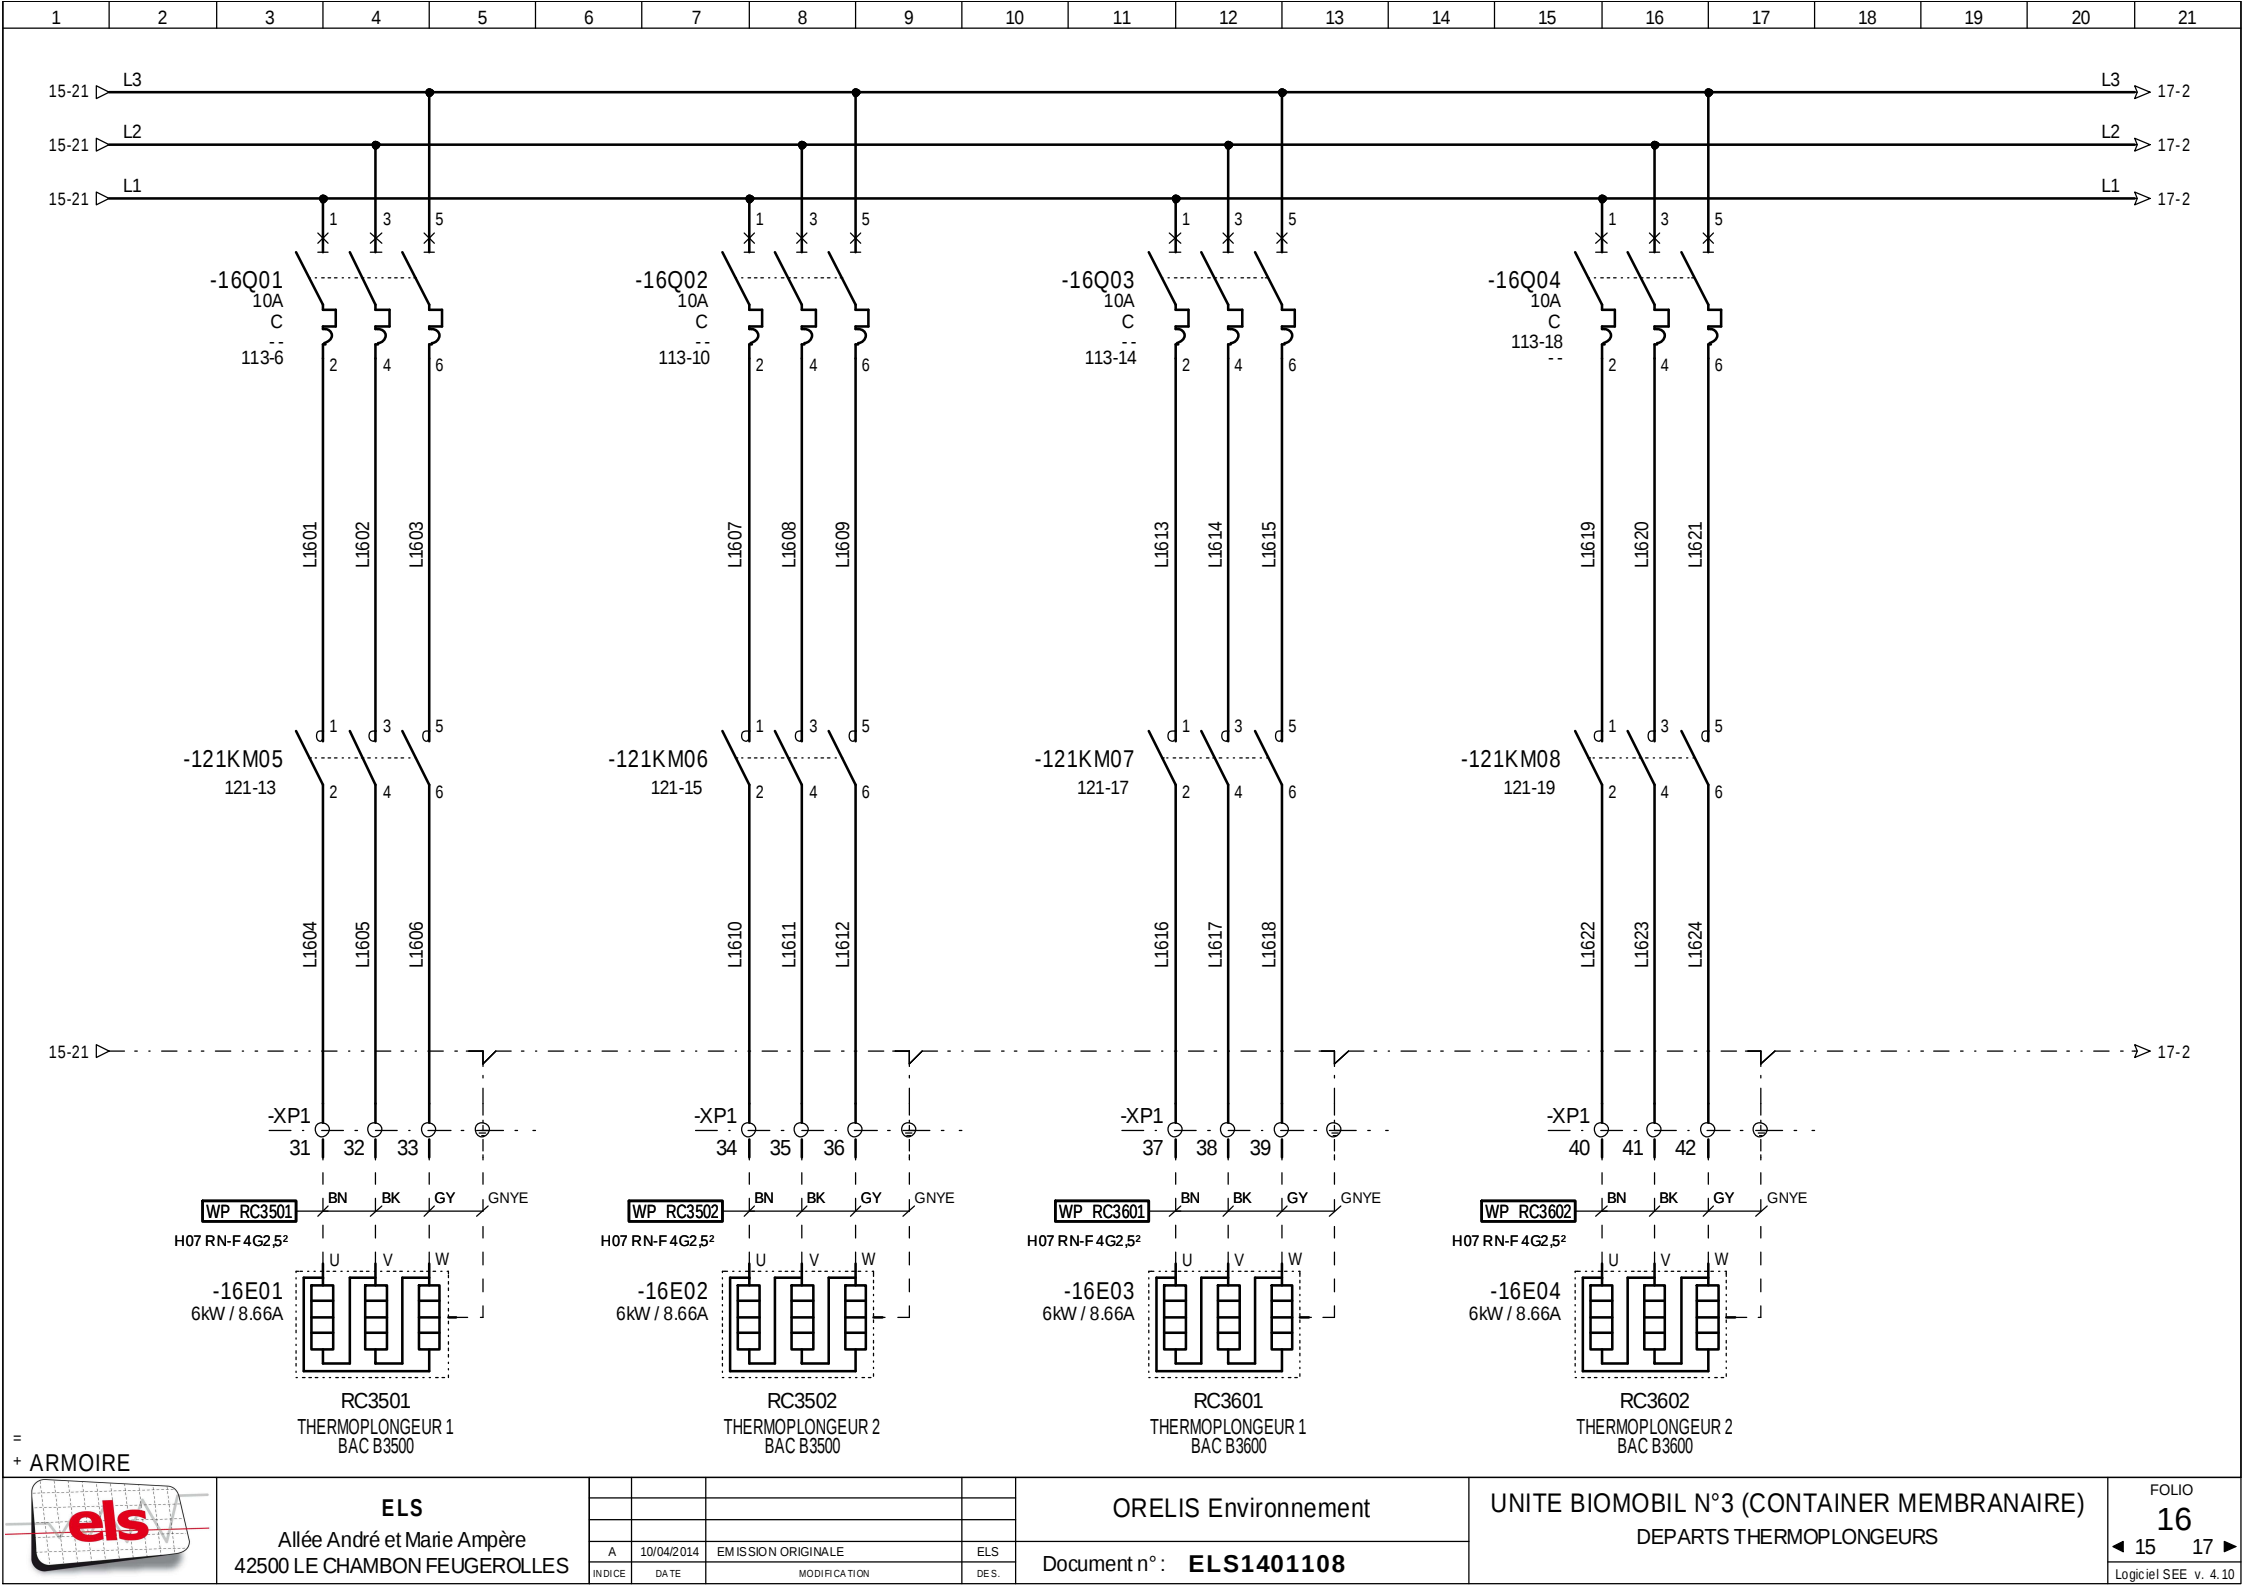

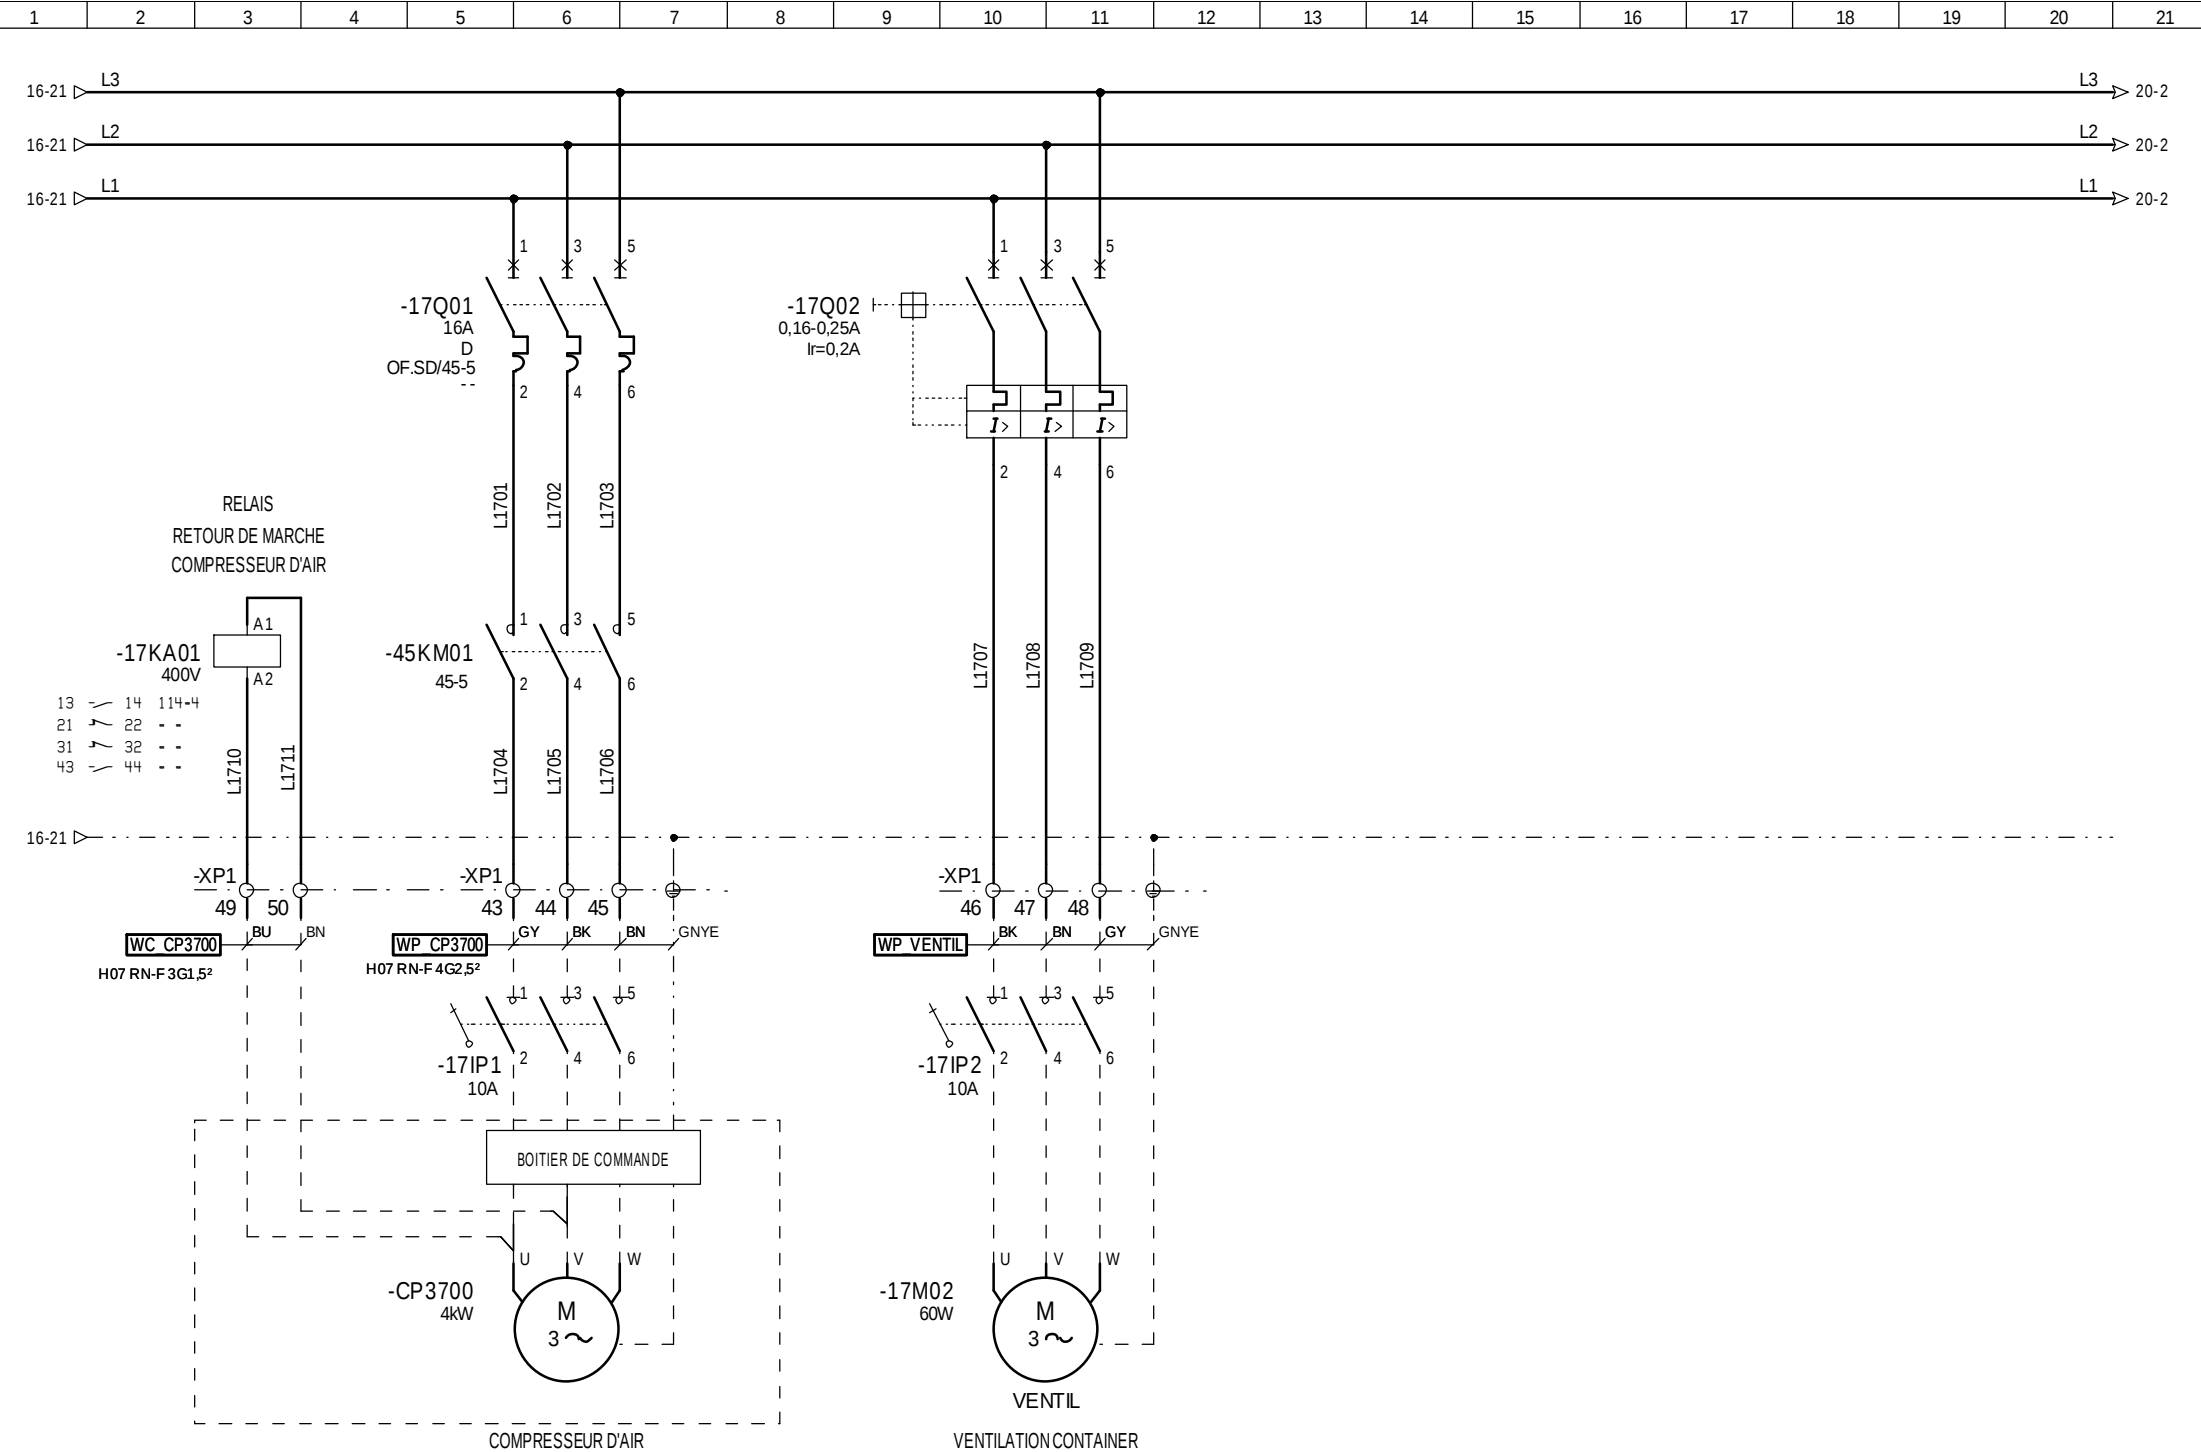

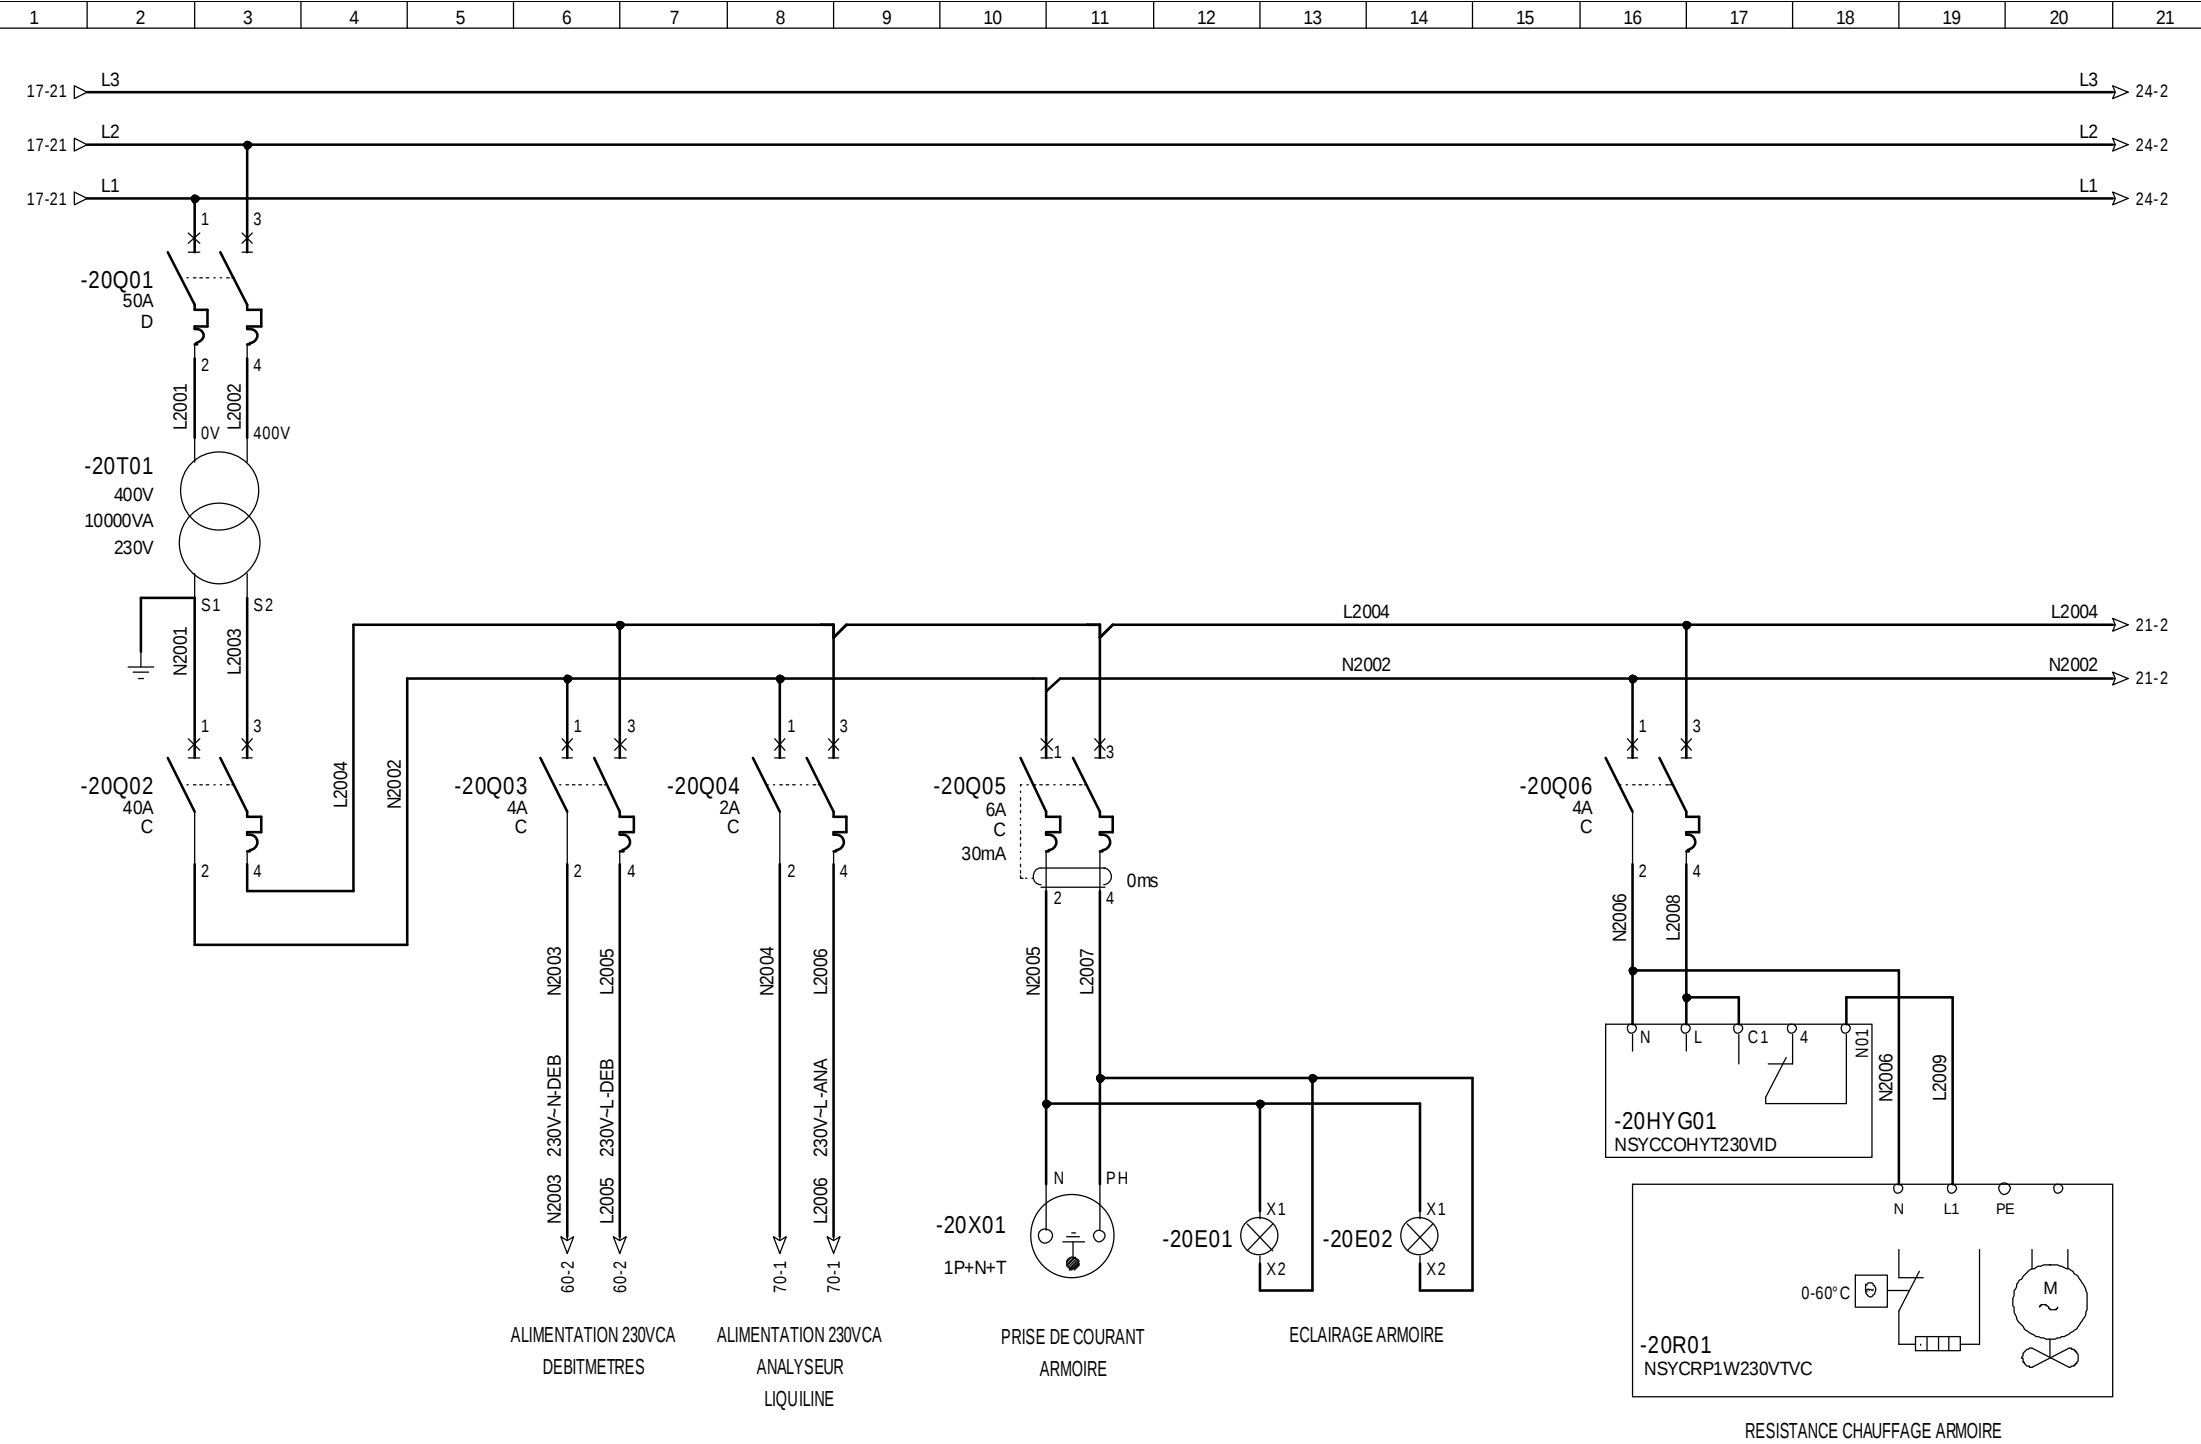

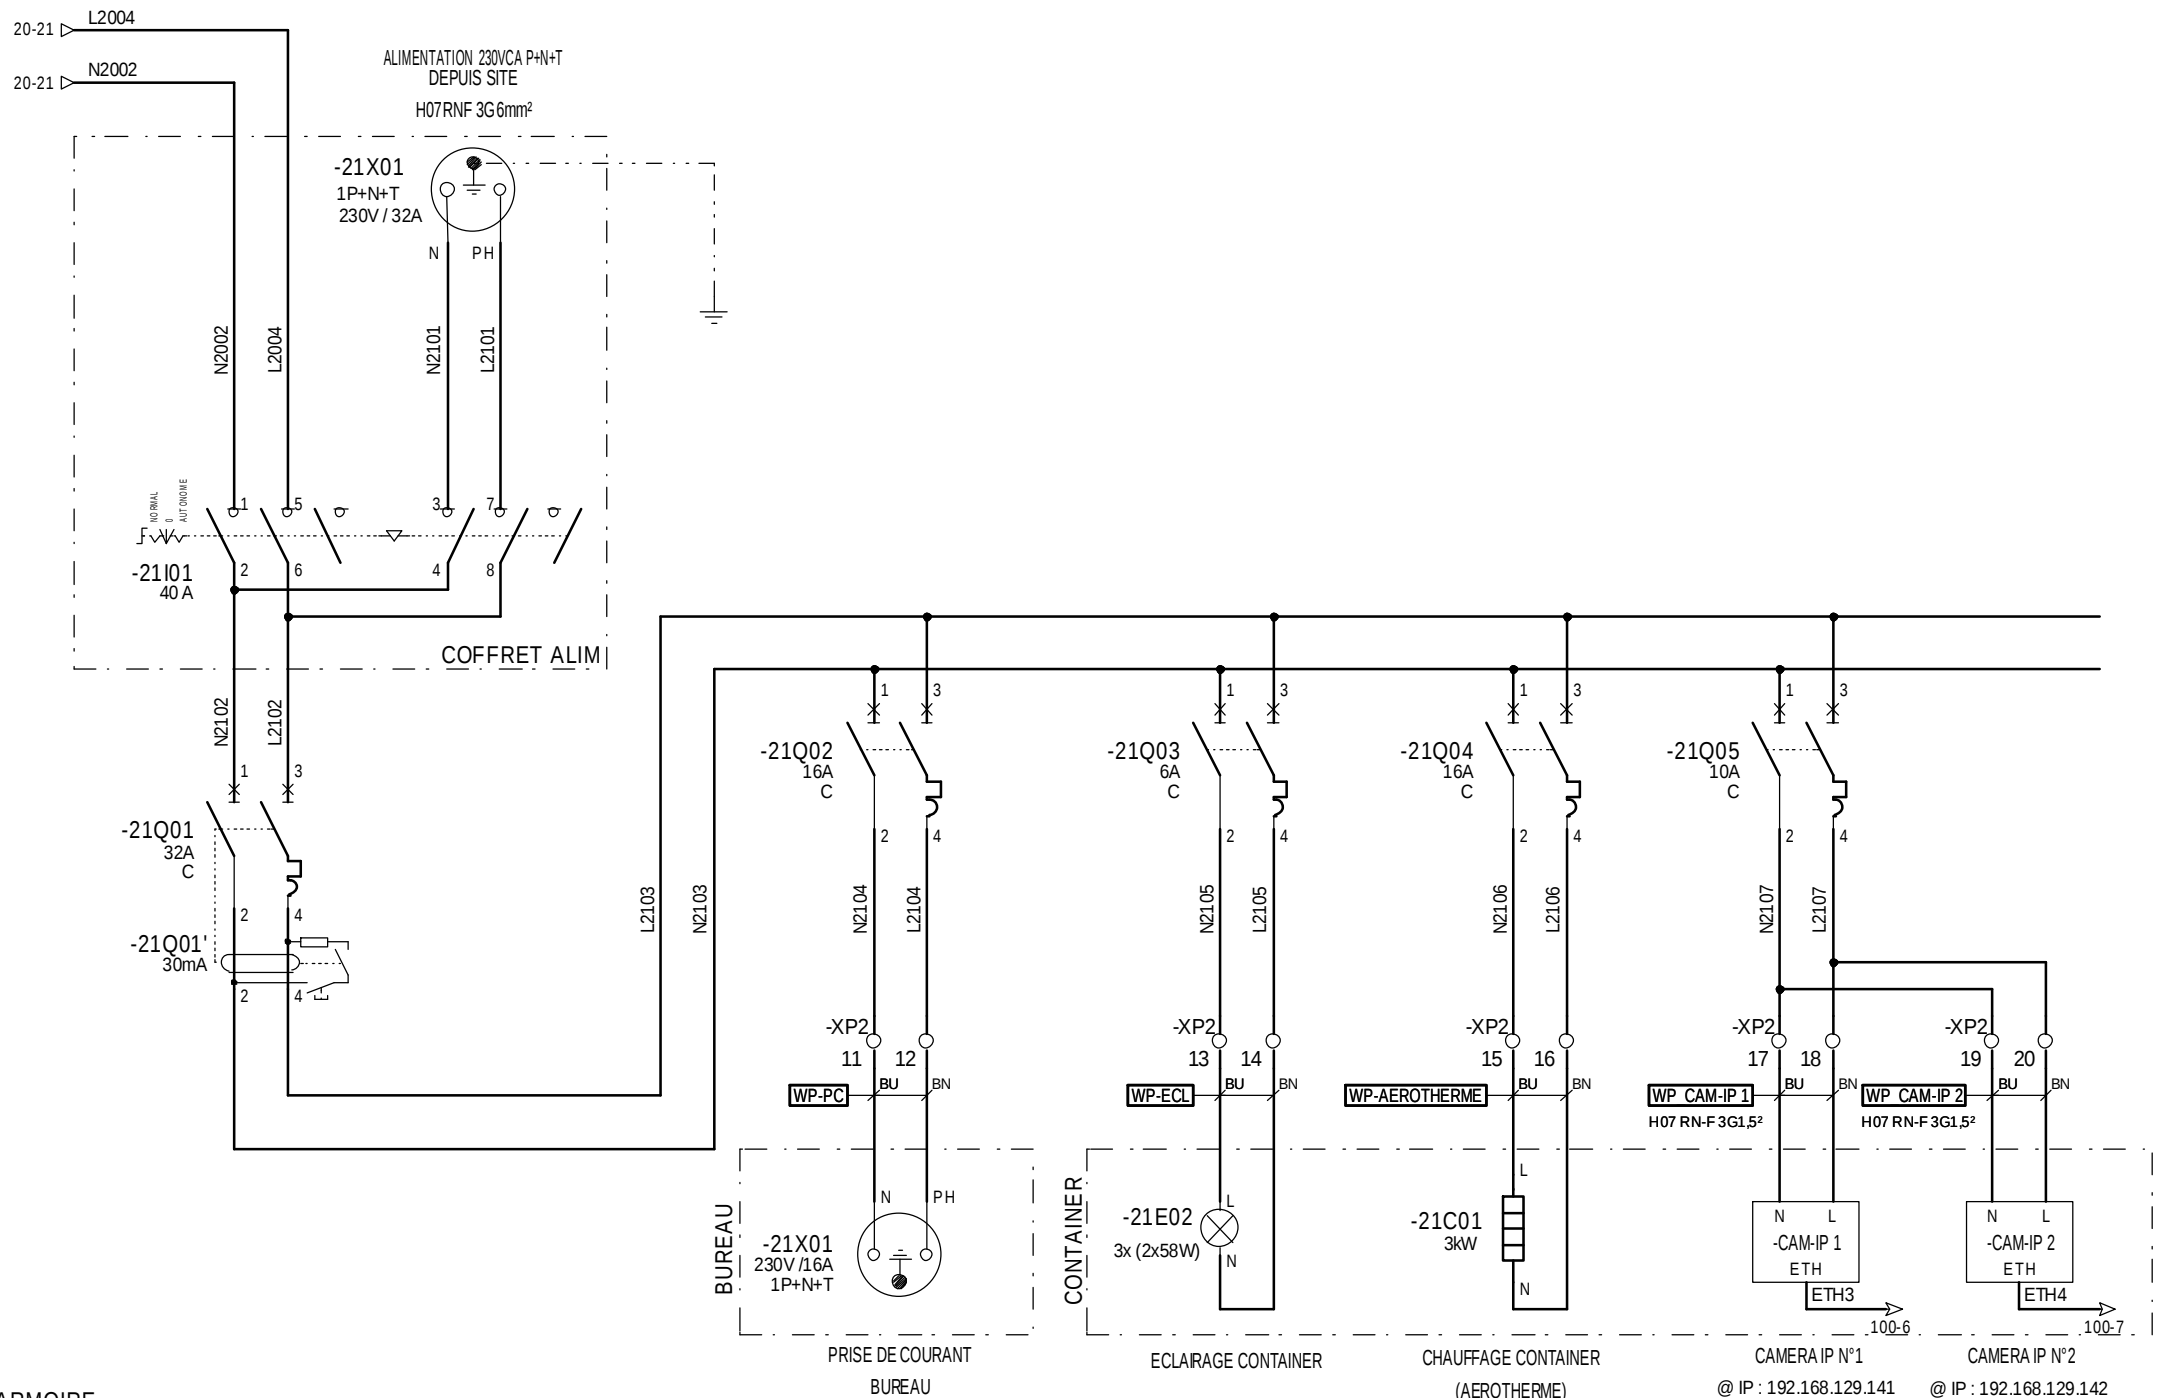

= + ARMOIRE


PRISE DE COURANT BUREAU


ECLAIRAGE CONTAINER

CHAUFFAGE CONTAINER (AEROTHERME)


CAMERA IP N°1 @ IP : 192.168.129.141


CAMERA IP N°2 @ IP : 192.168.129.142

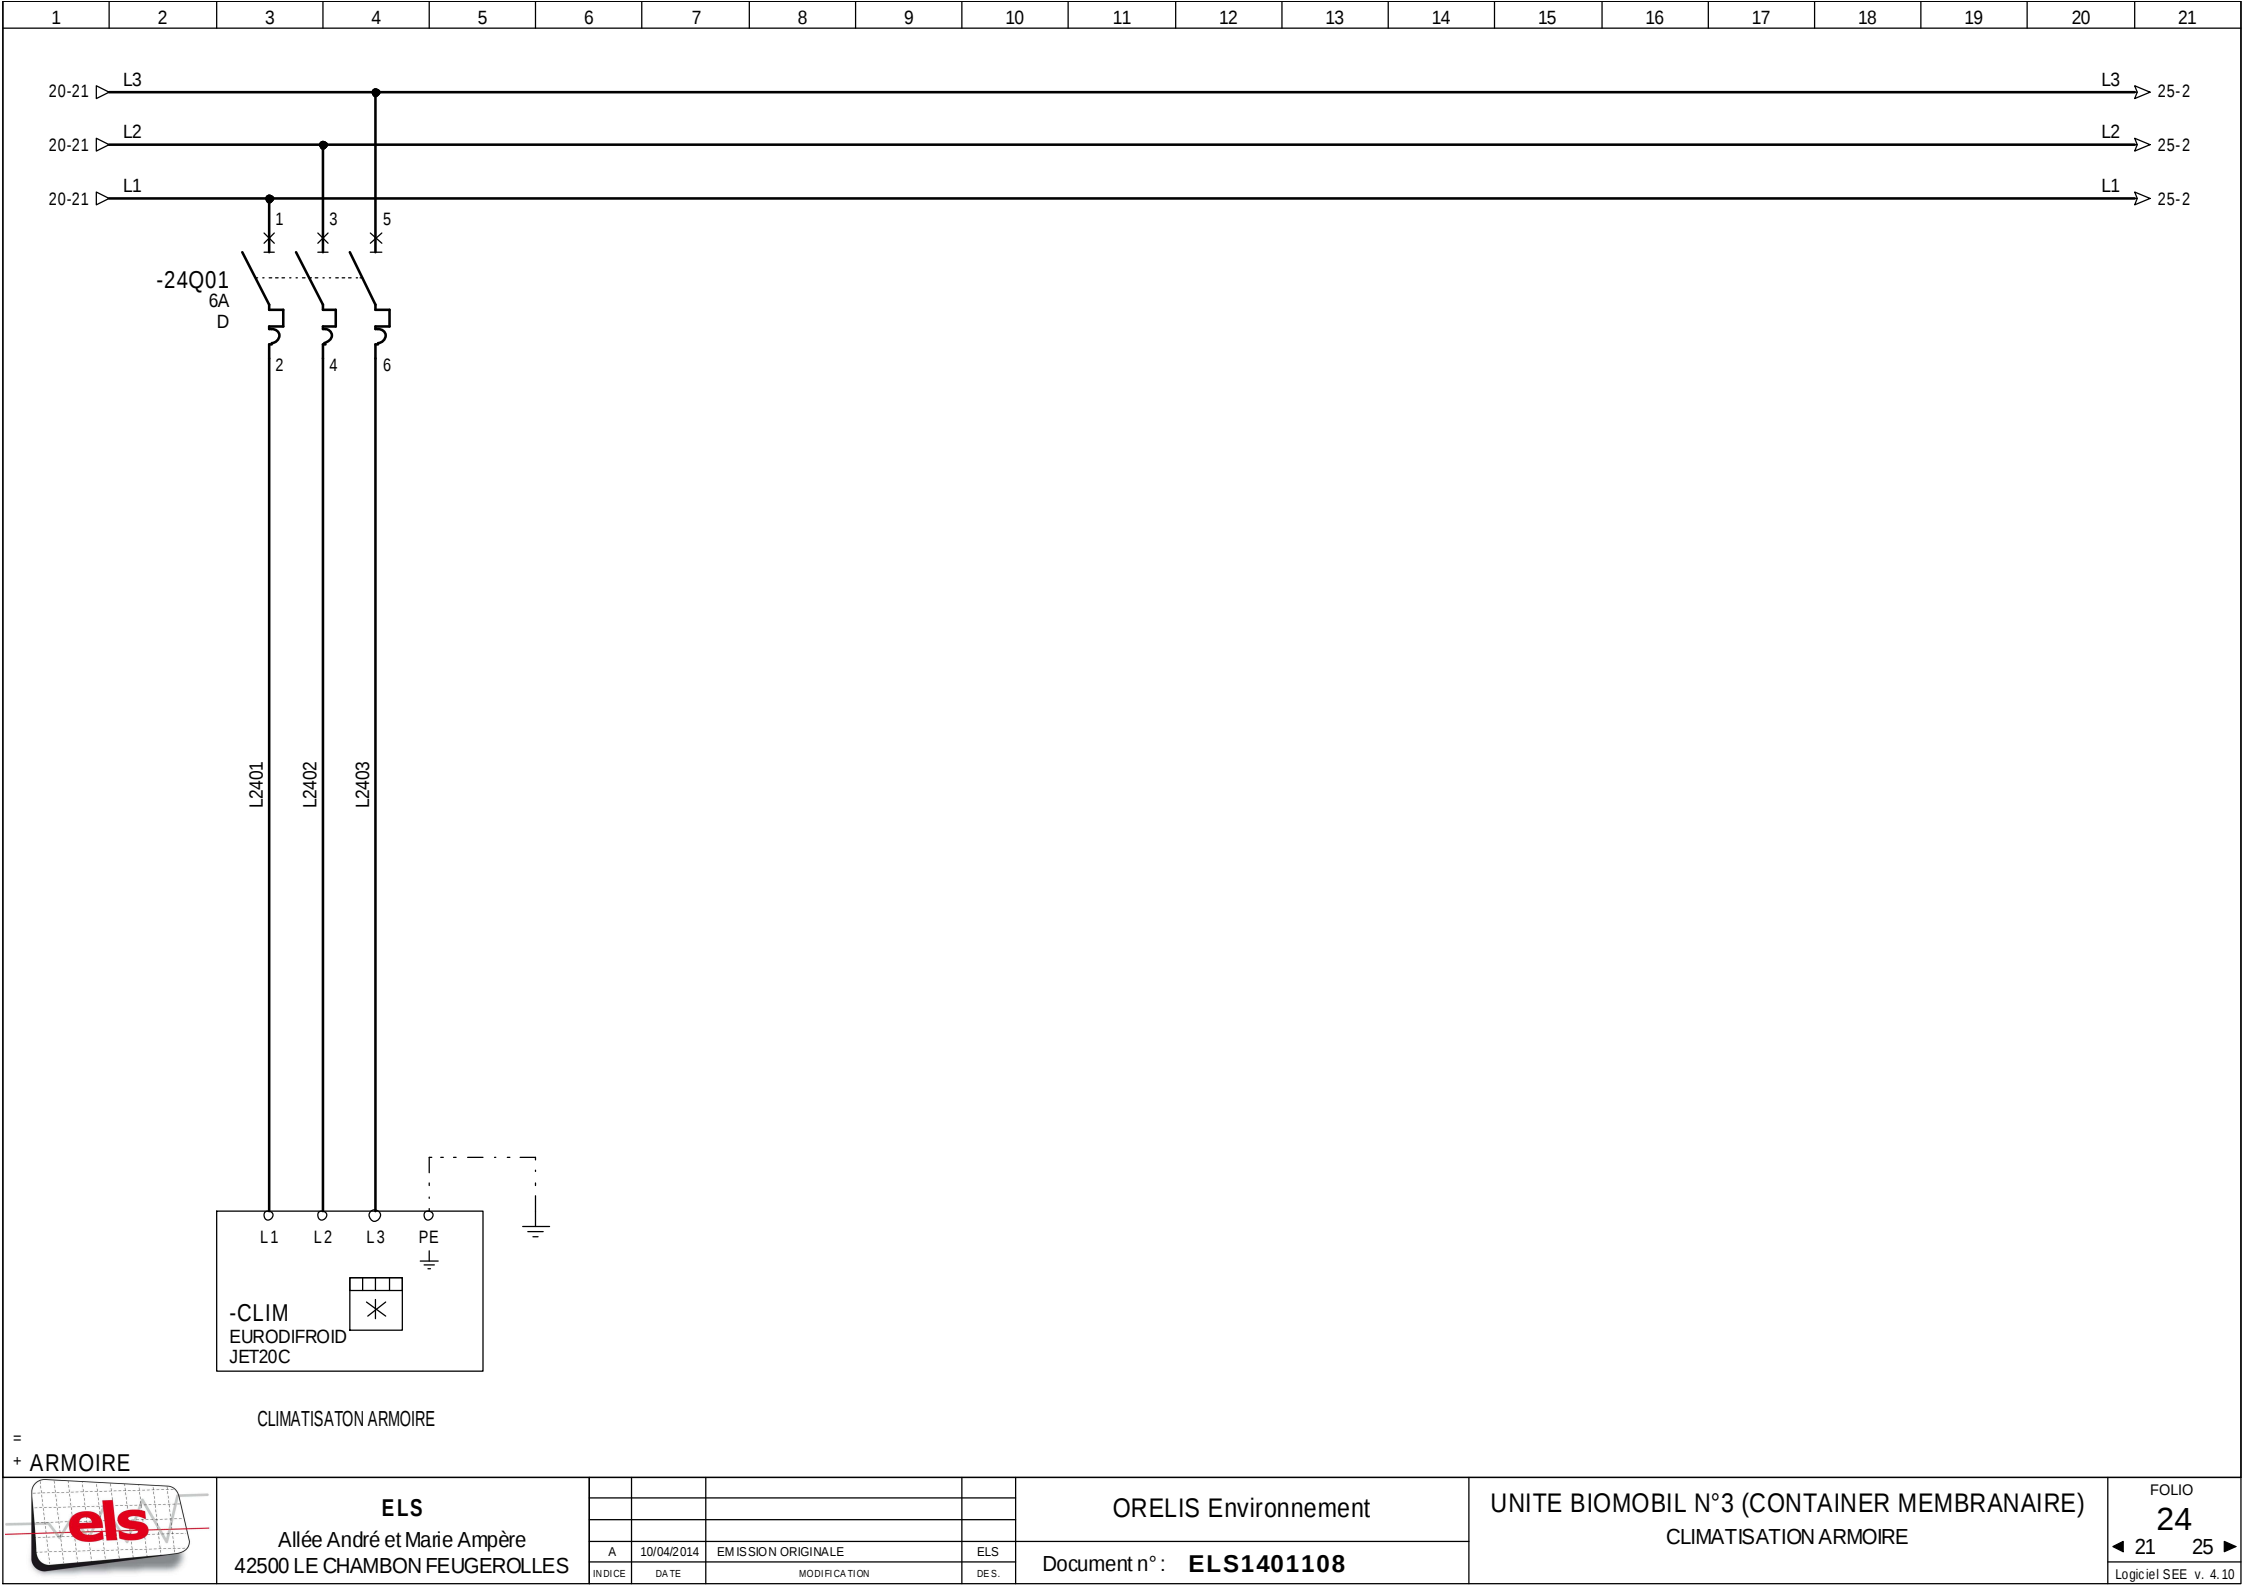


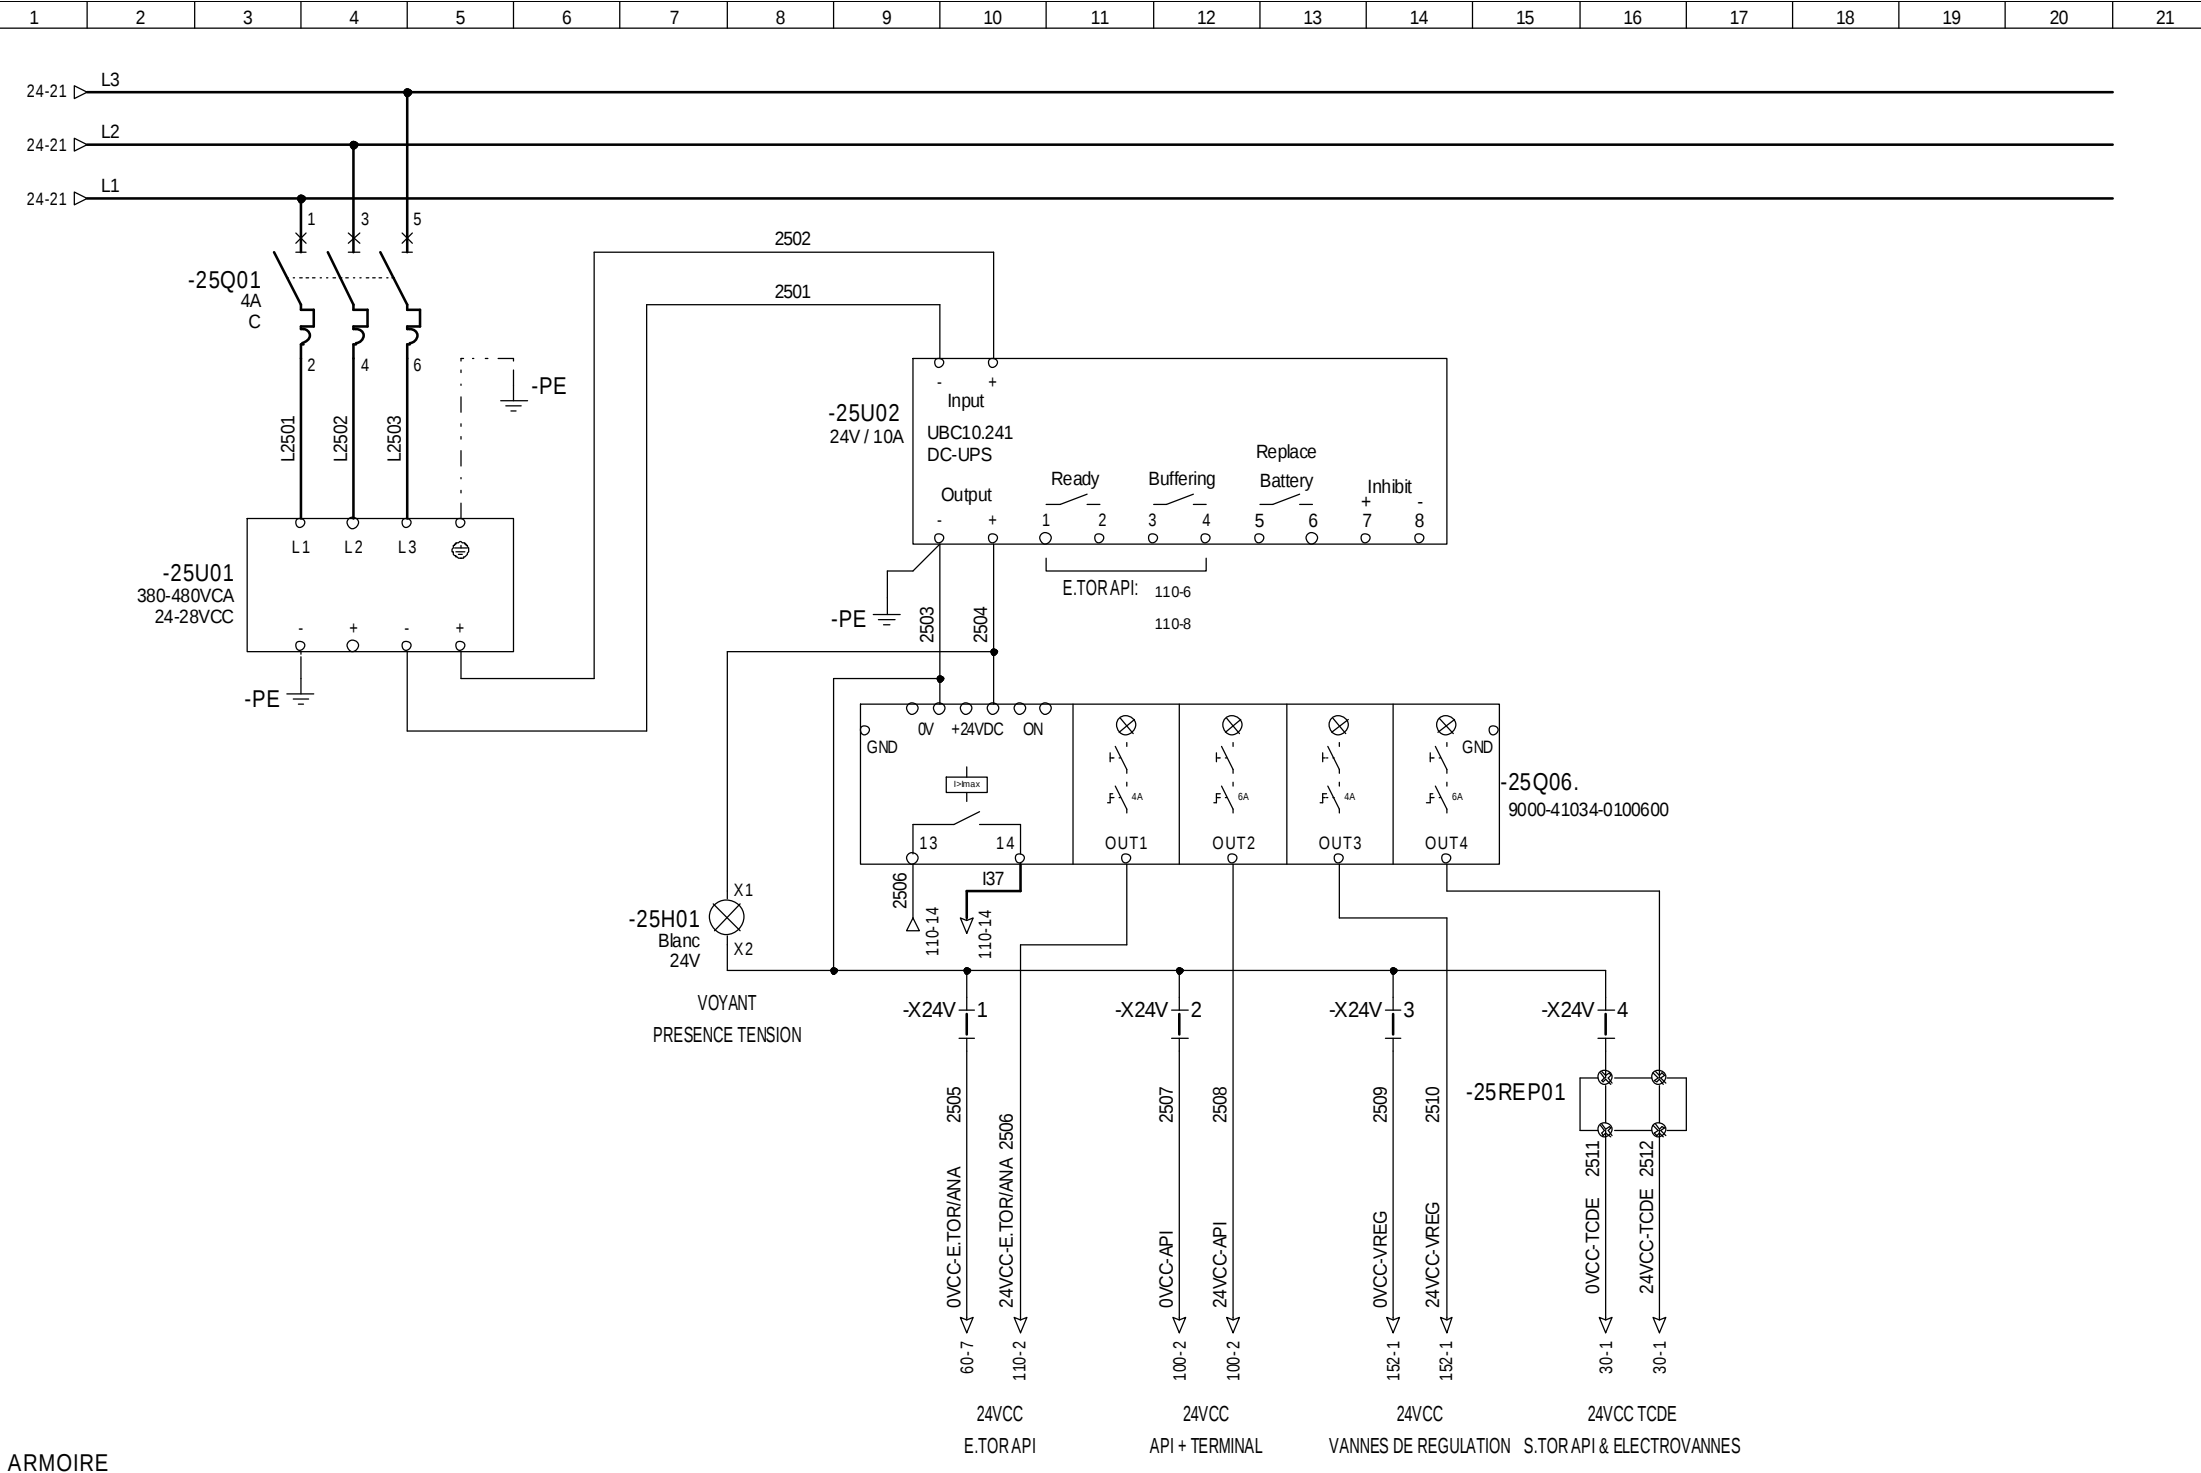


=
+ ARMOIRE

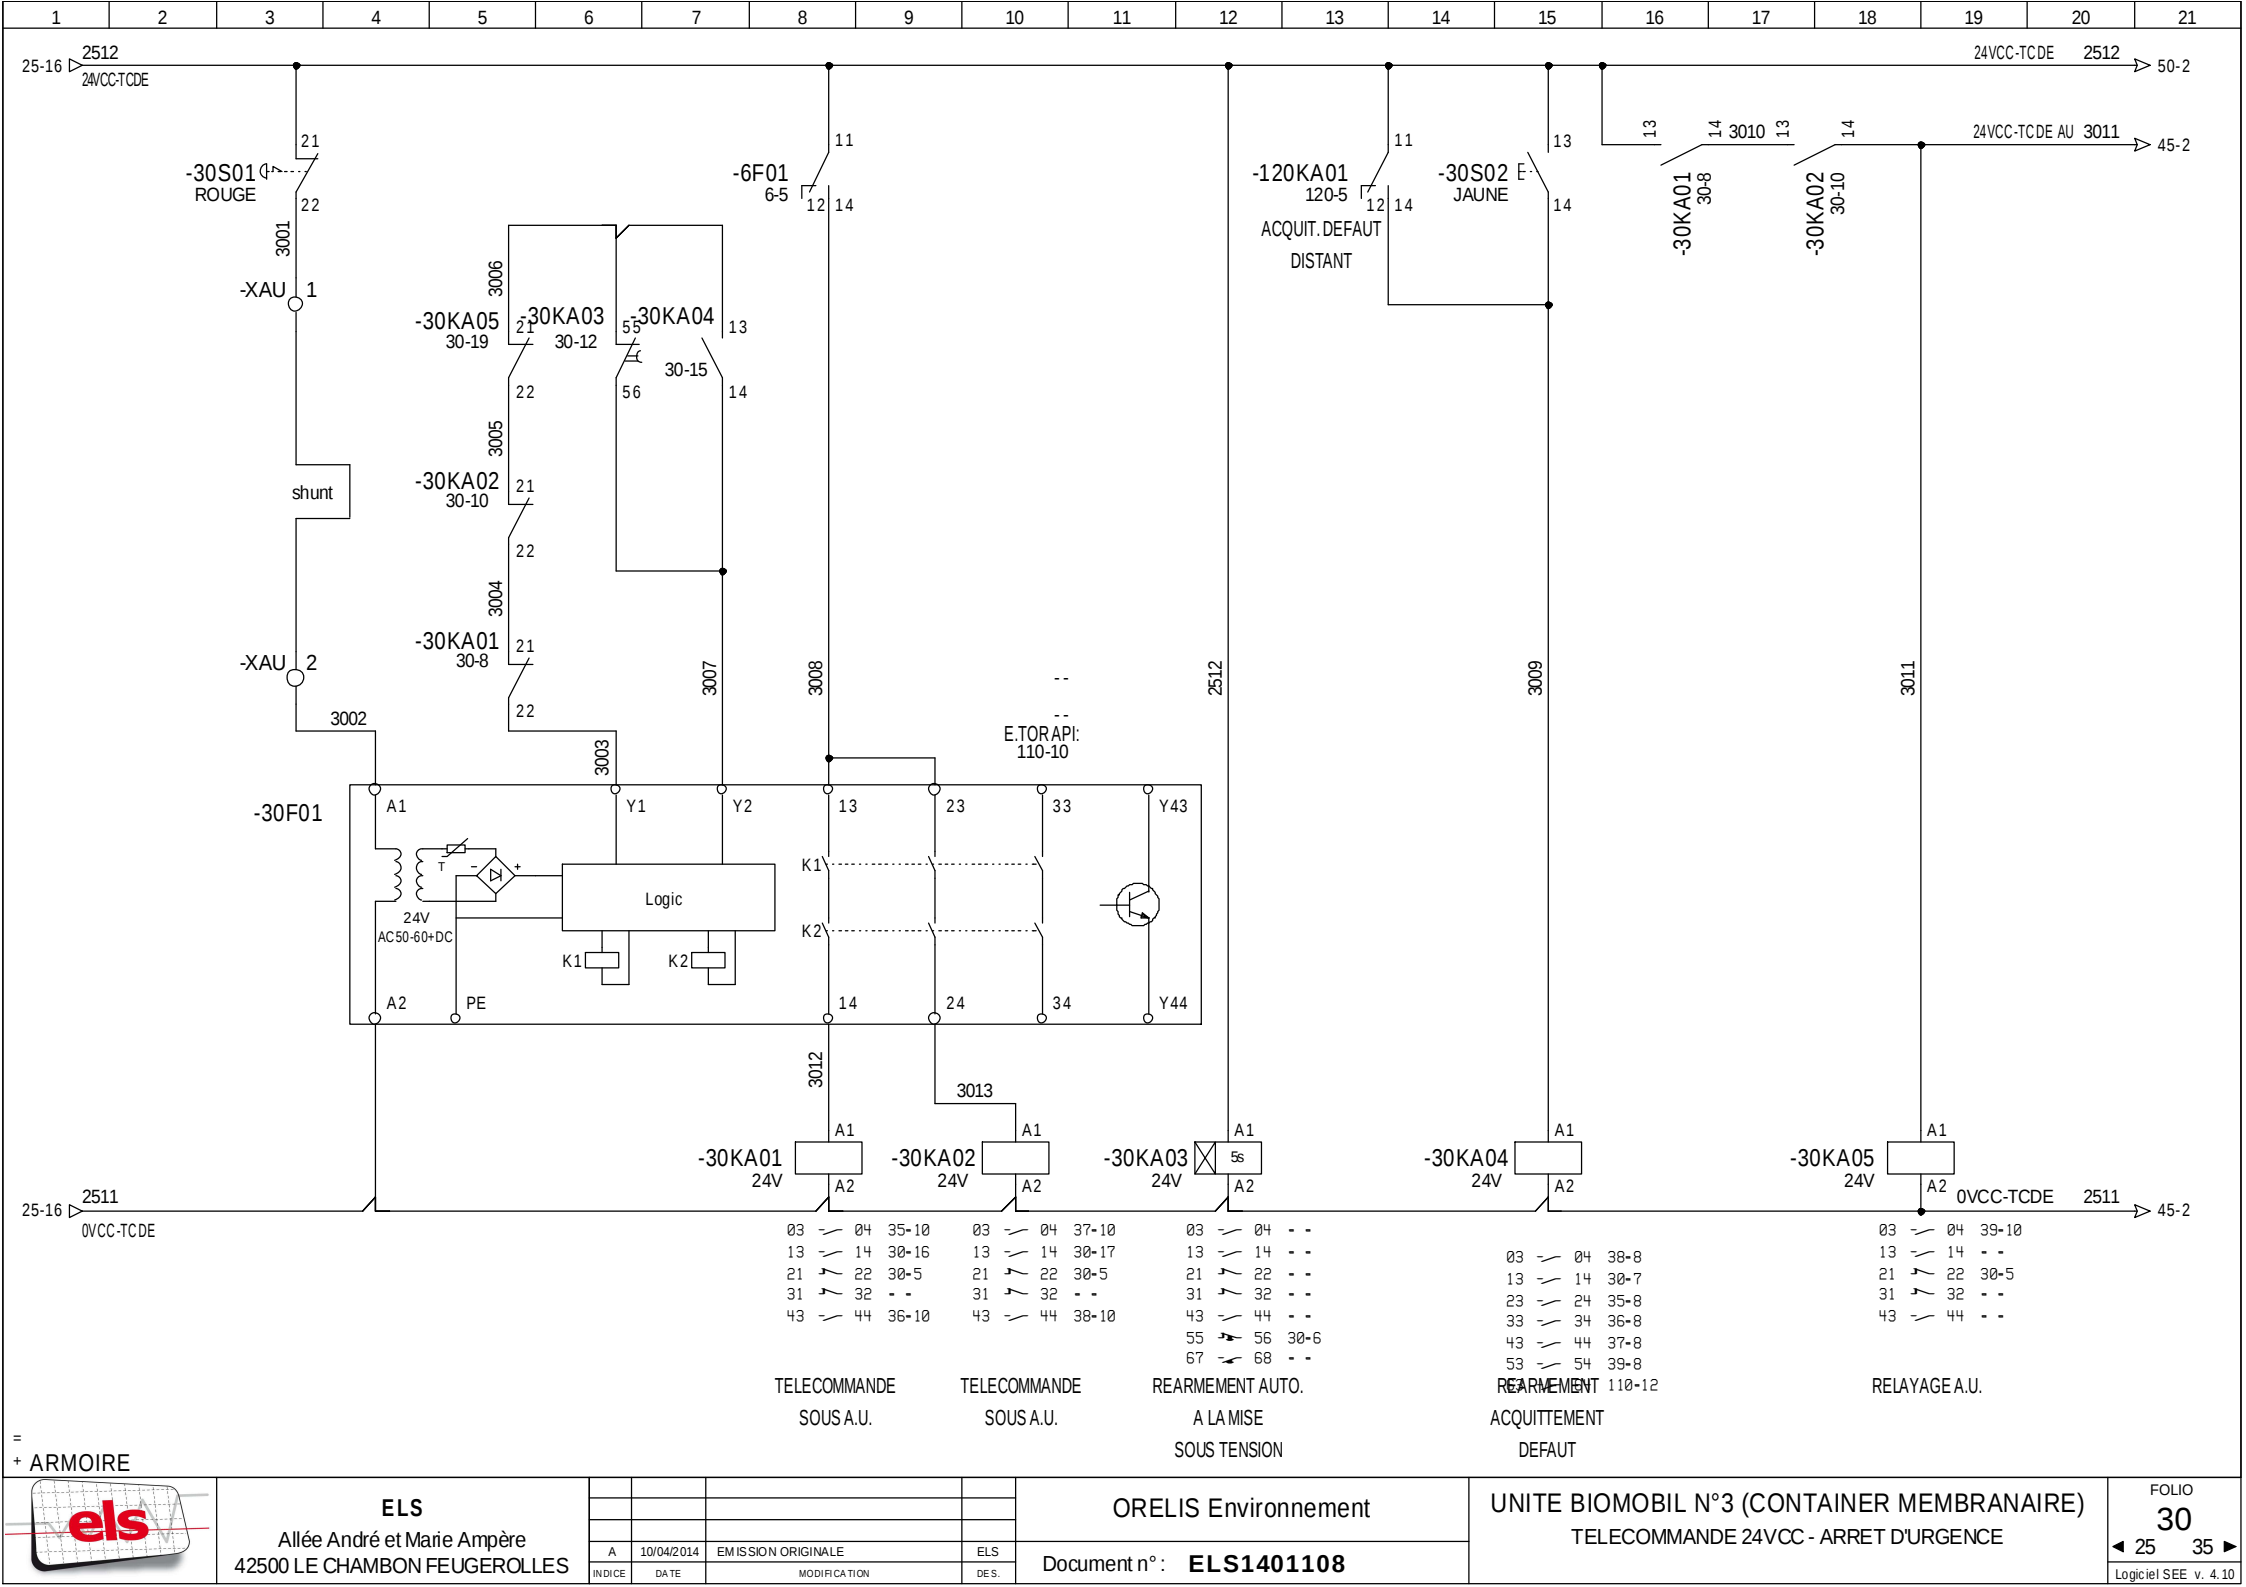


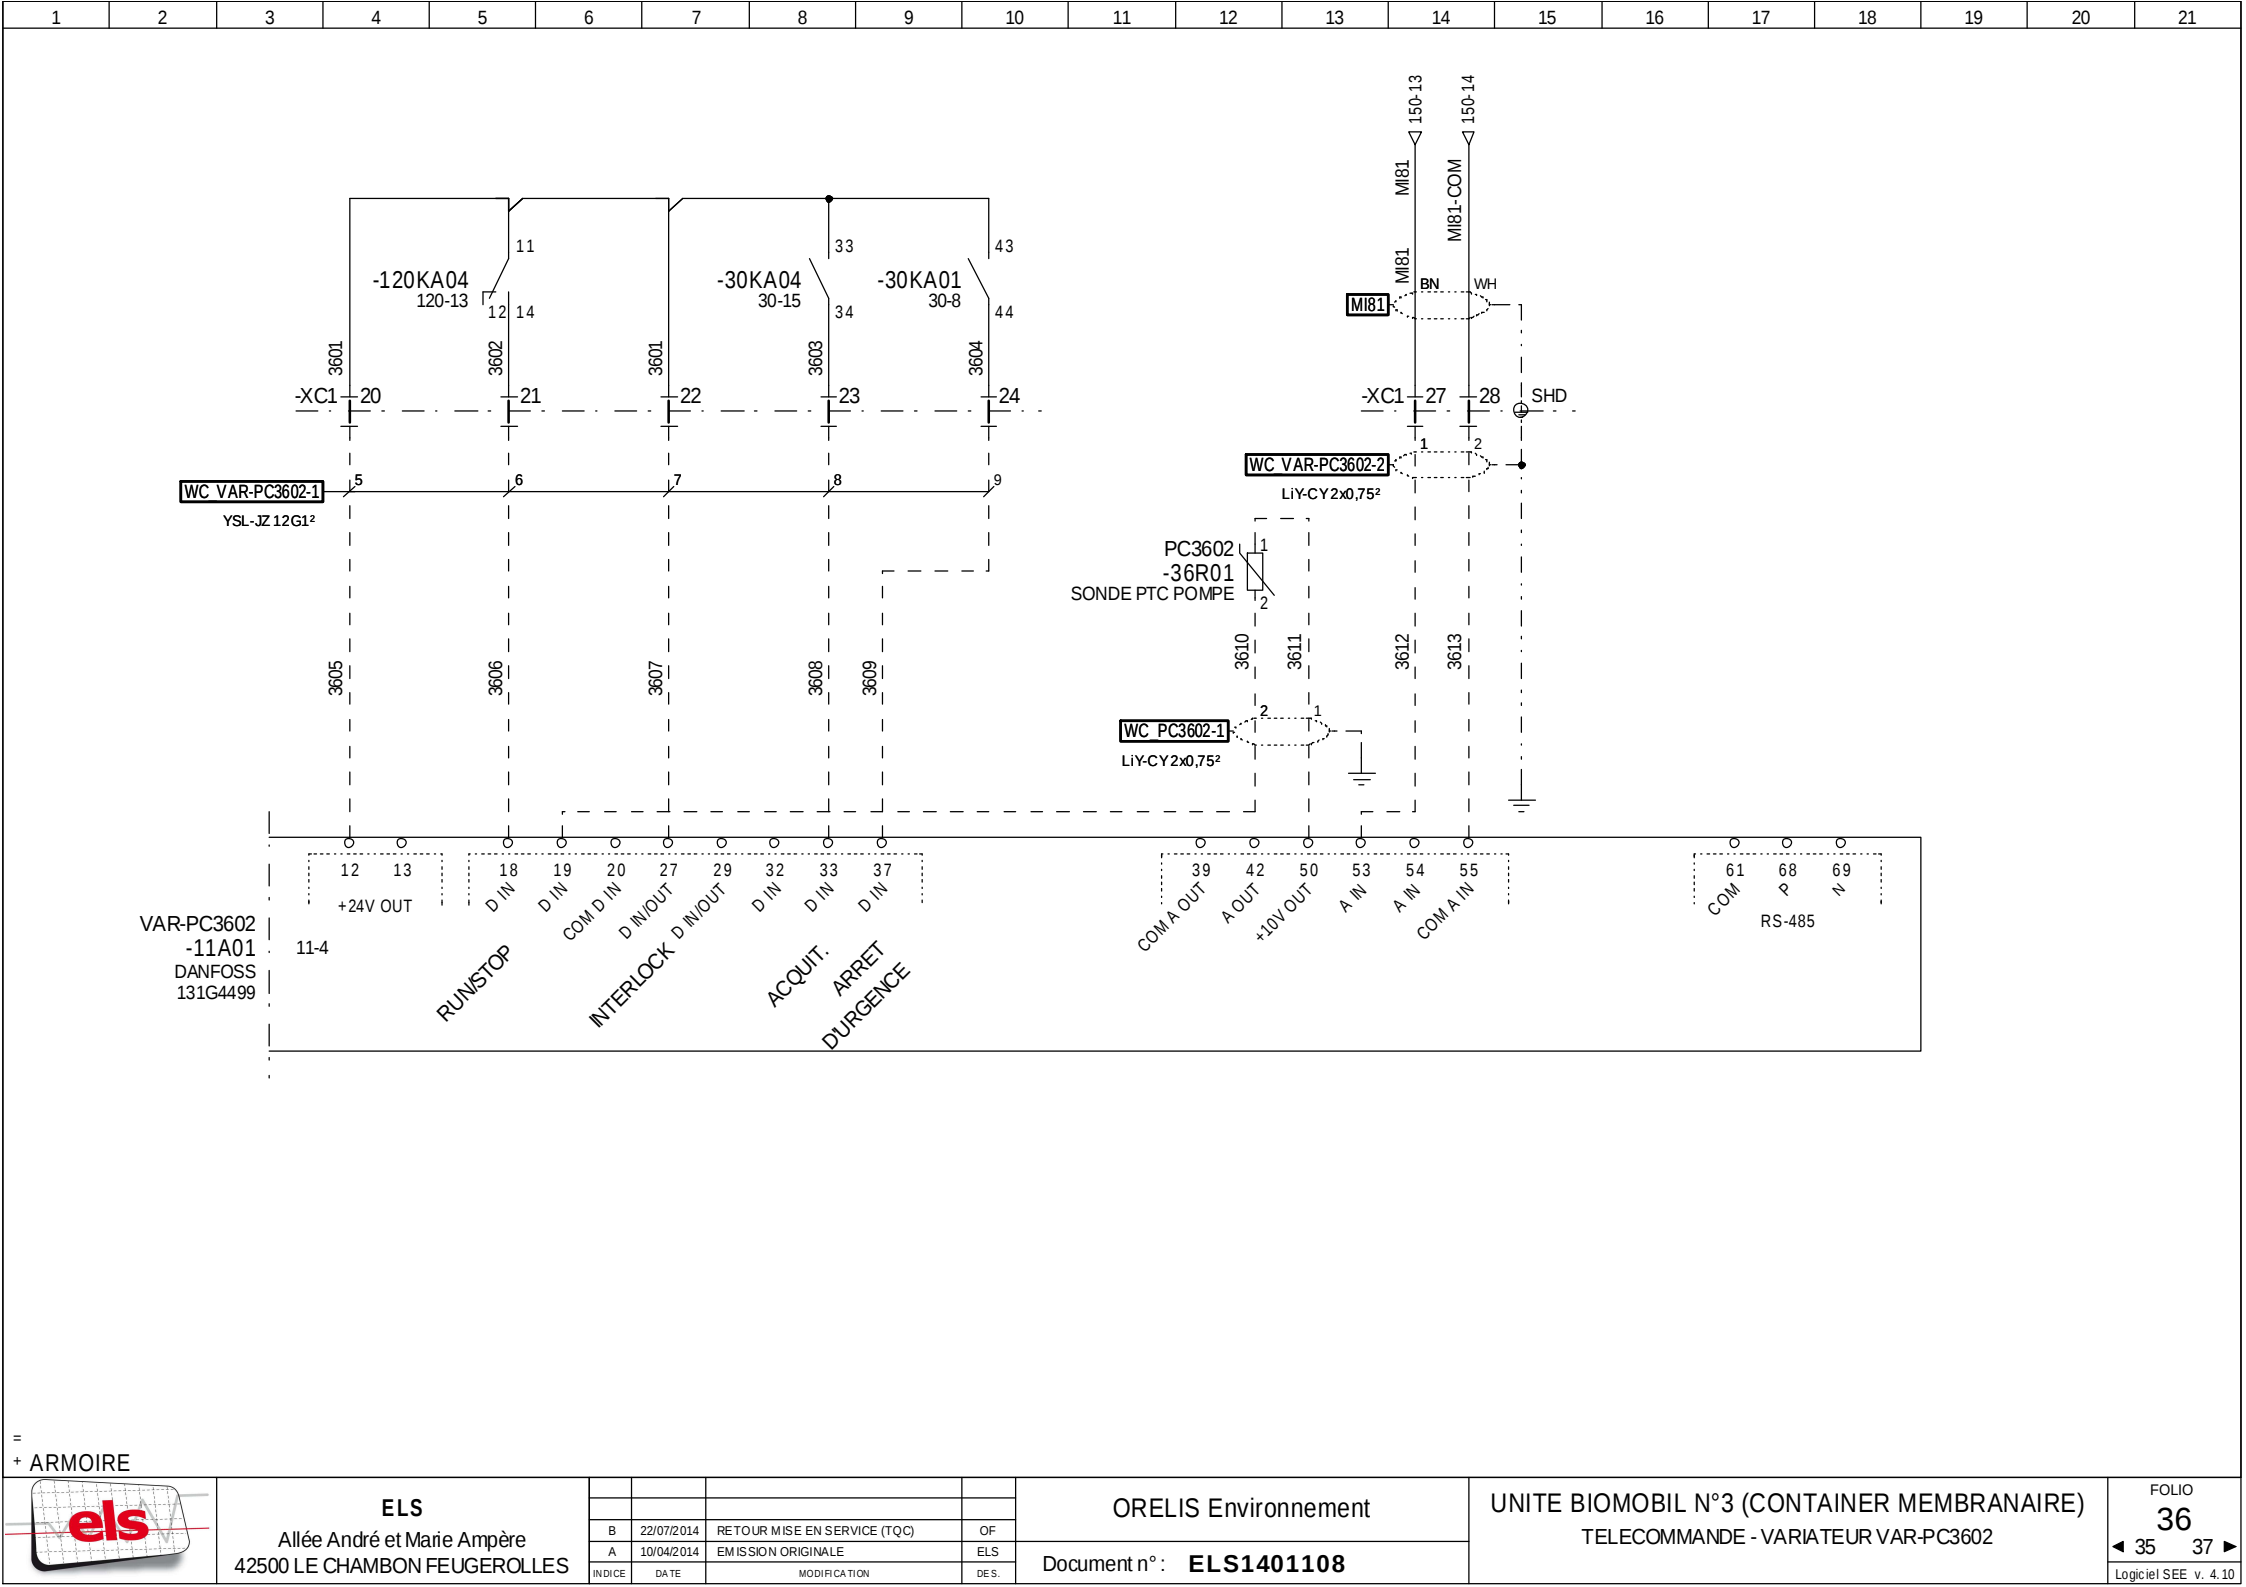


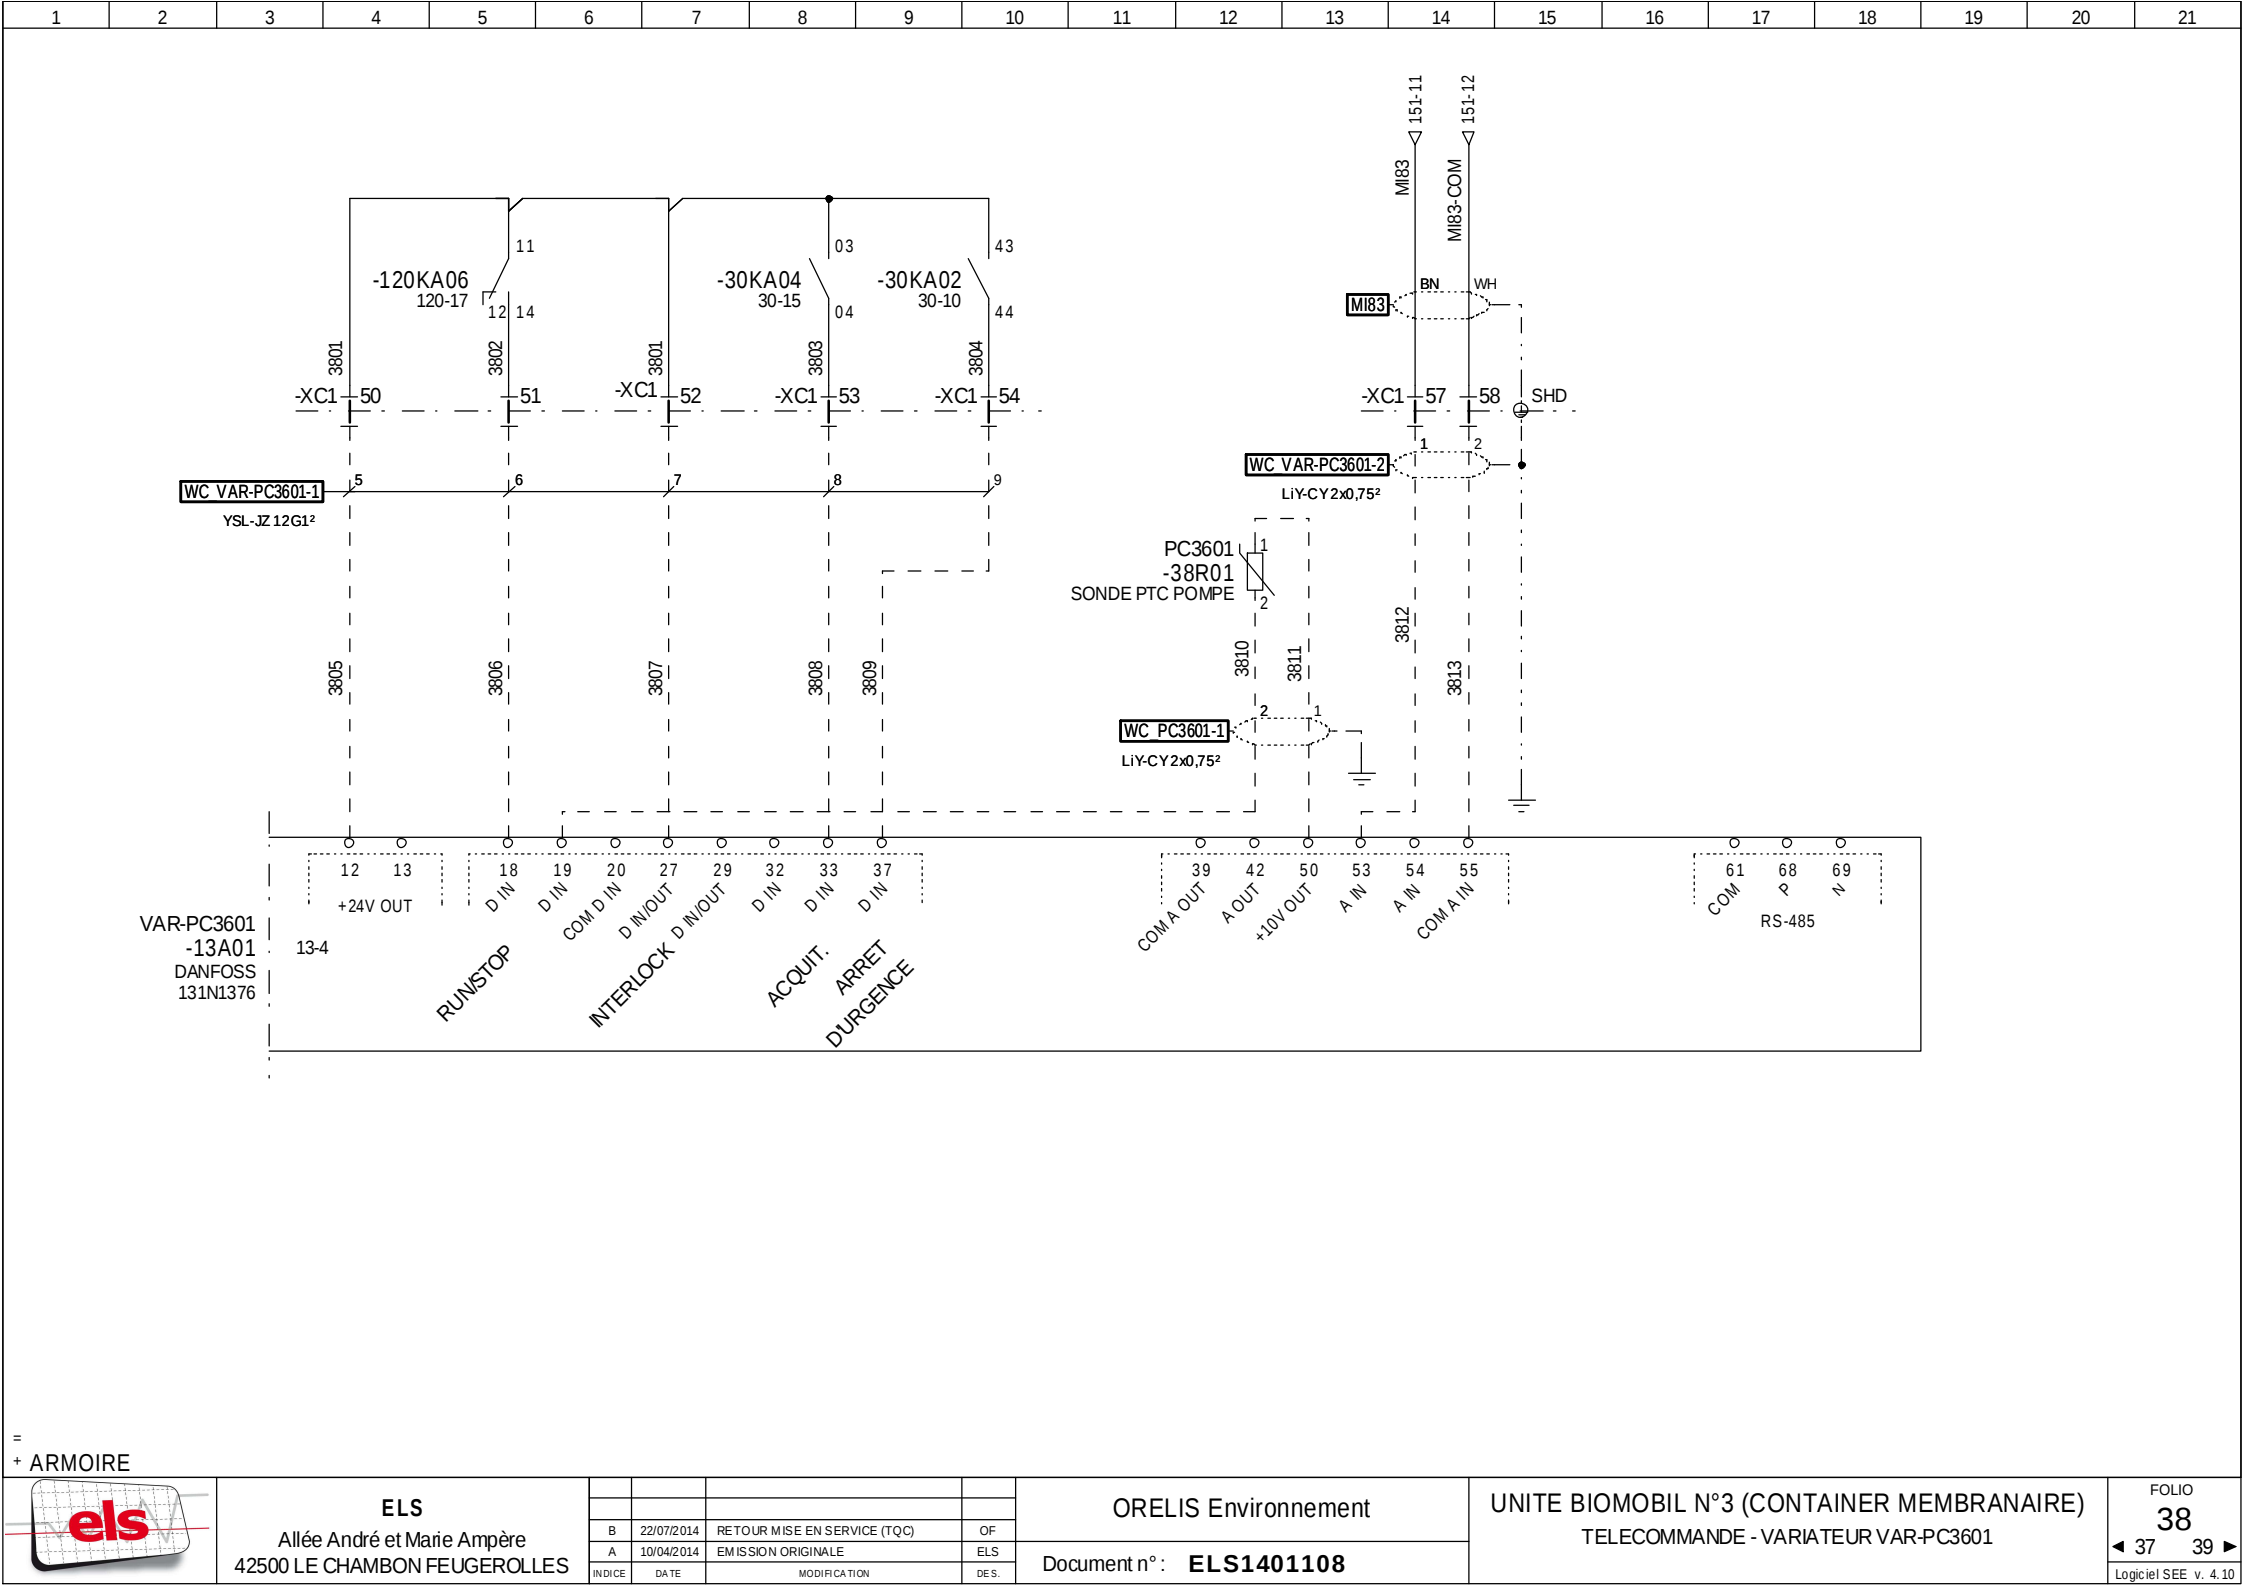

=
+ ARMOIRE

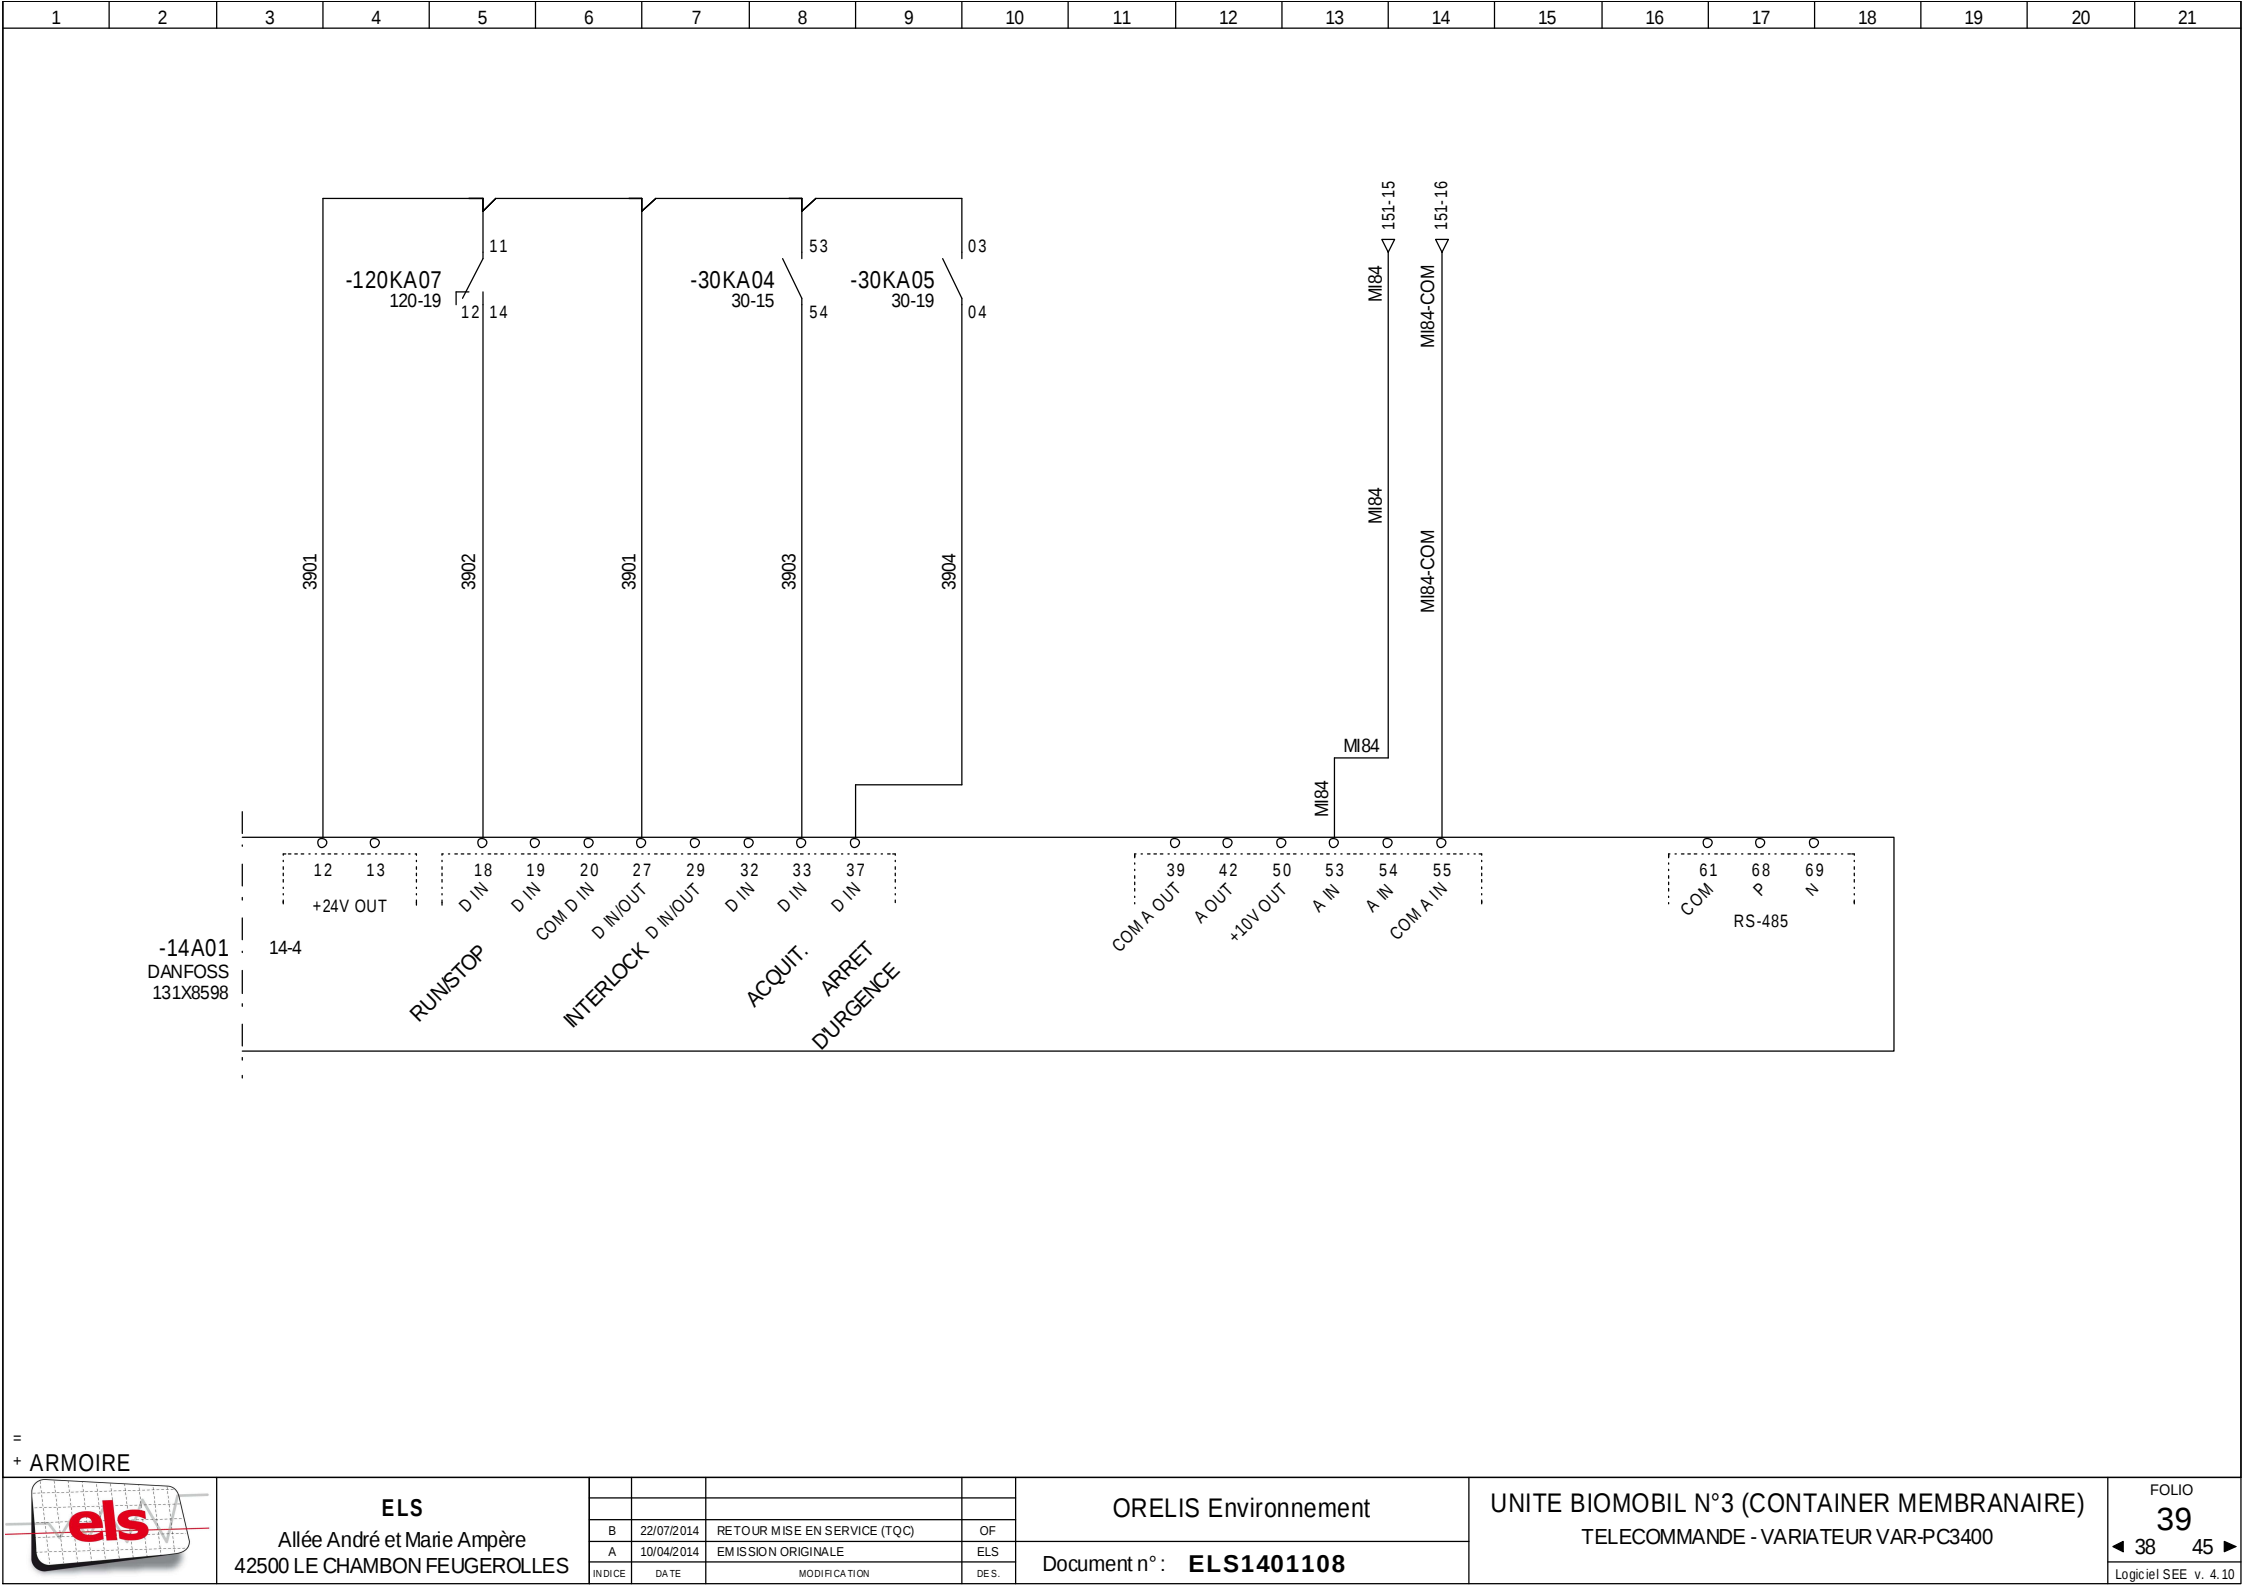

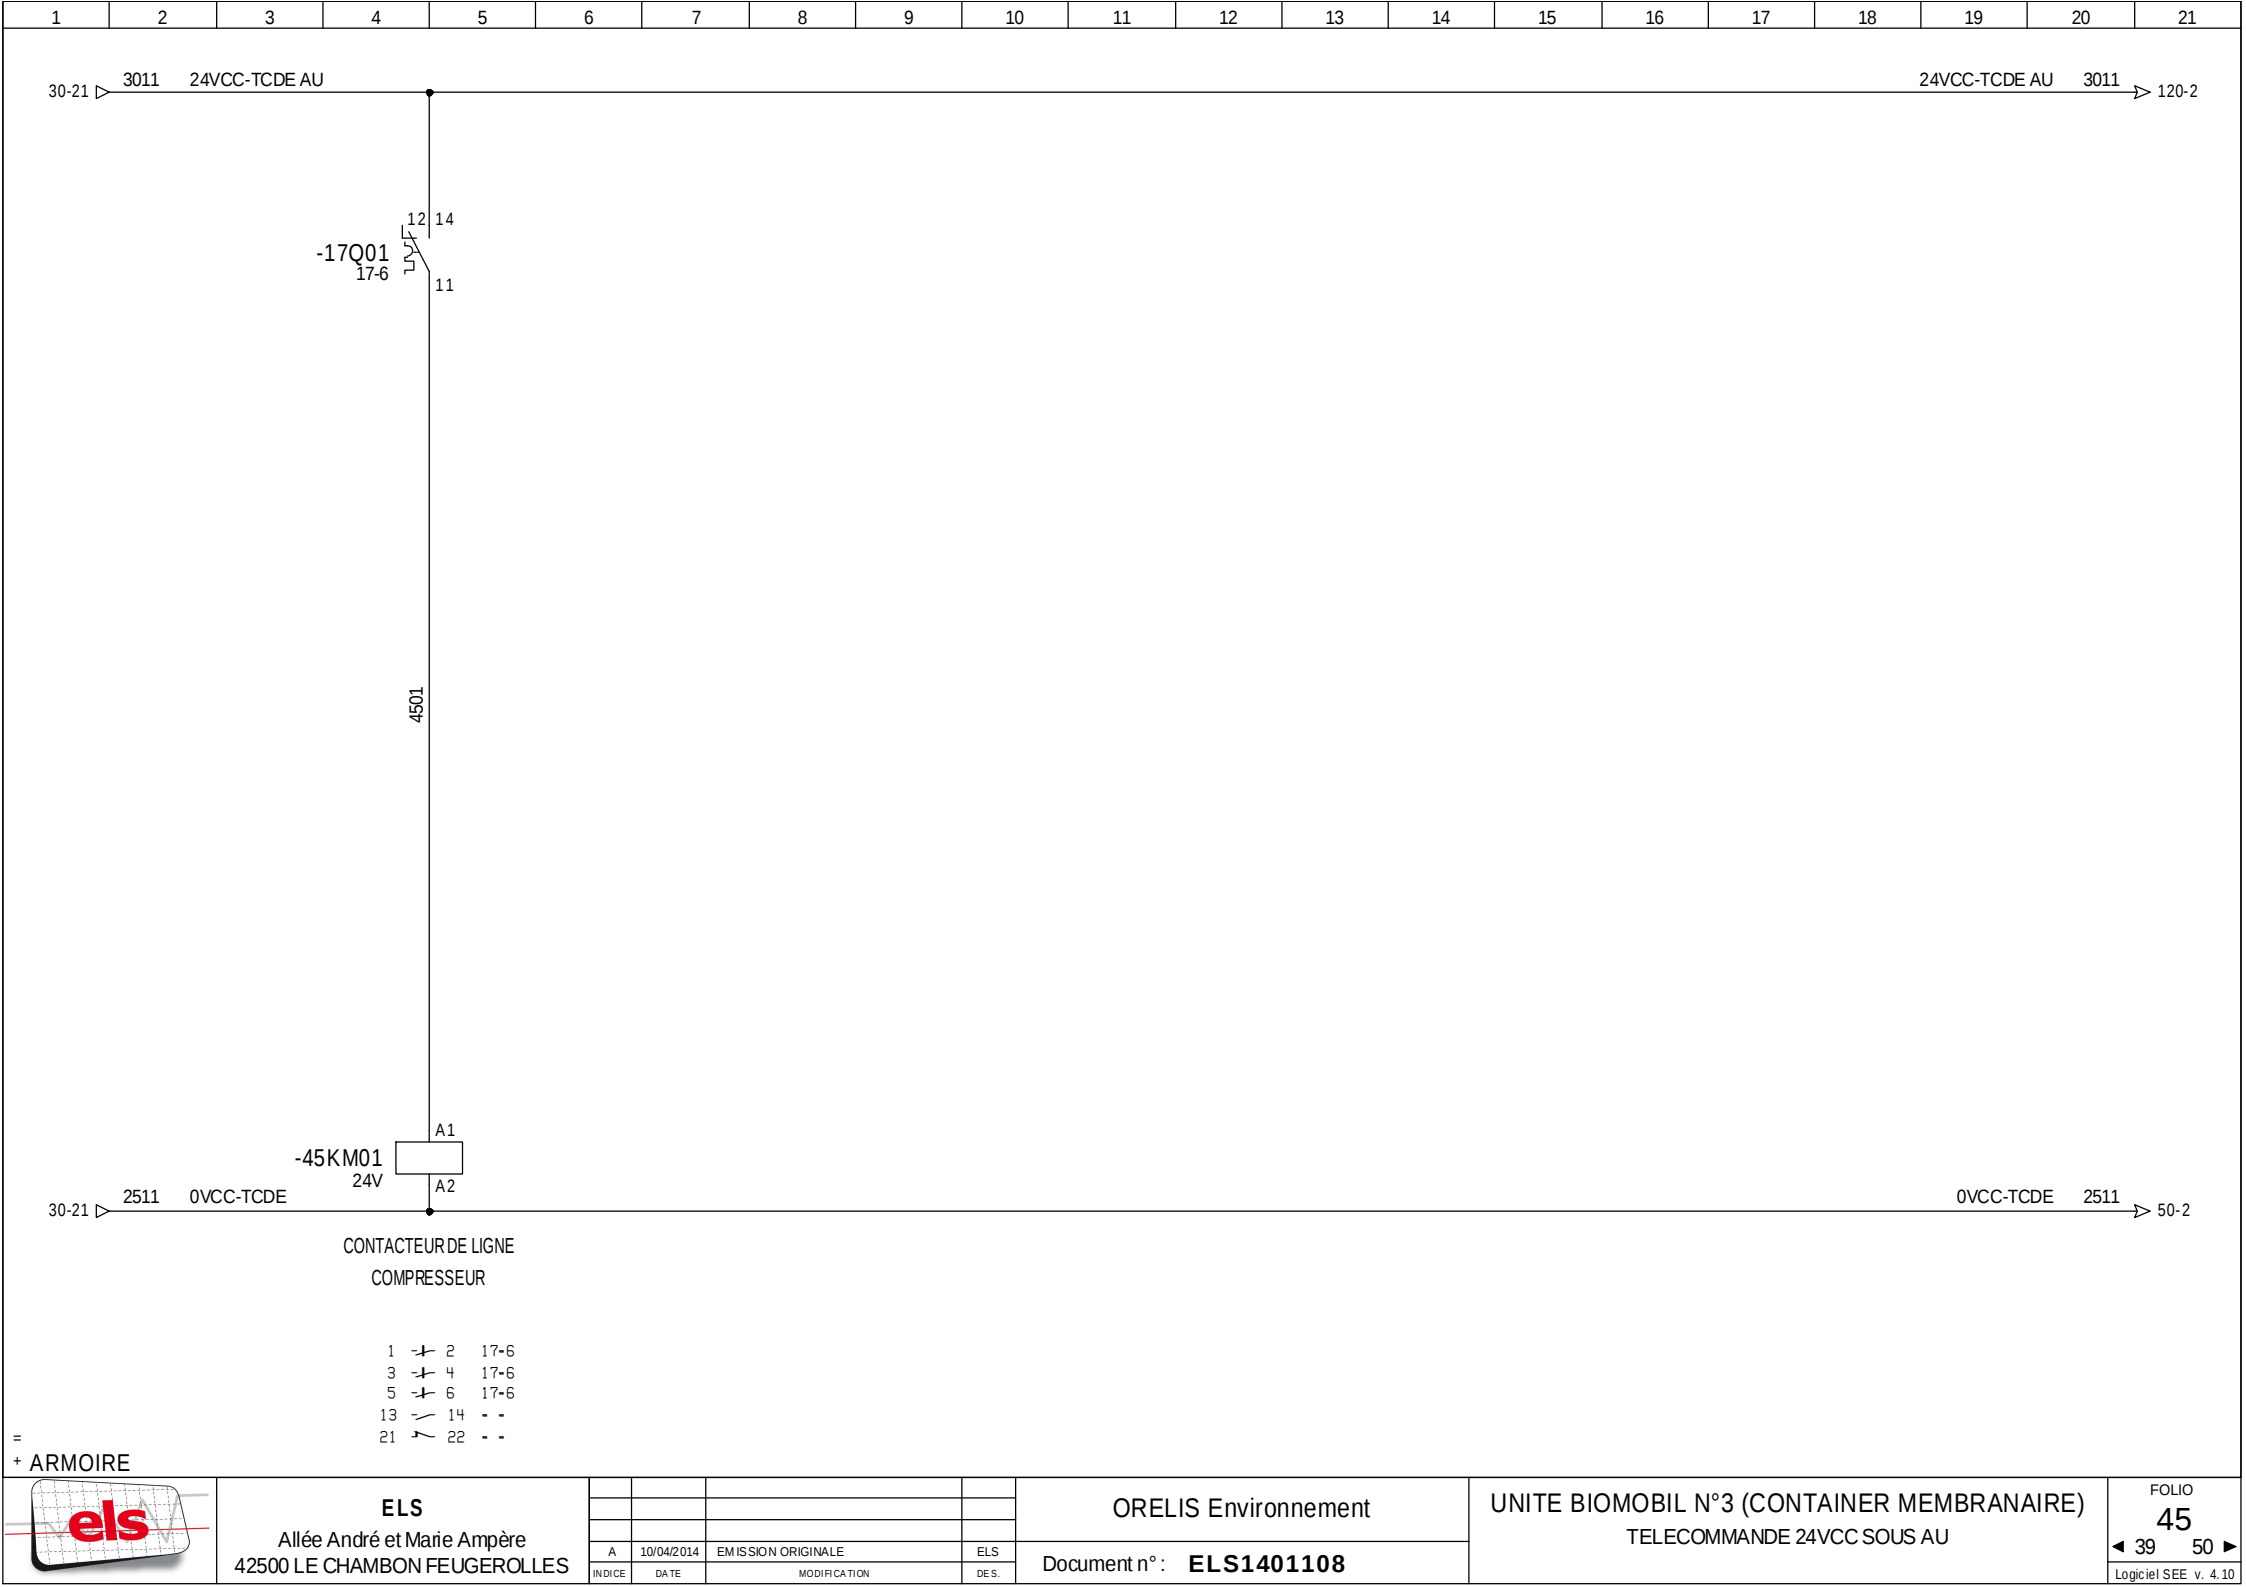

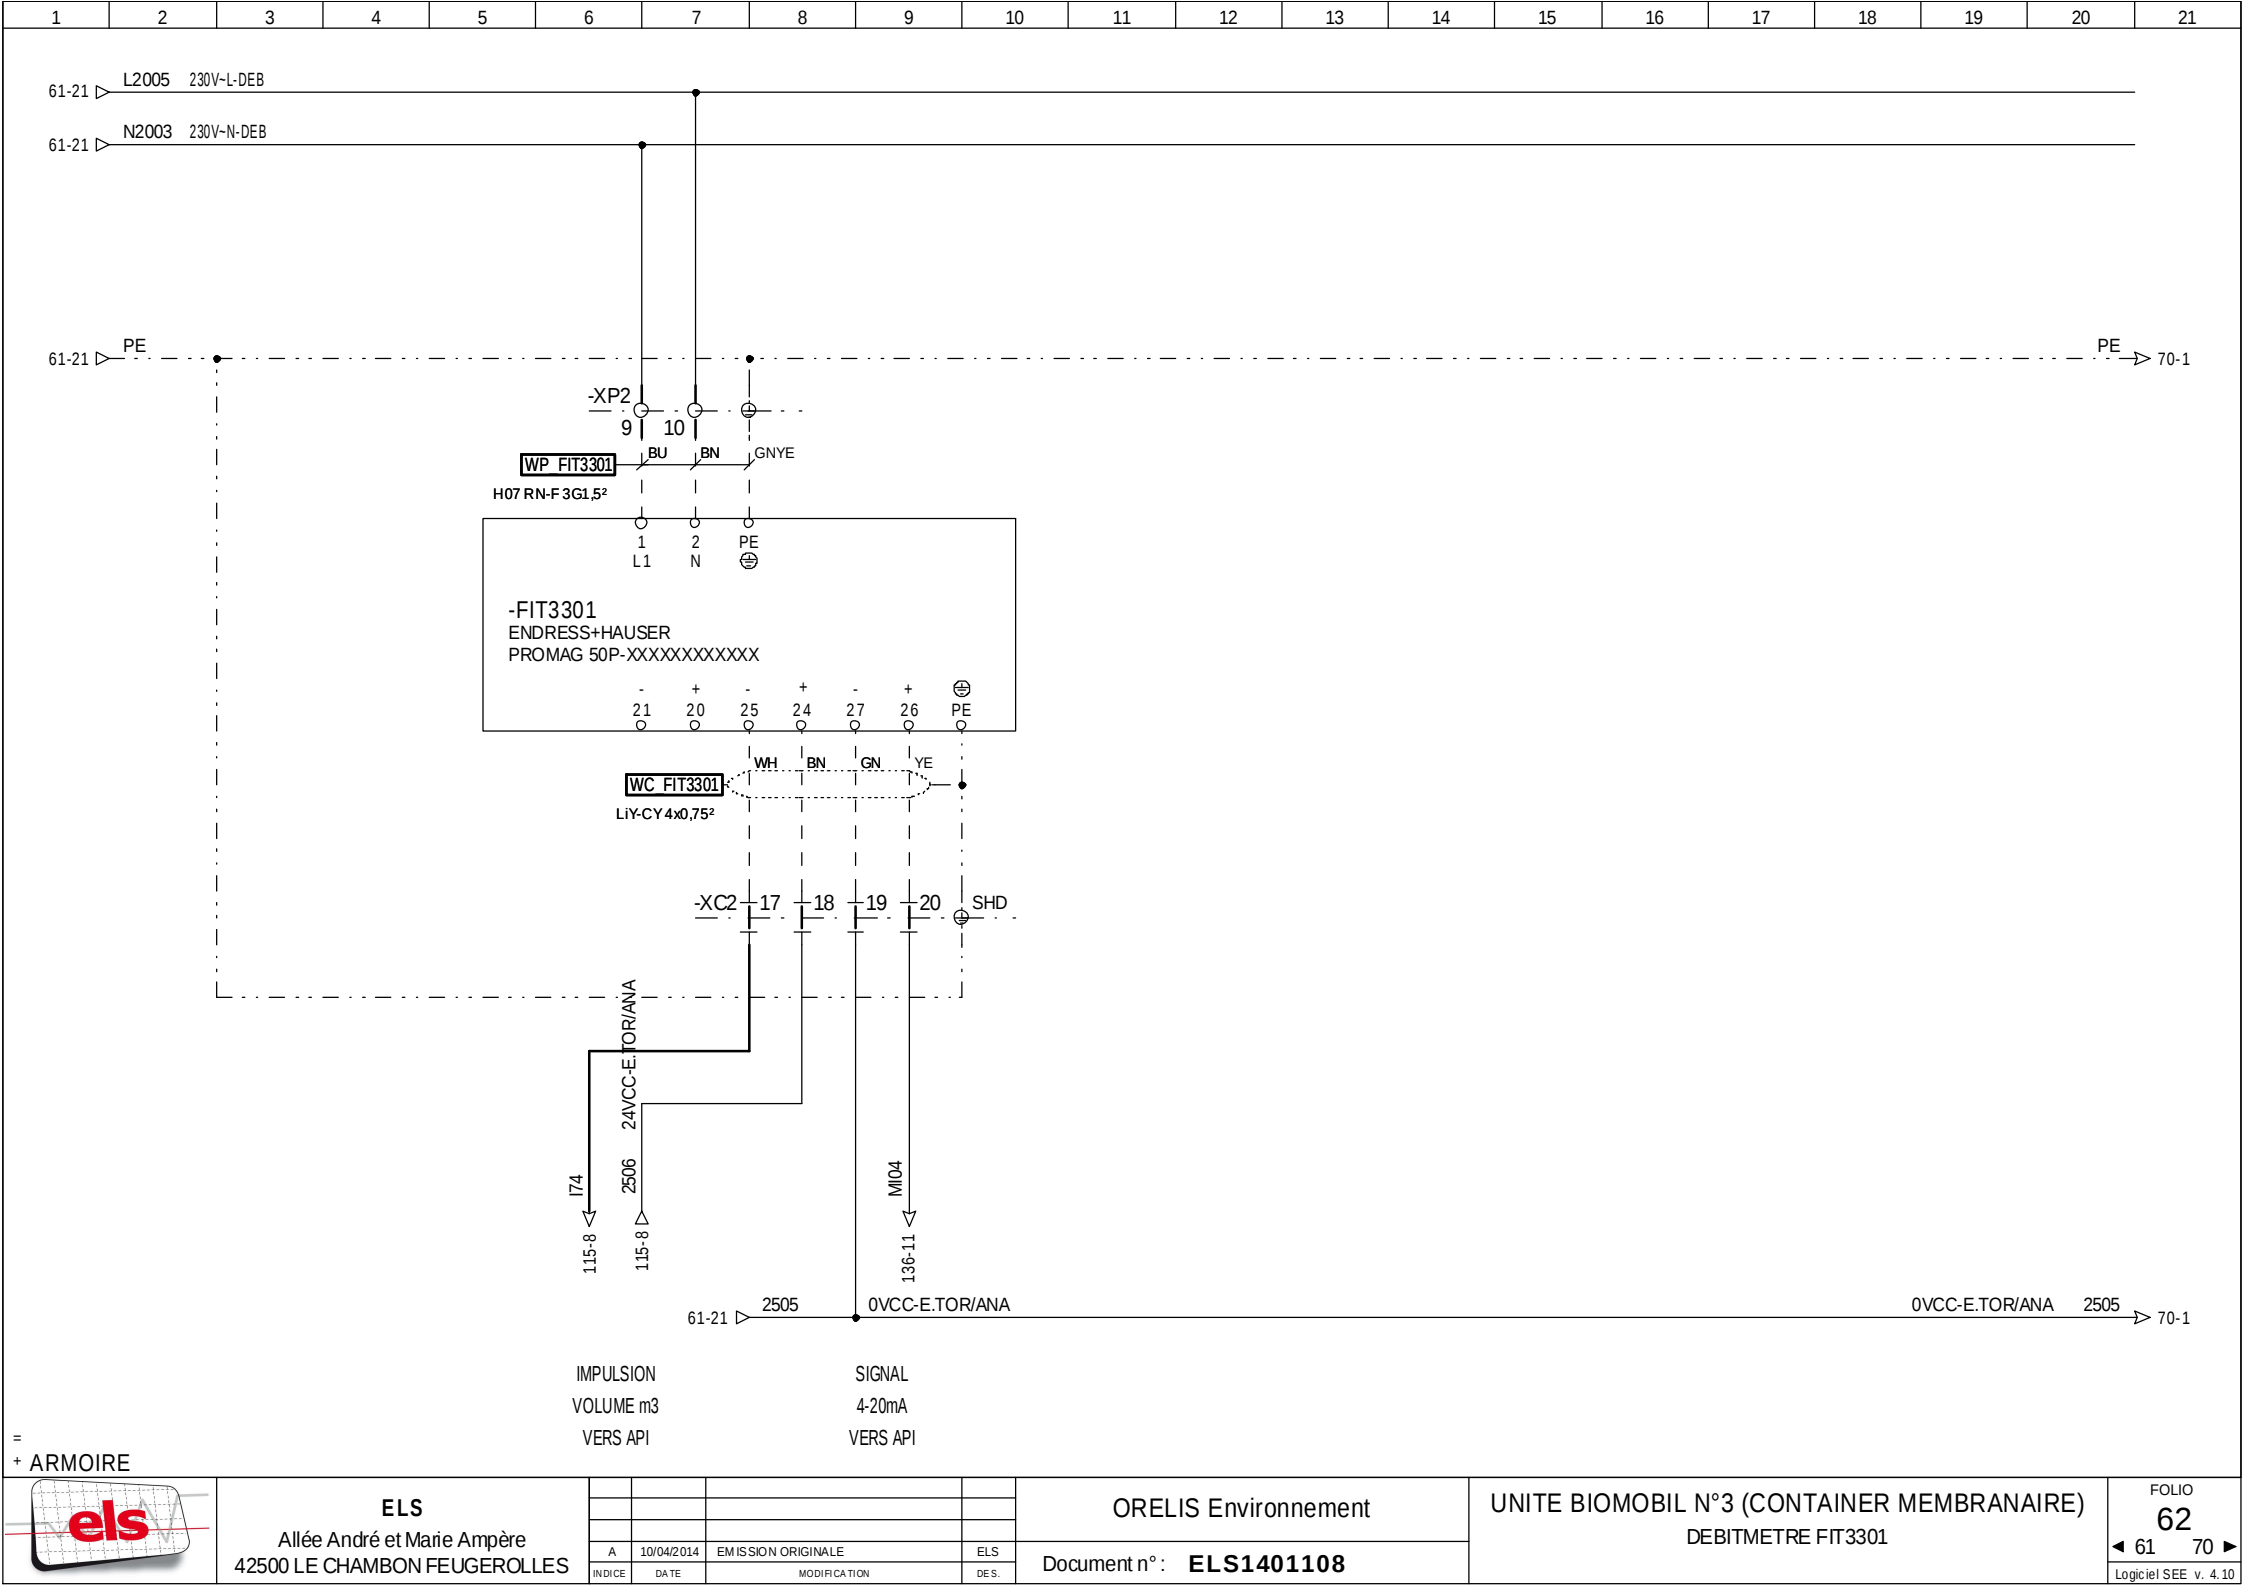


ELS
Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES


A	10/04/2014	EM ISSION ORIGINALE	ELS
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.


ORELIS Environnement

Document n°: **ELS1401108**


UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)
DEBITMETRE FIT3301

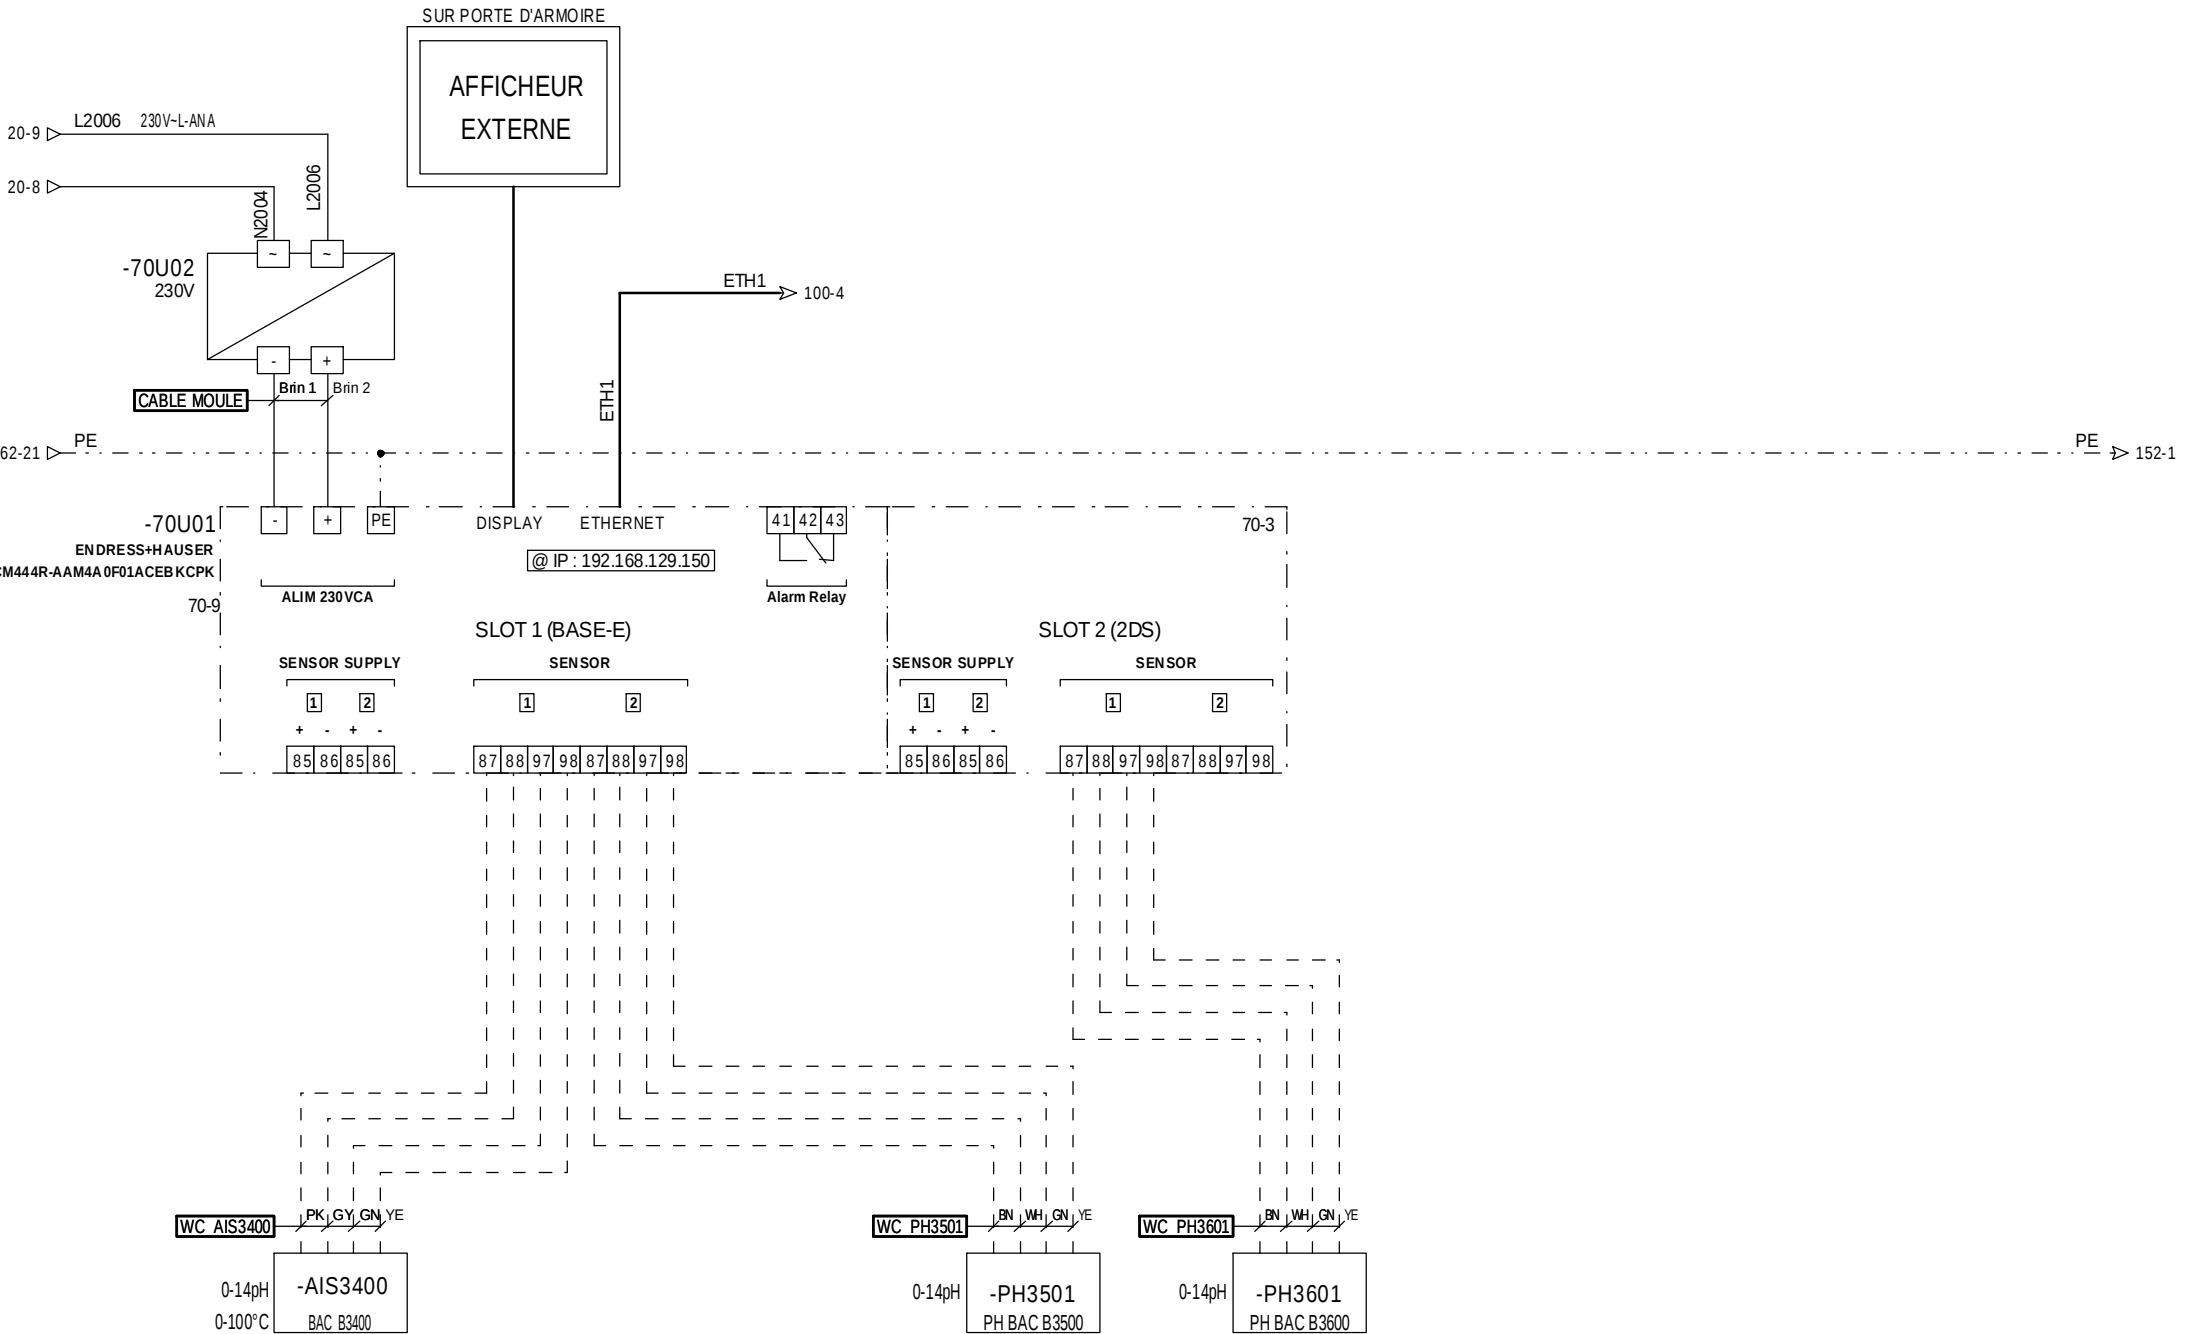


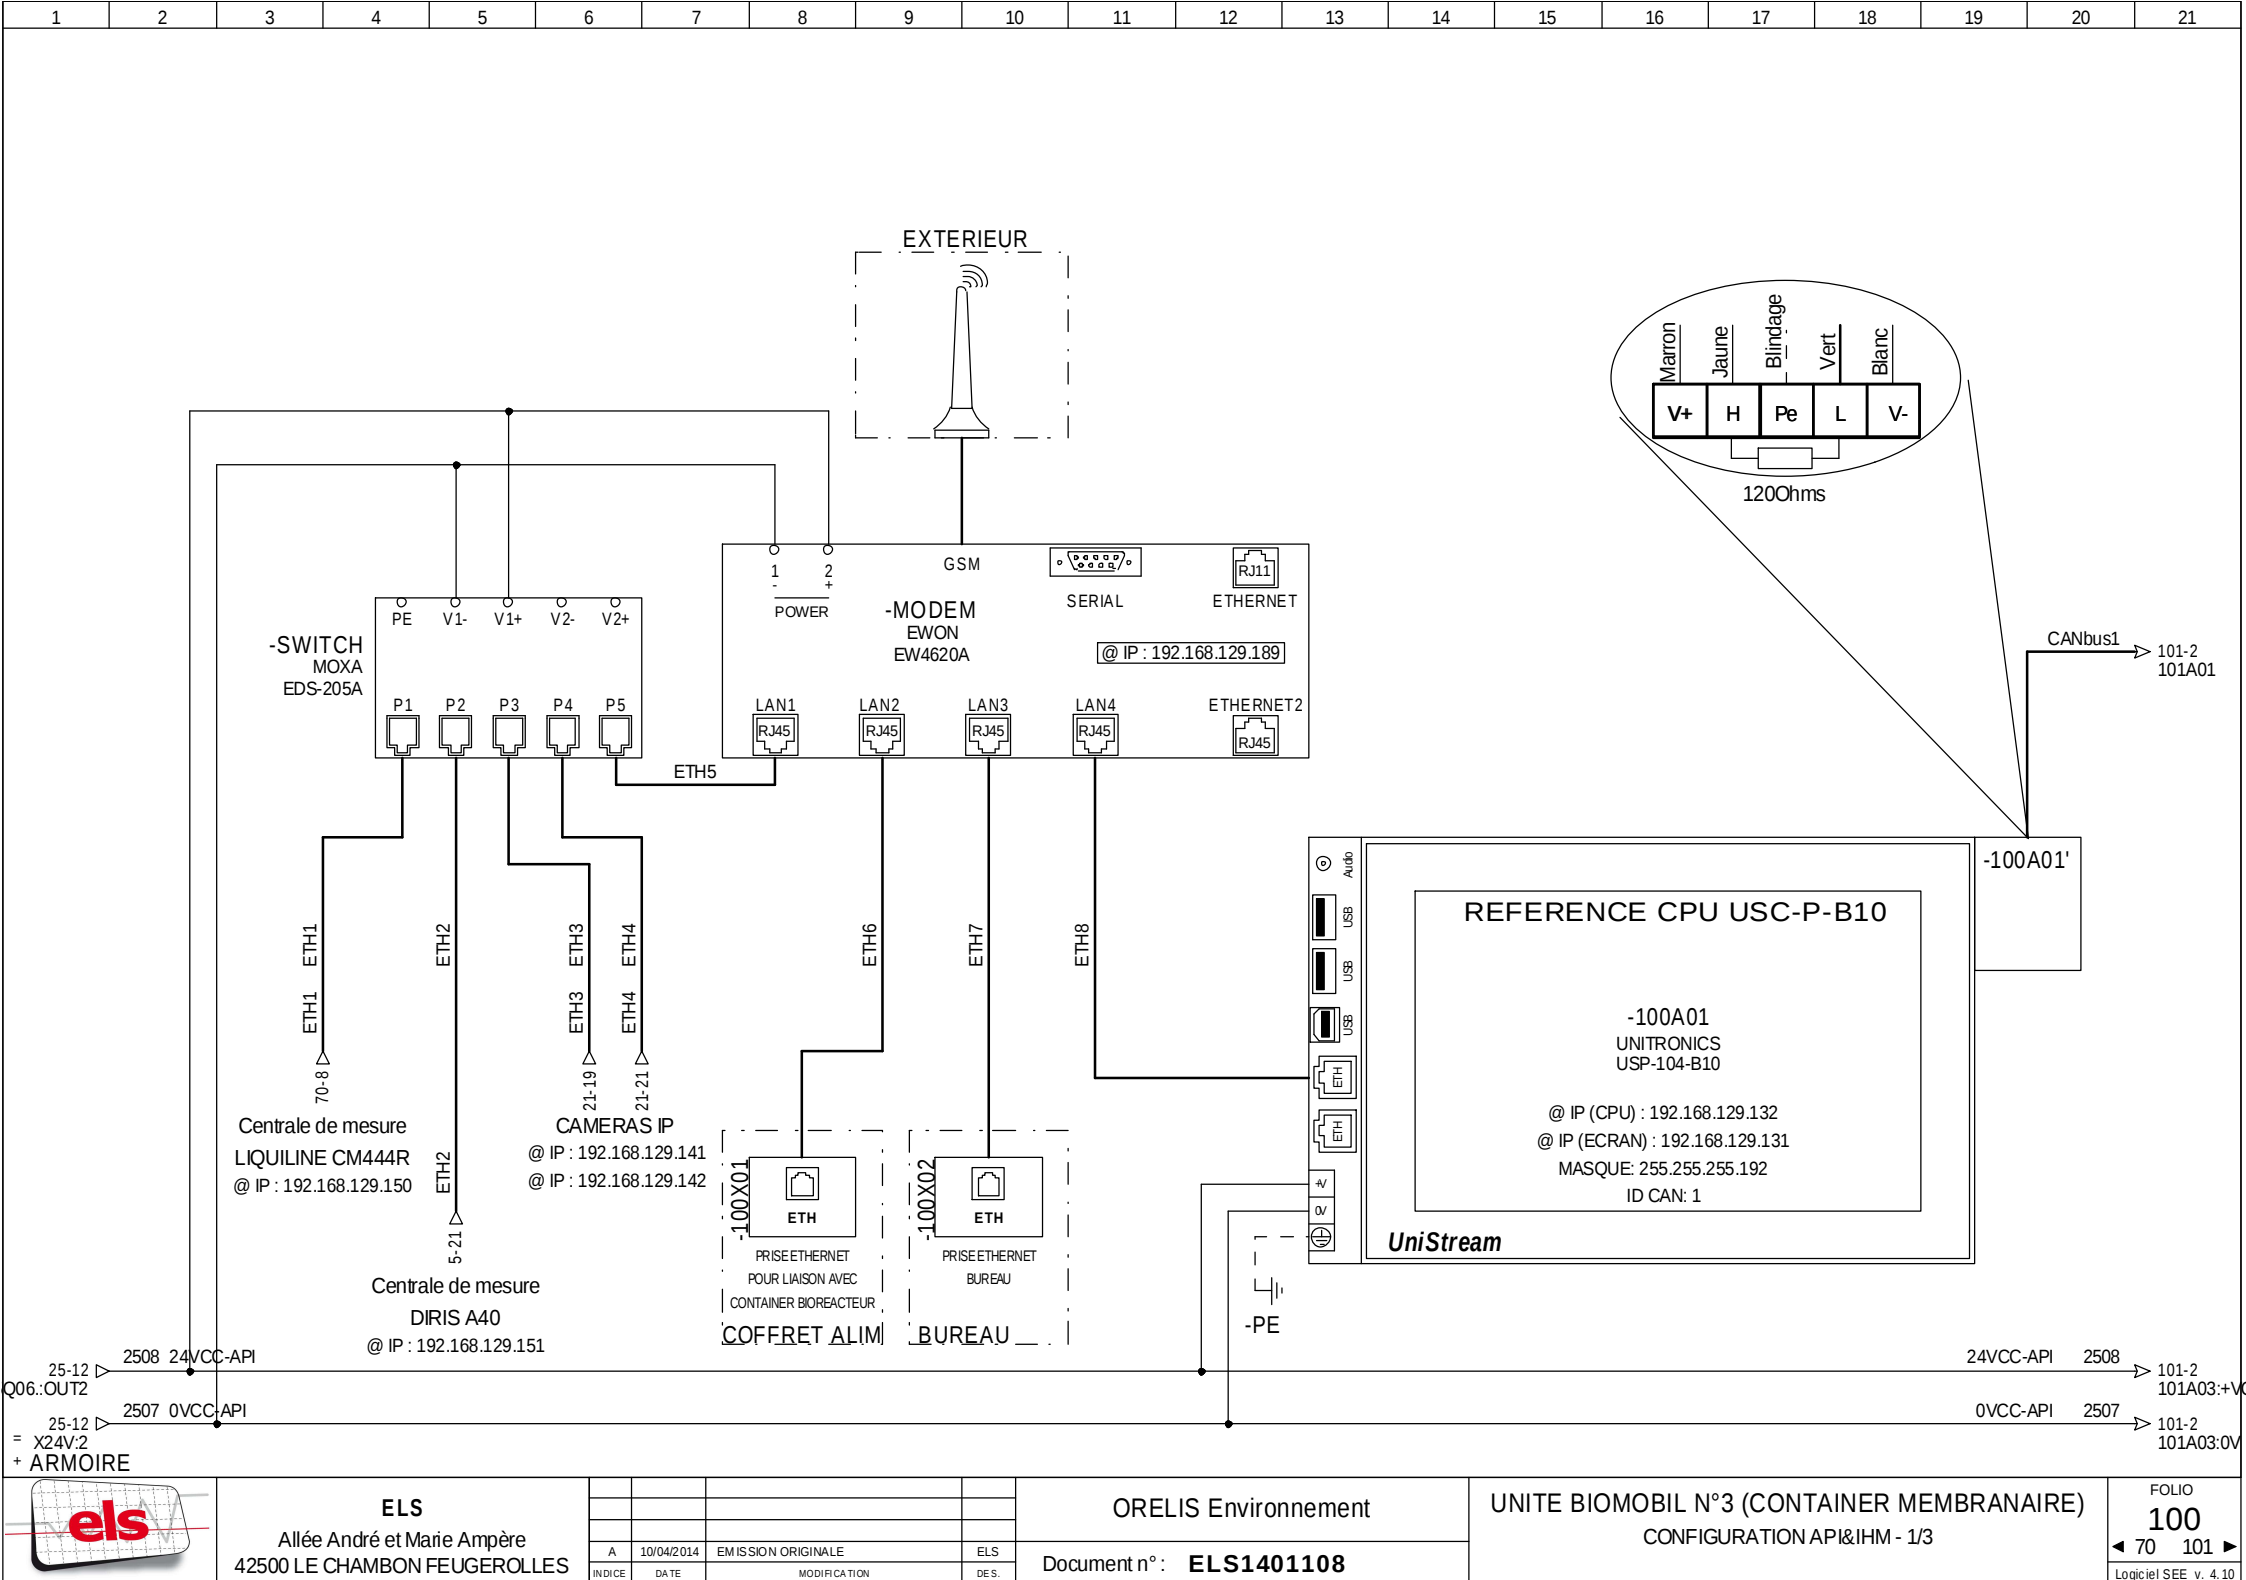


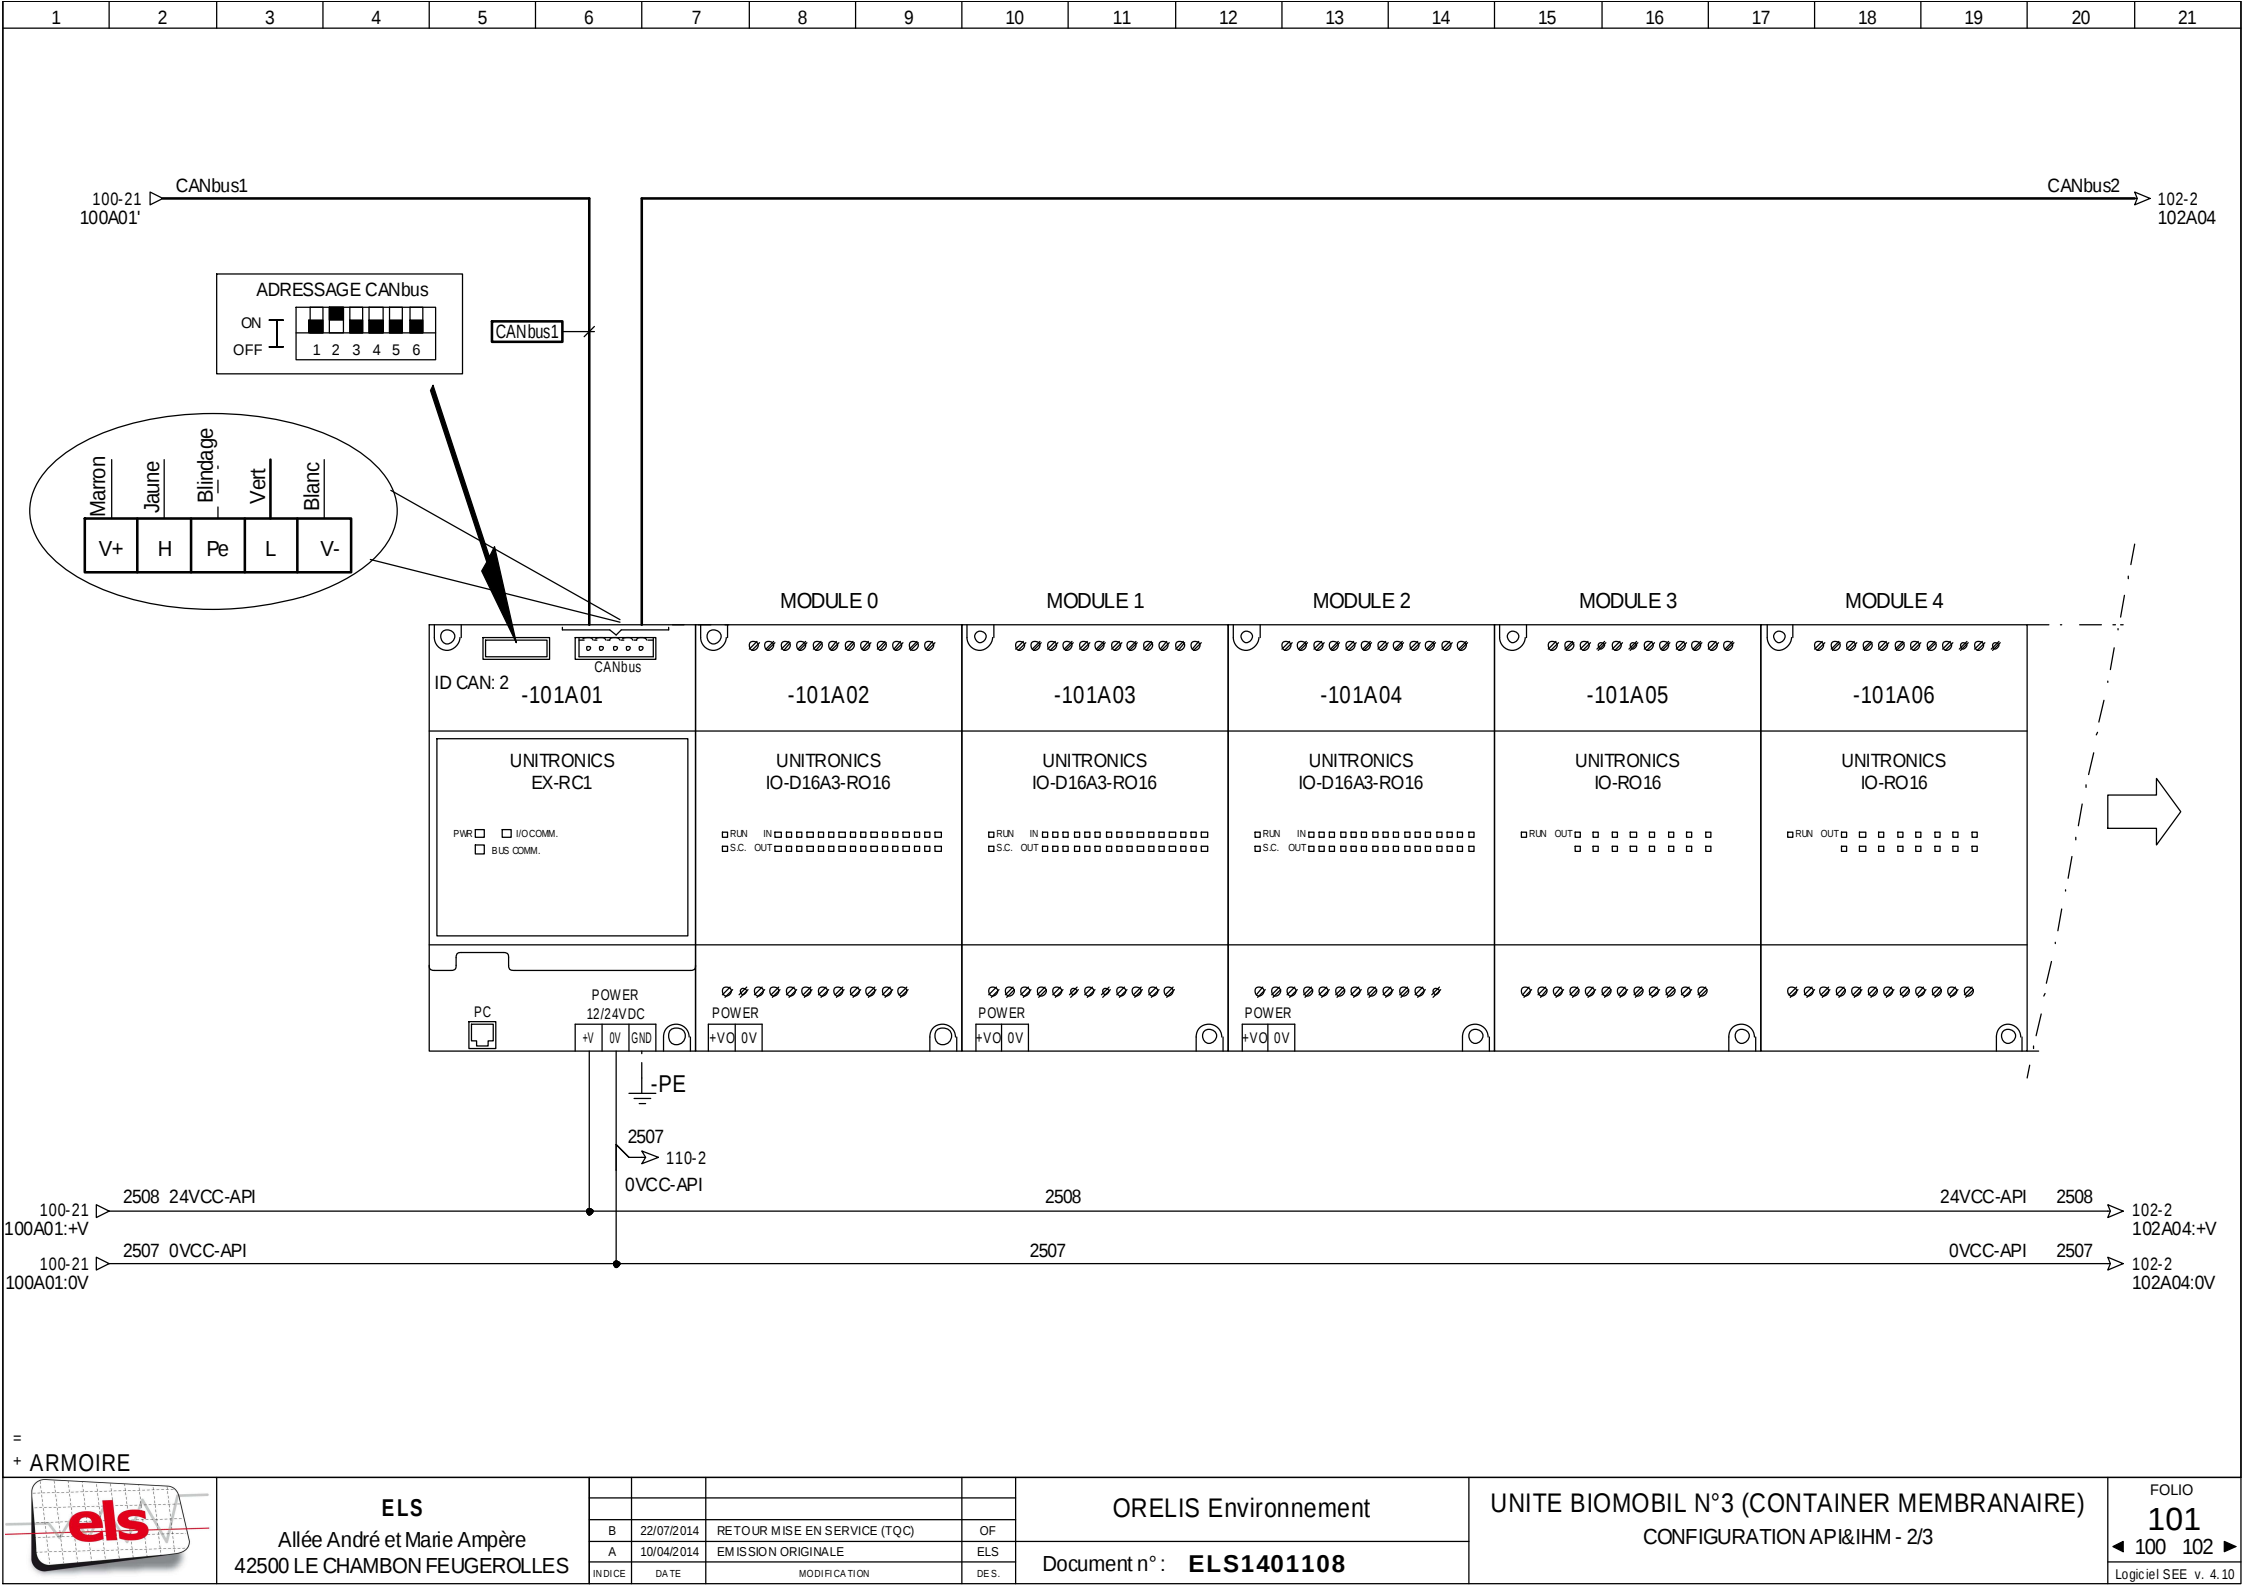

=
+ ARMOIRE

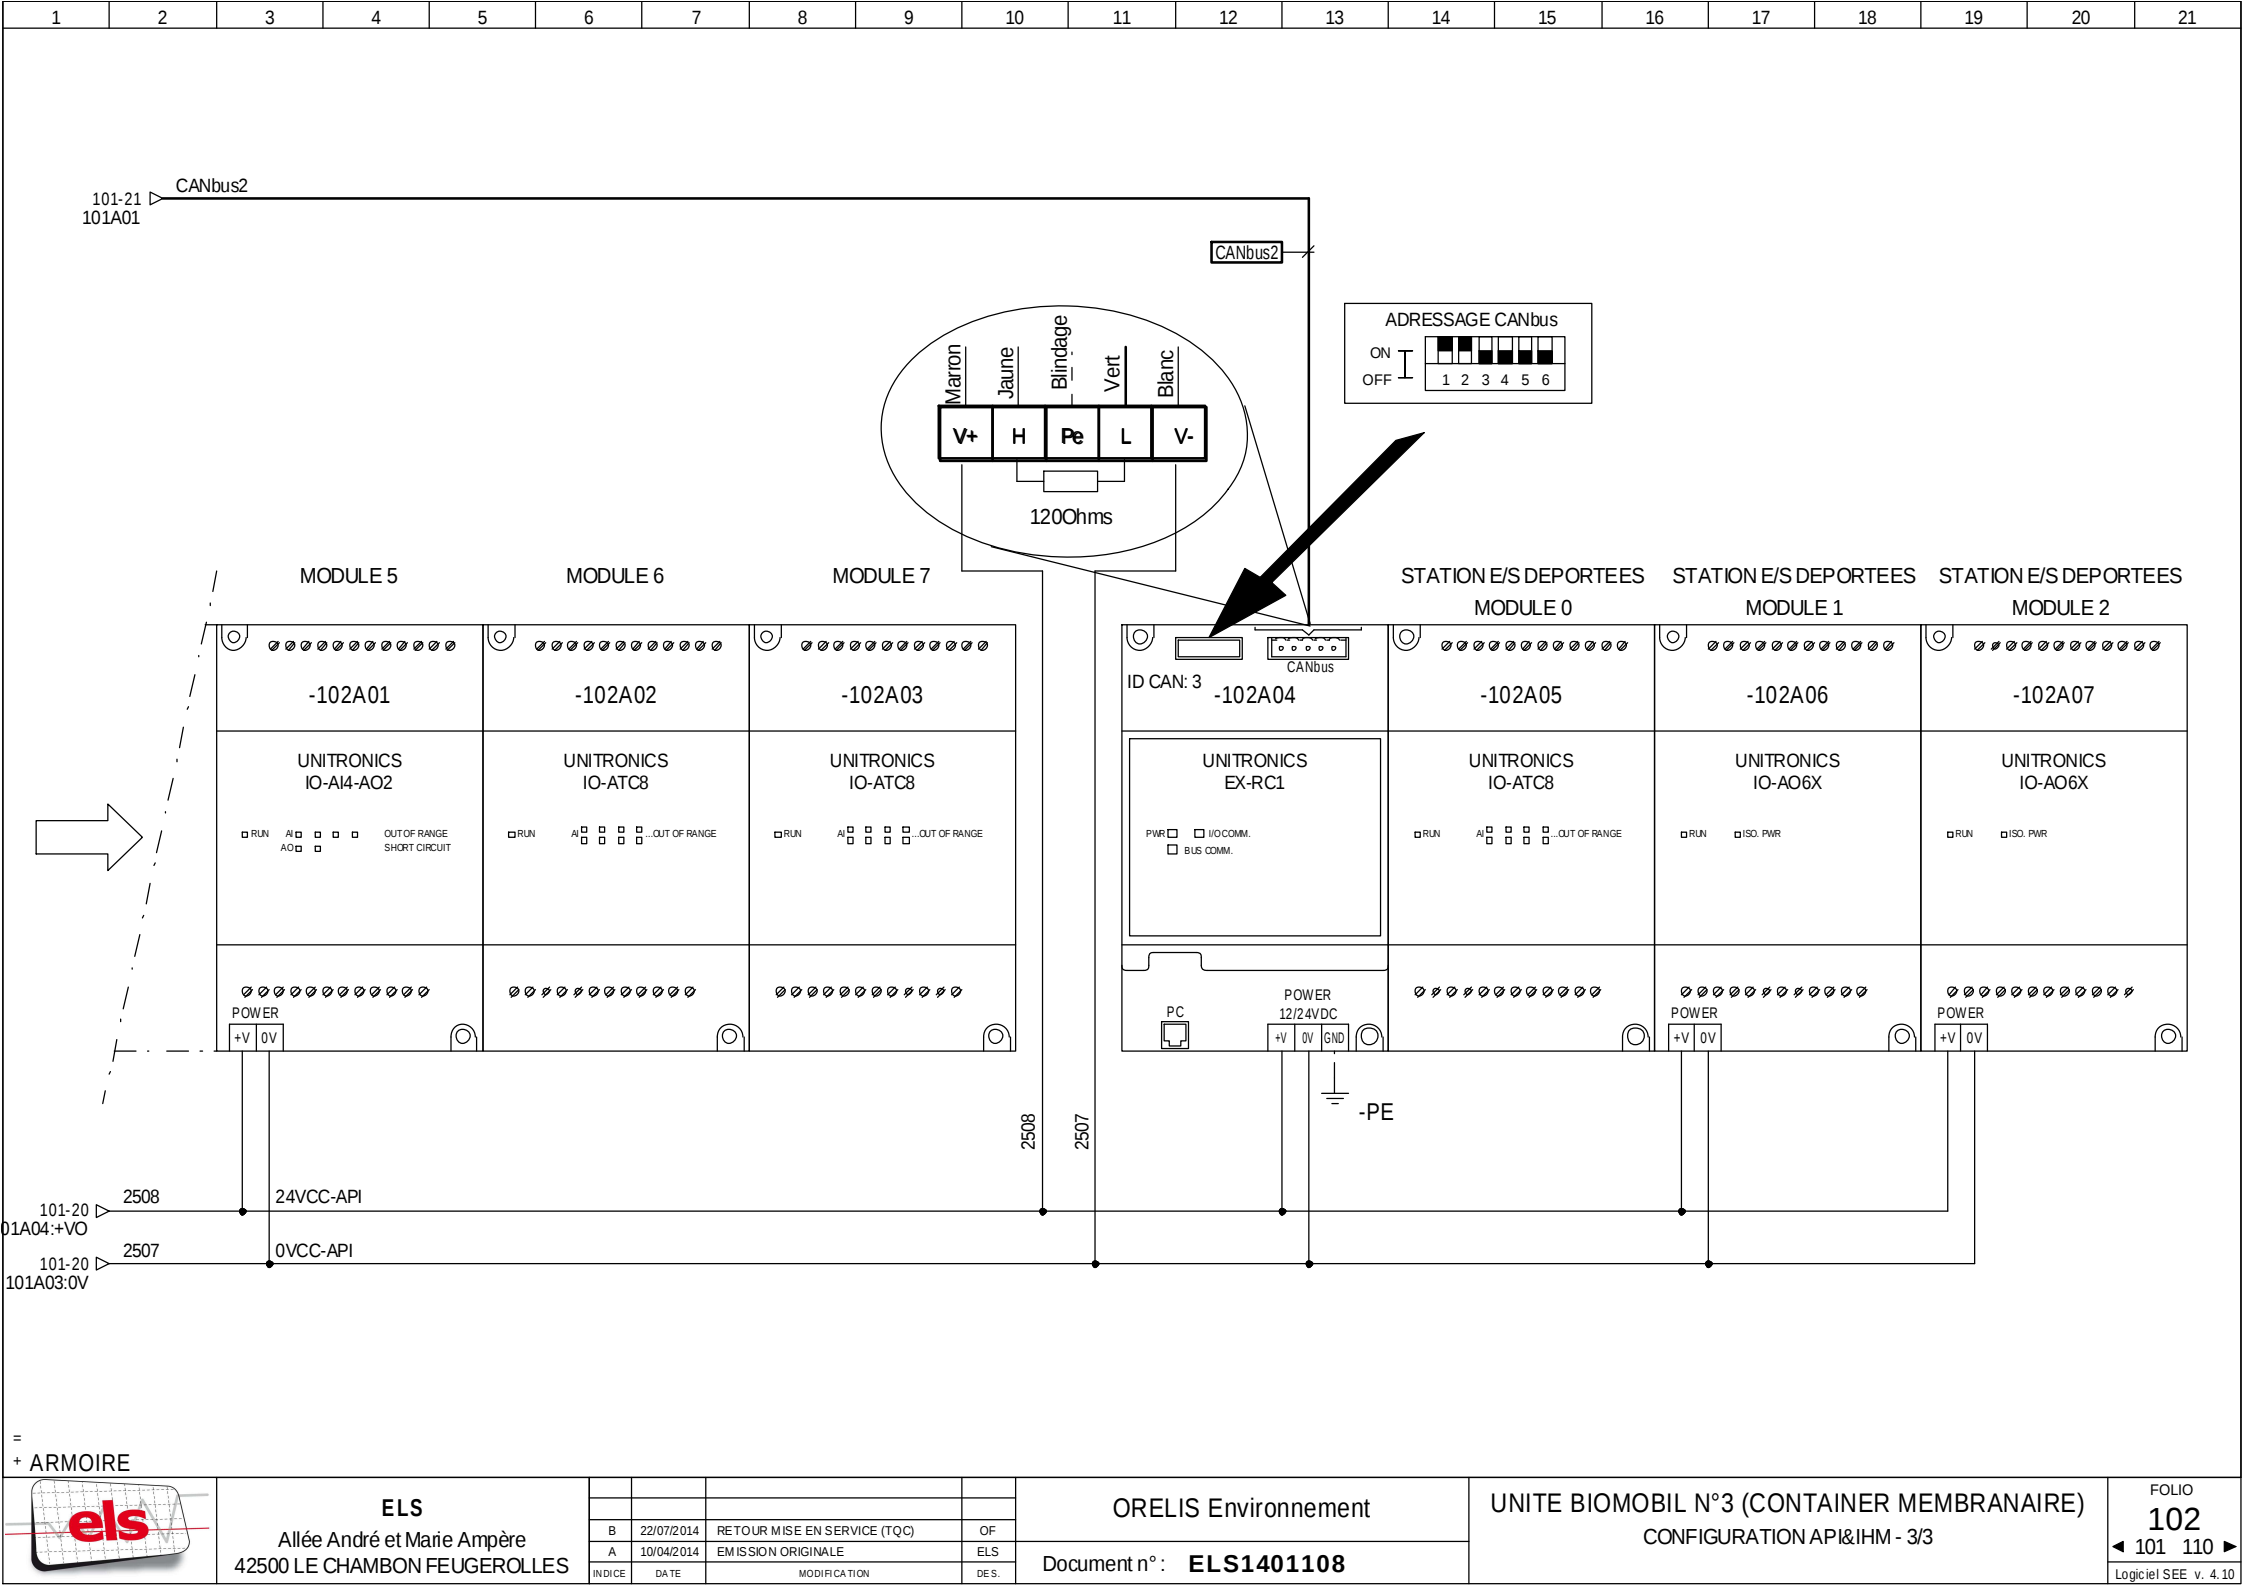

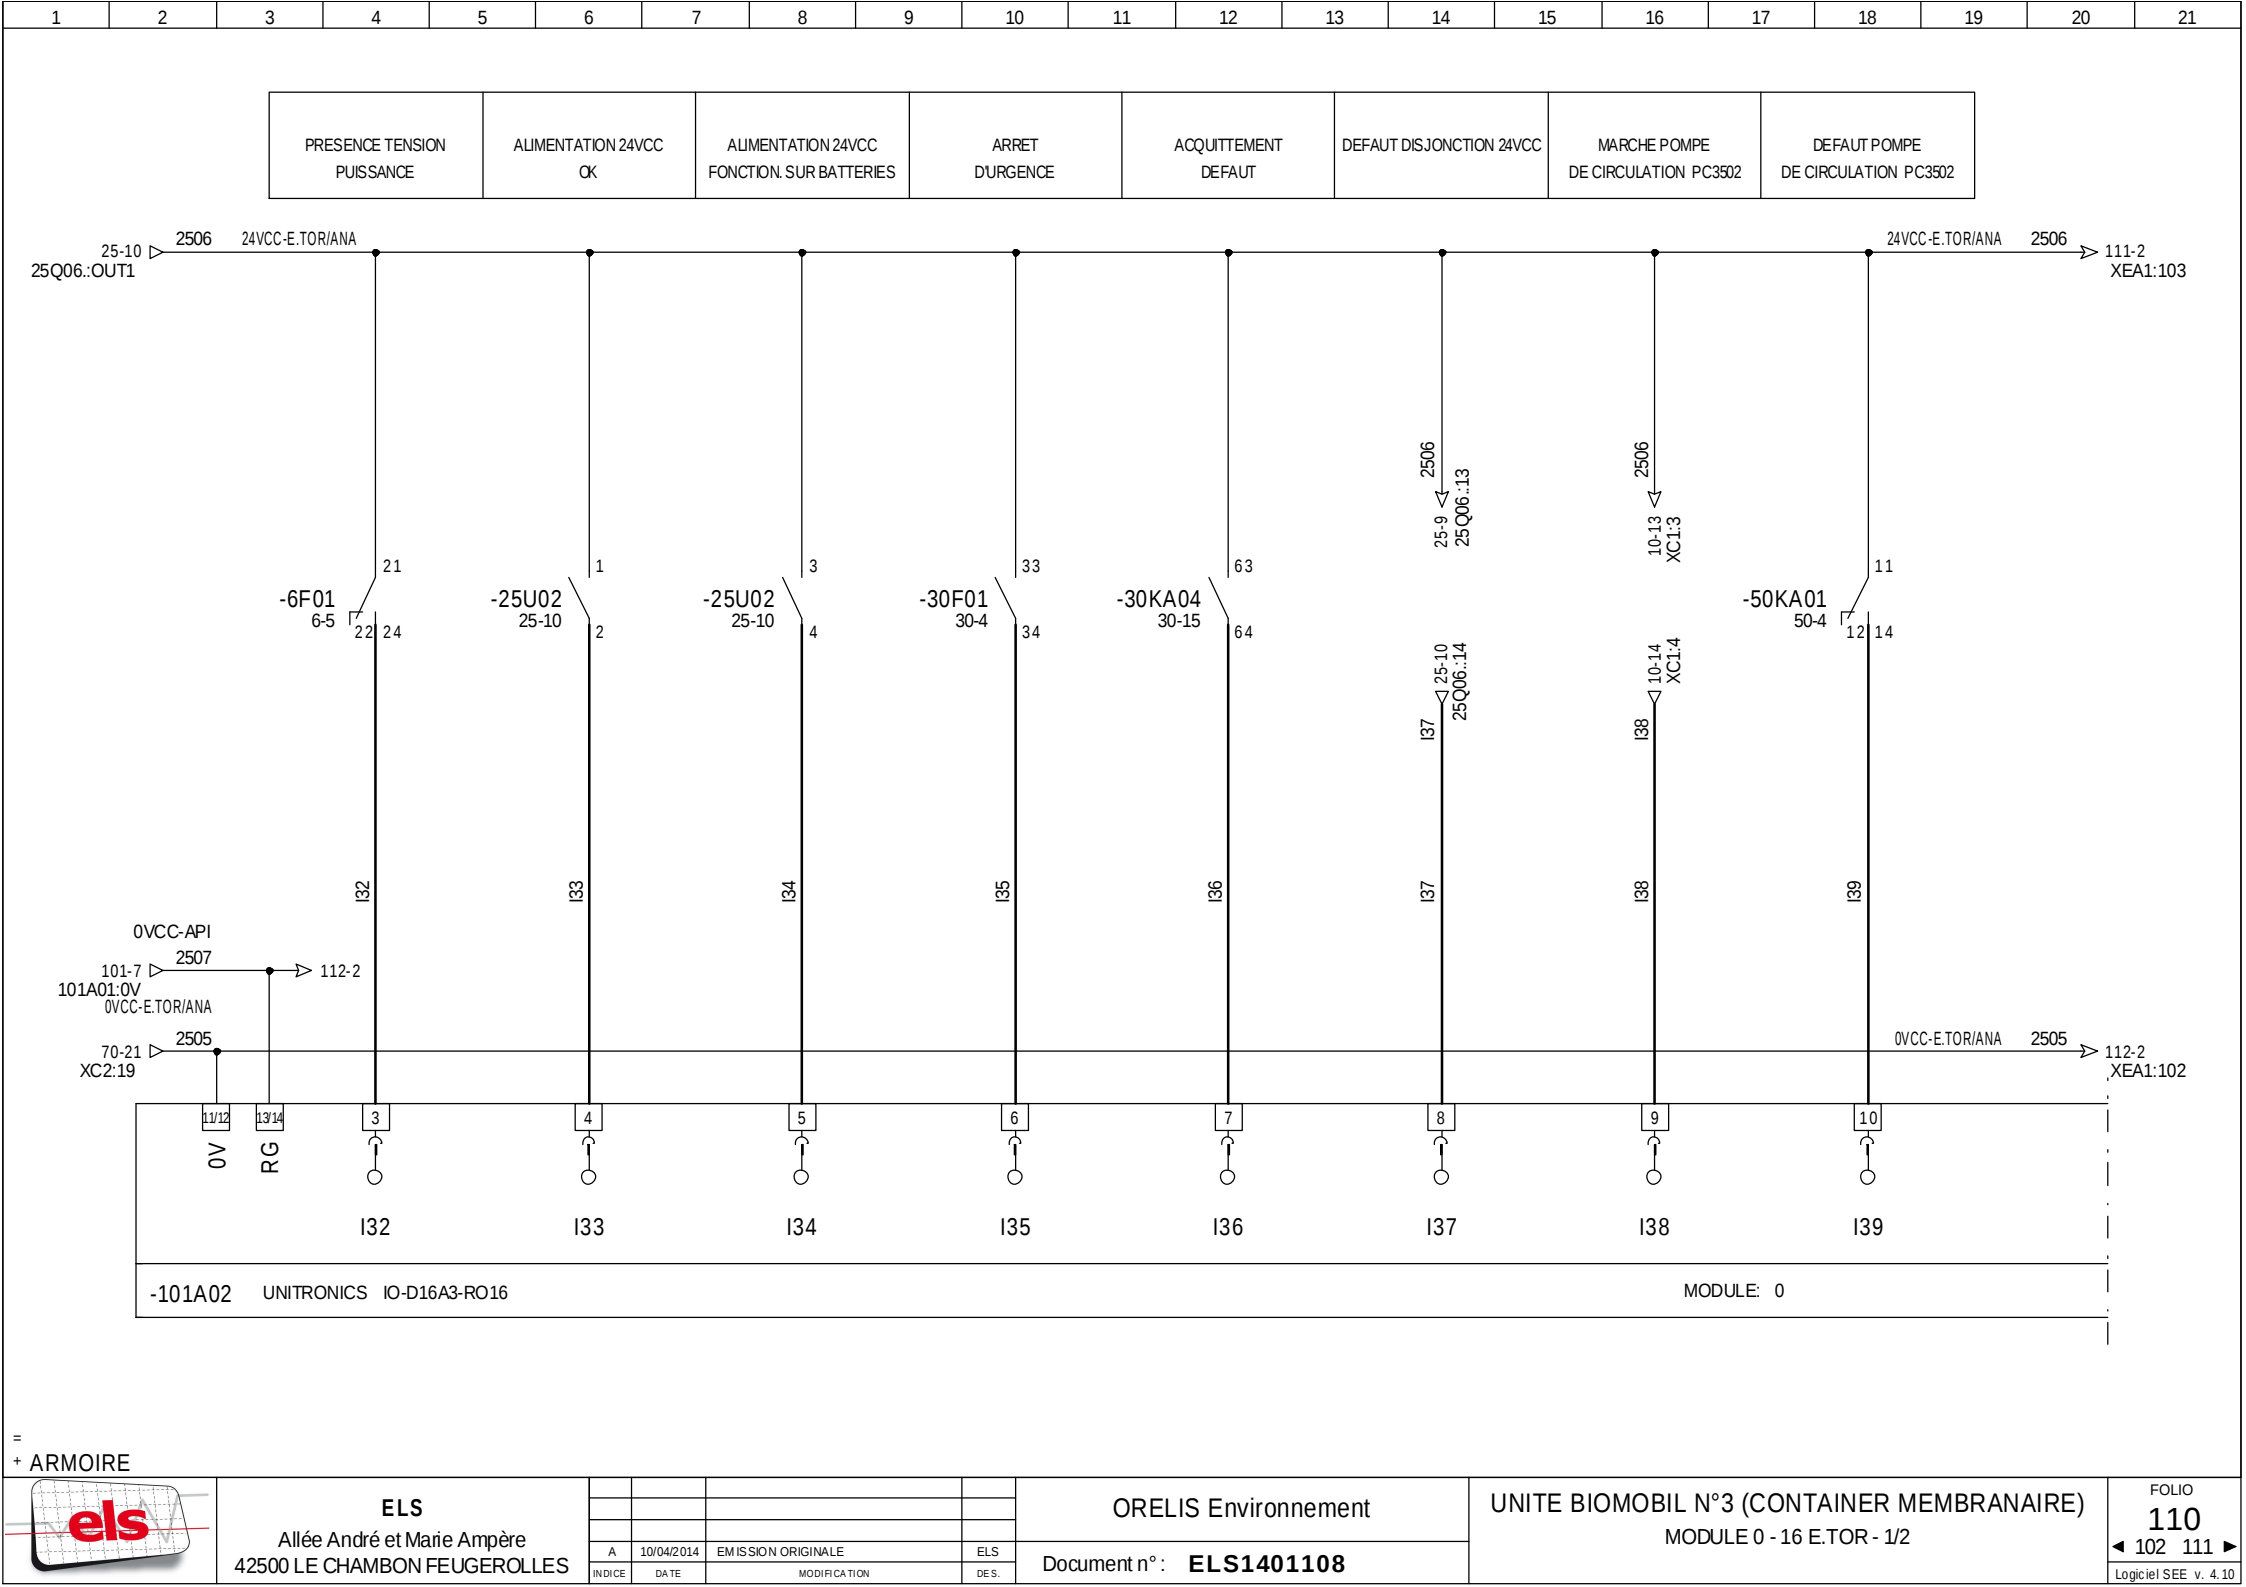

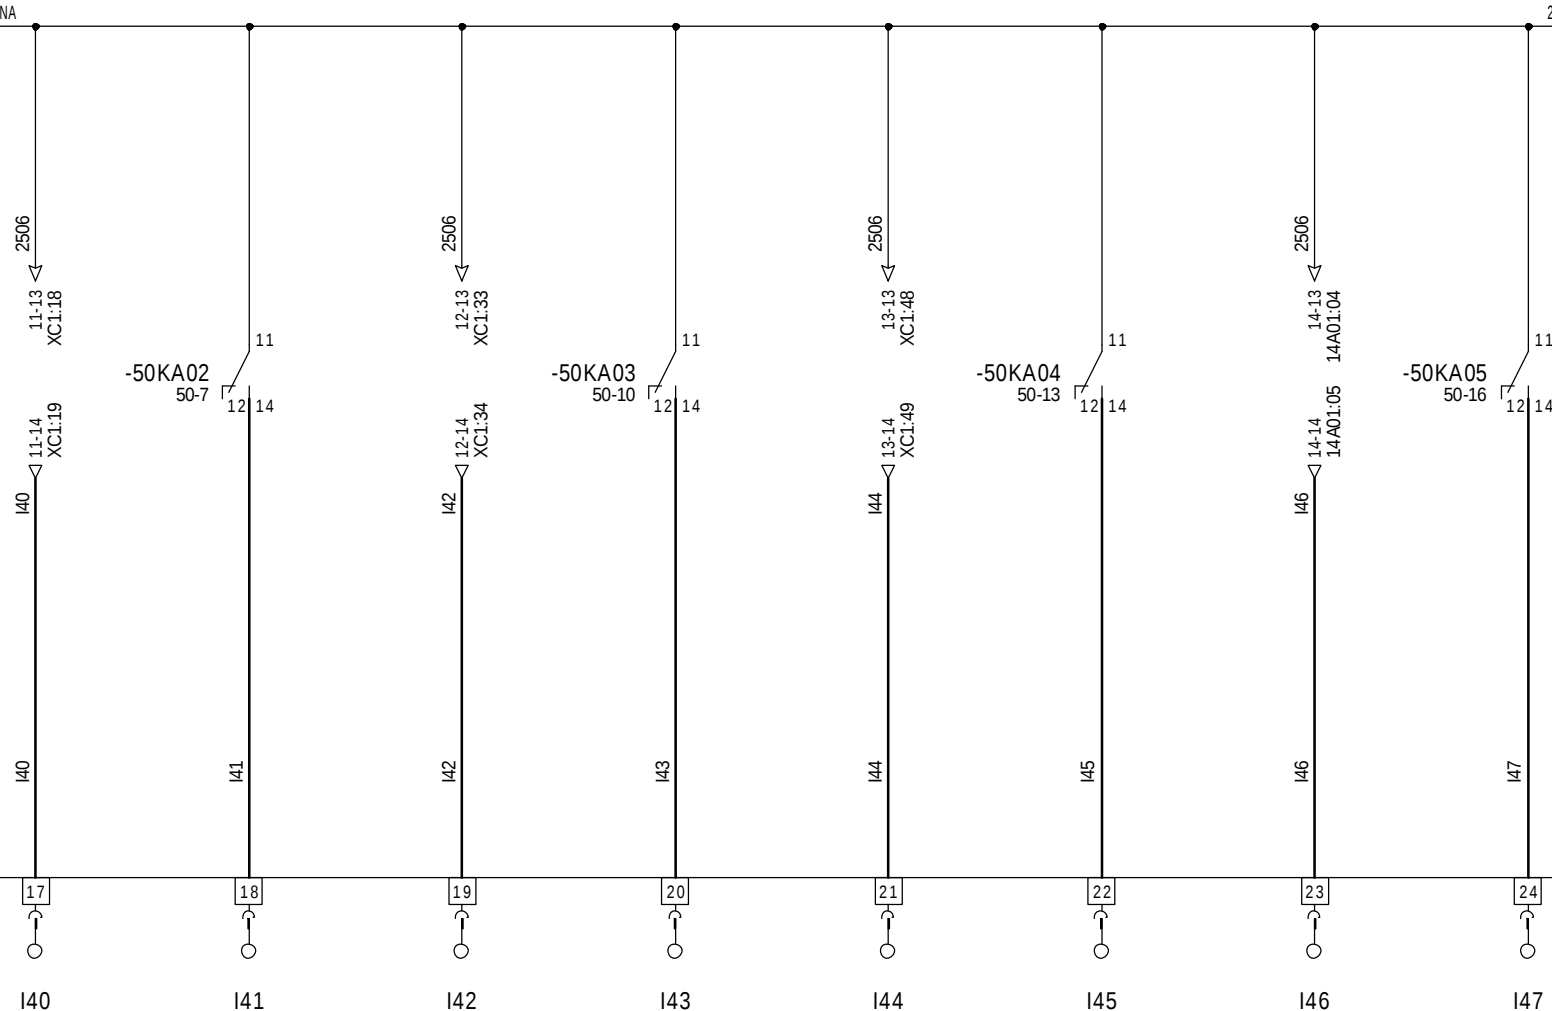


MODULE: 0



A	10/04/2014	EMISSION ORIGINALE	ELS
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES

Document n°: **ELS1401108**


FOLIO
111
◀ 110 112 ▶
Logiciel SEE v. 4.10

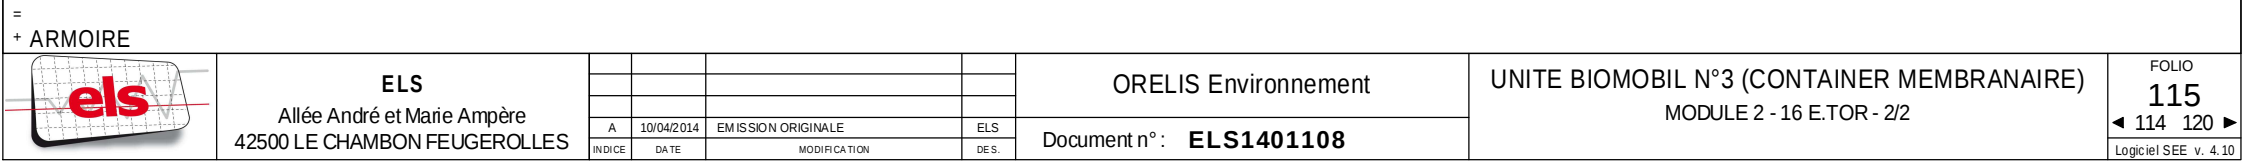





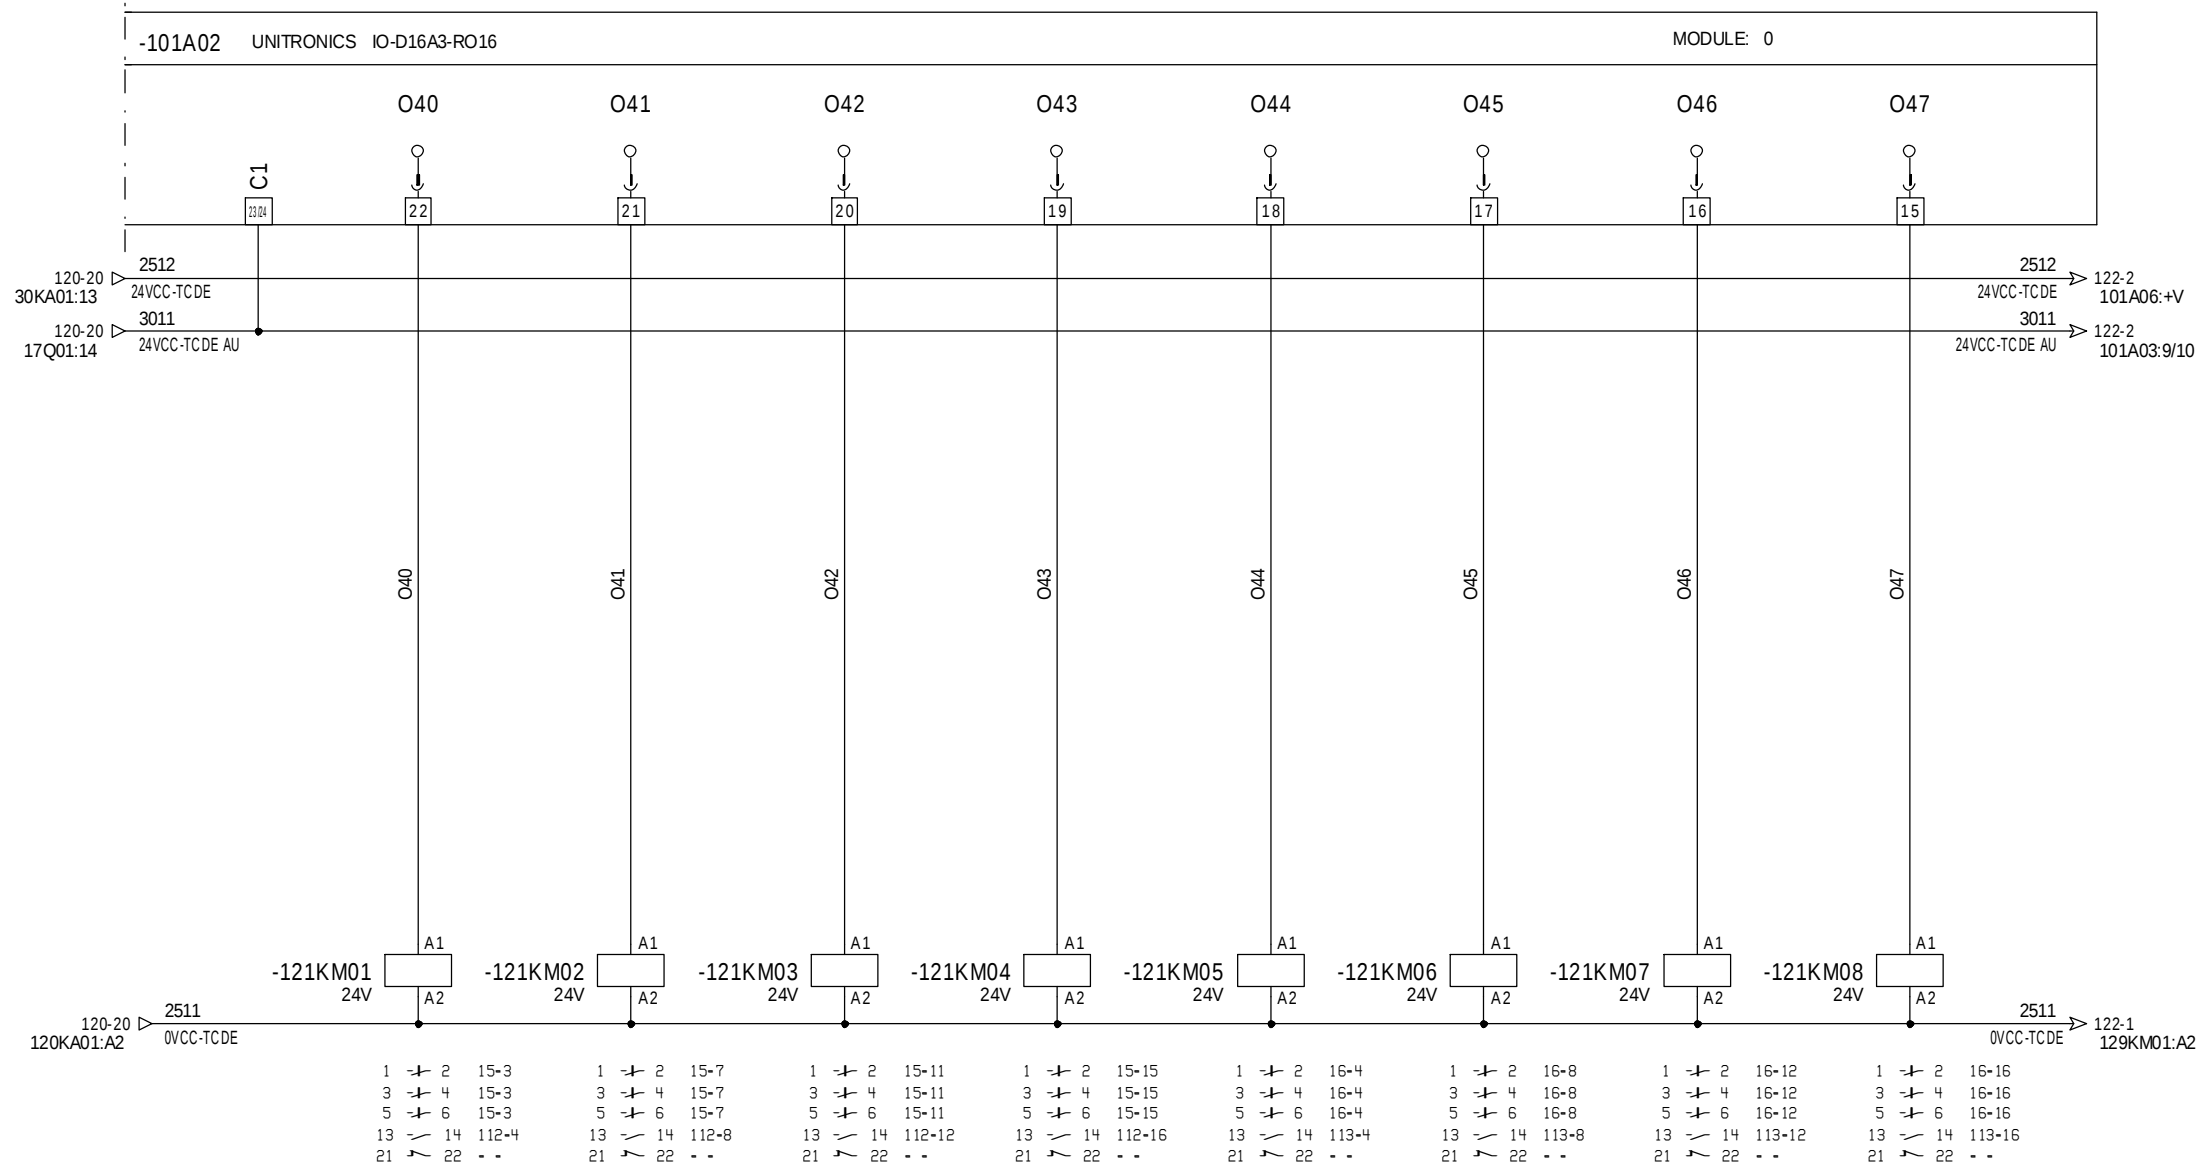



=
+ ARMOIRE




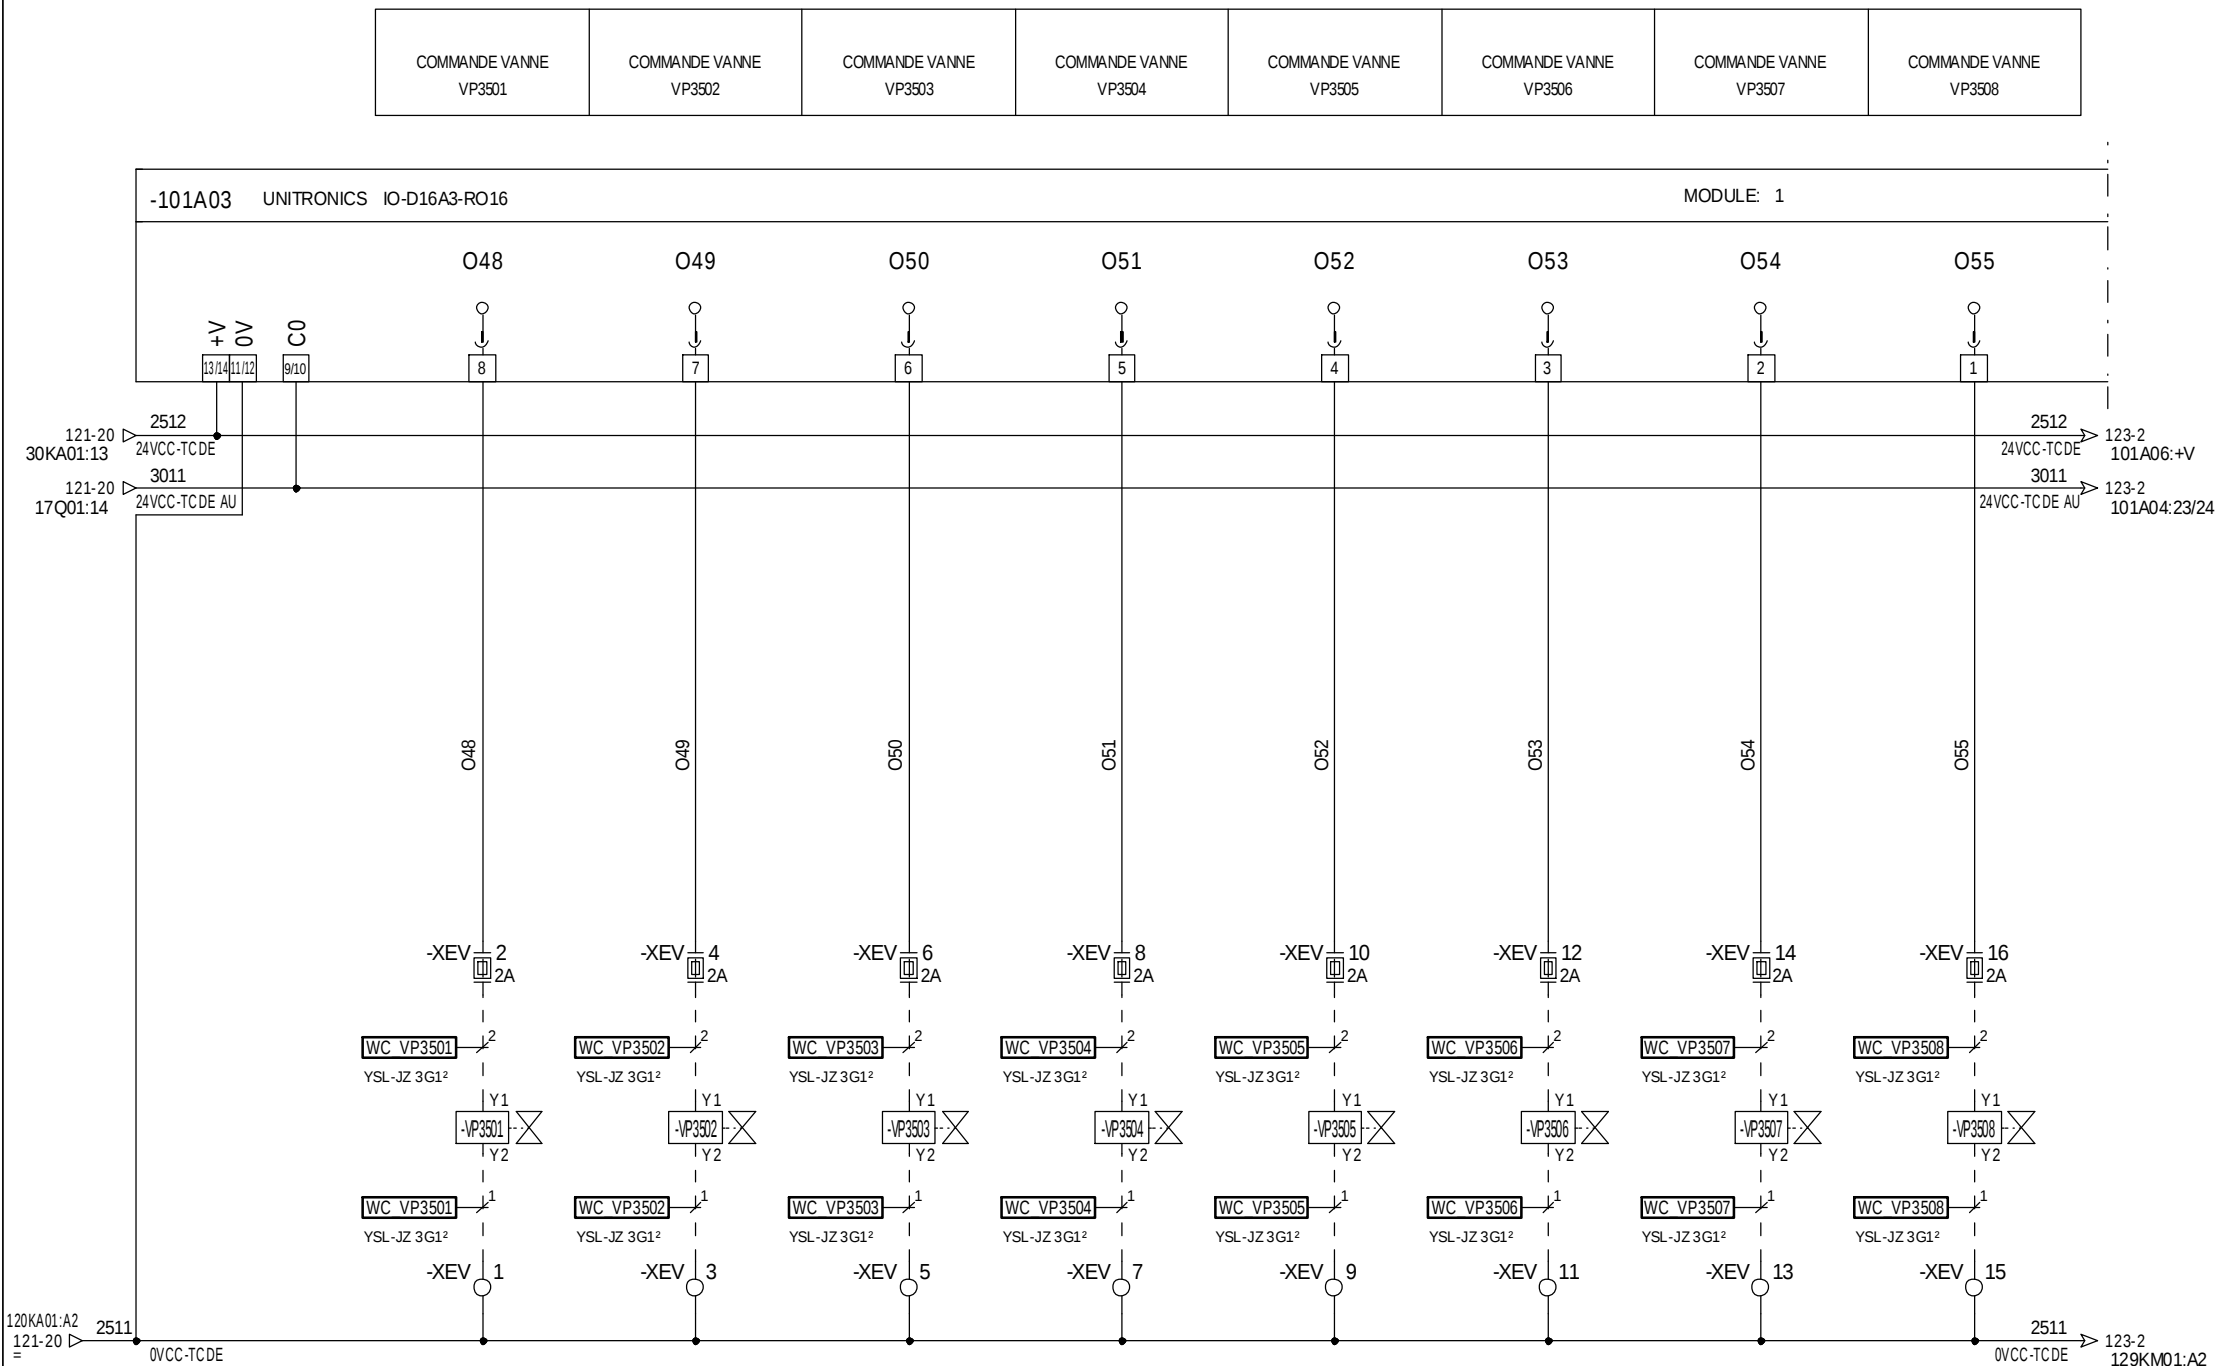






COMMANDE VANNE VP3601	COMMANDE VANNE VP3602	COMMANDE VANNE VP3603	COMMANDE VANNE VP3604	COMMANDE VANNE VP3605	COMMANDE VANNE VP3606	COMMANDE VANNE VP3607	COMMANDE VANNE VP3608
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------


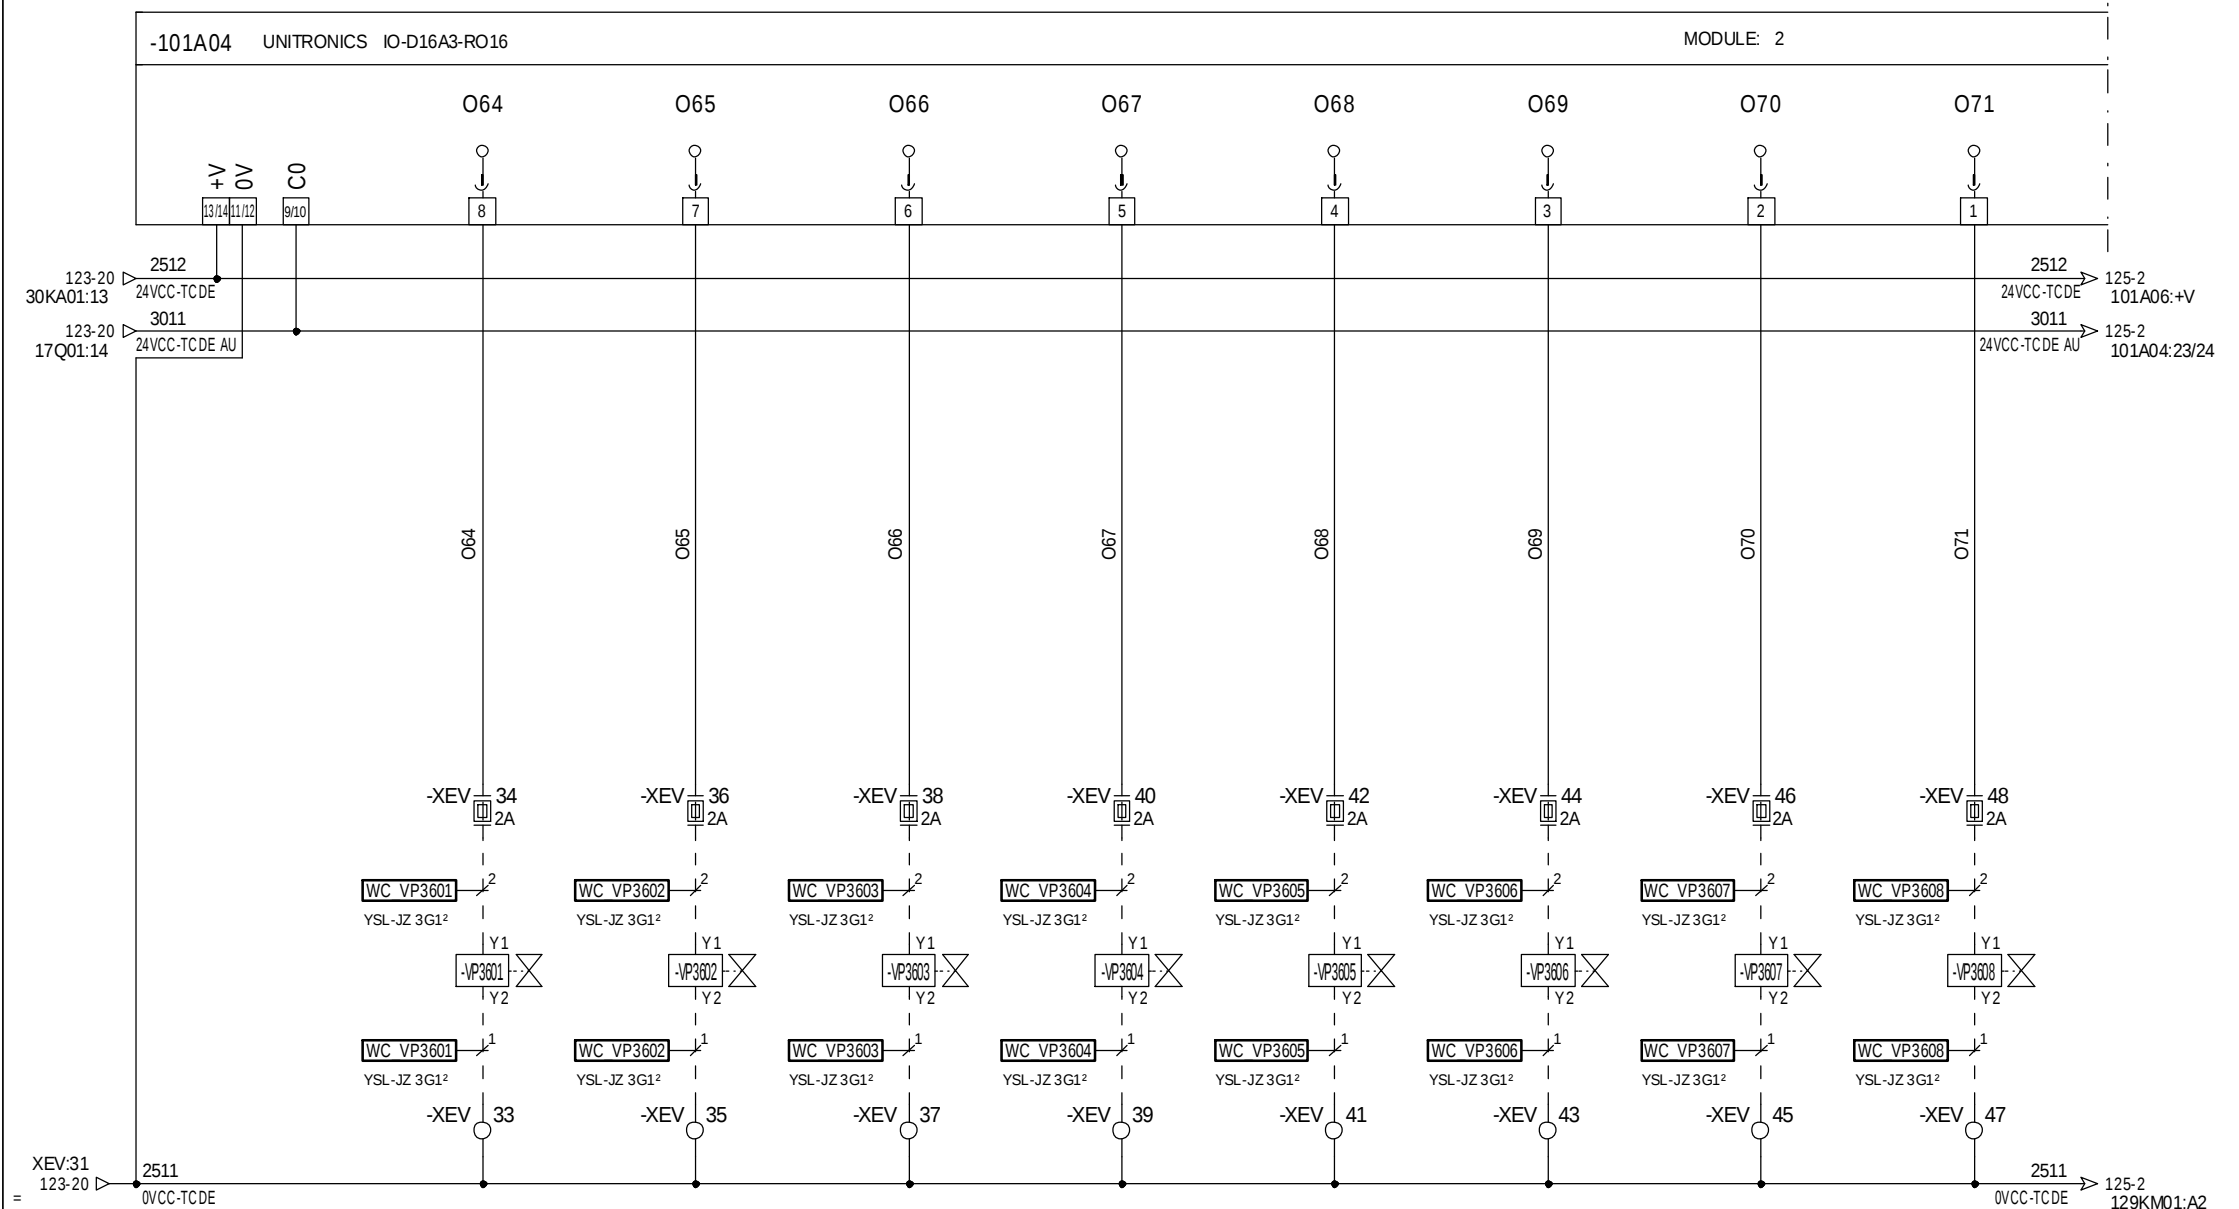




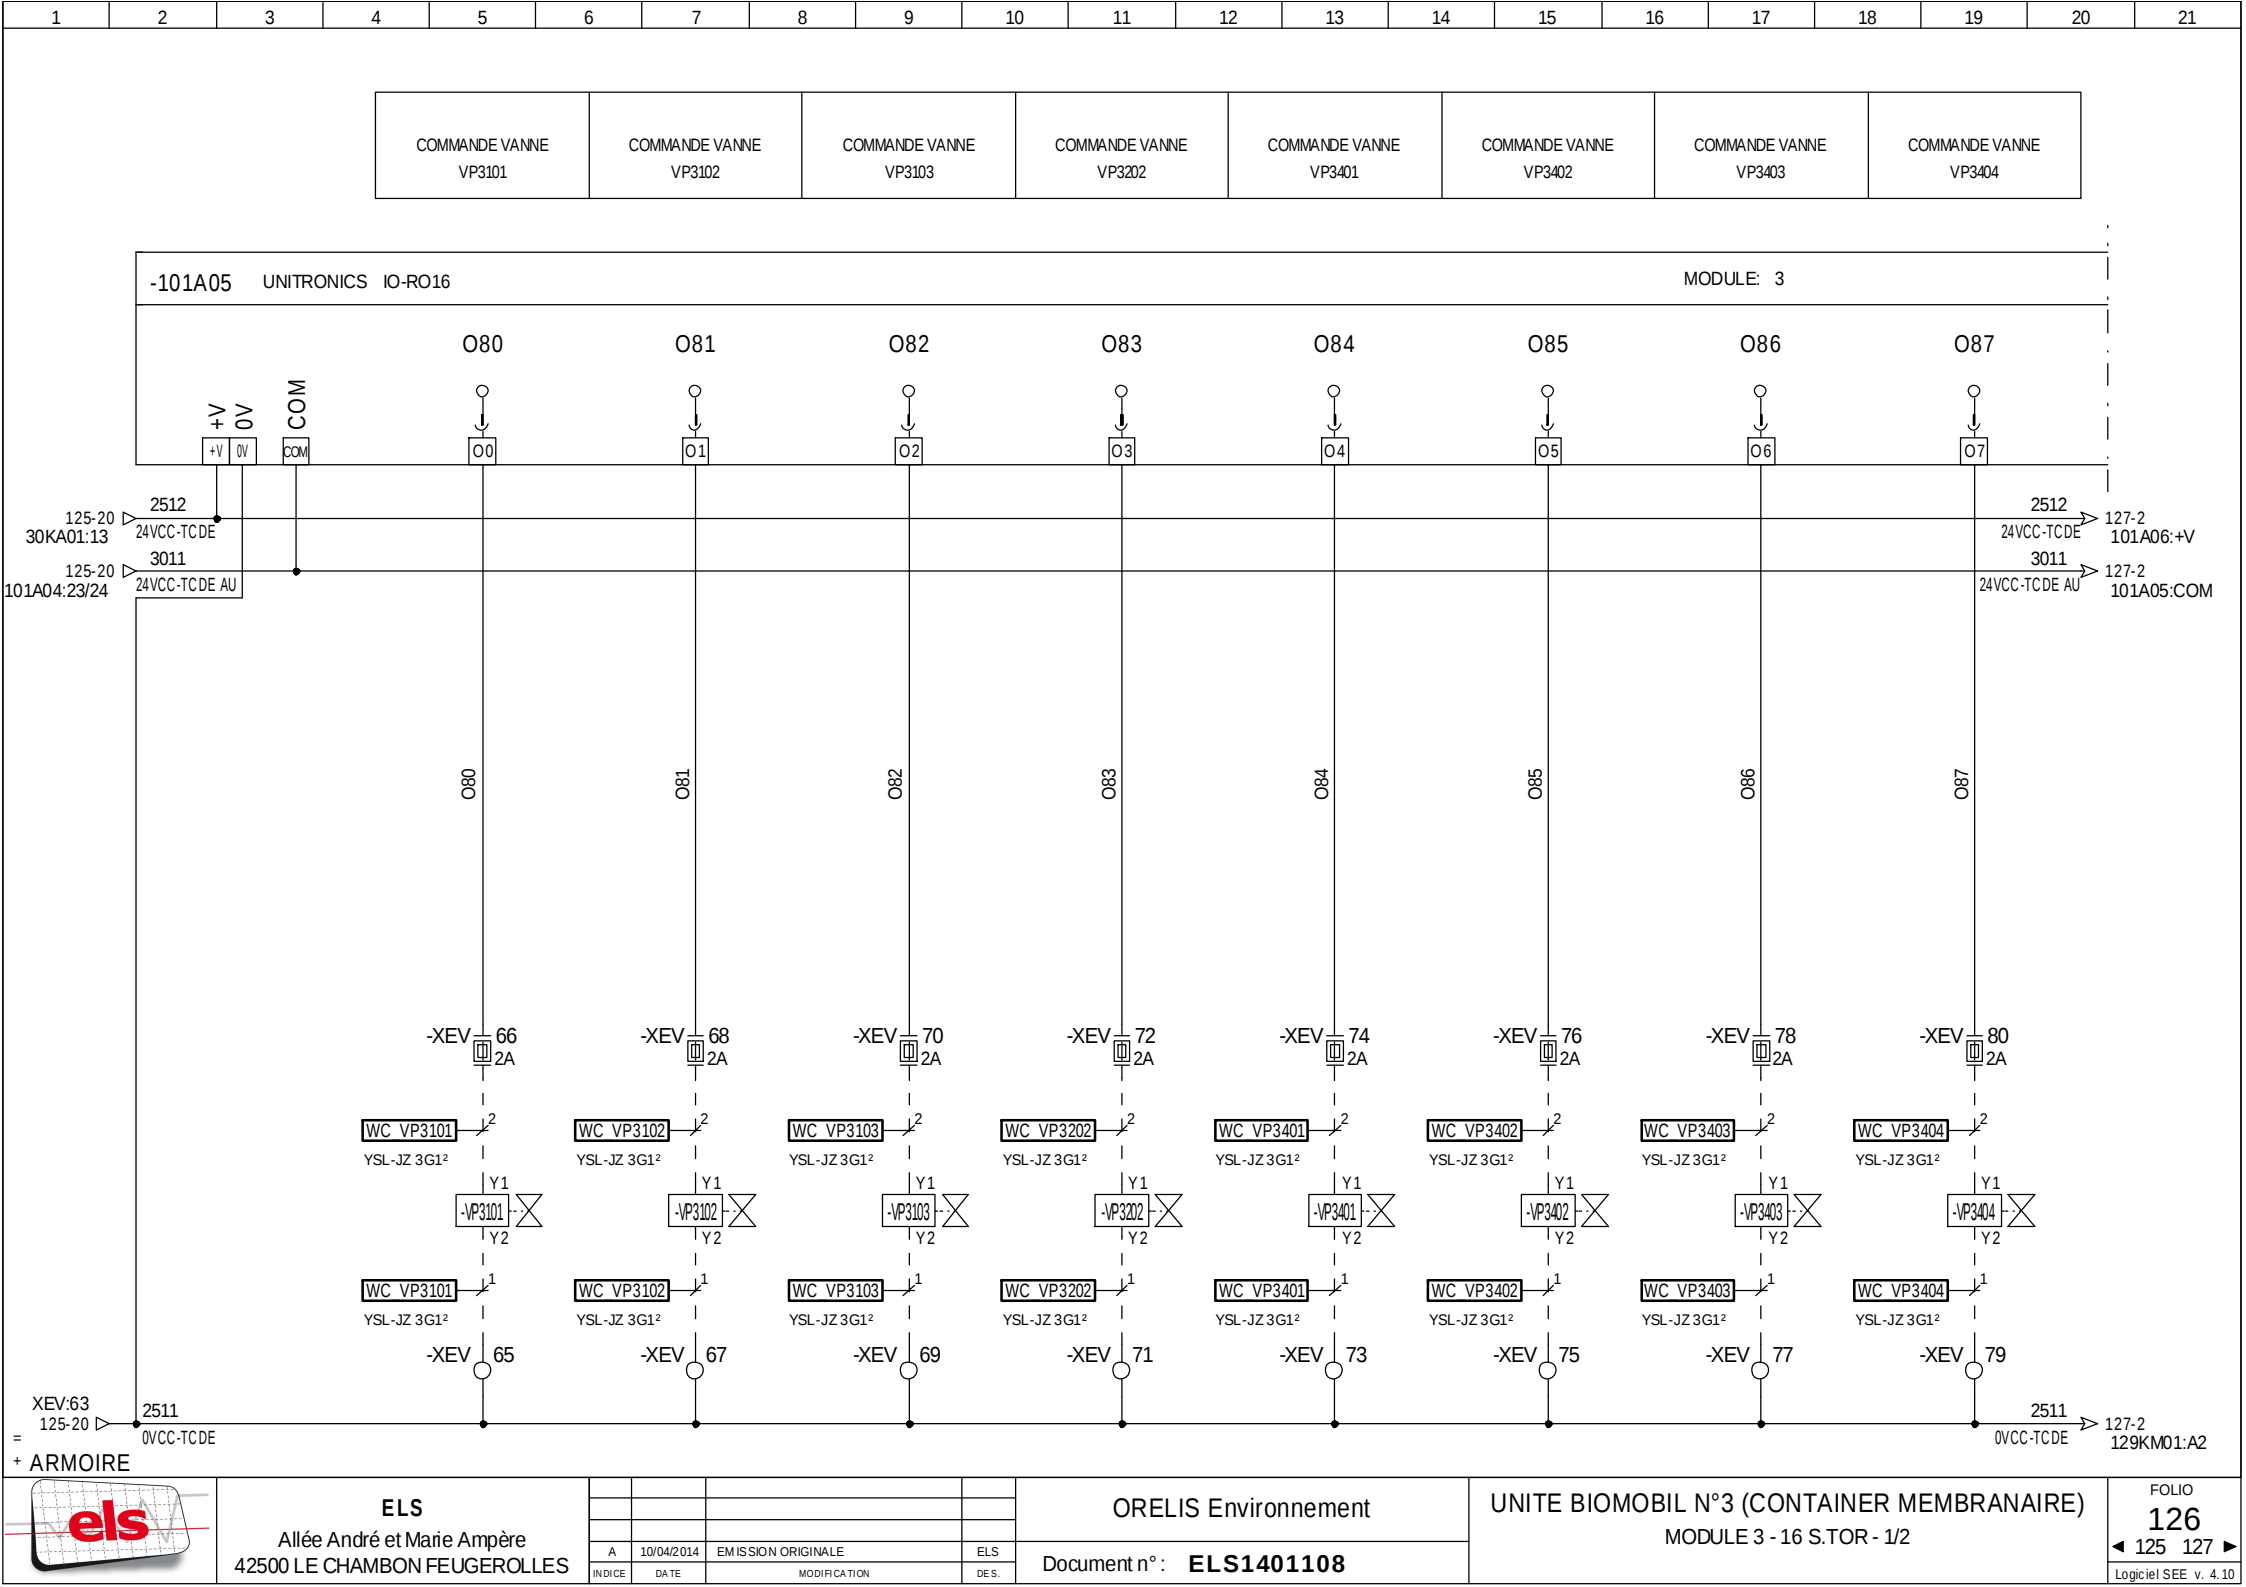

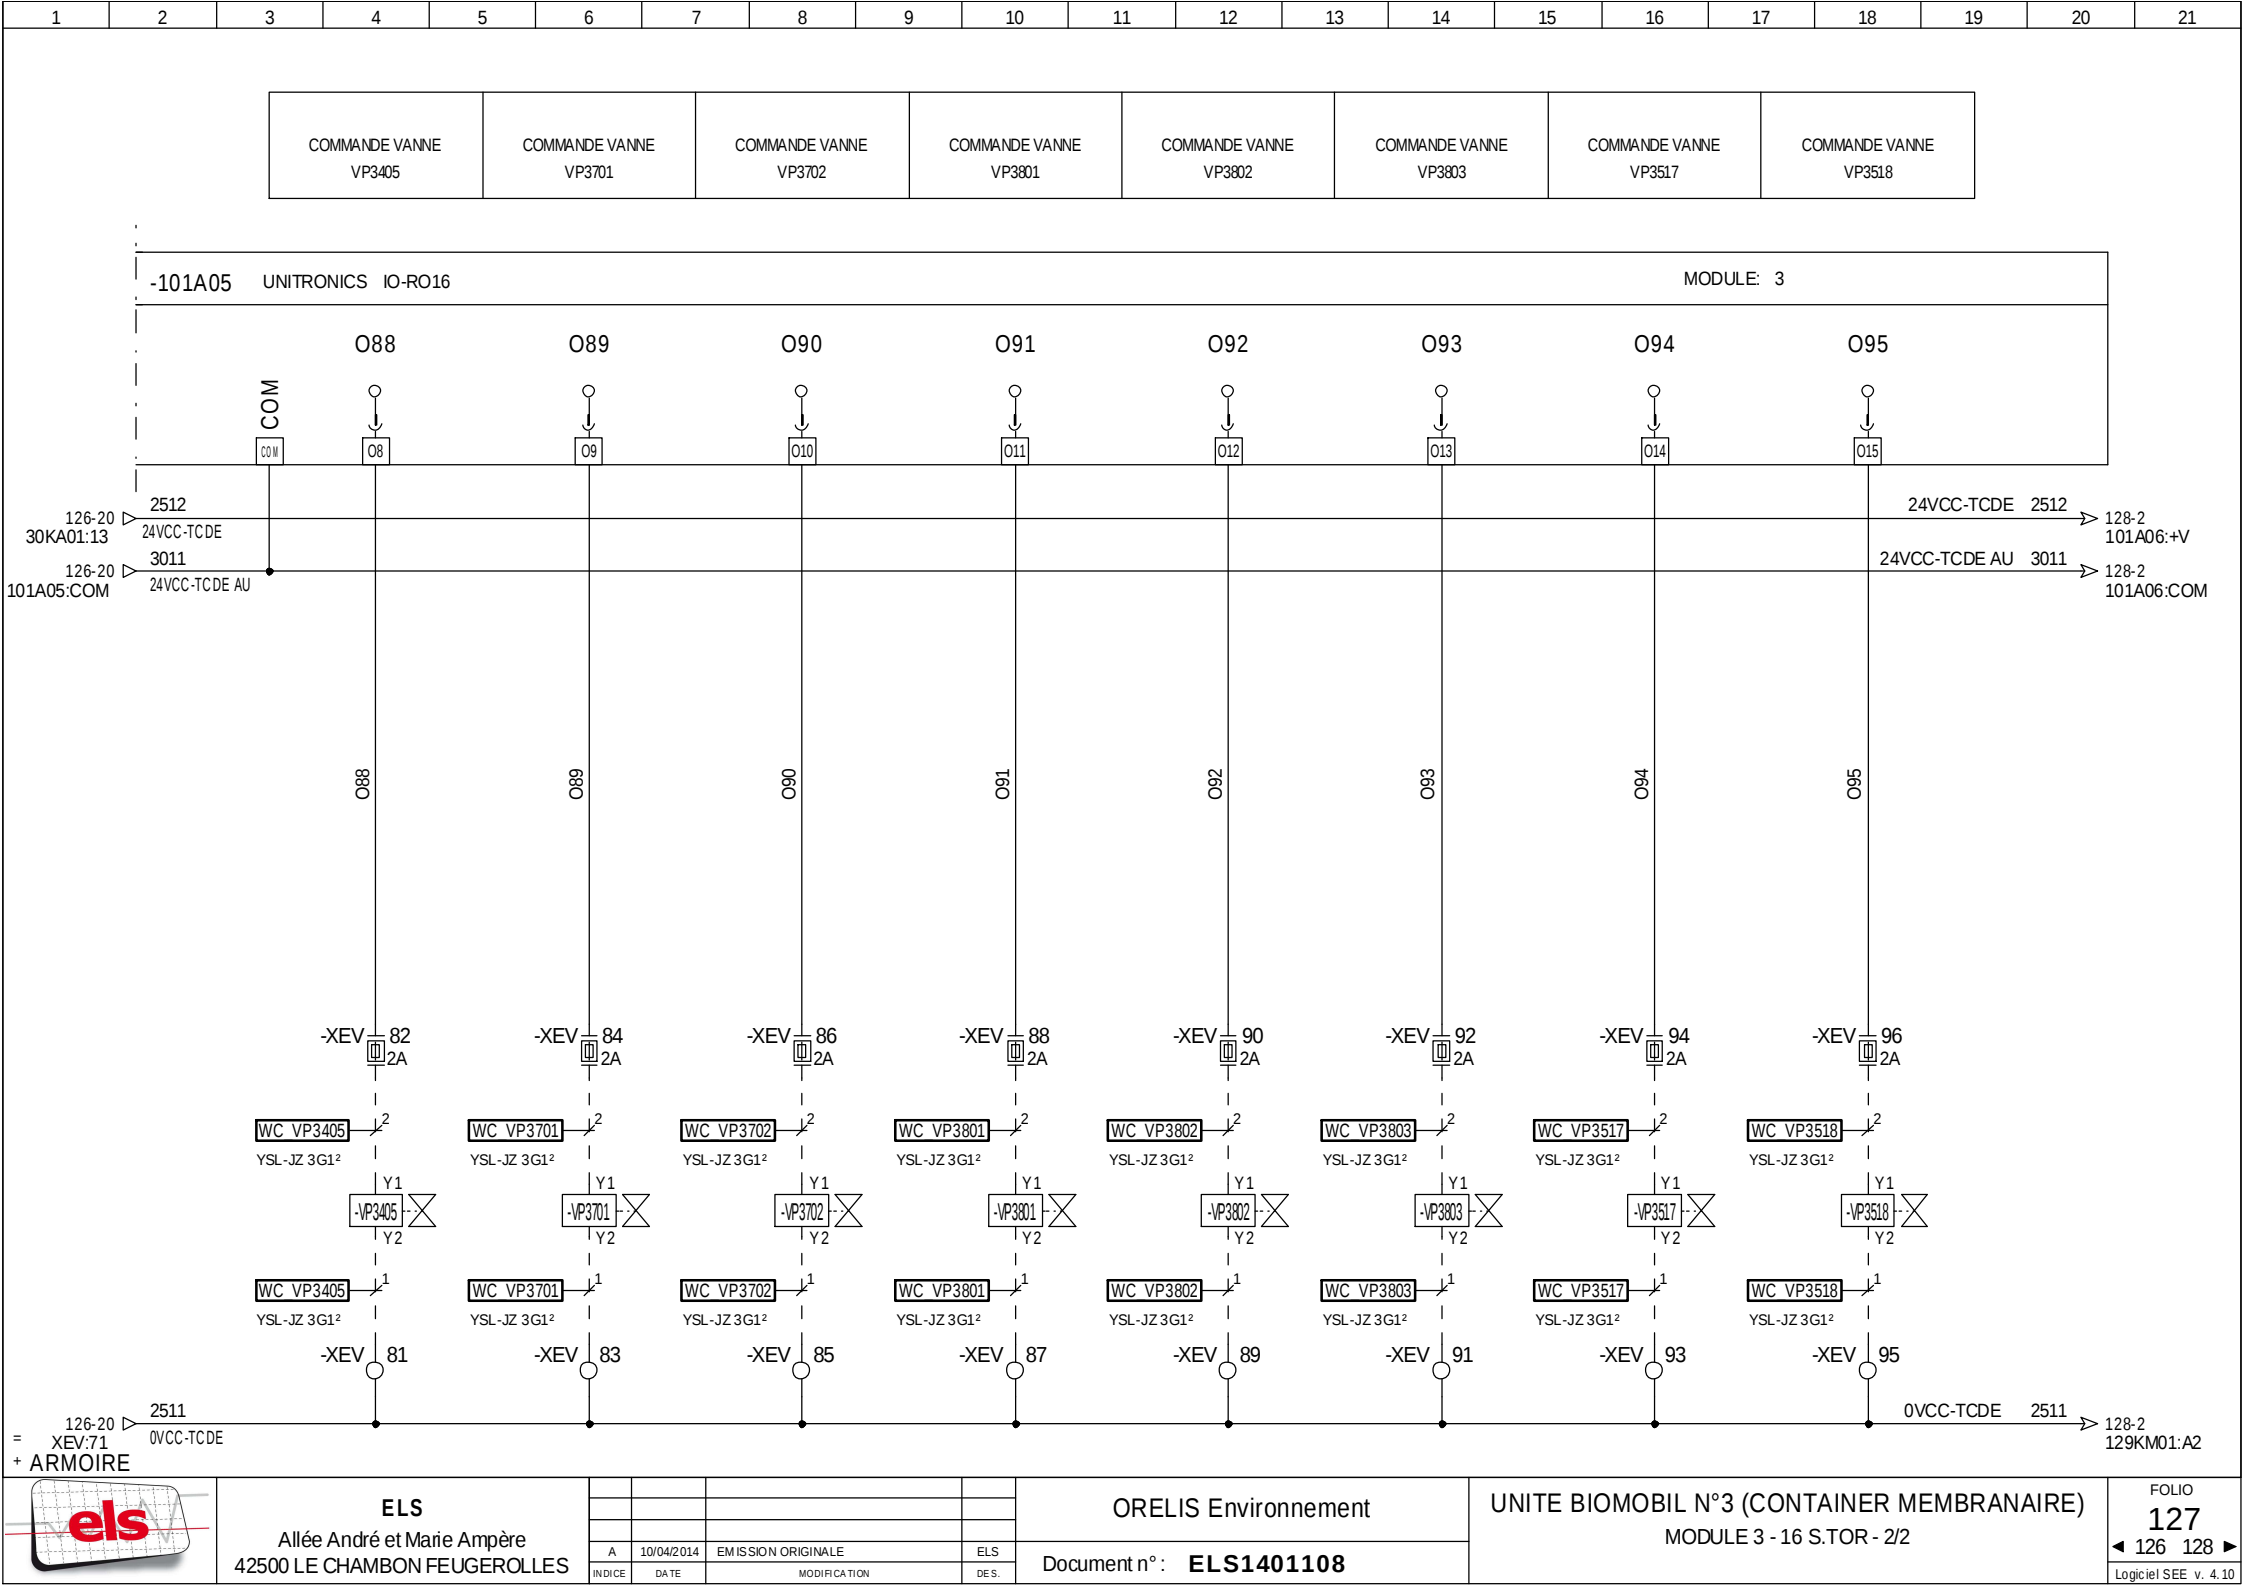

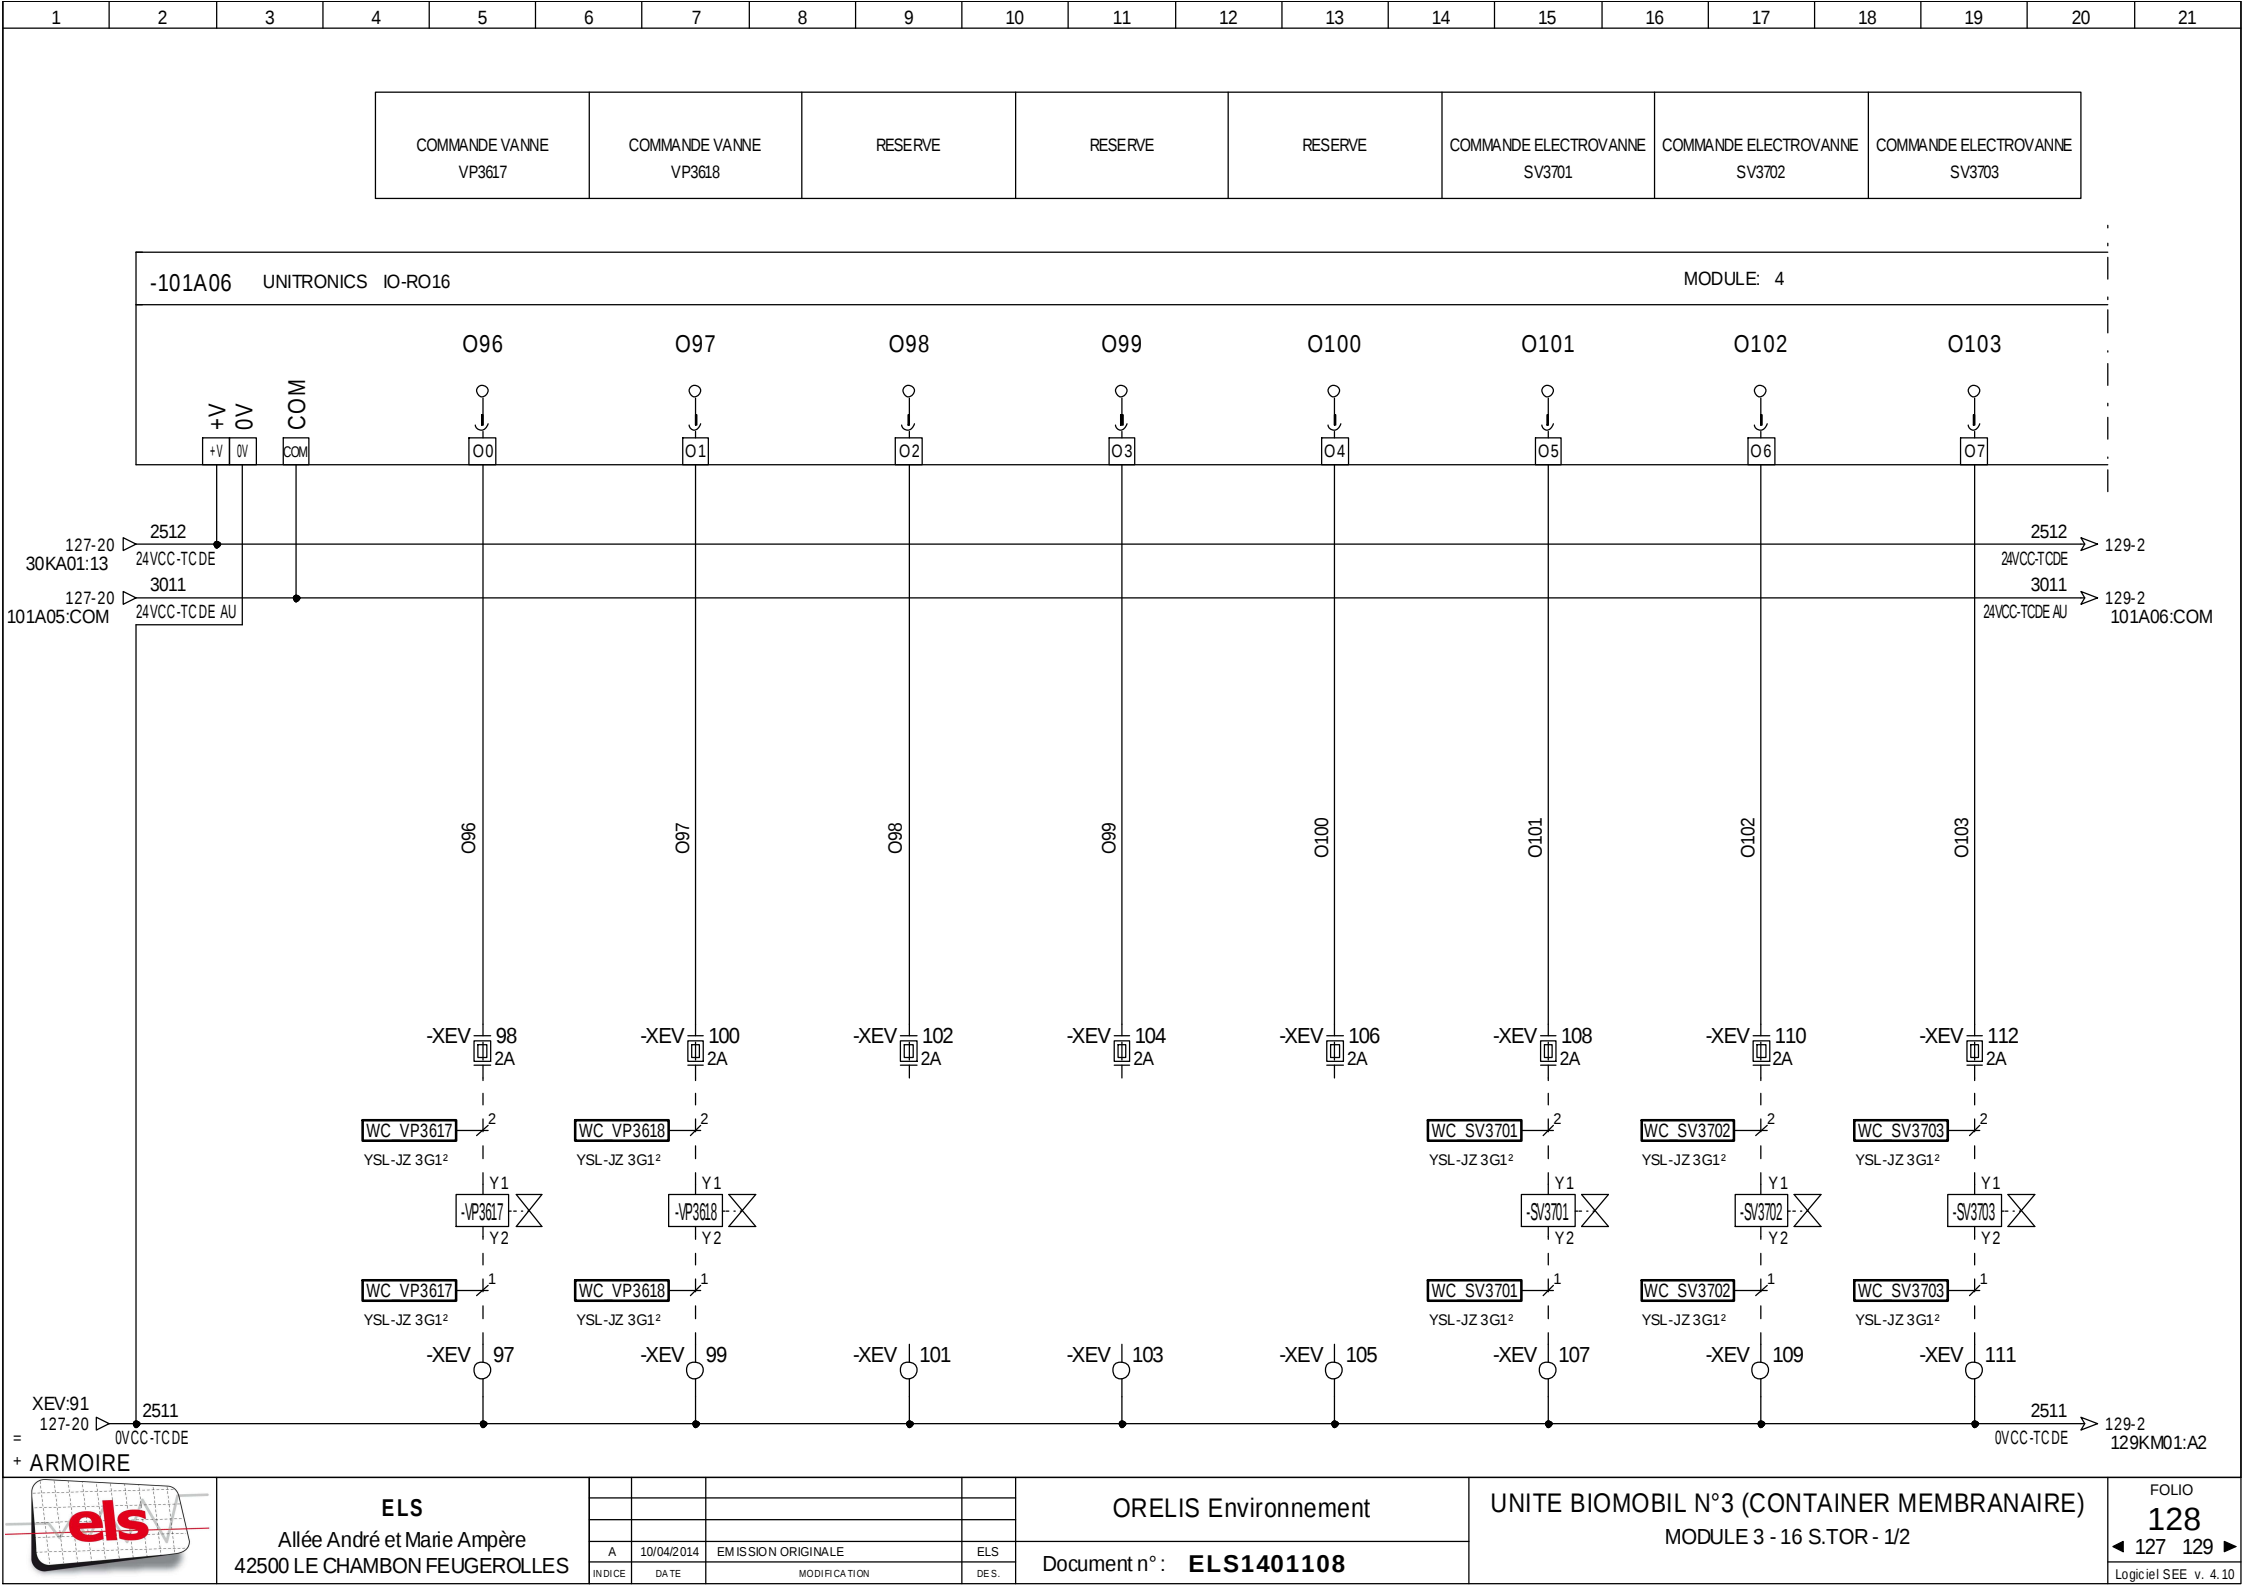

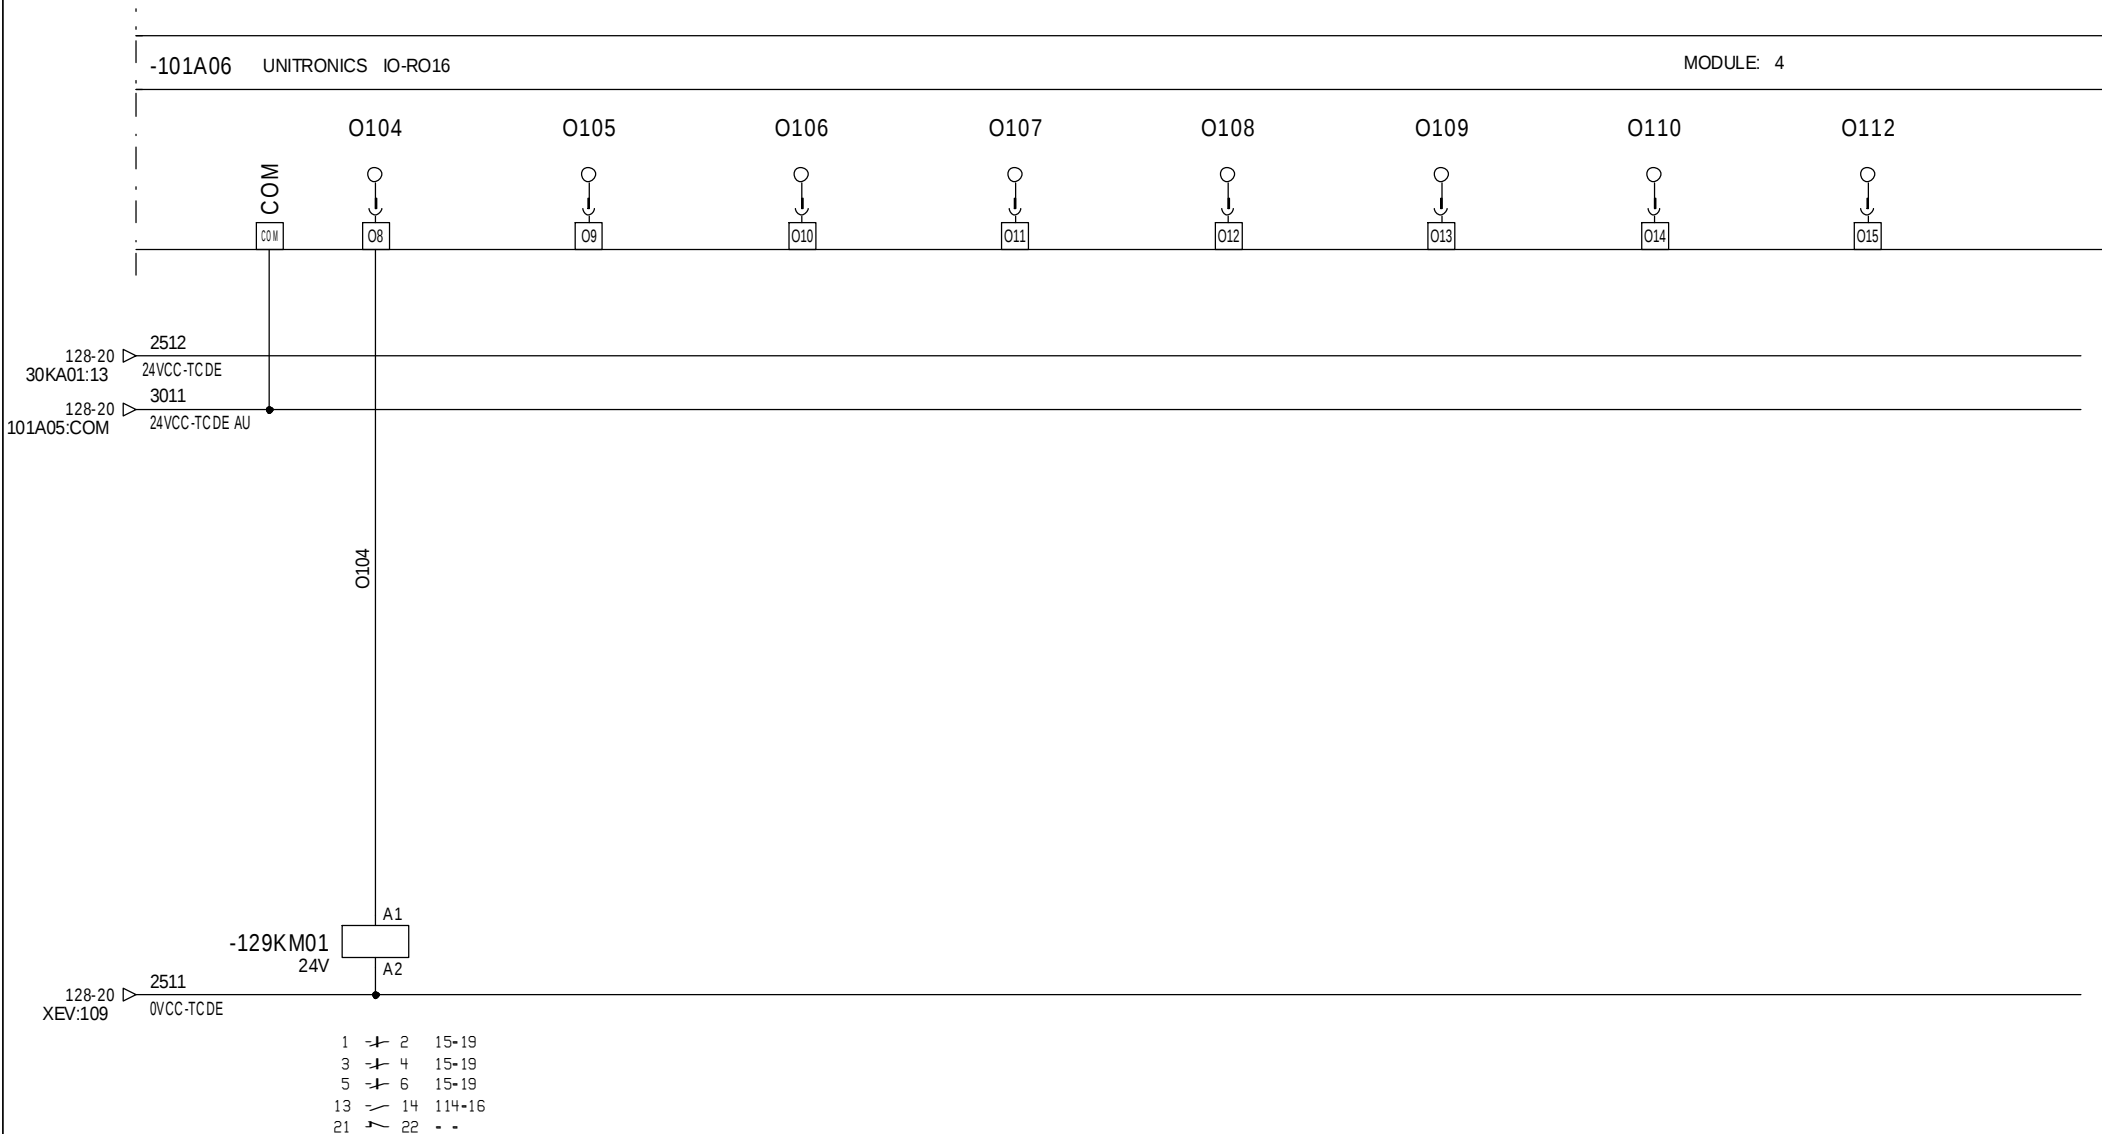

=
+ ARMOIRE




ELS
Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES


A	10/04/2014	EM ISSION ORIGINALE	ELS
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES


ORELIS Environnement


Document n°: **ELS1401108**


UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)
MODULE 3 - 16 S.TOR - 2/2

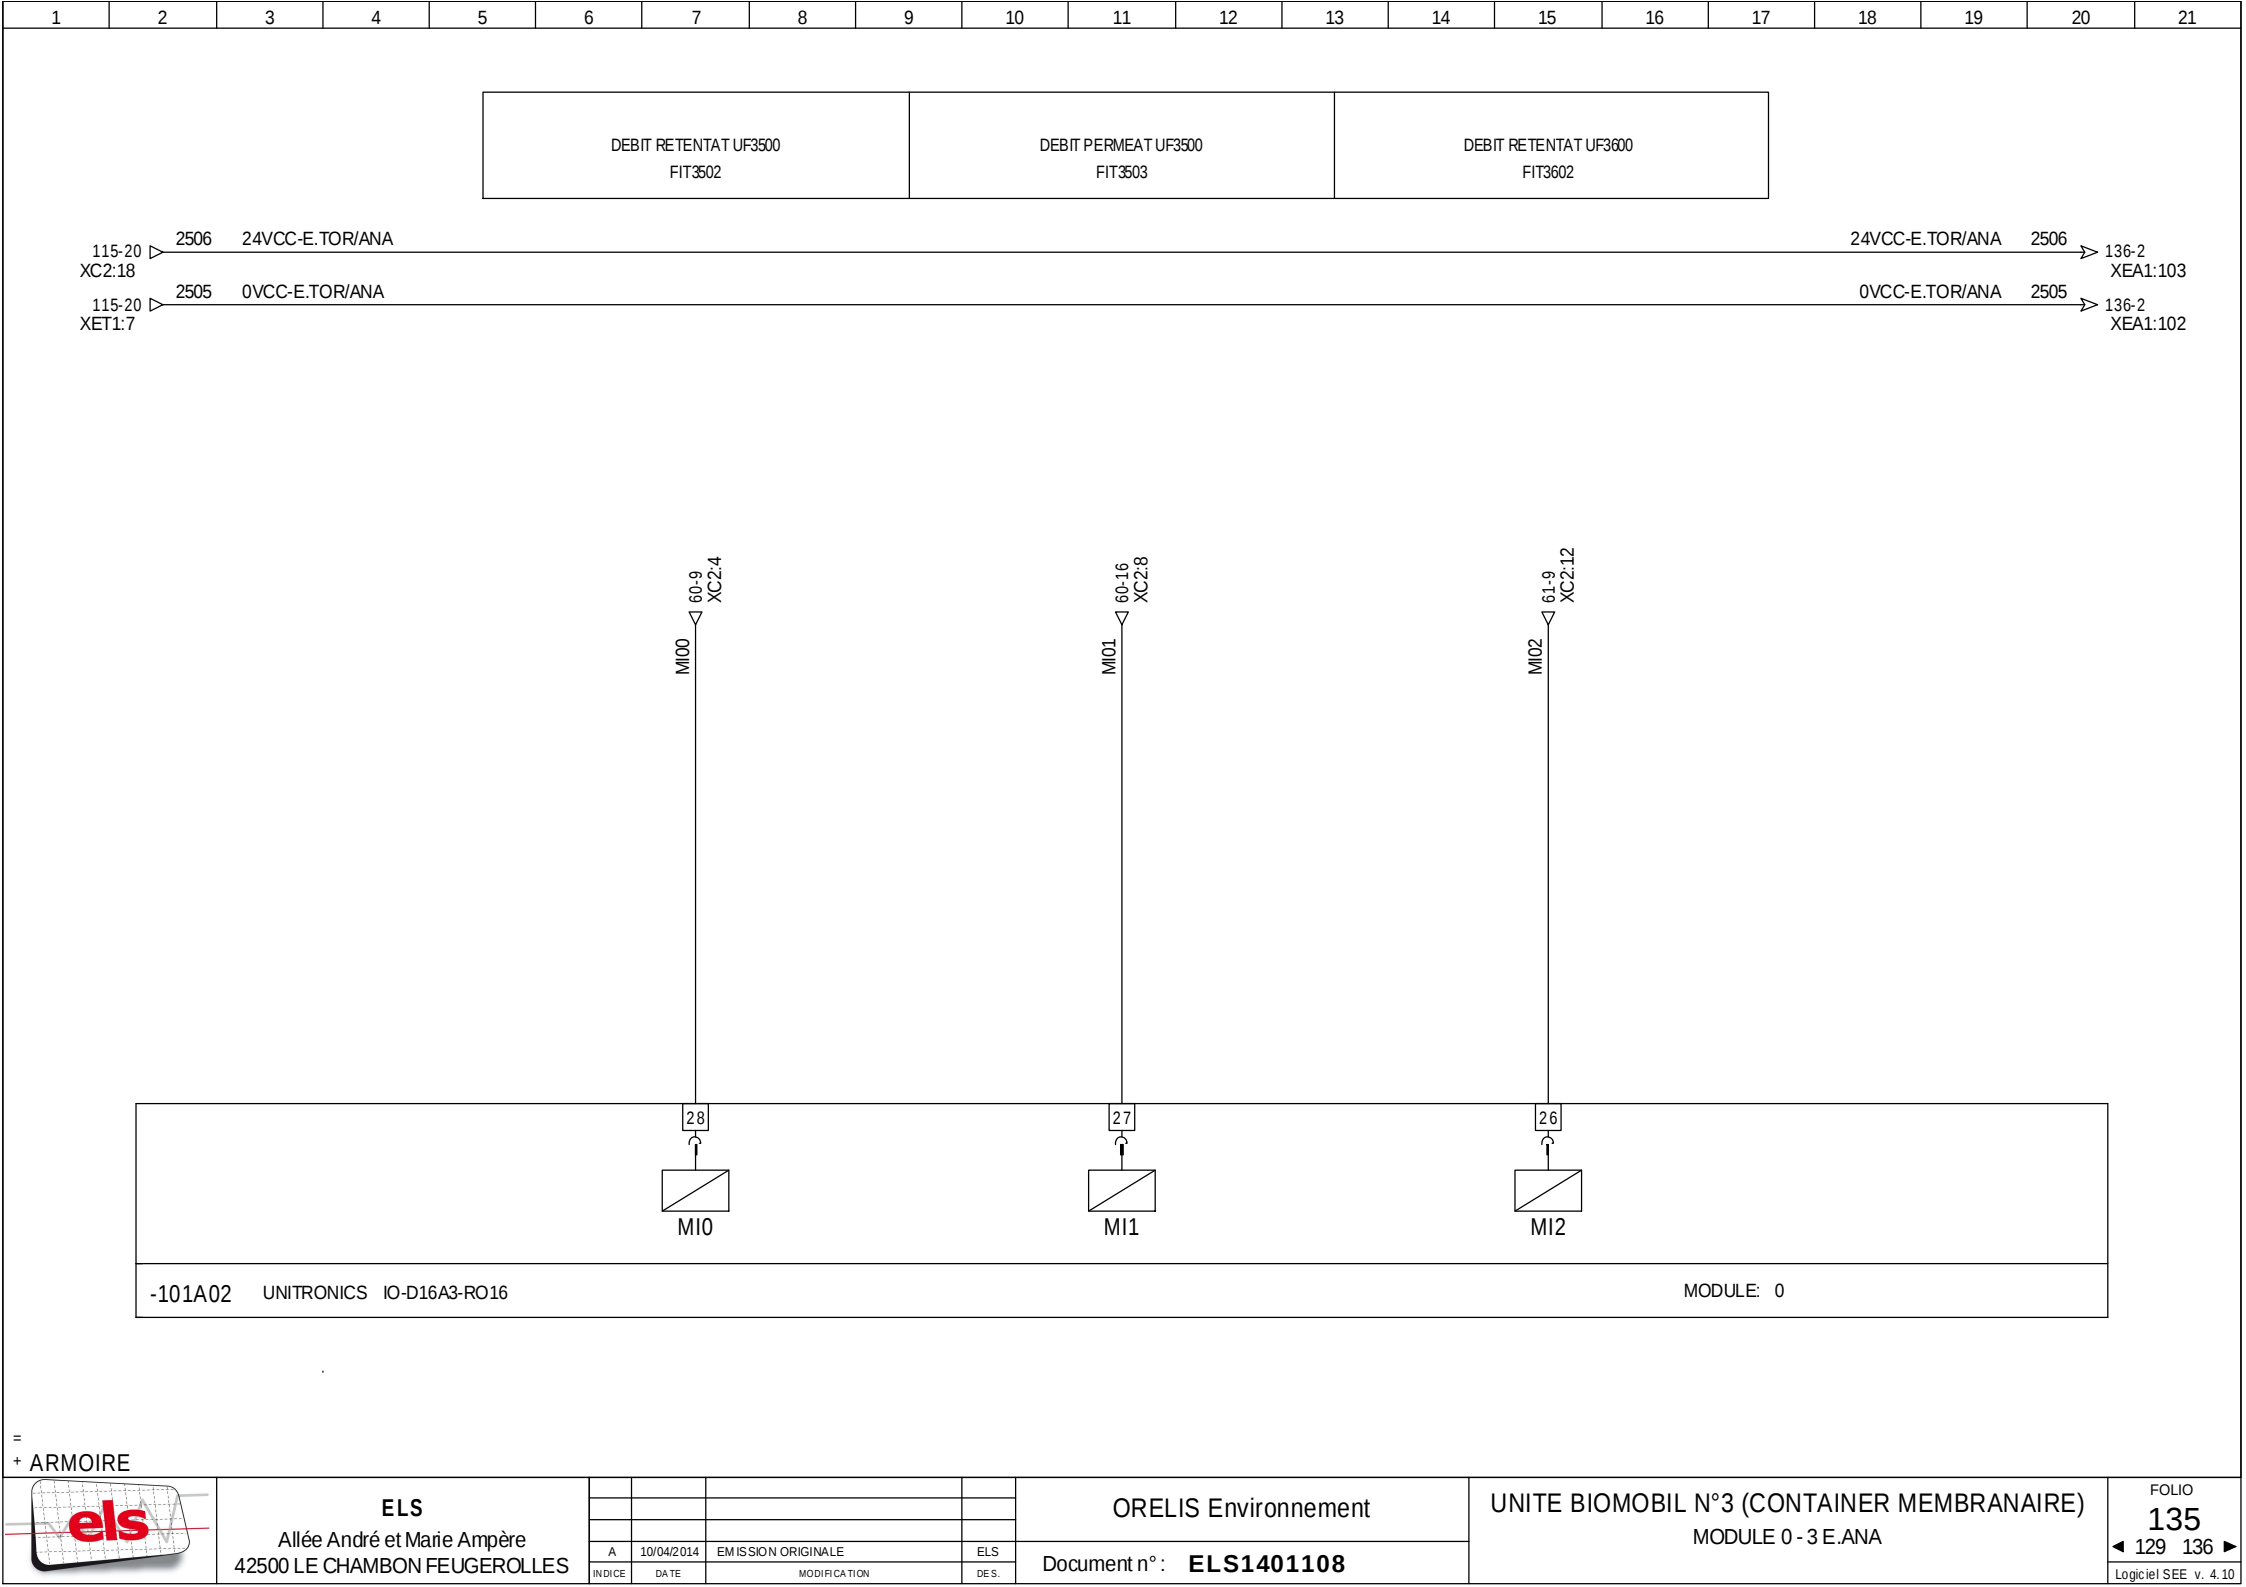


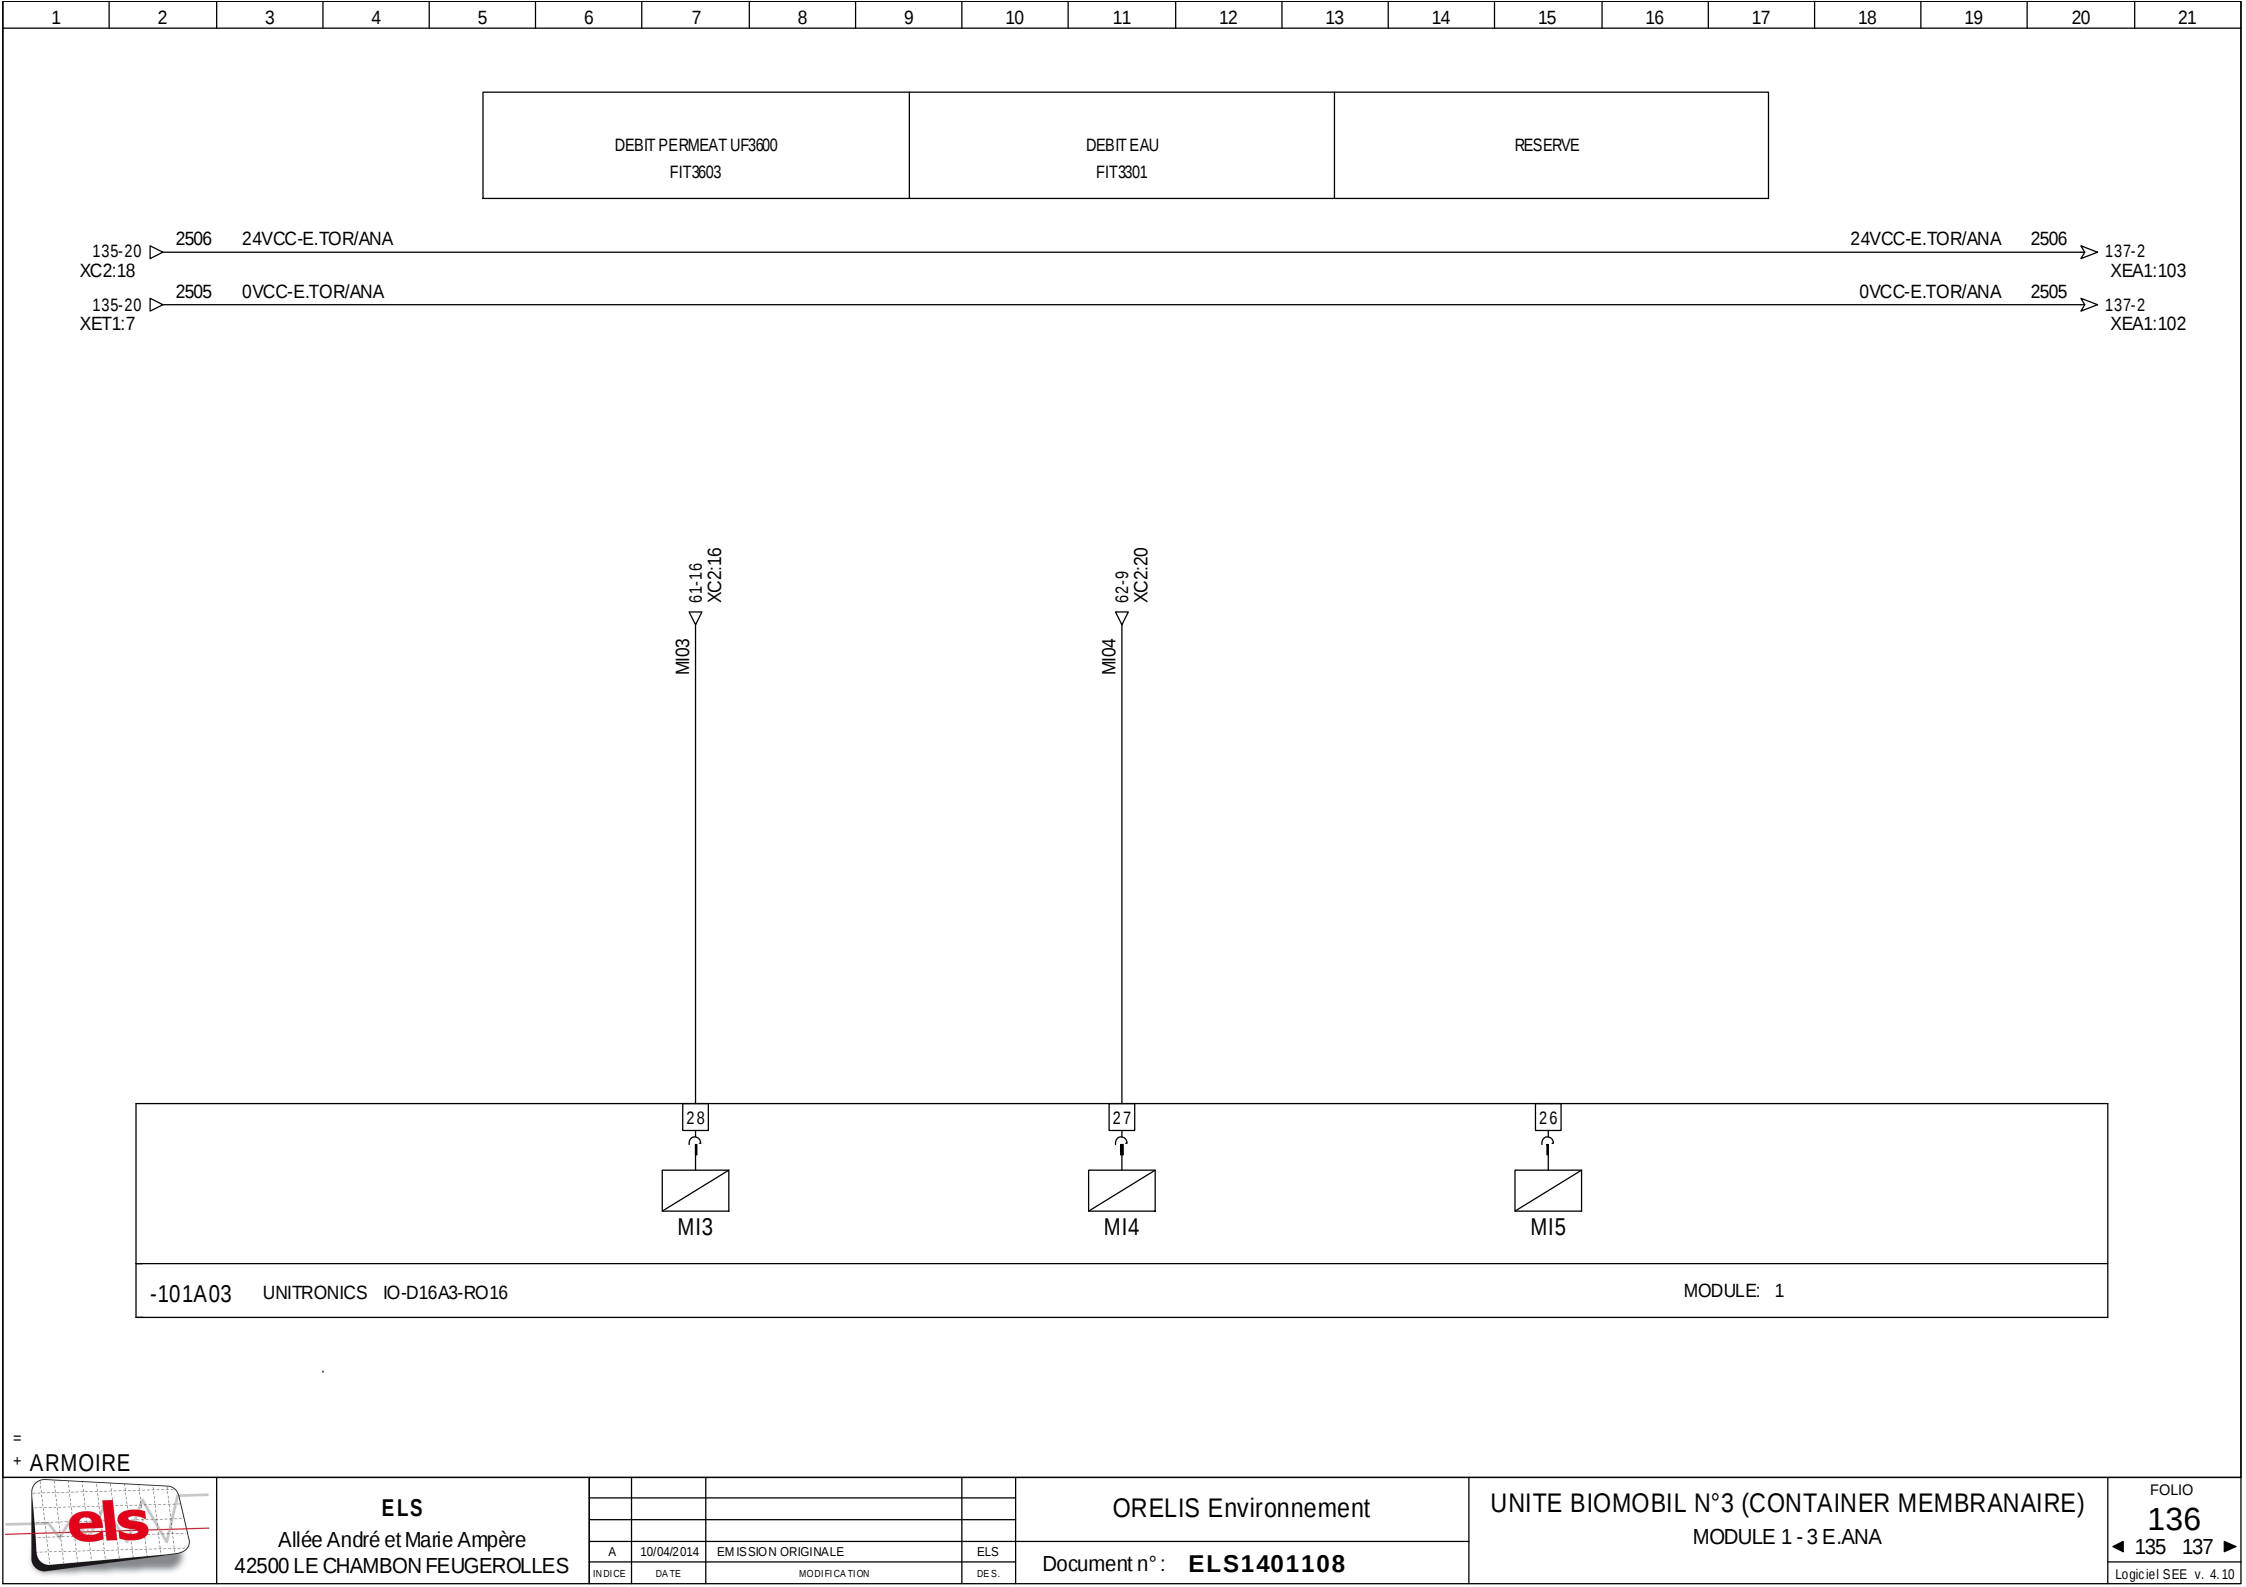


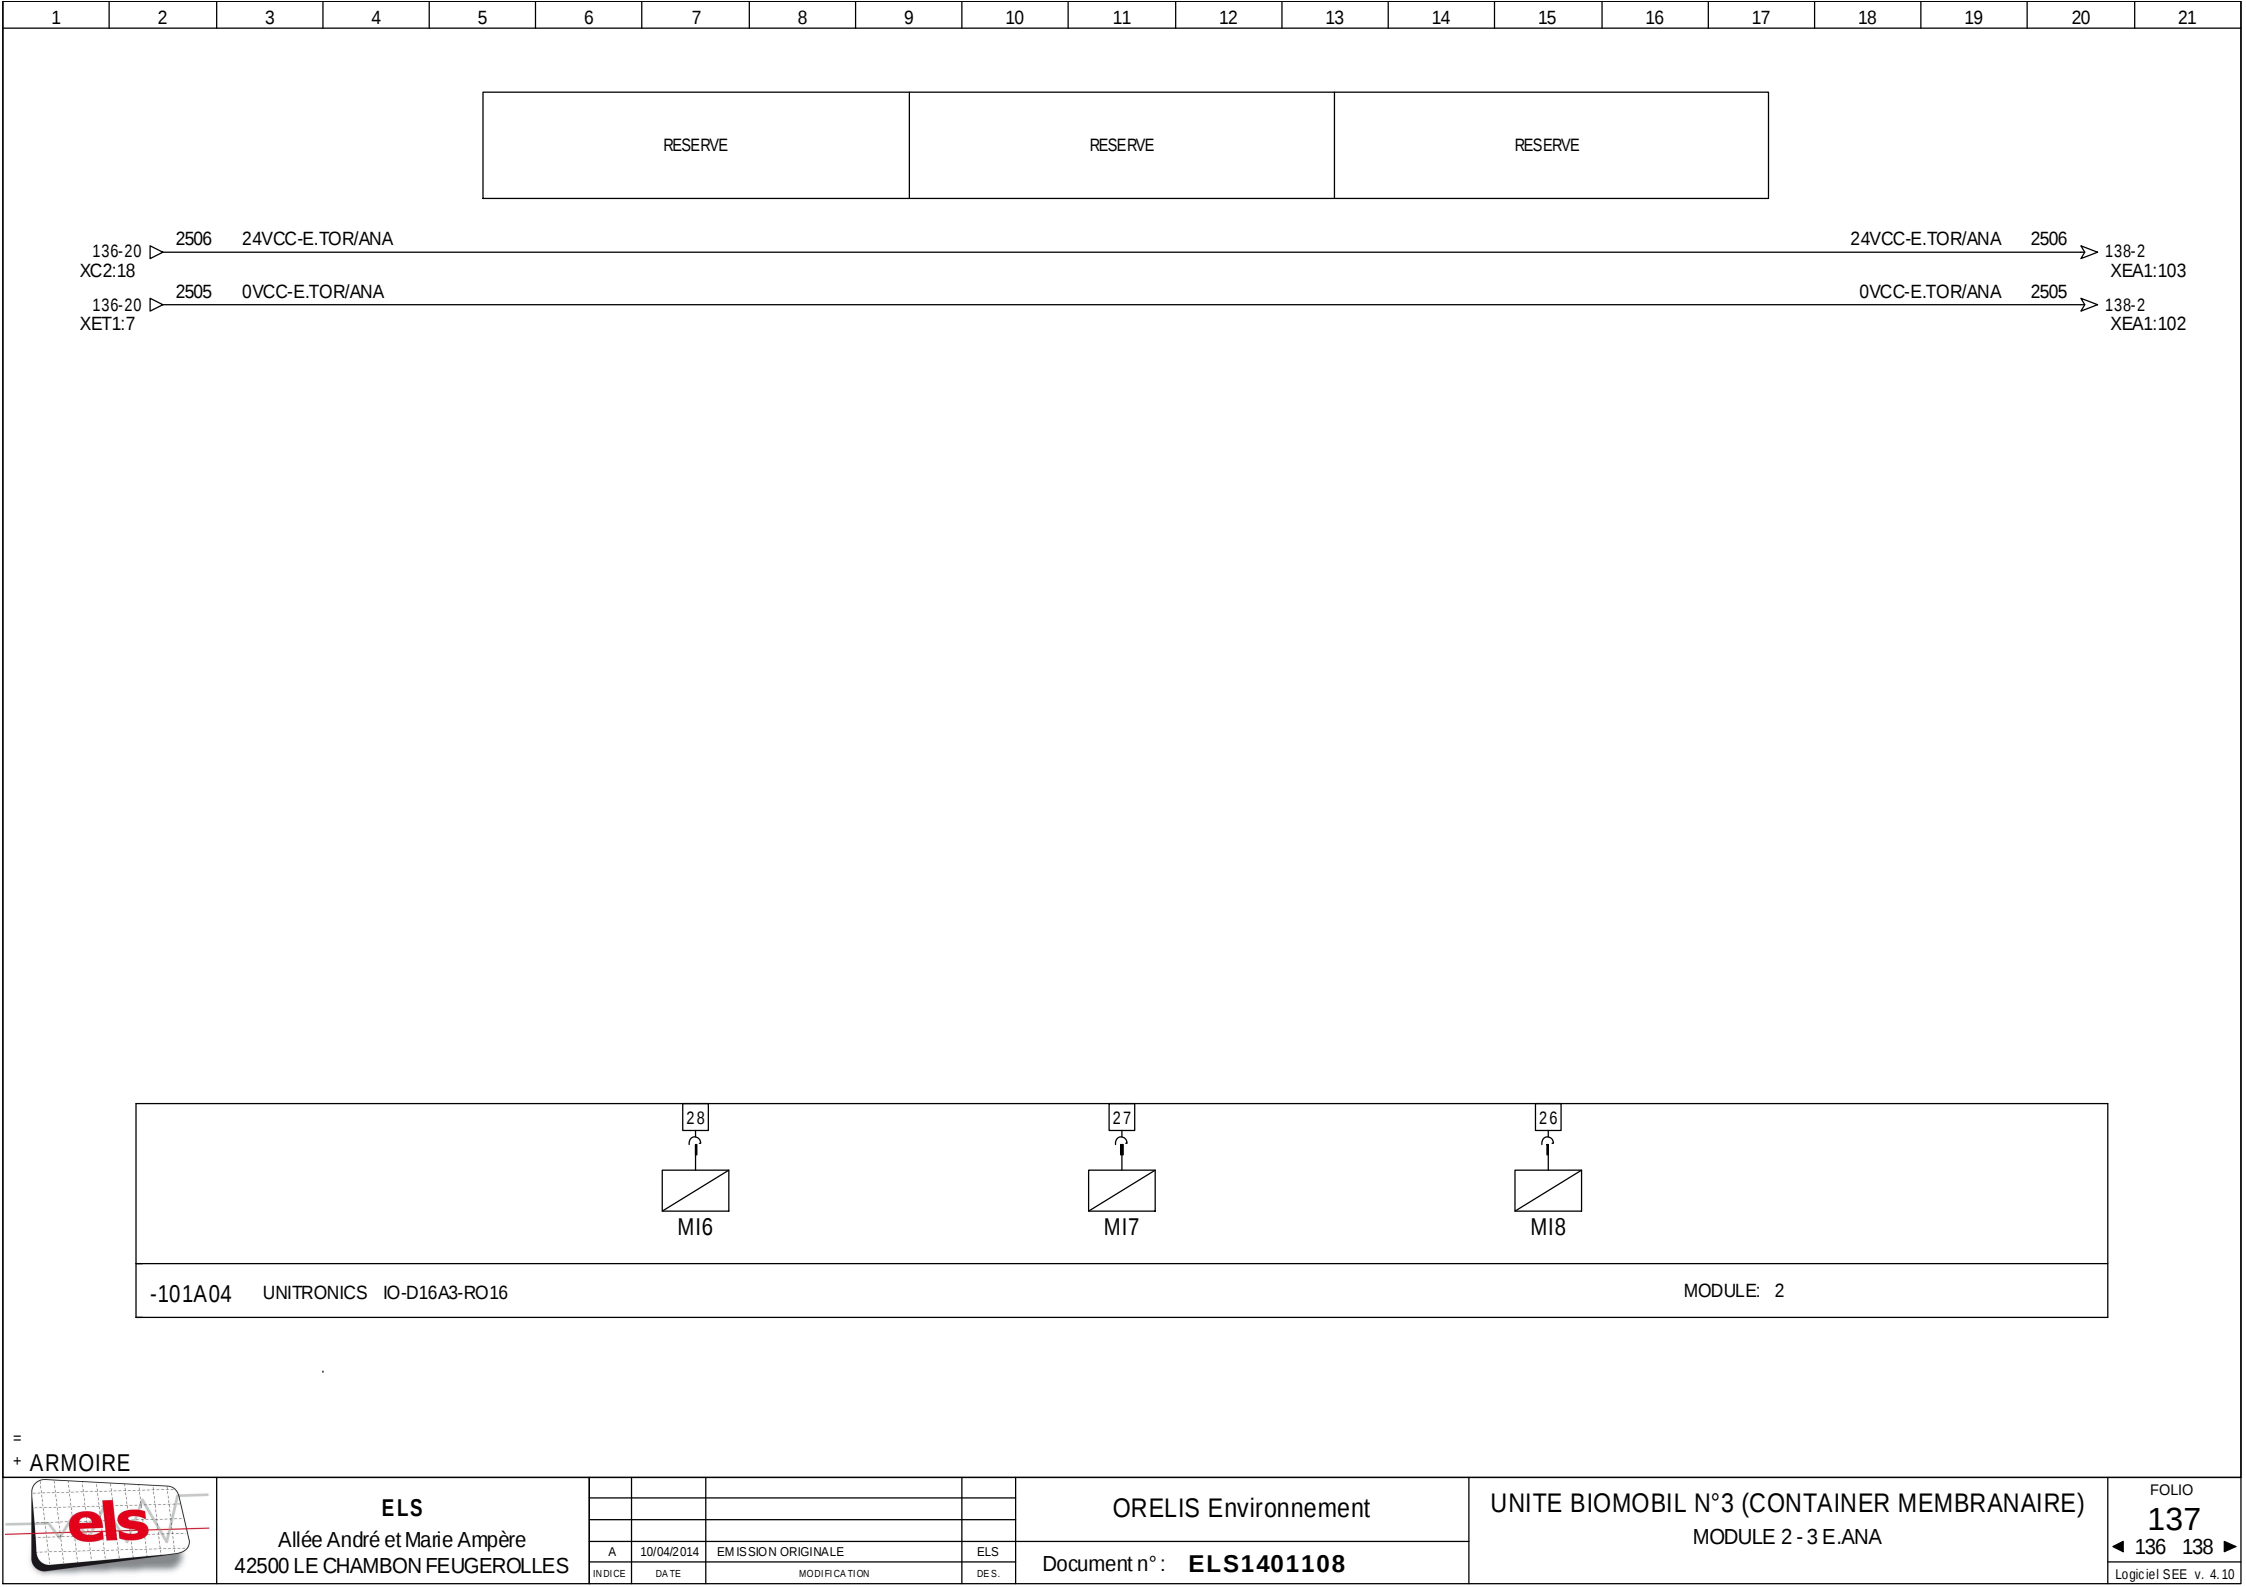


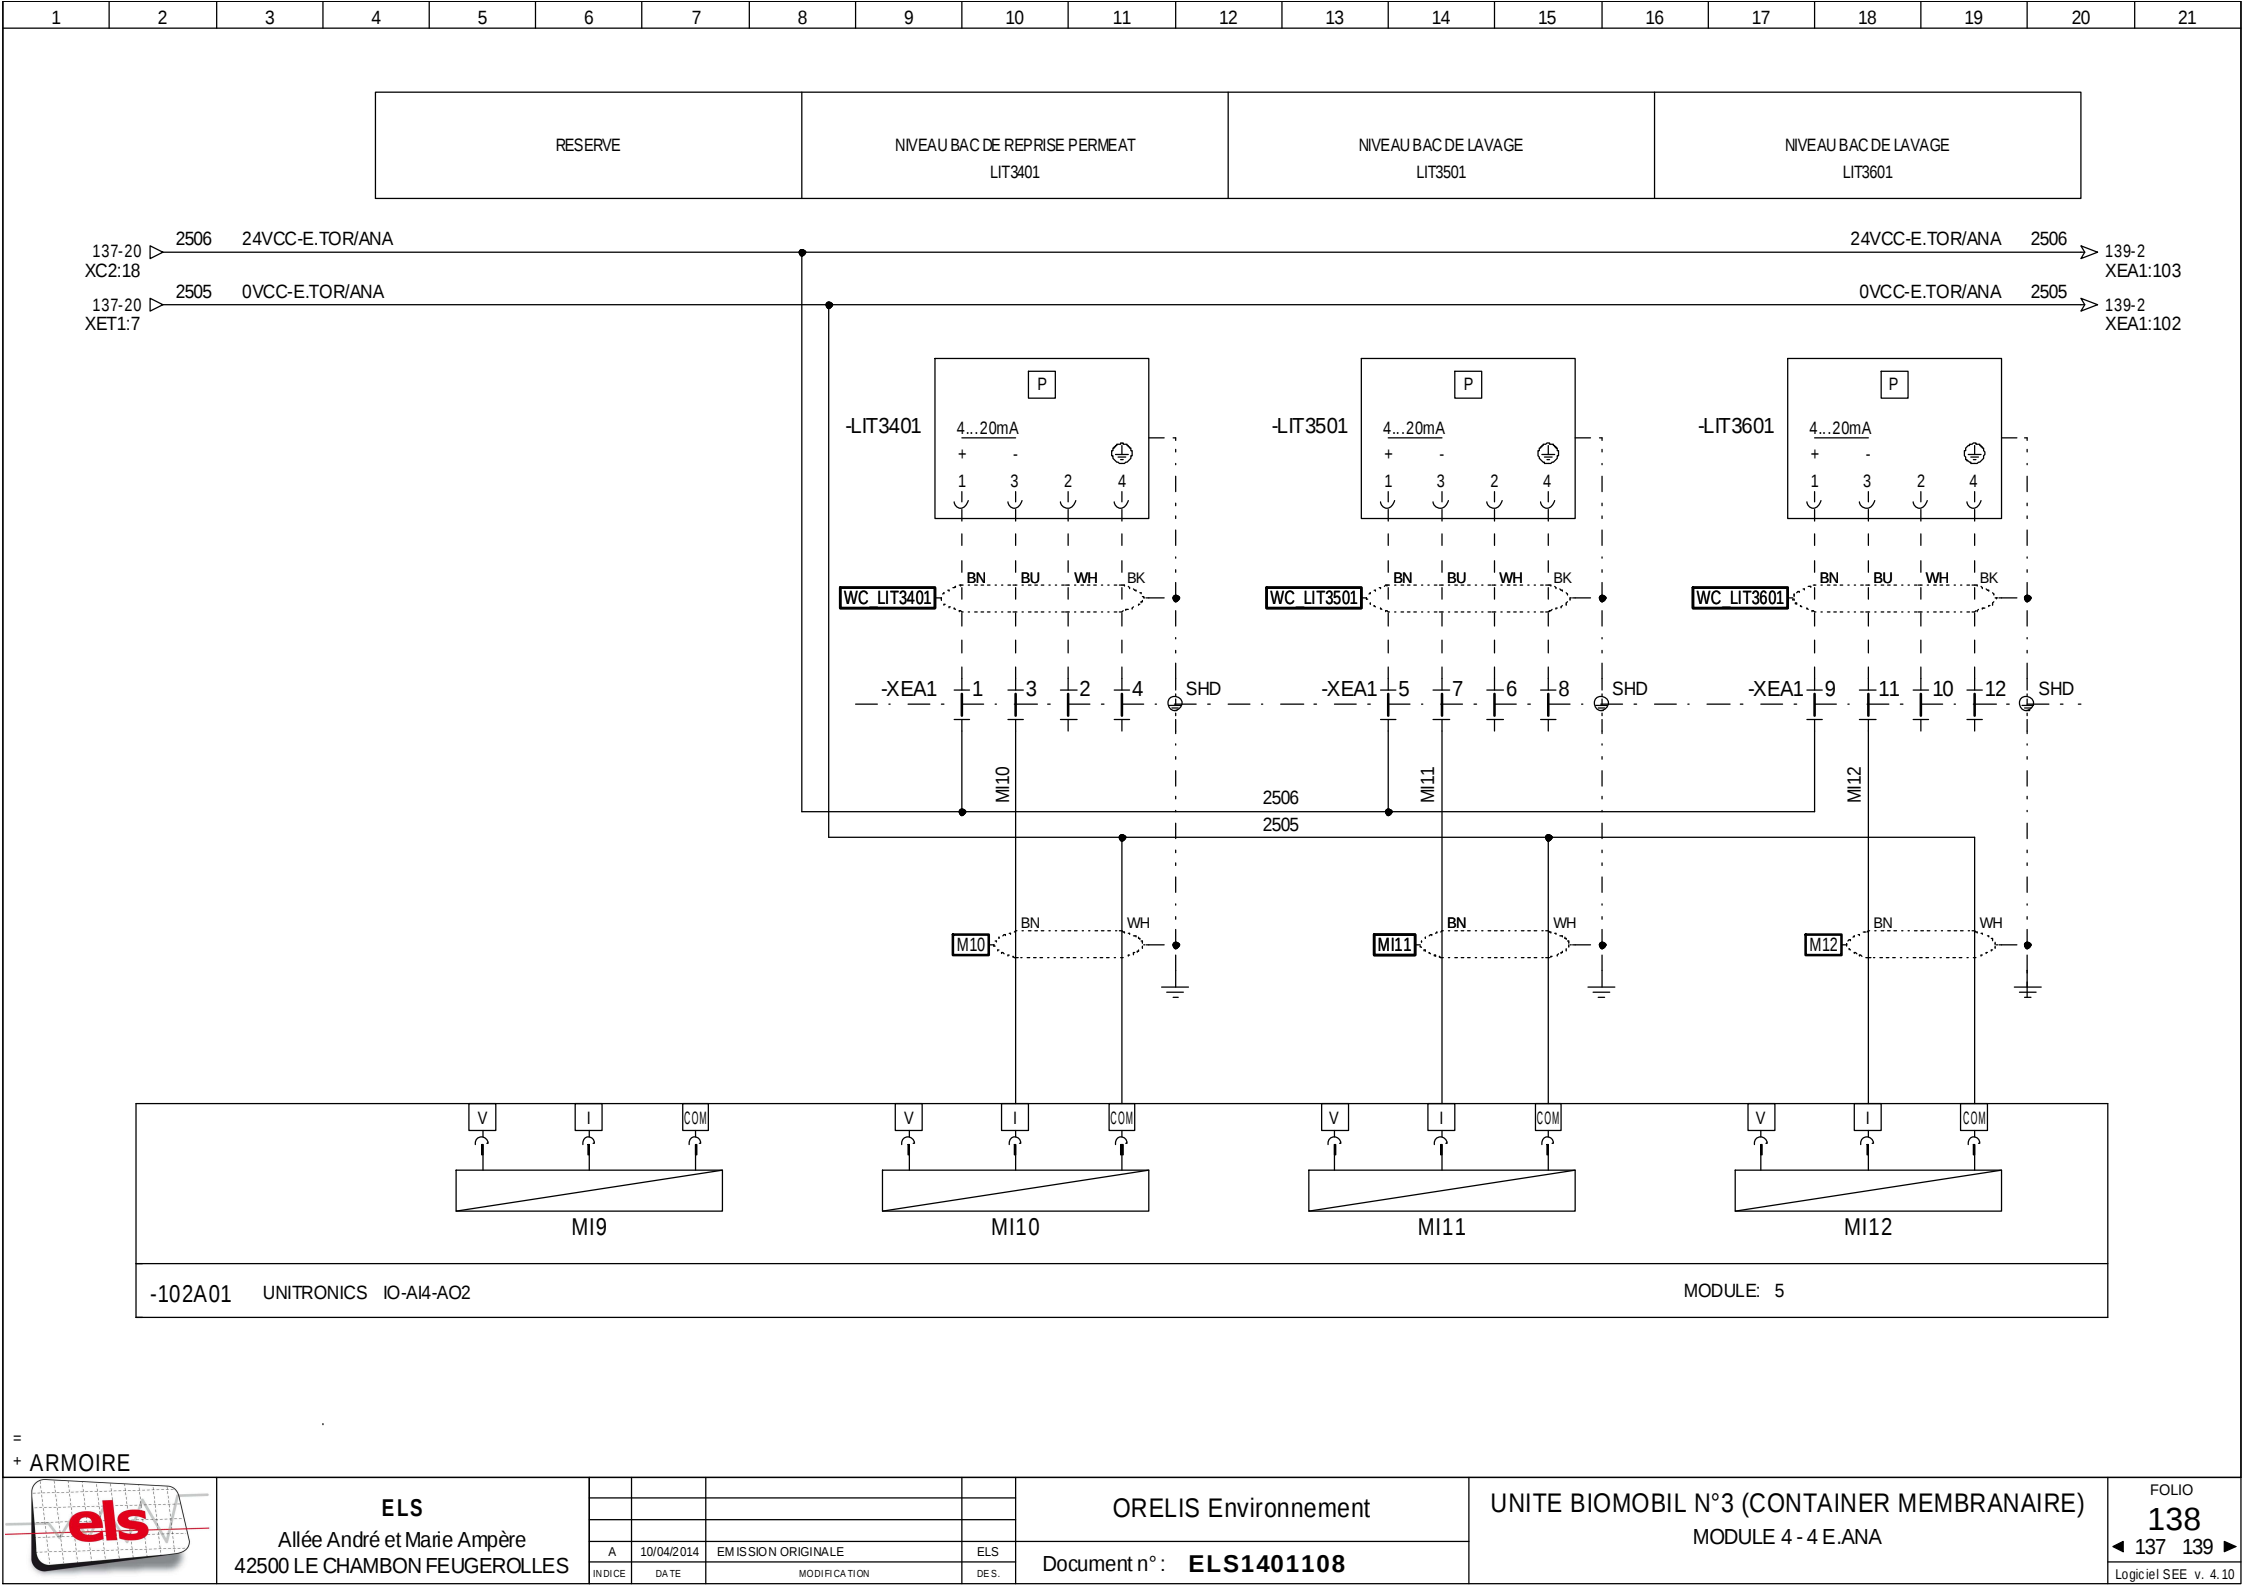


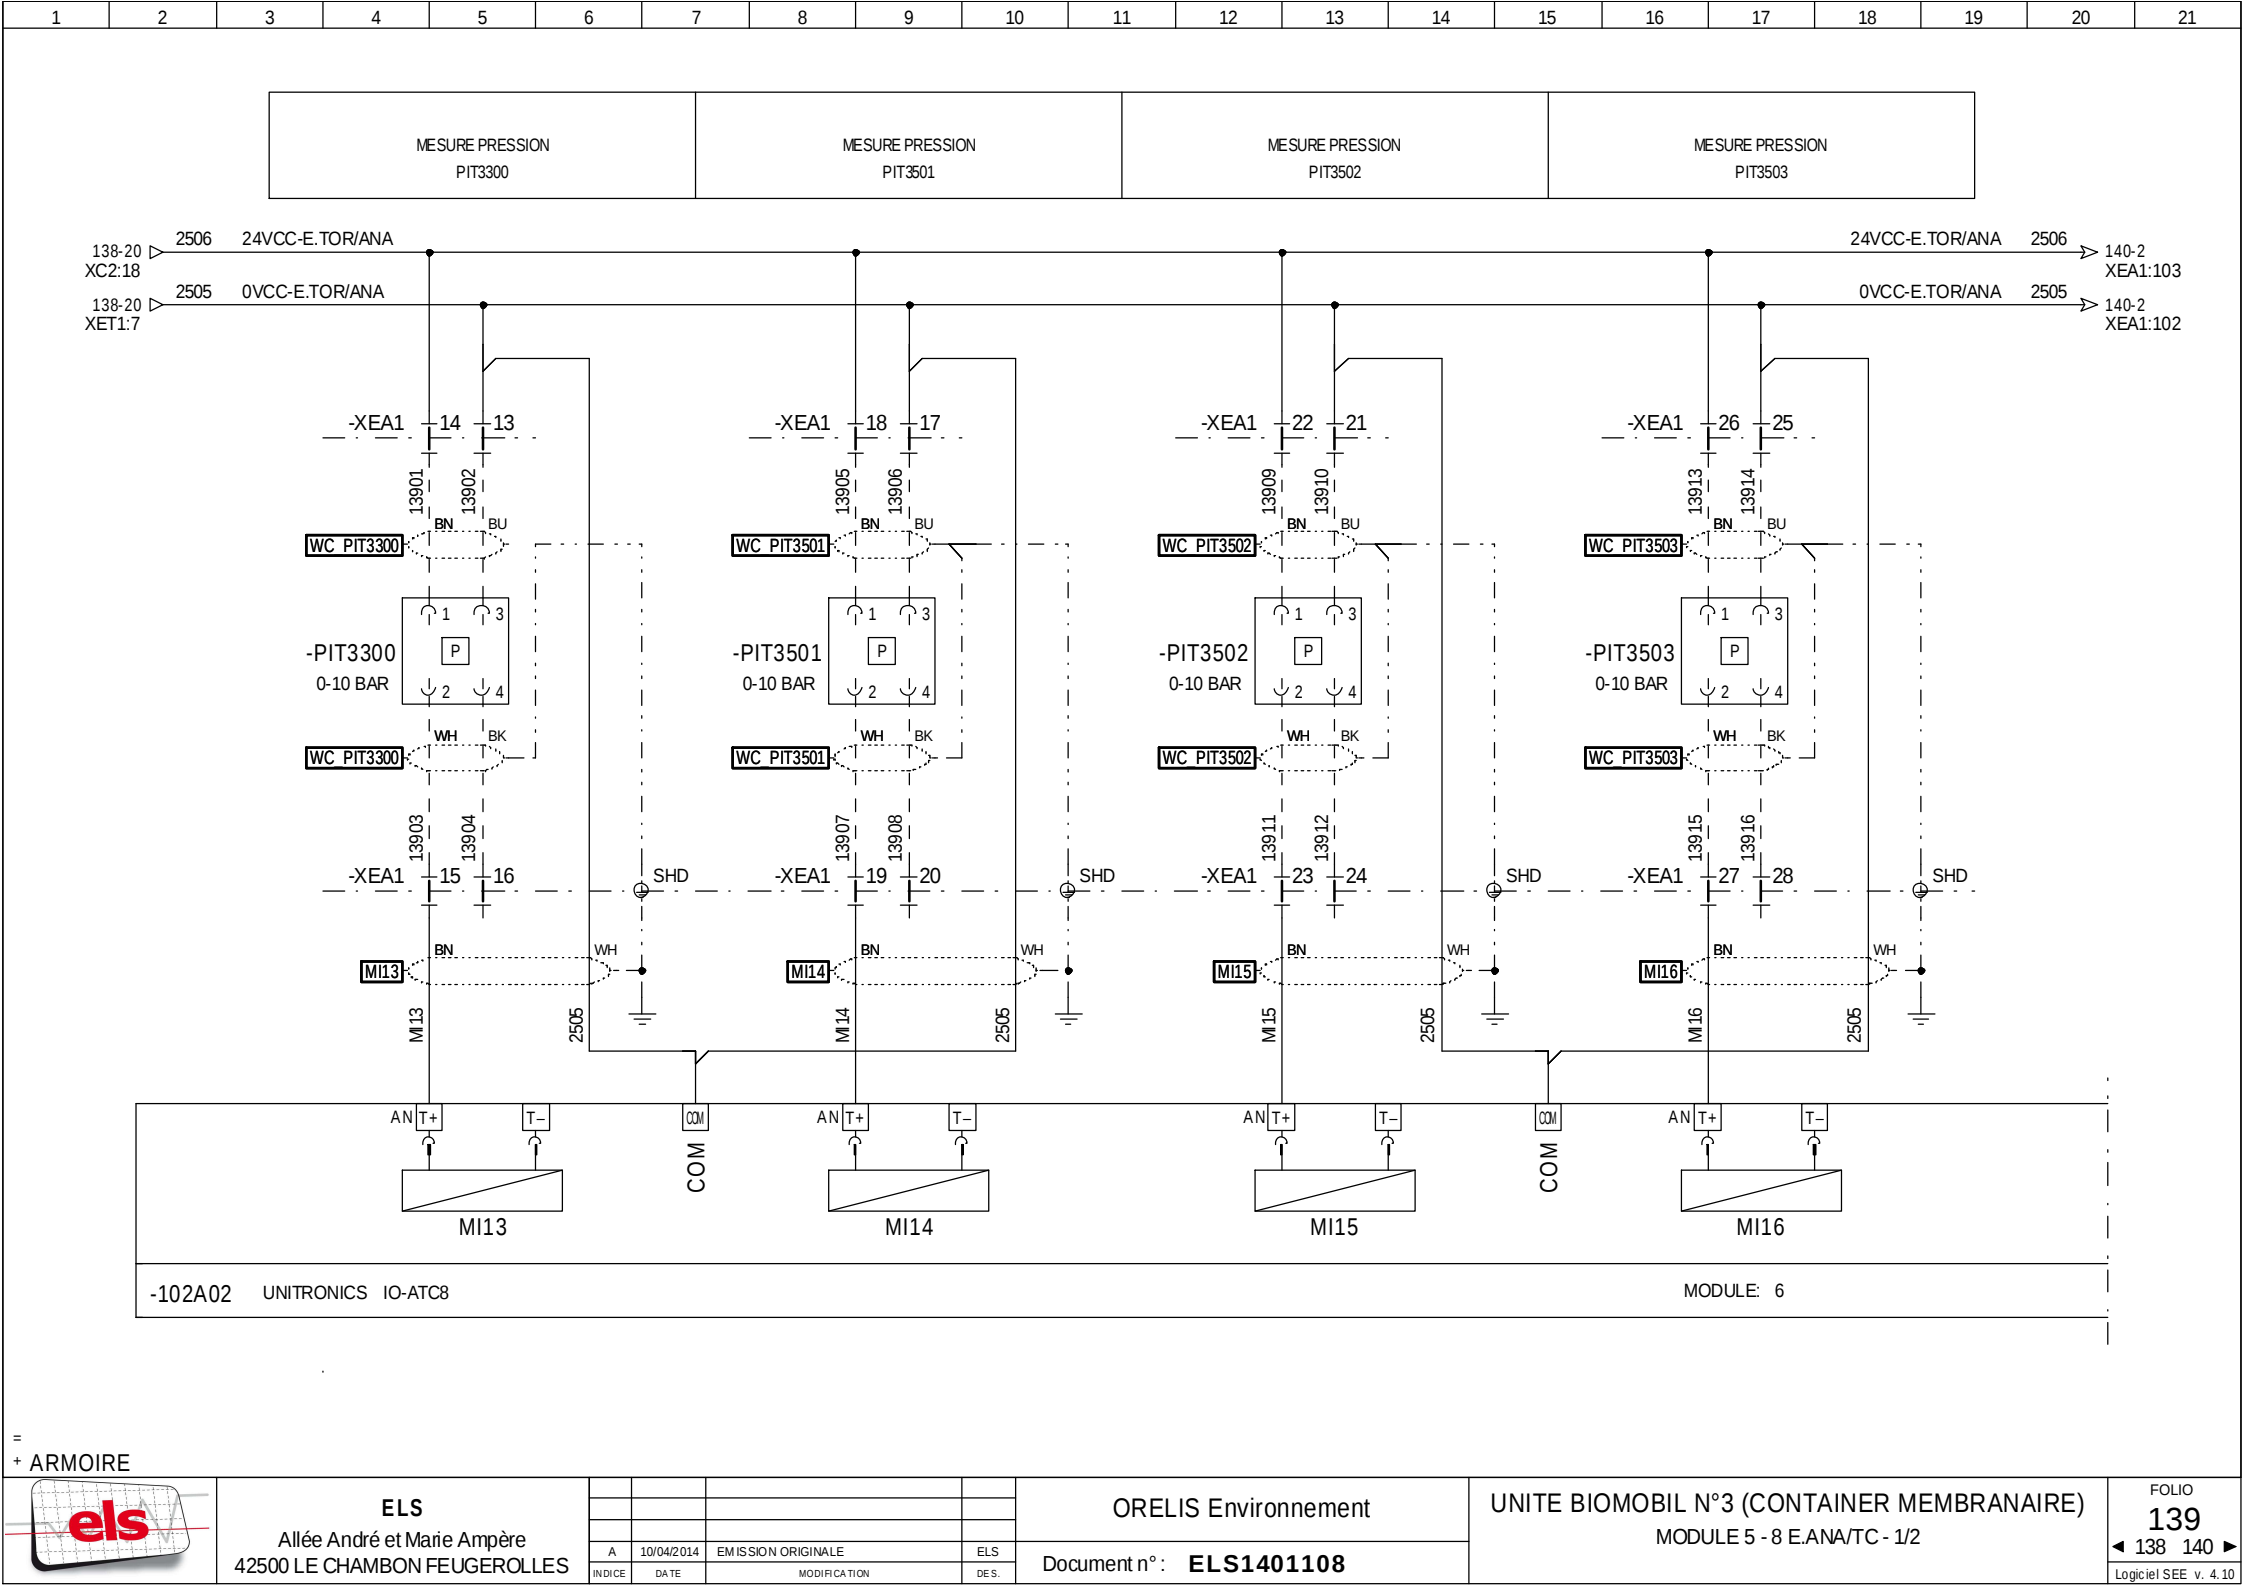


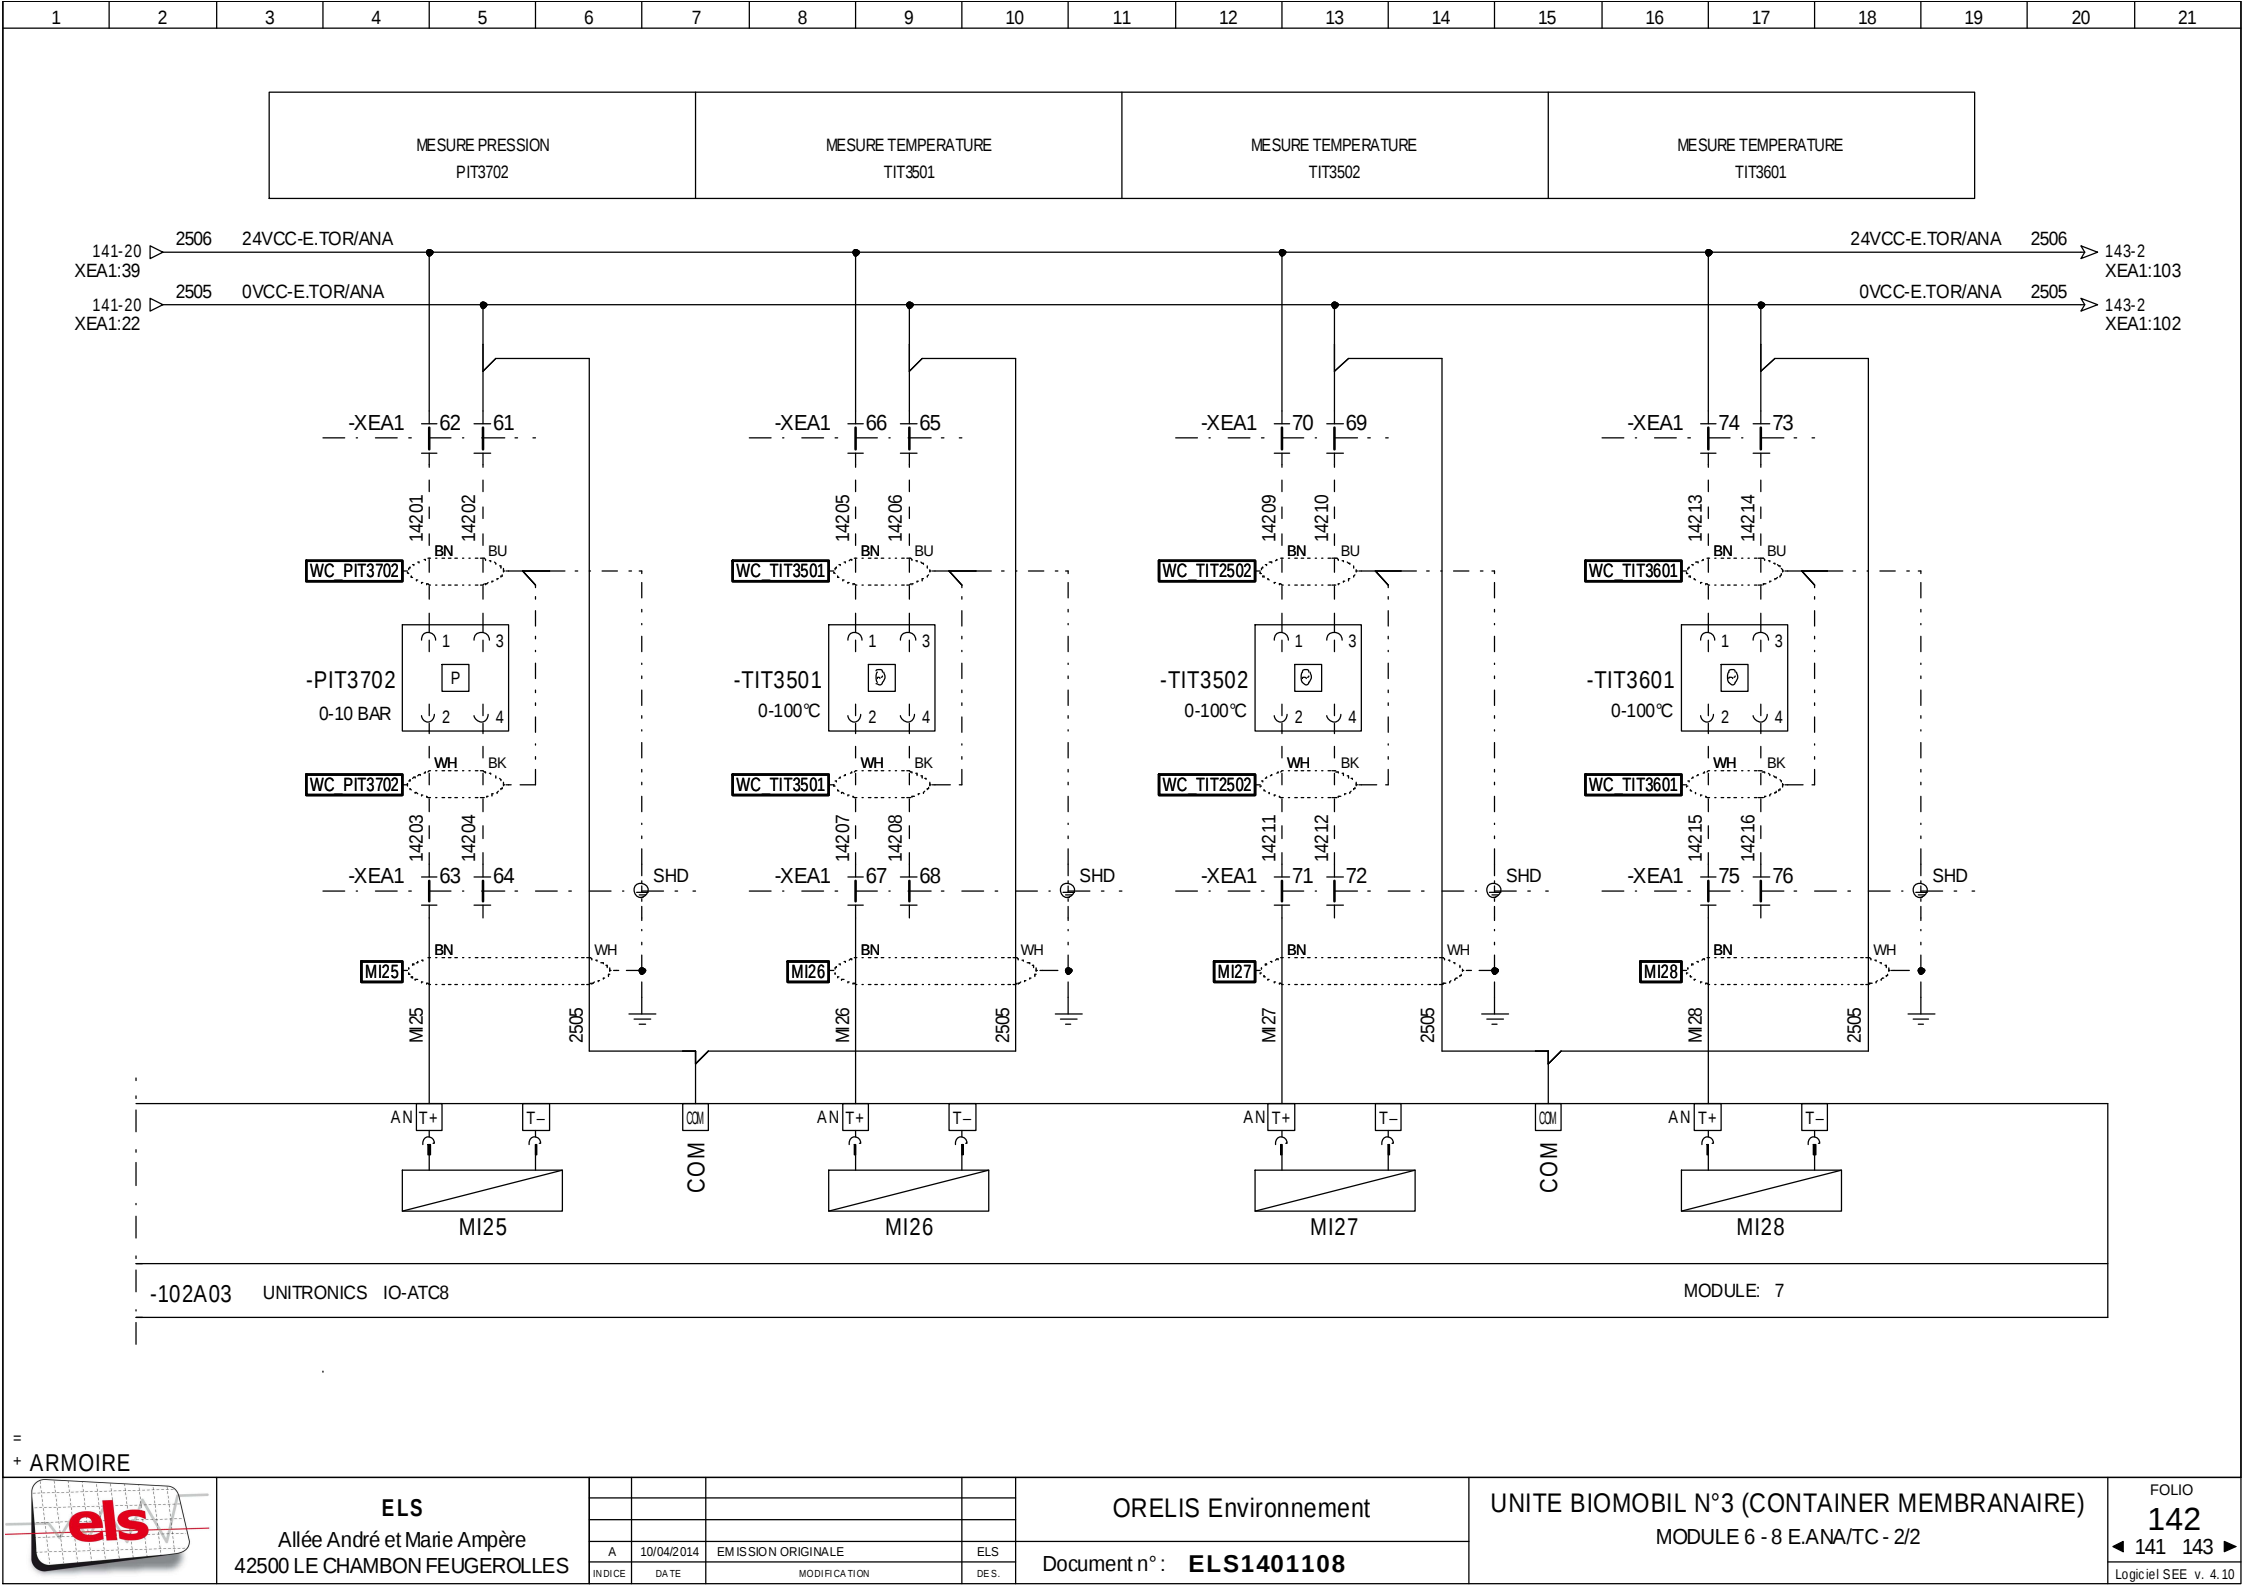


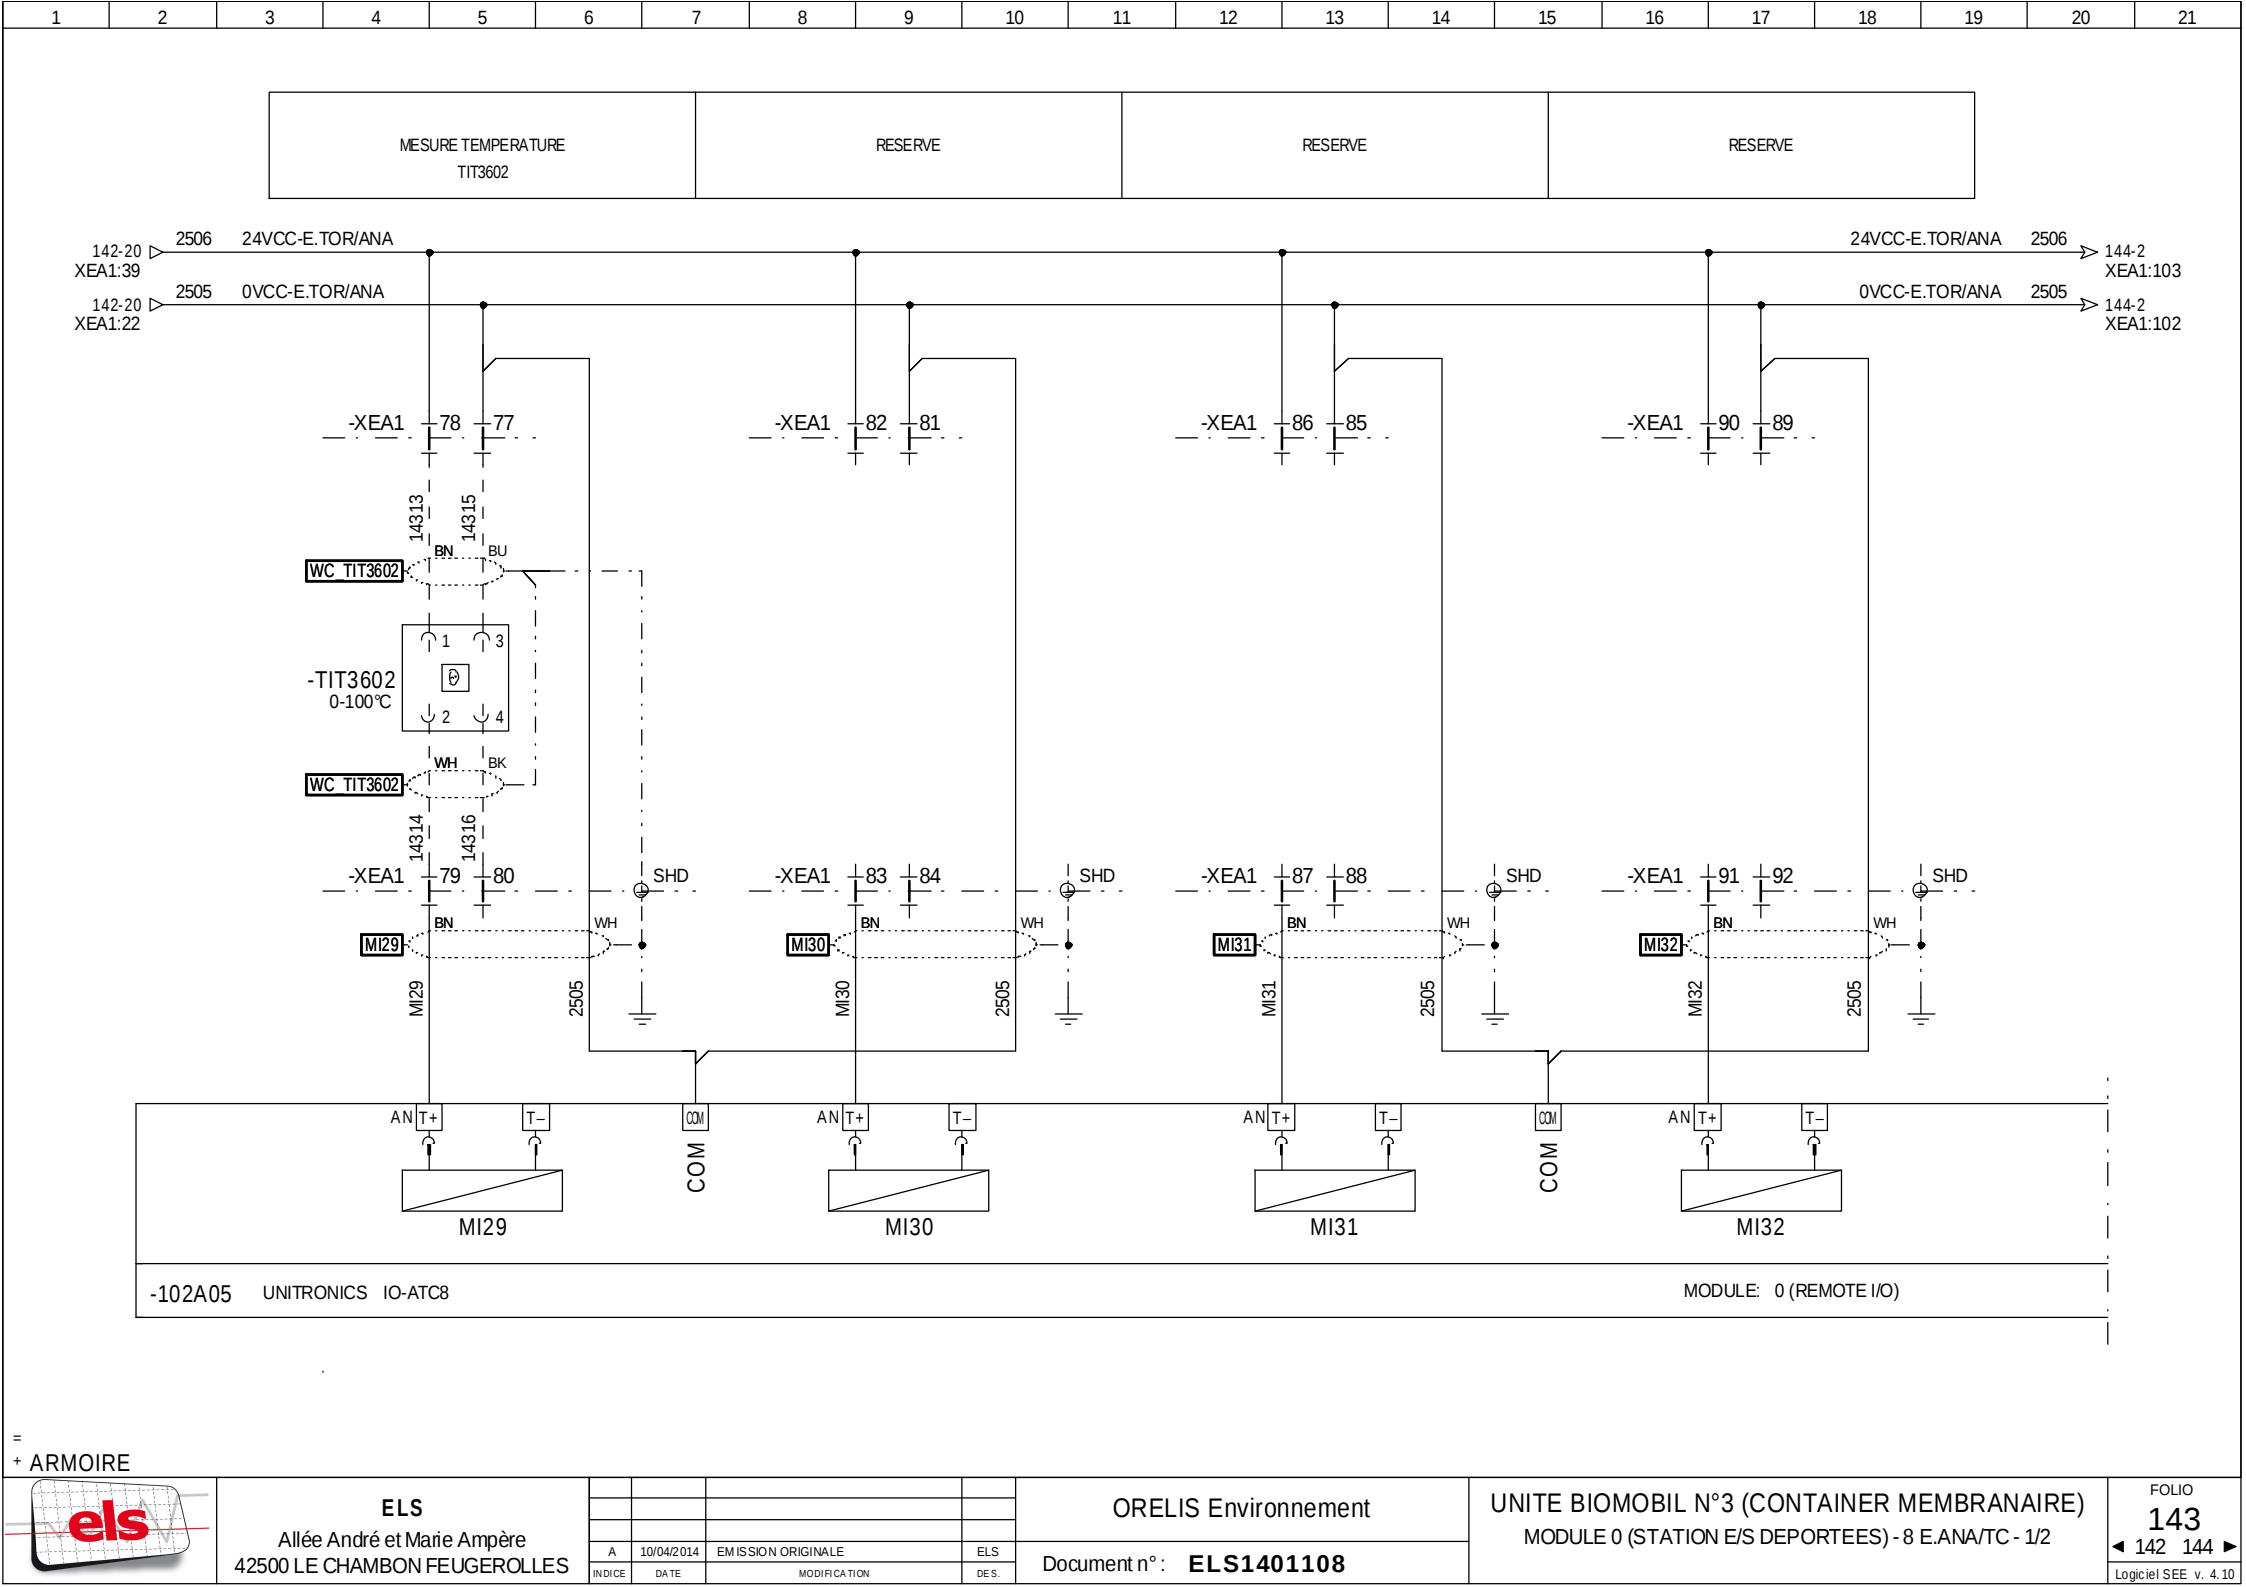

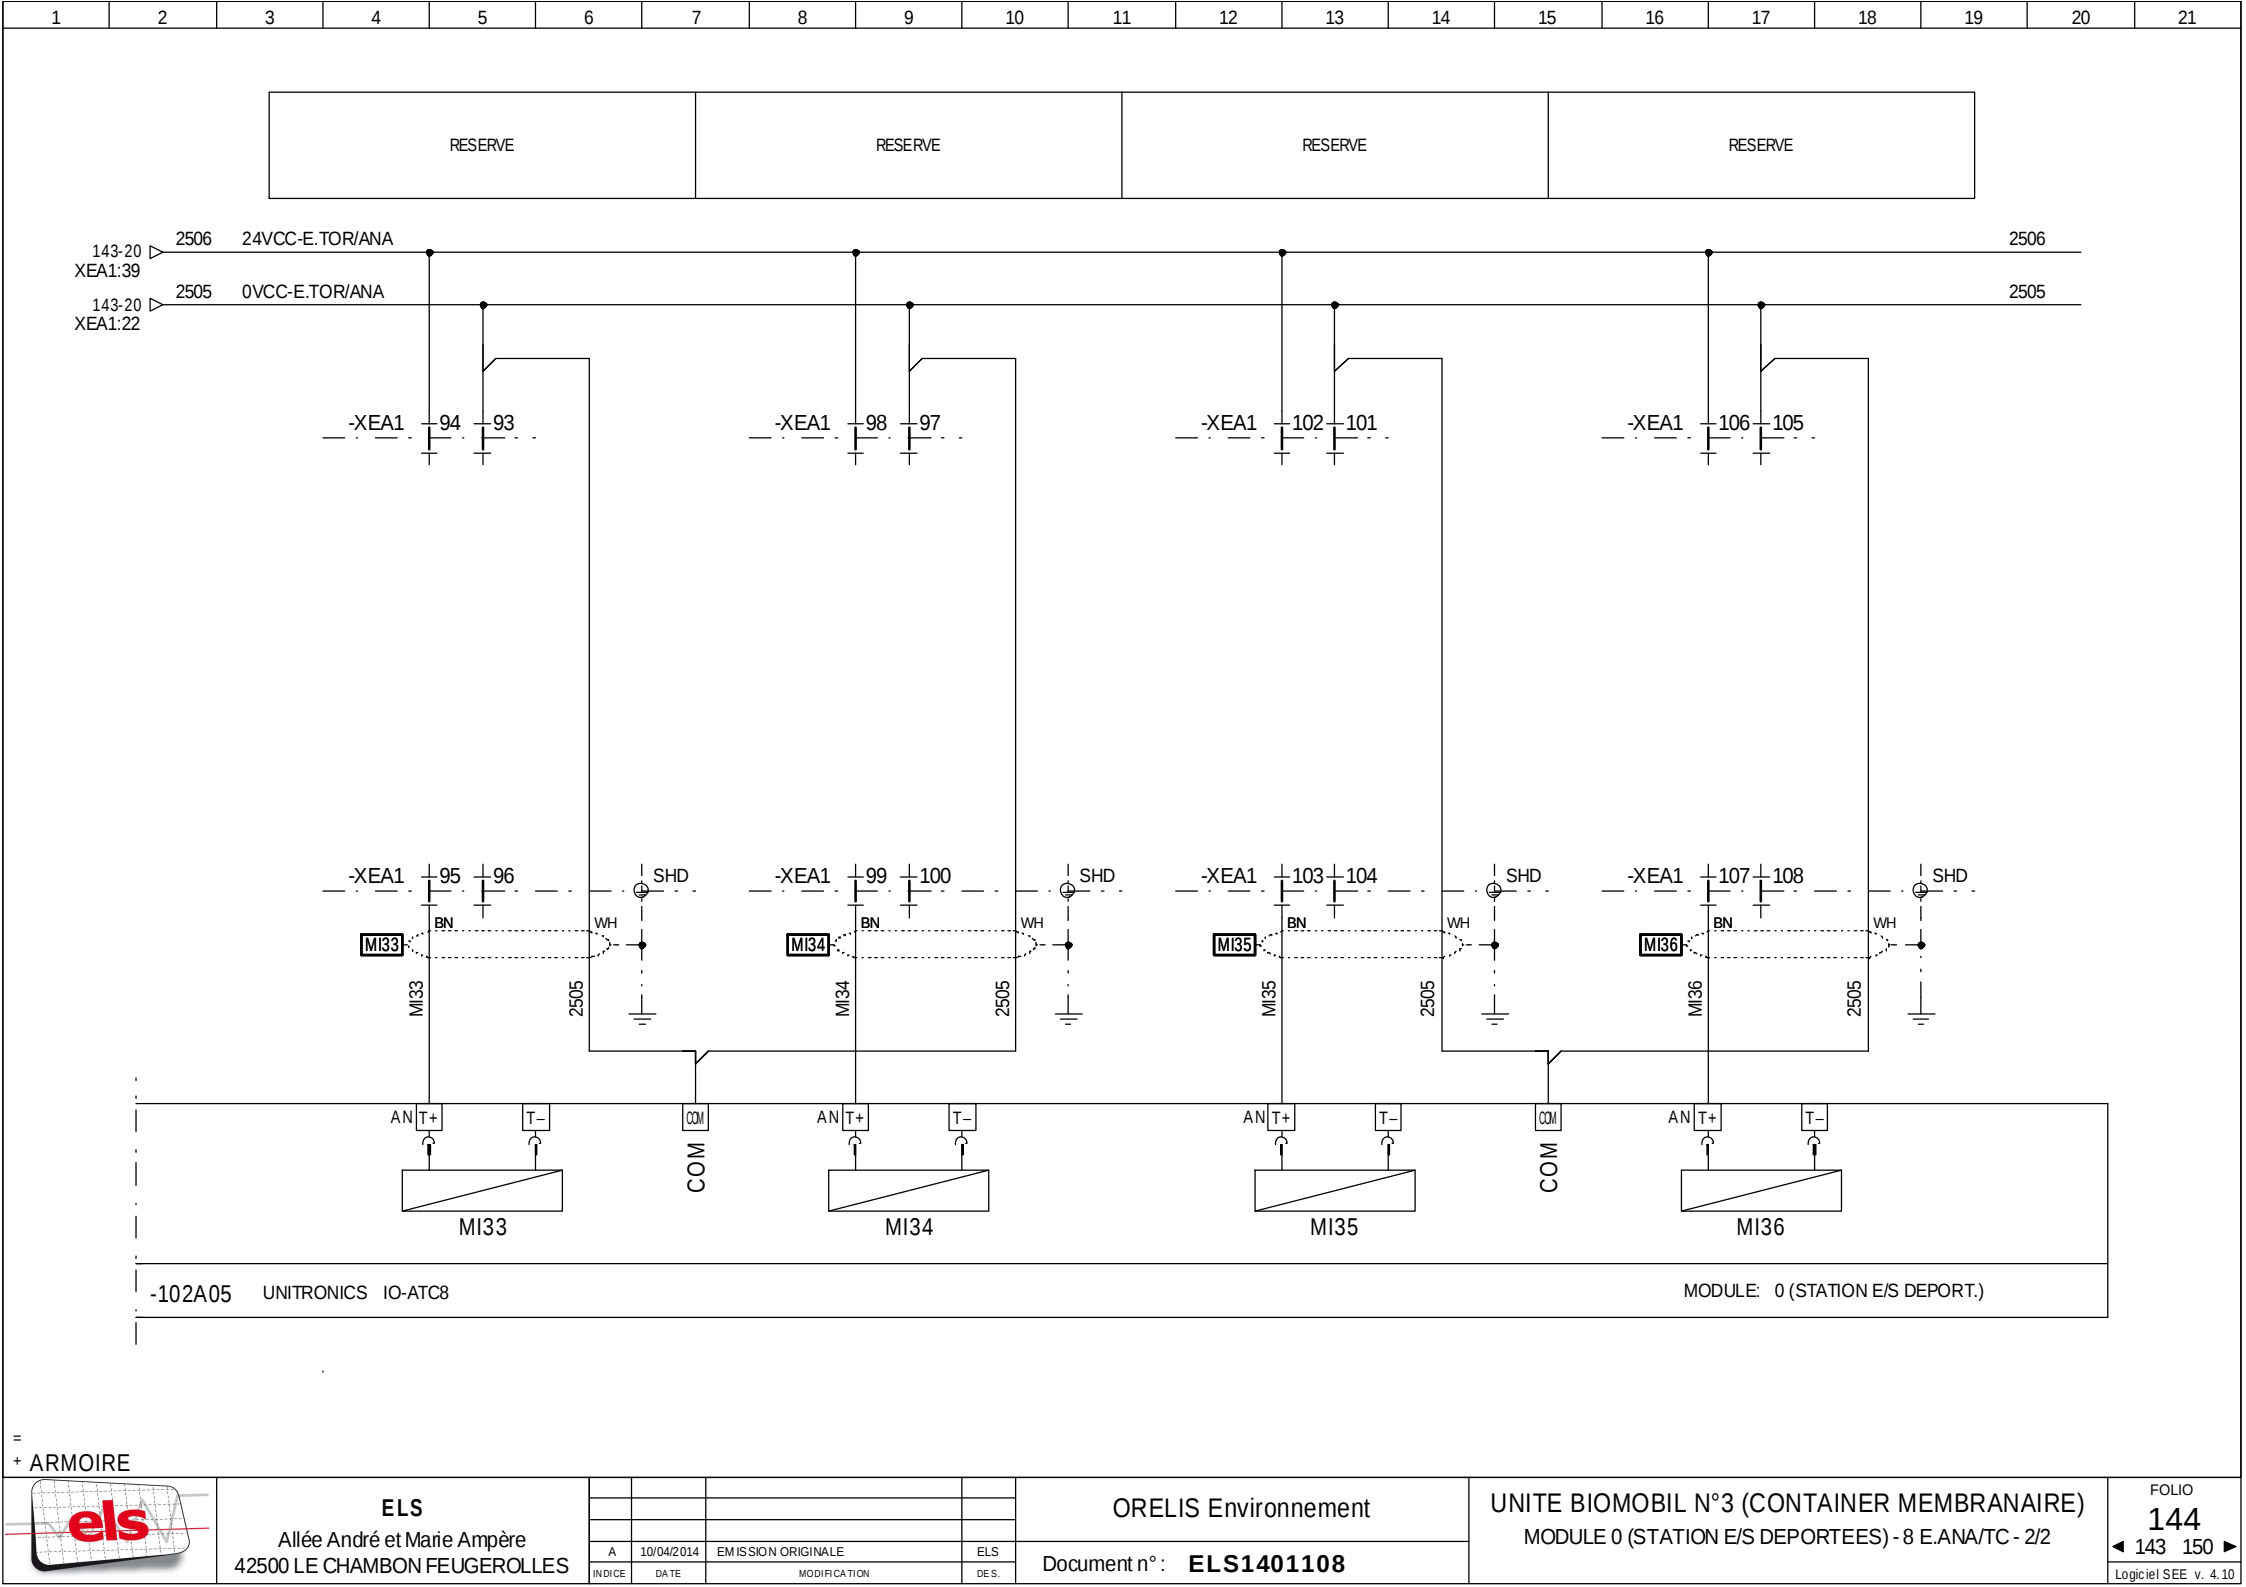


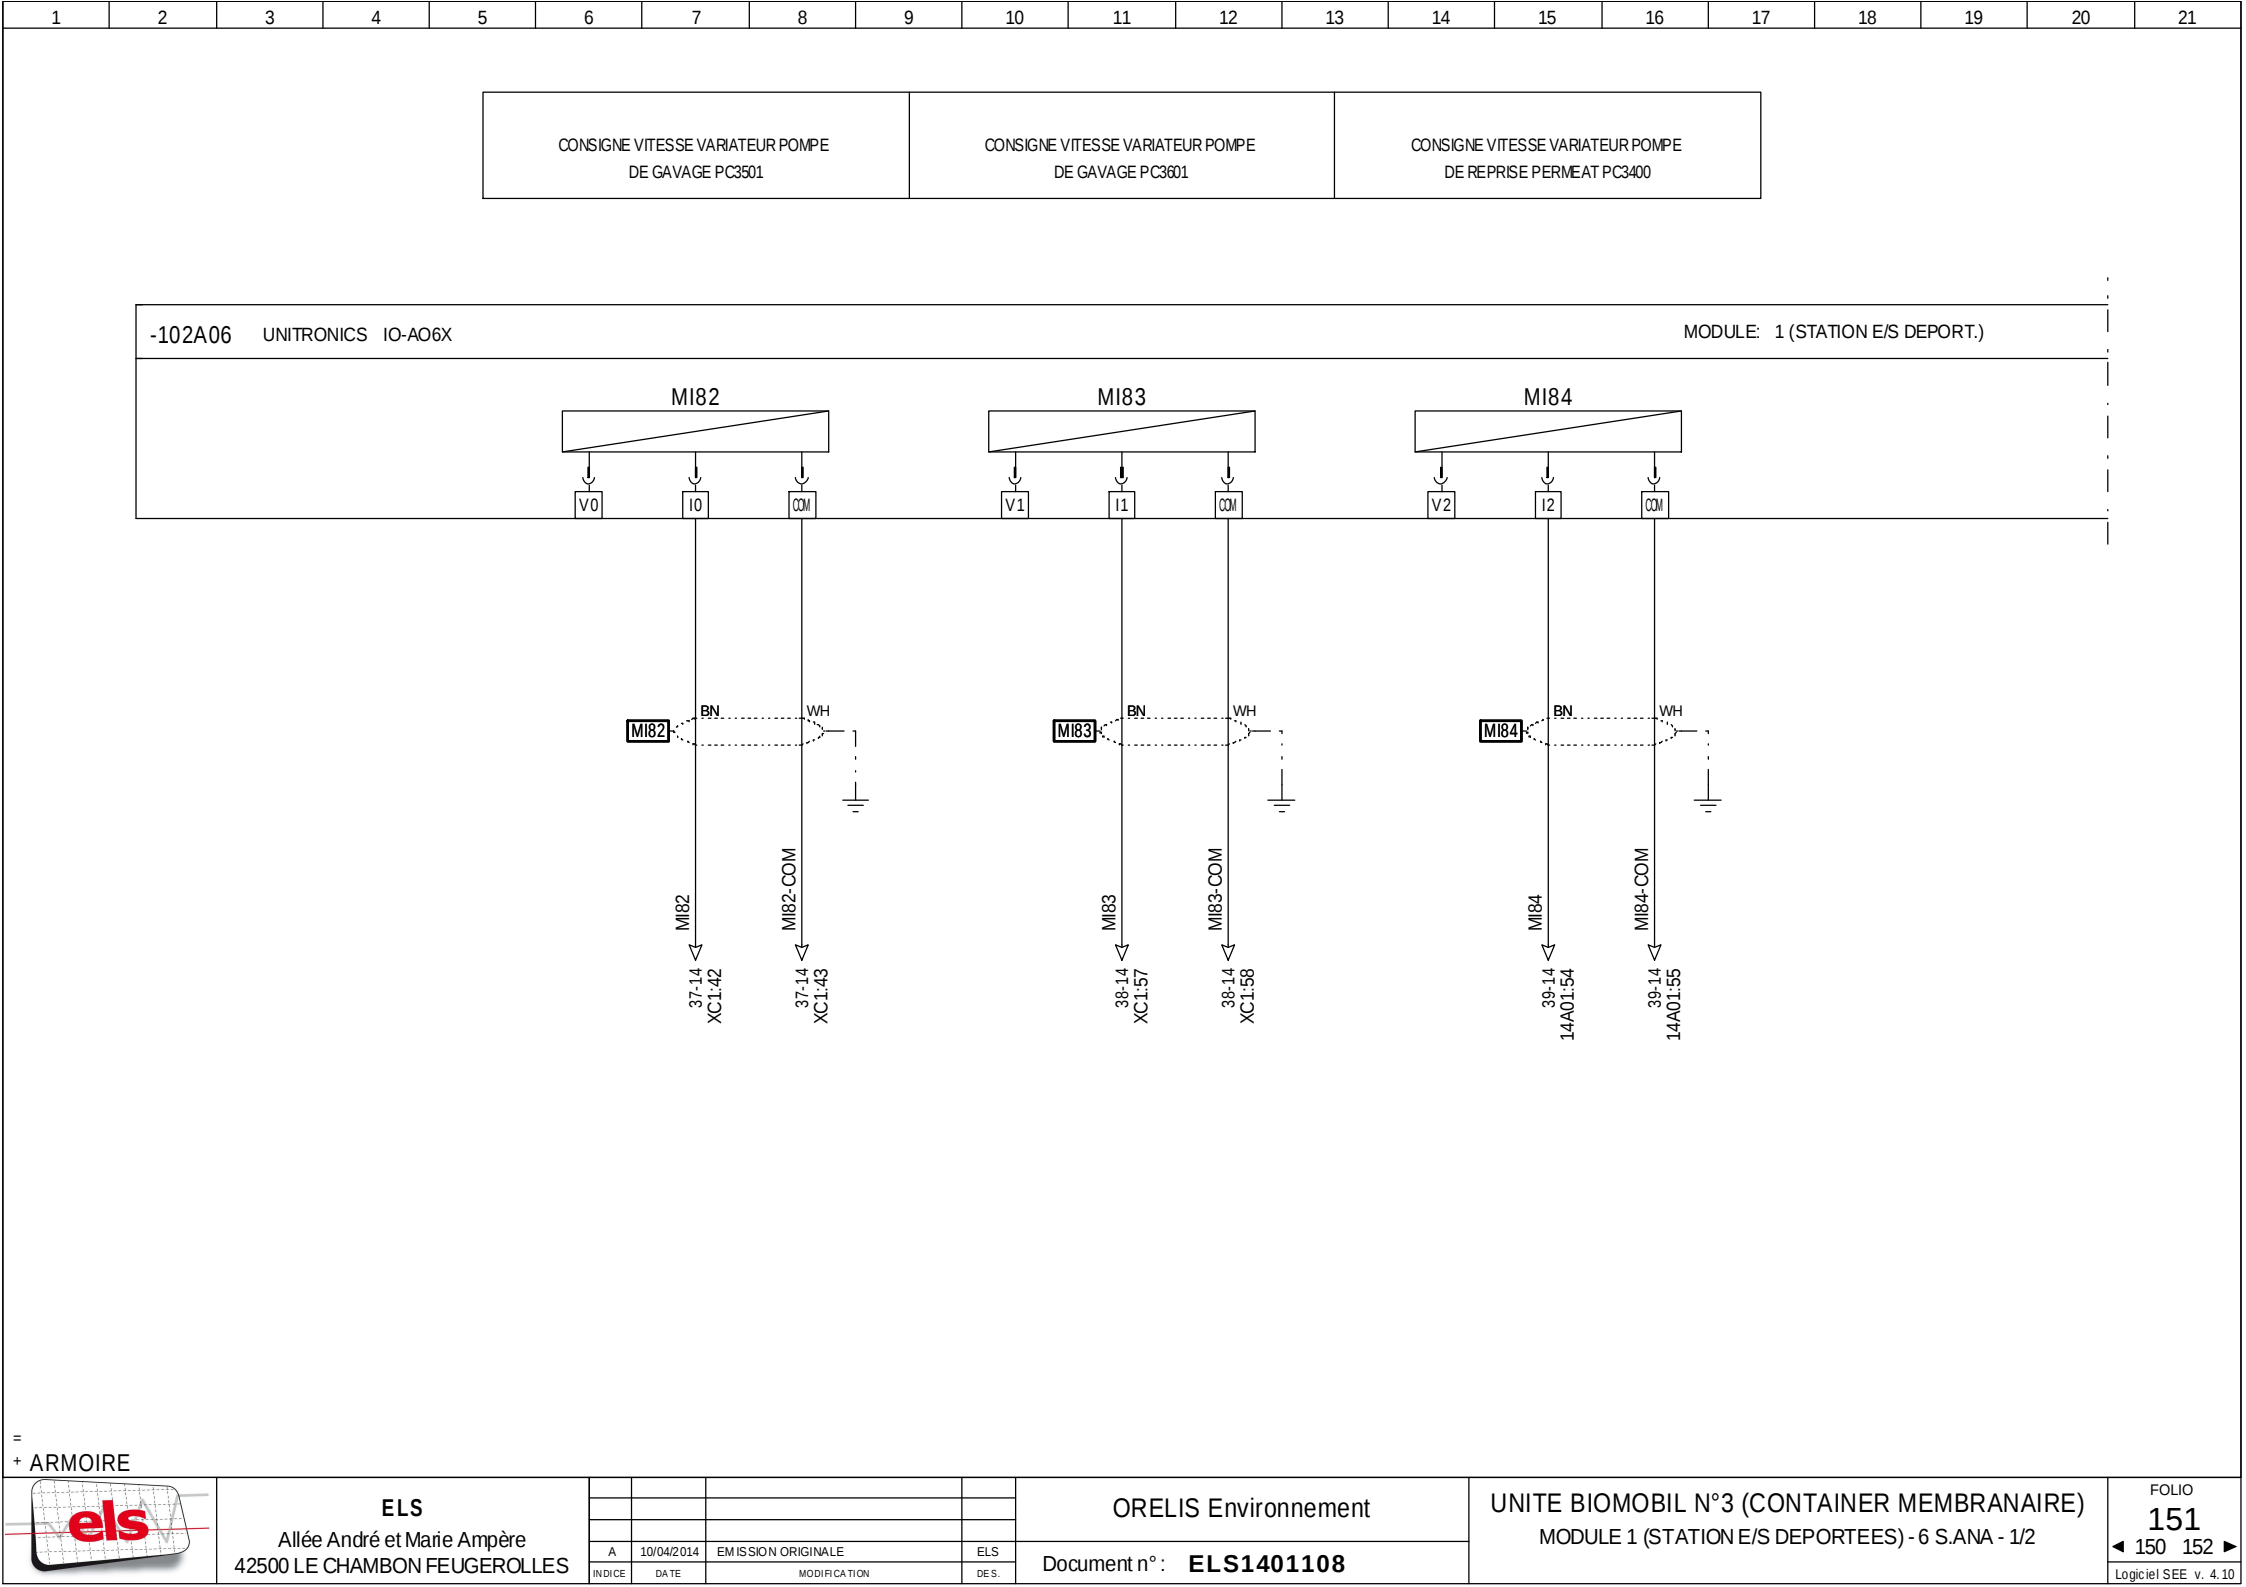

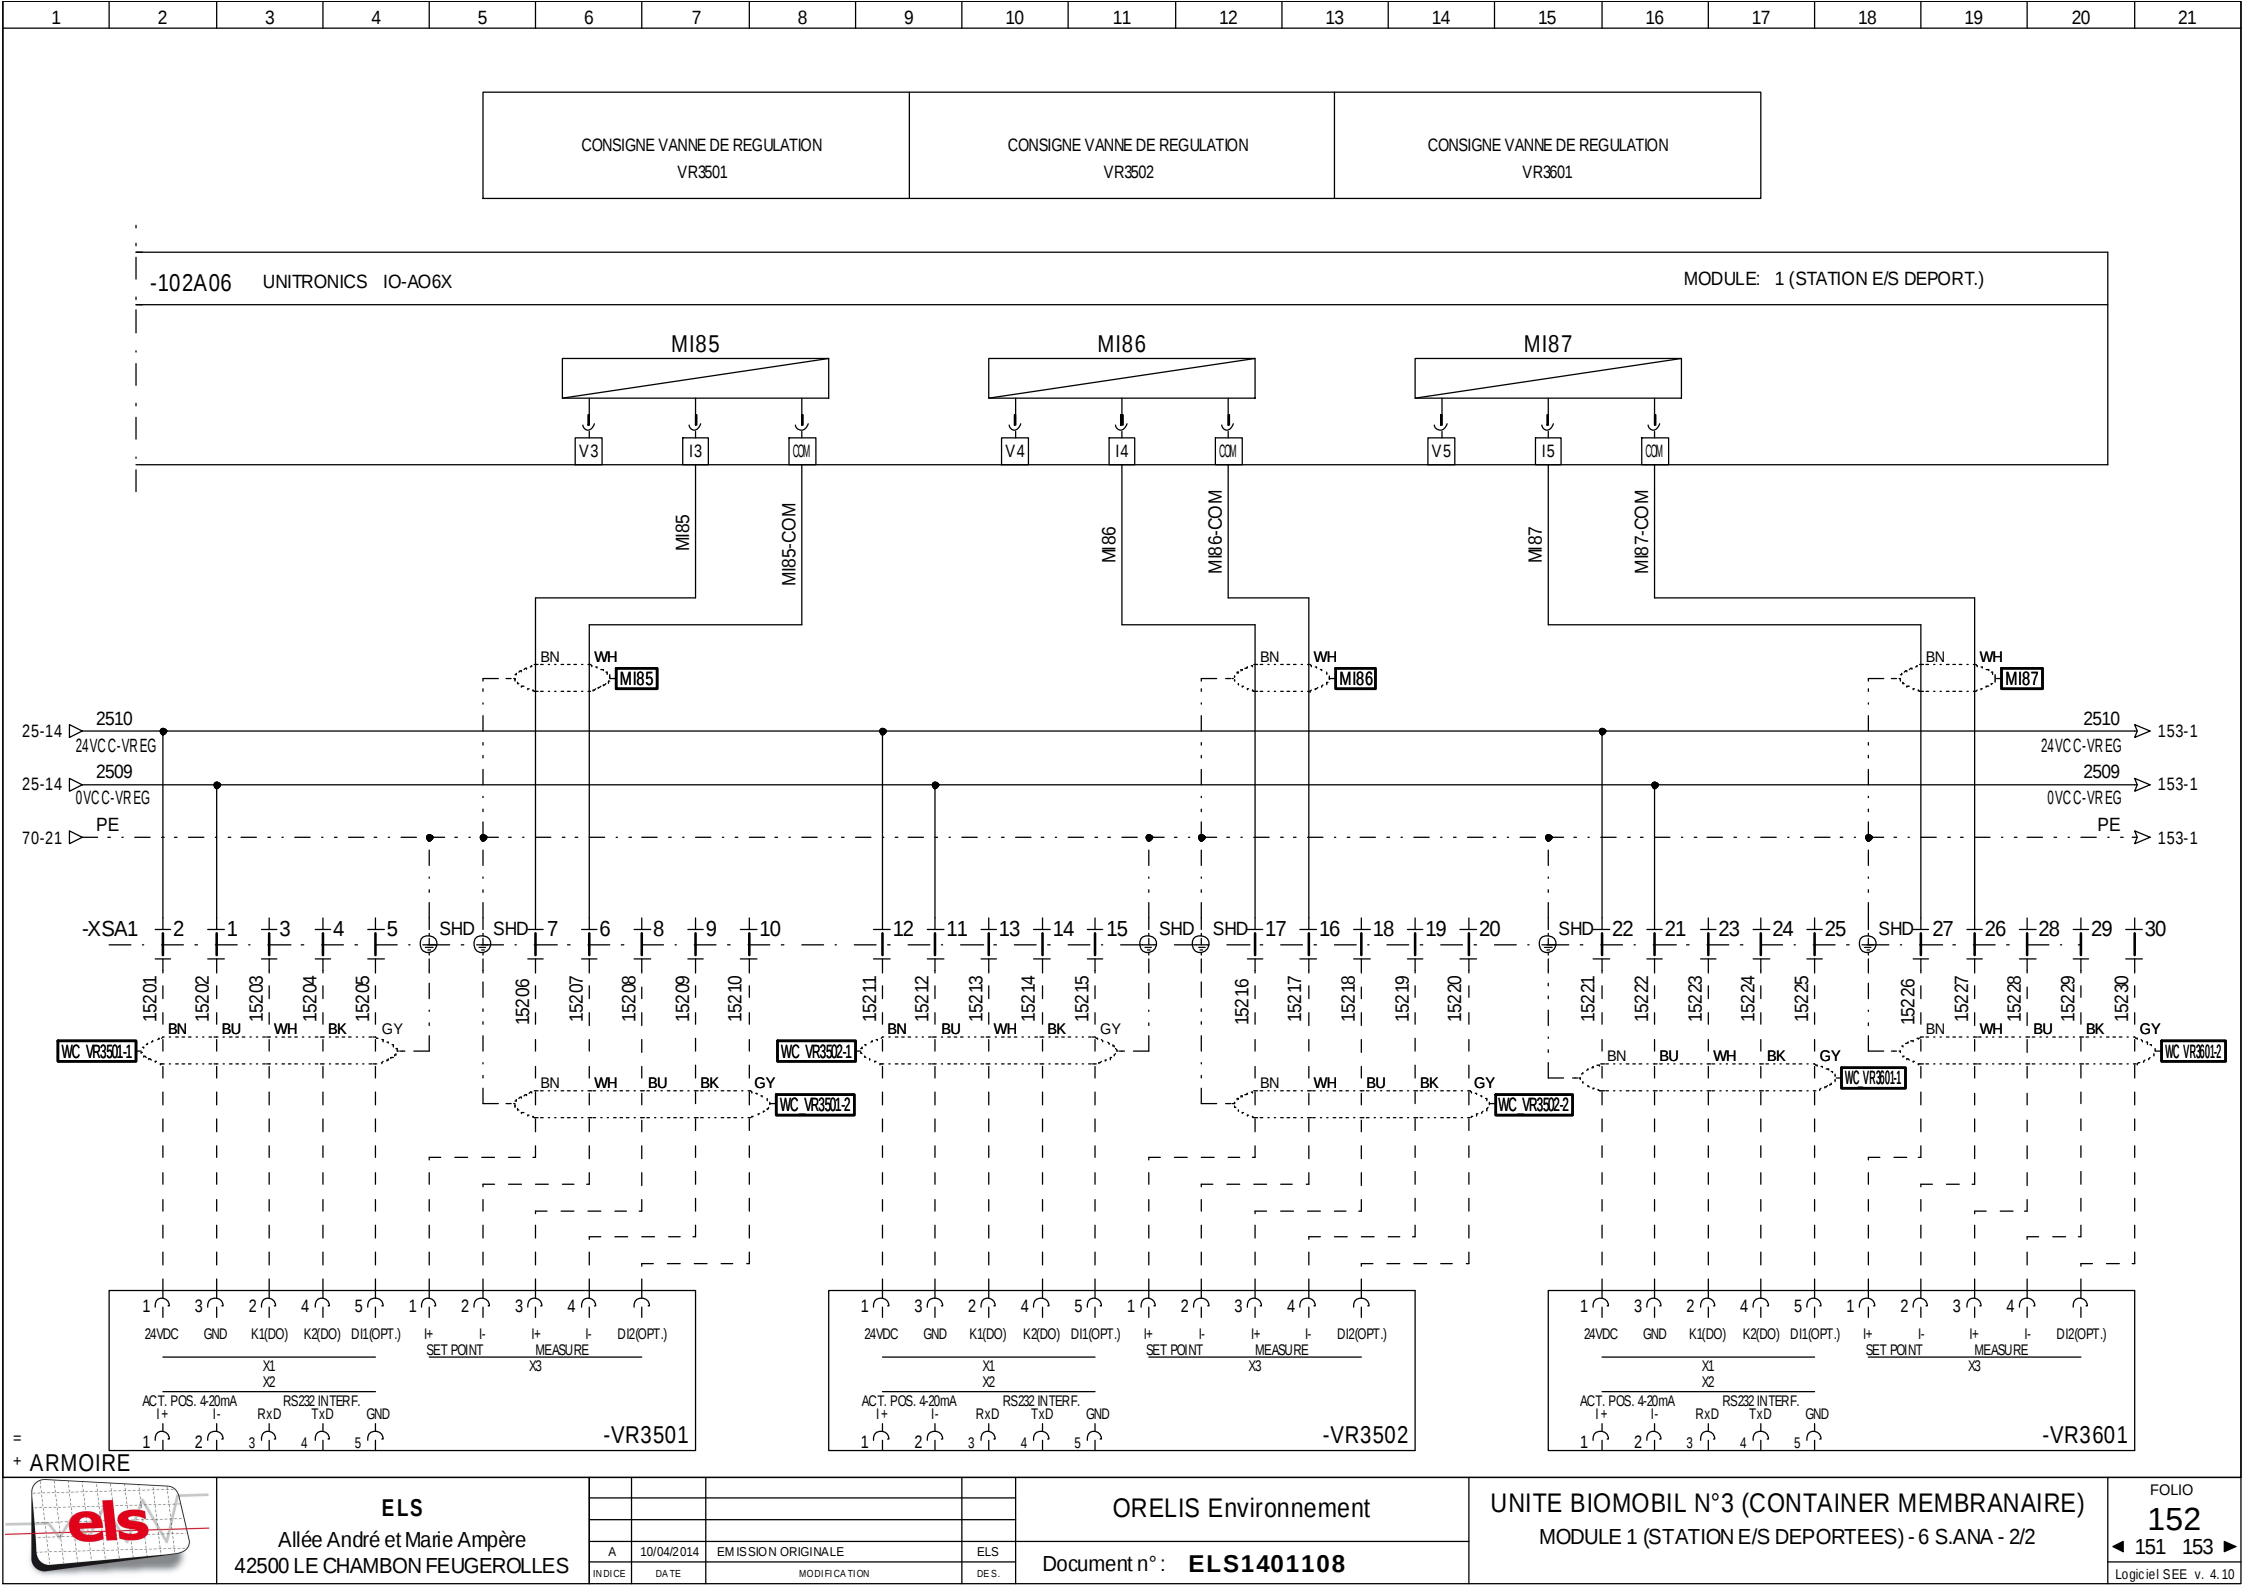



FIT3502	-WP_FIT3502	BU	60P01:1	N2003	1	60-7	N2003	20Q03:2
	H07 RN-F 3G1,5²	BN	60P01:2	L2005	2	60-7	L2005	20Q03:4
		GNYE						
FIT3503	-WP_FIT3503	BU	60P02:1	N2003	3	60-14	N2003	20Q03:2
	H07 RN-F 3G1,5²	BN	60P02:2	L2005	4	60-14	L2005	20Q03:4
		GNYE						
FIT3602	-WP_FIT3602	BU	61P01:1	N2003	5	61-7	N2003	XP2:7
	H07 RN-F 3G1,5²	BN	61P01:2	L2005	6	61-7	L2005	XP2:8
		GNYE						
FIT3603	-WP_FIT3603	BU	61P02:1	N2003	7	61-14	N2003	XP2:5
	H07 RN-F 3G1,5²	BN	61P02:2	L2005	8	61-14	L2005	XP2:6
		GNYE						
FIT3301	-WP_FIT3301	BU	FIT3301:1	N2003	9	62-7	N2003	20Q03:2
	H07 RN-F 3G1,5²	BN	FIT3301:2	L2005	10	62-7	L2005	20Q03:4
		GNYE						
PC BUREAU	-WP-PC	BU	21X01:N	N2104	11	21-9	N2104	21Q02:2
	H07 RN-F 3G2,5²	BN	21X01:PH	L2104	12	21-10	L2104	21Q02:4
		GNYE						
CONTAINER	-WP-ECL	BU	21E02:1	N2105	13	21-12	N2105	21Q03:2
	H07 RN-F 3G1,5²	BN	21E02:N	L2105	14	21-13	L2105	21Q03:4
		GNYE						
CONTAINER	-WP-AEROTHERME	BU	21C01:1	N2106	15	21-15	N2106	21Q04:2
	H07 RN-F 3G2,5²	BN	21C01:N	L2106	16	21-16	L2106	21Q04:4
		GNYE						
CAM-IP 1	-WP_CAM-IP 1	BU	CAM-IP 1:N	N2107	17	21-18	N2107	21Q05:2
	H07 RN-F 3G1,5²	BN	CAM-IP 1:L	L2107	18	21-18	L2107	21Q05:4
		GNYE						
CAM-IP 2	-WP_CAM-IP 2	BU	CAM-IP 2:N	N2107	19	21-20	N2107	21Q05:2
	H07 RN-F 3G1,5²	BN	CAM-IP 2:L	L2107	20	21-20	L2107	21Q05:4
		GNYE						



+ ARMOIRE





ELS
Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMON FEUGEROLLES

INDICE	B	22/07/2014	RETOUR MISE EN SERVICE (TQC)	OF
DATE			MODIFICATION	DÉS.

Document n° : **ELS1401108**

ORELIS Environnement
UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)
Borne : +ARMOIRE-XC1
1/2

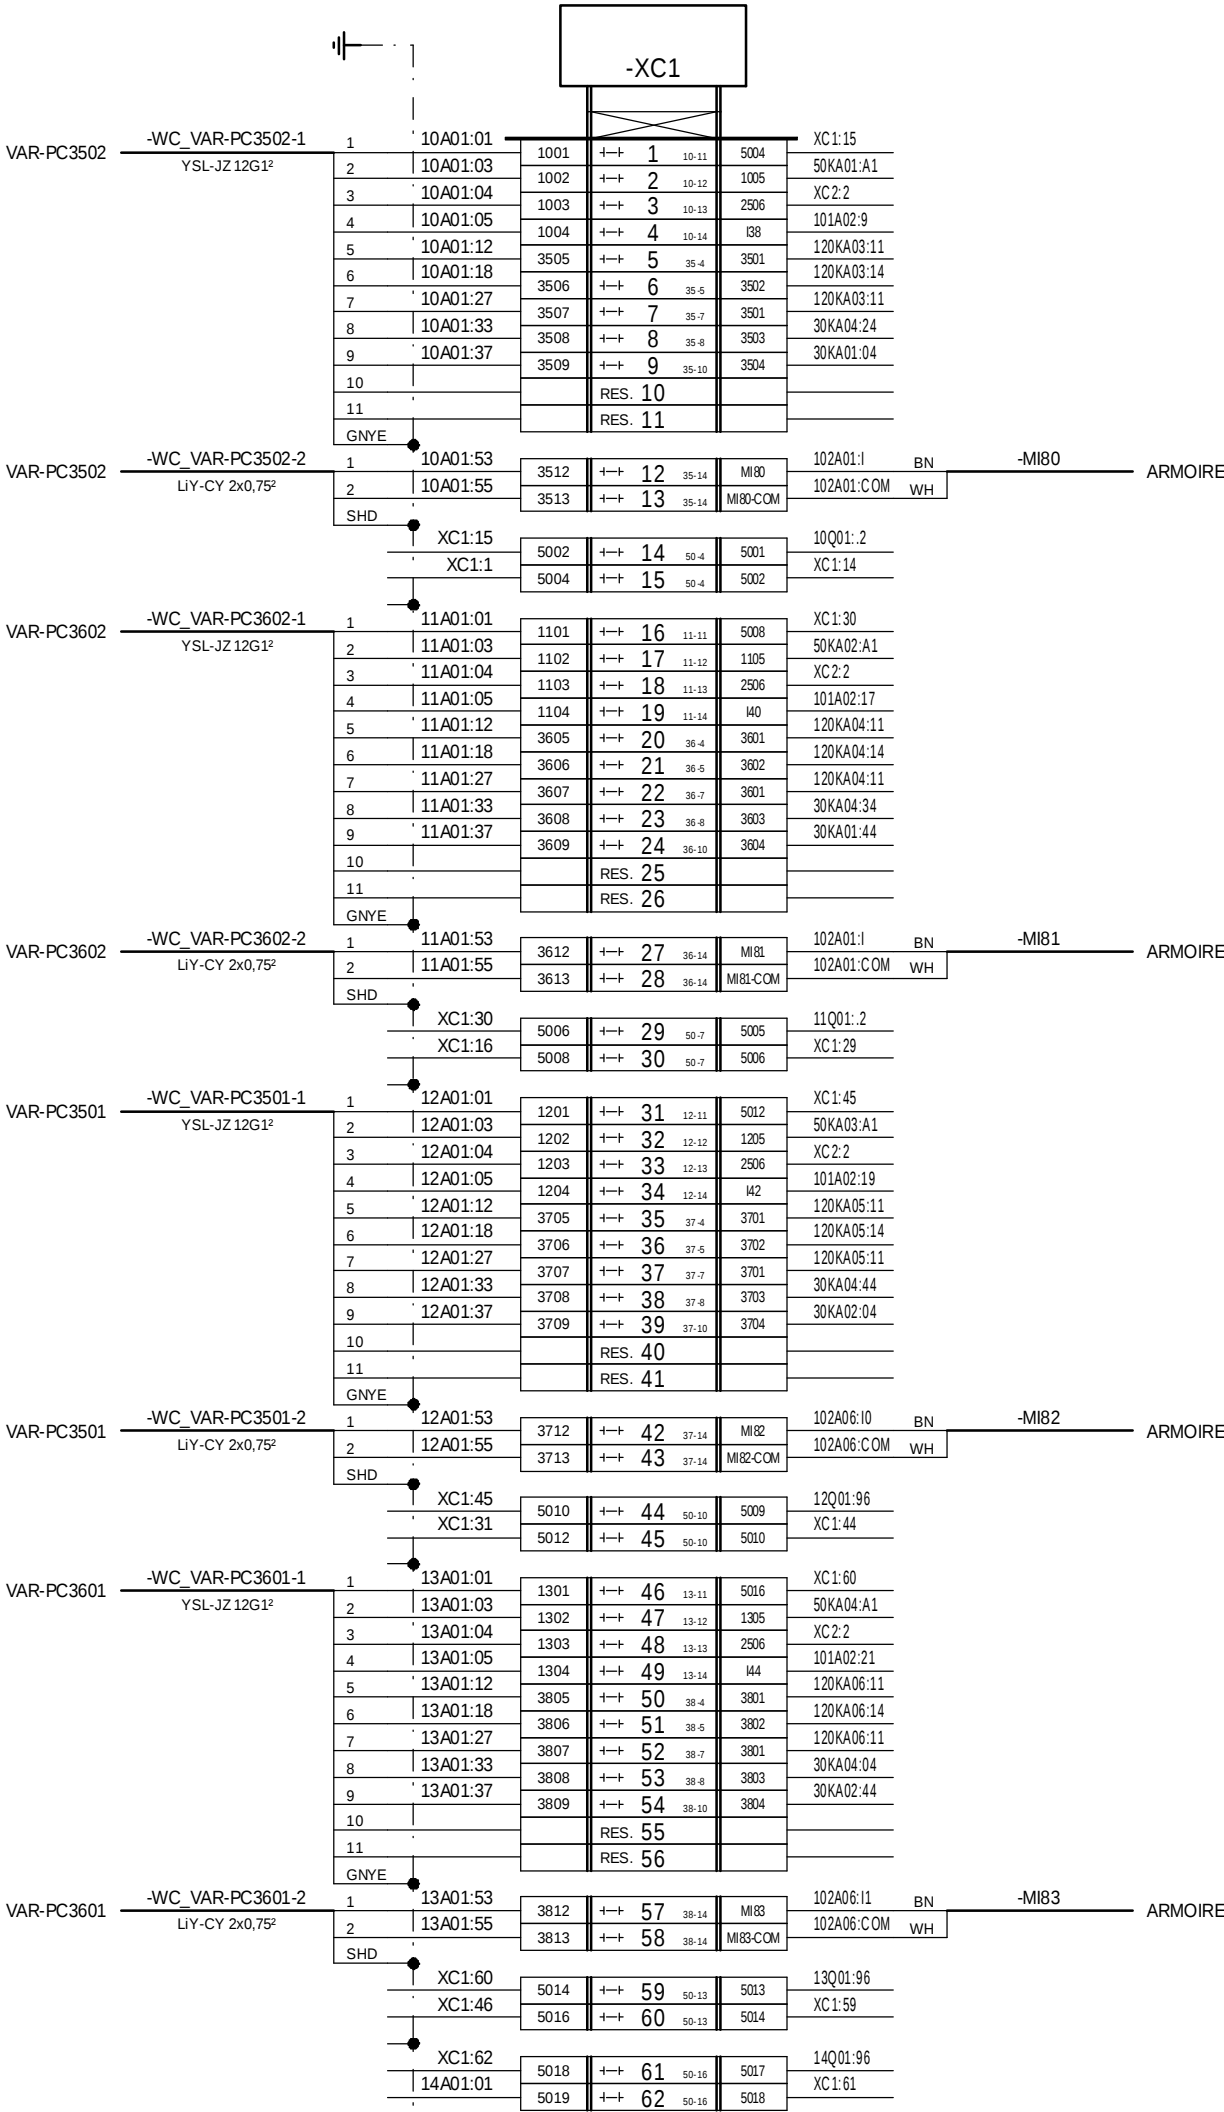

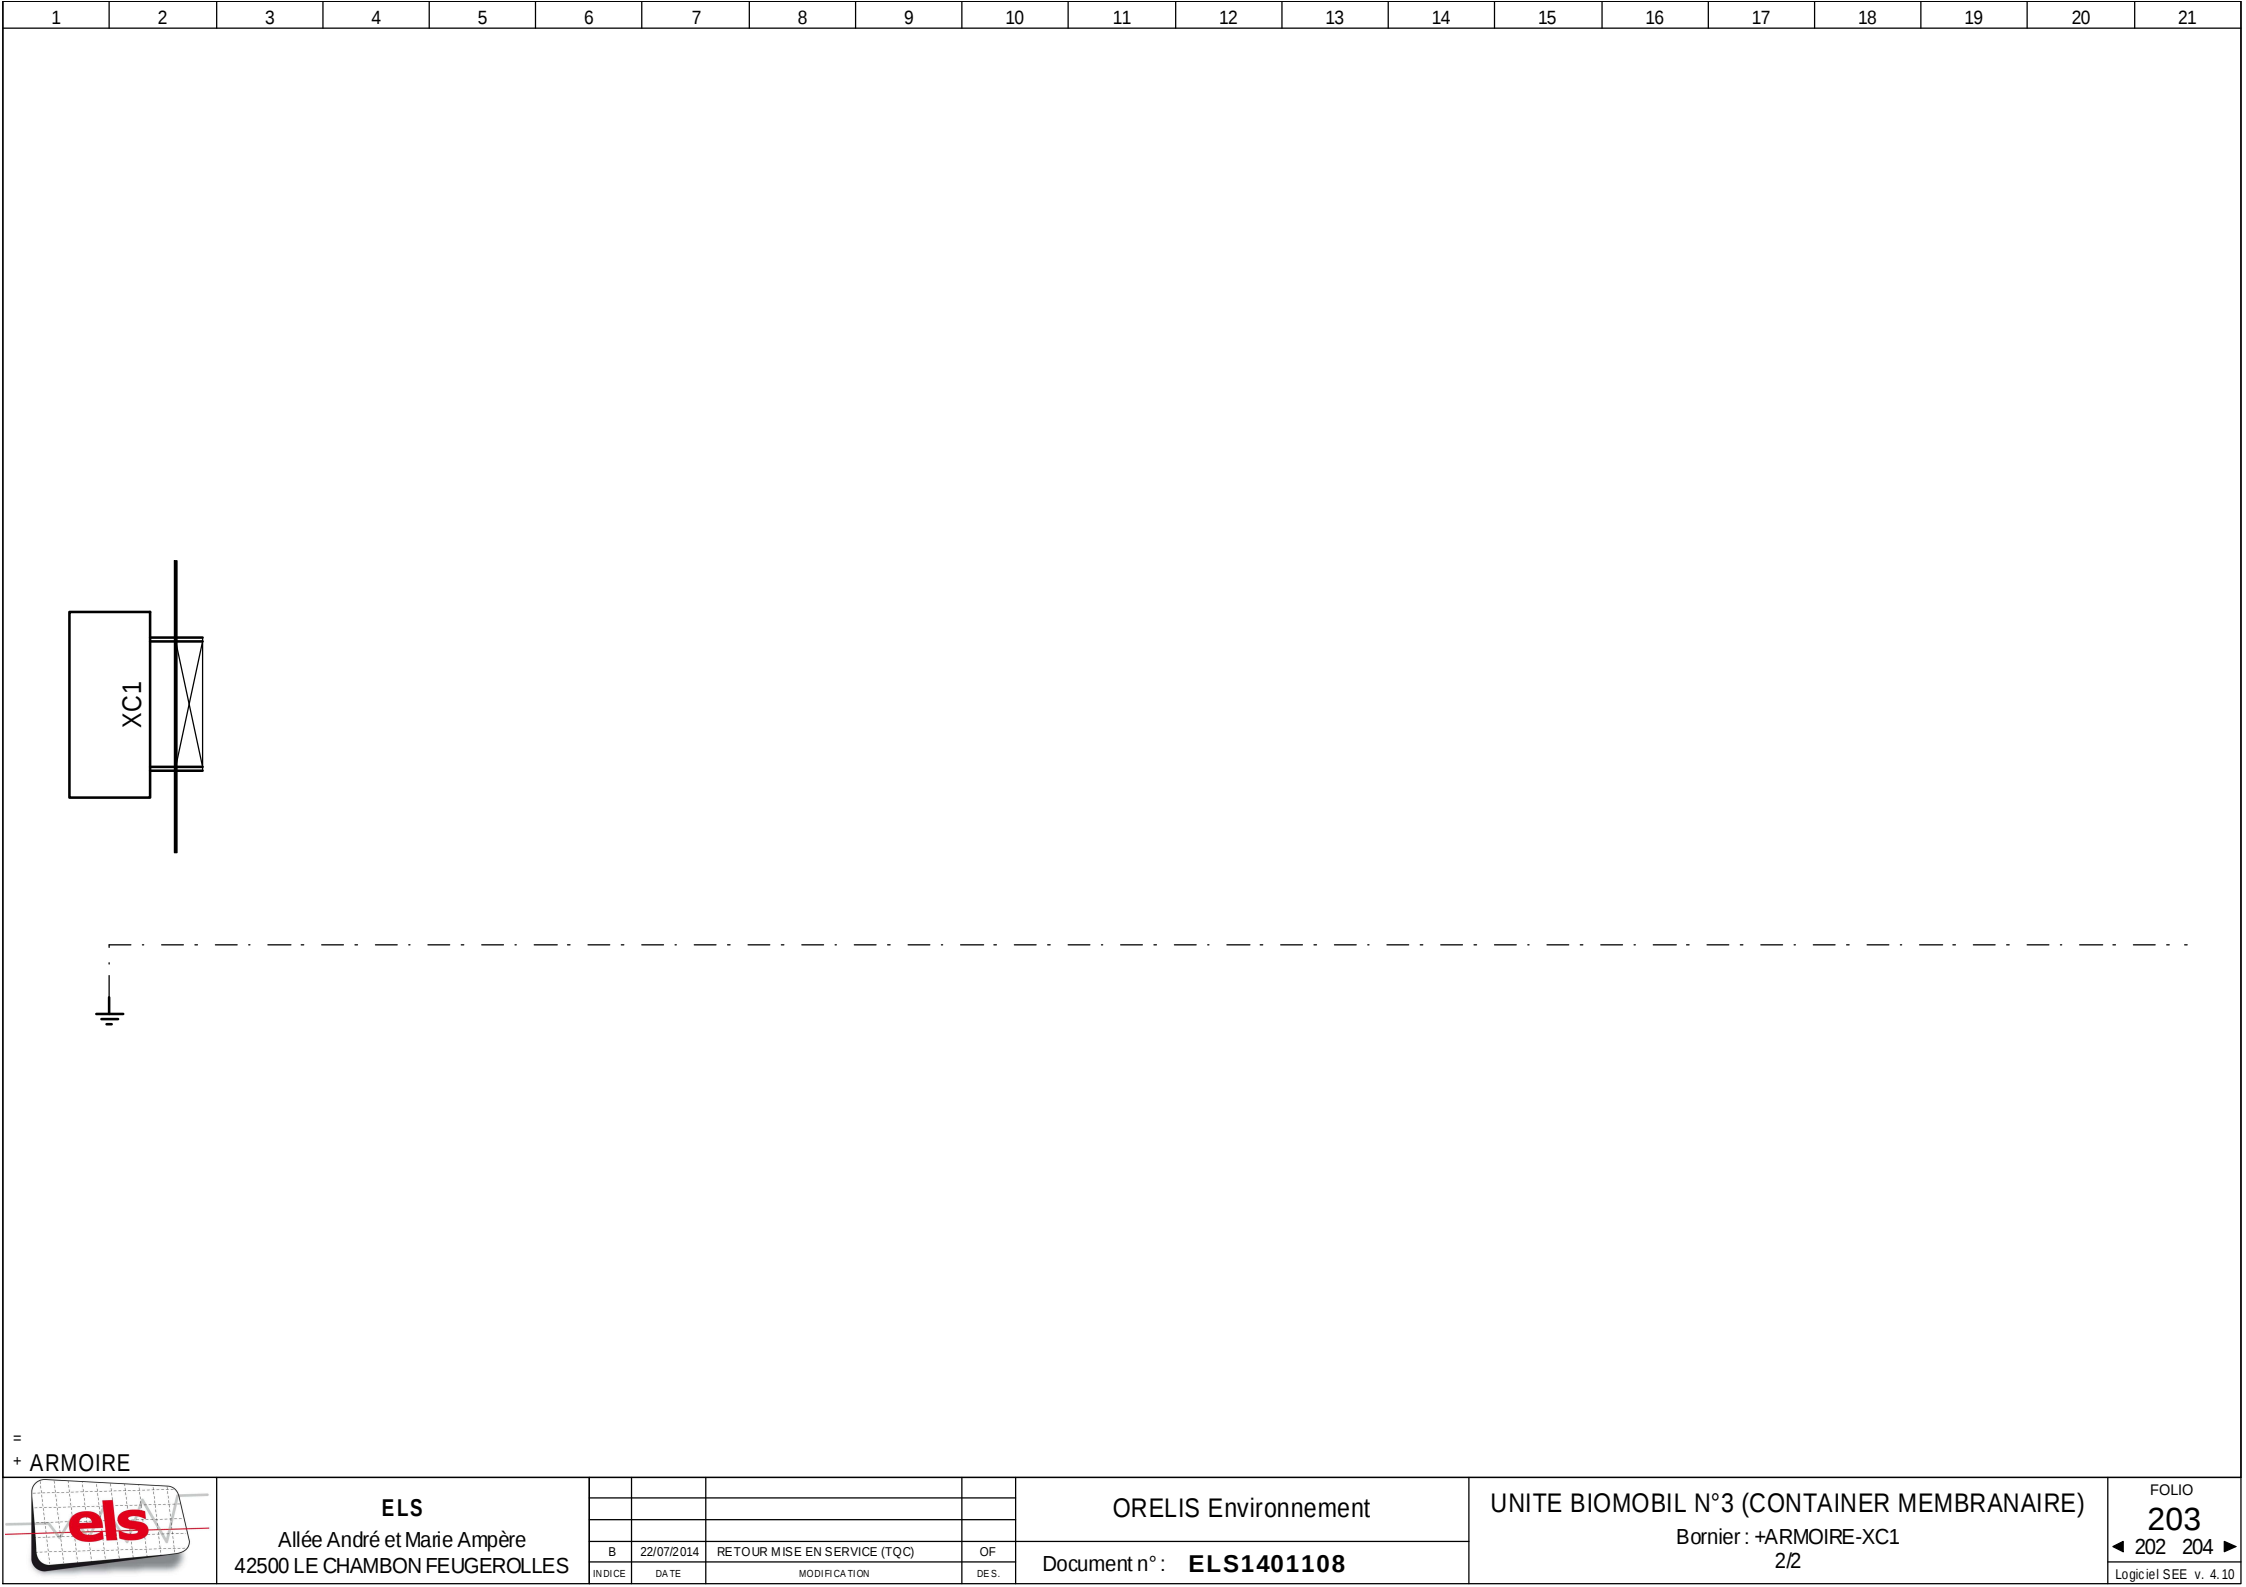





ELS
Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

INDEXE	DATE	MODIFICATION	DES.
A	10/04/2014	EMISSION ORIGINALE	ELS

ORELIS Environnement
 ent n° : **ELS1401108**

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE
Bomier : +ARMOIRE-XC2
1/1

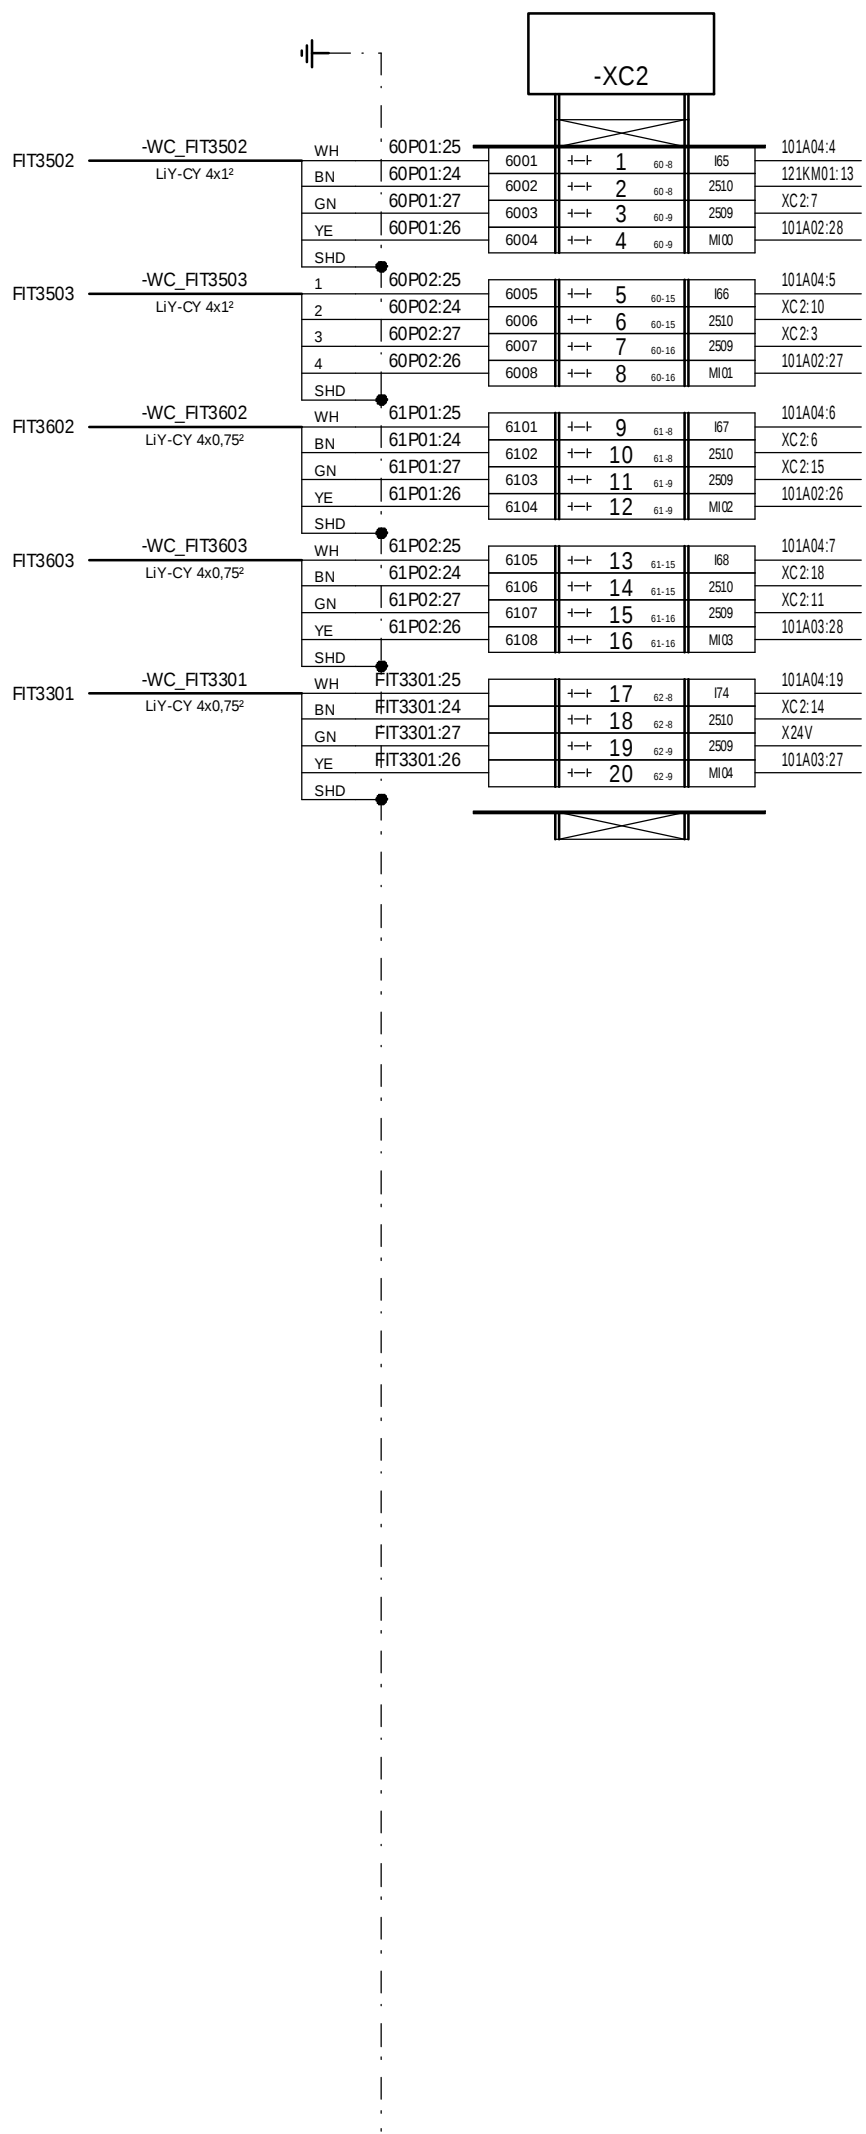



LIT3401	-WC_LIT3401	BN	LIT3401:1	1	138-10	2506	121KM02:13	
	1529014	WH	LIT3401:2	2	138-11		102A01:1	BN
		BU	LIT3401:3	3	138-18	MI10		
		BK	LIT3401:4	4	138-11			
SHD								
LIT3501	-WC_LIT3501	BN	LIT3501:1	5	138-14	2506	XC1:63	
	1529014	WH	LIT3501:2	6	138-15		102A01:1	BN
		BU	LIT3501:3	7	138-14	MI11		
		BK	LIT3501:4	8	138-15			
SHD								
LIT3601	-WC_LIT3601	BN	LIT3601:1	9	138-18	2506	XC1:3	
	1529014	WH	LIT3601:2	10	138-19		102A01:1	BN
		BU	LIT3601:3	11	138-18	MI12		
		BK	LIT3601:4	12	138-19			
SHD								
PIT3300	-WC_PIT3300	BU	PIT3300:3	13	139-5	2505	102A02:COM	WH
	1529014	BN	PIT3300:1	14	139-5	2506	XEA1:18	-MI13
		WH	PIT3300:2	15	139-5	MI13	102A02:T+	BN
		BK	PIT3300:4	16	139-5			
SHD								
PIT3501	-WC_PIT3501	BU	PIT3501:3	17	139-9	2505	102A02:COM	WH
	1529014	BN	PIT3501:1	18	139-9	2506	XEA1:14	-MI14
		WH	PIT3501:2	19	139-9	MI14	102A02:T+	BN
		BK	PIT3501:4	20	139-9			
SHD								
PIT3502	-WC_PIT3502	BU	PIT3502:3	21	139-13	2505	102A02:COM	WH
	1529014	BN	PIT3502:1	22	139-13	2506	XC1:3	-MI15
		WH	PIT3502:2	23	139-13	MI15	102A02:T+	BN
		BK	PIT3502:4	24	139-13			
SHD								
PIT3503	-WC_PIT3503	BU	PIT3503:3	25	139-17	2505	102A02:COM	WH
	1529014	BN	PIT3503:1	26	139-17	2506	XEA1:34	-MI16
		WH	PIT3503:2	27	139-17	MI16	102A02:T+	BN
		BK	PIT3503:4	28	139-17			
SHD								
PIT3504	-WC_PIT3504	BU	PIT3504:3	29	140-5	2505	102A02:COM	WH
	1529014	BN	PIT3504:1	30	140-5	2506	XEA1:38	-MI17
		WH	PIT3504:2	31	140-5	MI17	102A02:T+	BN
		BK	PIT3504:4	32	140-5			
SHD								
PIT3505	-WC_PIT3505	BU	PIT3505:3	33	140-9	2505	102A02:COM	WH
	1529014	BN	PIT3505:1	34	140-9	2506	XEA1:26	-MI18
		WH	PIT3505:2	35	140-9	MI18	102A02:T+	BN
		BK	PIT3505:4	36	140-9			
SHD								
PIT3601	-WC_PIT3601	BU	PIT3601:3	37	140-13	2505	102A02:COM	WH
	1529014	BN	PIT3601:1	38	140-13	2506	XEA1:30	-MI19
		WH	PIT3601:2	39	140-13	MI19	102A02:T+	BN
		BK	PIT3601:4	40	140-13			
SHD								
PIT3602	-WC_PIT3602	BU	PIT3602:3	41	140-17	2505	102A02:COM	WH
	1529014	BN	PIT3602:1	42	140-17	2506	XEA1:34	-MI20
		WH	PIT3602:2	43	140-17	MI20	102A02:T+	BN
		BK	PIT3602:4	44	140-17			
SHD								
PIT3603	-WC_PIT3603	BU	PIT3603:3	45	141-5	2505	102A03:COM	WH
	1529014	BN	PIT3603:1	46	141-5	2506	XEA1:54	-MI21
		WH	PIT3603:2	47	141-5	MI21	102A03:T+	BN
		BK	PIT3603:4	48	141-5			
SHD								
PIT3604	-WC_PIT3604	BU	PIT3604:3	49	141-9	2505	102A03:COM	WH
	1529014	BN	PIT3604:1	50	141-9	2506	XEA1:58	-MI22
		WH	PIT3604:2	51	141-9	MI22	102A03:T+	BN
		BK	PIT3604:4	52	141-9			
SHD								
PIT3605	-WC_PIT3605	BU	PIT3605:3	53	141-13	2505	102A03:COM	WH
	1529014	BN	PIT3605:1	54	141-13	2506	XEA1:46	-MI23
		WH	PIT3605:2	55	141-13	MI23	102A03:T+	BN
		BK	PIT3605:4	56	141-13			
SHD								



+ ARMOIRE

ELS
Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMRON FEUGEROLLES


	B	22/07/2014	RETOUR MISE EN SERVICE (TOO)	OF
INDICE	A	10/04/2014	EMISSIION ORIGINALE	ELS
DATE			MODIFICATION	DES

Document n° : **ELS1401108**
ORELIS Environnement

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)
Bornier : +ARMOIRE-XEA1
1/2

XEA1

PIT3701	-WC_PIT3701 1529014	BU	PIT3701:3	14114	←→	57	141-17	2505	102A03:COM	WH	-MI24	ARMOIRE
		BN	PIT3701:1	14113	←→	58	141-17	2506	XEA1:50			
		WH	PIT3701:2	14115	←→	59	141-17	MI24	102A03:T+	BN		
		BK	PIT3701:4	14116	←→	60	141-17					
		SHD										
PIT3702	-WC_PIT3702 1529014	BU	PIT3702:3	14202	←→	61	142-5	2505	102A03:COM	WH	-MI25	ARMOIRE
		BN	PIT3702:1	14201	←→	62	142-5	2506	XEA1:70			
		WH	PIT3702:2	14203	←→	63	142-5	MI25	102A03:T+	BN		
		BK	PIT3702:4	14204	←→	64	142-5					
		SHD										
TIT3501	-WC_TIT3501 1529014	BU	TIT3501:3	14206	←→	65	142-9	2505	102A03:COM	WH	-MI26	ARMOIRE
		BN	TIT3501:1	14205	←→	66	142-9	2506	XEA1:74			
		WH	TIT3501:2	14207	←→	67	142-9	MI26	102A03:T+	BN		
		BK	TIT3501:4	14208	←→	68	142-9					
		SHD										
TIT3502	-WC_TIT2502 1529014	BU	TIT3502:3	14210	←→	69	142-13	2505	102A03:COM	WH	-MI27	ARMOIRE
		BN	TIT3502:1	14209	←→	70	142-13	2506	XEA1:62			
		WH	TIT3502:2	14211	←→	71	142-13	MI27	102A03:T+	BN		
		BK	TIT3502:4	14212	←→	72	142-13					
		SHD										
TIT3601	-WC_TIT3601 1529014	BU	TIT3601:3	14214	←→	73	142-17	2505	102A03:COM	WH	-MI28	ARMOIRE
		BN	TIT3601:1	14213	←→	74	142-17	2506	XEA1:66			
		WH	TIT3601:2	14215	←→	75	142-17	MI28	102A03:T+	BN		
		BK	TIT3601:4	14216	←→	76	142-17					
		SHD										
TIT3602	-WC_TIT3602 1529014	BU	TIT3602:3	14315	←→	77	143-5	2505	102A05:COM	WH	-MI29	ARMOIRE
		BN	TIT3602:1	14313	←→	78	143-5	2506	XEA1:86			
		WH	TIT3602:2	14314	←→	79	143-5	MI29	102A05:T+	BN		
		BK	TIT3602:4	14316	←→	80	143-5					
		SHD										
					←→	81	143-9	2505	102A05:COM	WH	-MI30	ARMOIRE
					←→	82	143-9	2506	XEA1:90			
					←→	83	143-9	MI30	102A05:T+	BN		
					←→	84	143-9					
		SHD										
					←→	85	143-13	2505	102A05:COM	WH	-MI31	ARMOIRE
					←→	86	143-13	2506	XEA1:78			
					←→	87	143-13	MI31	102A05:T+	BN		
					←→	88	143-13					
		SHD										
					←→	89	143-17	2505	102A05:COM	WH	-MI32	ARMOIRE
					←→	90	143-17	2506	XEA1:82			
					←→	91	143-17	MI32	102A05:T+	BN		
					←→	92	143-17					
		SHD										
					←→	93	144-5	2505	102A05:COM	WH	-MI33	ARMOIRE
					←→	94	144-5	2506	XC1:63			
					←→	95	144-5	MI33	102A05:T+	BN		
					←→	96	144-5					
		SHD										
					←→	97	144-9	2505	102A05:COM	WH	-MI34	ARMOIRE
					←→	98	144-9	2506	XEA1:106			
					←→	99	144-9	MI34	102A05:T+	BN		
					←→	100	144-9					
		SHD										
					←→	101	144-13	2505	102A05:COM	WH	-MI35	ARMOIRE
					←→	102	144-13	2506	XC1:3			
					←→	103	144-13	MI35	102A05:T+	BN		
					←→	104	144-13					
		SHD										
					←→	105	144-17	2505	102A05:COM	WH	-MI36	ARMOIRE
					←→	106	144-17	2506	XEA1:98			
					←→	107	144-17	MI36	102A05:T+	BN		
					←→	108	144-17					
		SHD										



Allee André et Marie Ampère
42500 LE CHAMRON FEUGEROLLES


	B	22/07/2014
INVOICE	A	10/04/2014
DATE		

	RETOUR MISE EN SERVICE (T.O.)	OF
	EMISSIO N ORIGINALE	ELS
MODIFICATION		
DES		

Document n° : **ELS1401108**

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)
Bornier : +ARMOIRE-XEA1
2/2

+ ARMOIRE

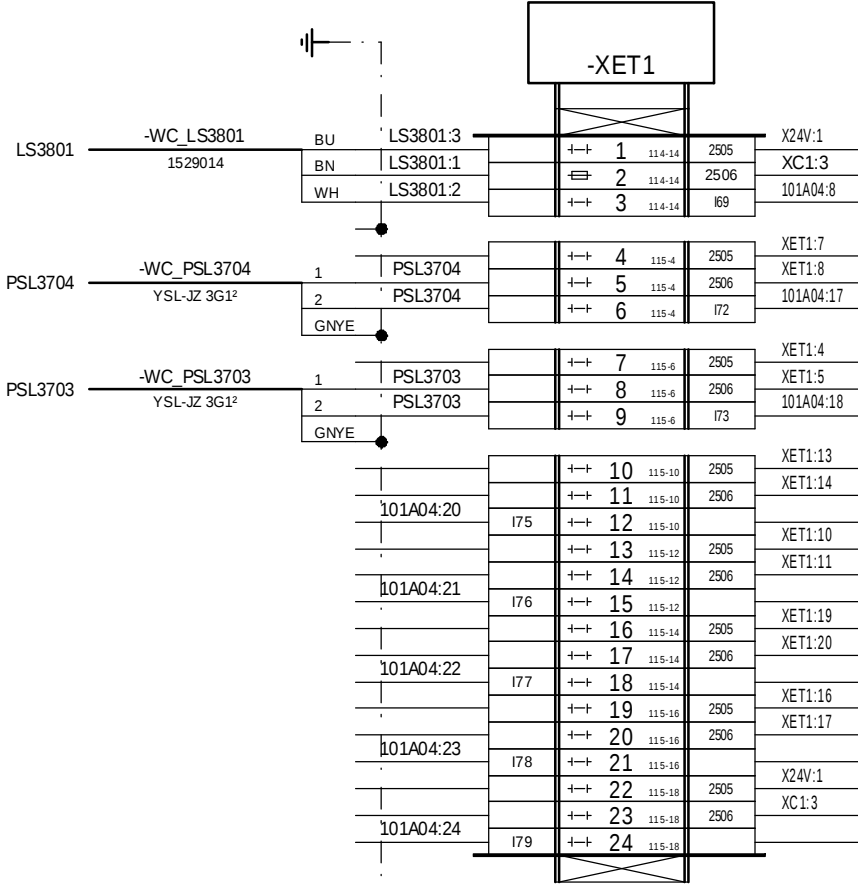



VP3501	-WC_VP3501	1	VP3501:Y2	2511	1	122-5	2511	30KA04:A2
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3501:Y1		2	122-5	O48	101A03:8
		GNYE						
VP3502	-WC_VP3502	1	VP3502:Y2	2511	3	122-7	2511	XEV:1
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3502:Y1		4	122-7	O49	101A03:7
		GNYE						
VP3503	-WC_VP3503	1	VP3503:Y2	2511	5	122-9	2511	XEV:3
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3503:Y1		6	122-9	O50	101A03:6
		GNYE						
VP3504	-WC_VP3504	1	VP3504:Y2	2511	7	122-11	2511	XEV:5
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3504:Y1		8	122-11	O51	101A03:5
		GNYE						
VP3505	-WC_VP3505	1	VP3505:Y2	2511	9	122-13	2511	XEV:7
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3505:Y1		10	122-13	O52	101A03:4
		GNYE						
VP3506	-WC_VP3506	1	VP3506:Y2	2511	11	122-15	2511	XEV:9
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3506:Y1		12	122-15	O53	101A03:3
		GNYE						
VP3507	-WC_VP3507	1	VP3507:Y2	2511	13	122-17	2511	XEV:11
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3507:Y1		14	122-17	O54	101A03:2
		GNYE						
VP3508	-WC_VP3508	1	VP3508:Y2	2511	15	122-19	2511	XEV:13
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3508:Y1		16	122-19	O55	101A03:1
		GNYE						
VP3509	-WC_VP3509	1	VP3509:Y2	2511	17	123-4	2511	XEV:15
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3509:Y1		18	123-4	O56	101A03:22
		GNYE						
VP3510	-WC_VP3510	1	VP3510:Y2	2511	19	123-6	2511	XEV:17
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3510:Y1		20	123-6	O57	101A03:21
		GNYE						
VP3511	-WC_VP3511	1	VP3511:Y2	2511	21	123-8	2511	XEV:19
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3511:Y1		22	123-8	O58	101A03:20
		GNYE						
VP3512	-WC_VP3512	1	VP3512:Y2	2511	23	123-10	2511	XEV:21
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3512:Y1		24	123-10	O59	101A03:19
		GNYE						
VP3513	-WC_VP3513	1	VP3513:Y2	2511	25	123-12	2511	XEV:23
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3513:Y1		26	123-12	O60	101A03:18
		GNYE						
VP3514	-WC_VP3514	1	VP3514:Y2	2511	27	123-14	2511	XEV:25
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3514:Y1		28	123-14	O61	101A03:17
		GNYE						
VP3515	-WC_VP3515	1	VP3515:Y2	2511	29	123-16	2511	XEV:27
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3515:Y1		30	123-16	O62	101A03:16
		GNYE						
VP3516	-WC_VP3516	1	VP3516:Y2	2511	31	123-18	2511	XEV:29
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3516:Y1		32	123-18	O63	101A03:15
		GNYE						
VP3601	-WC_VP3601	1	VP3601:Y2	2511	33	124-5	2511	XEV:31
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3601:Y1		34	124-5	O64	101A04:8
		GNYE						
VP3602	-WC_VP3602	1	VP3602:Y2	2511	35	124-7	2511	XEV:33
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3602:Y1		36	124-7	O65	101A04:7
		GNYE						
VP3603	-WC_VP3603	1	VP3603:Y2	2511	37	124-9	2511	XEV:35
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3603:Y1		38	124-9	O66	101A04:6
		GNYE						
VP3604	-WC_VP3604	1	VP3604:Y2	2511	39	124-11	2511	XEV:37
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3604:Y1		40	124-11	O67	101A04:5
		GNYE						
VP3605	-WC_VP3605	1	VP3605:Y2	2511	41	124-13	2511	XEV:39
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3605:Y1		42	124-13	O68	101A04:4
		GNYE						
VP3606	-WC_VP3606	1	VP3606:Y2	2511	43	124-15	2511	XEV:41
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3606:Y1		44	124-15	O69	101A04:3
		GNYE						
VP3607	-WC_VP3607	1	VP3607:Y2	2511	45	124-17	2511	XEV:43
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3607:Y1		46	124-17	O70	101A04:2
		GNYE						
VP3608	-WC_VP3608	1	VP3608:Y2	2511	47	124-19	2511	XEV:45
	YSL-JZ 3G1 ²	2	VP3608:Y1		48	124-19	O71	101A04:1
		GNYE						



Allee André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

INDICE	A	100426/014	EMISSI O N ORIGINAL E	ELS
DATE			MODIFICATION	DES

Document n° : **ELS1401108**

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)

Bornier : +ARMOIRE-XEV

1/3



ELS

Alfée André et Marie Ampère

42500 LE CHAMRON FEUGEROLLES

	A				
INVOICE	10042014		EMISSIION ORIGINALE		
DATE			MODIFICATION		
				ELS	
				DES	


Document n° : ELS1401108


ORELIS Environnement

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)

Bornier : +ARMOIRE-XEV

2/3

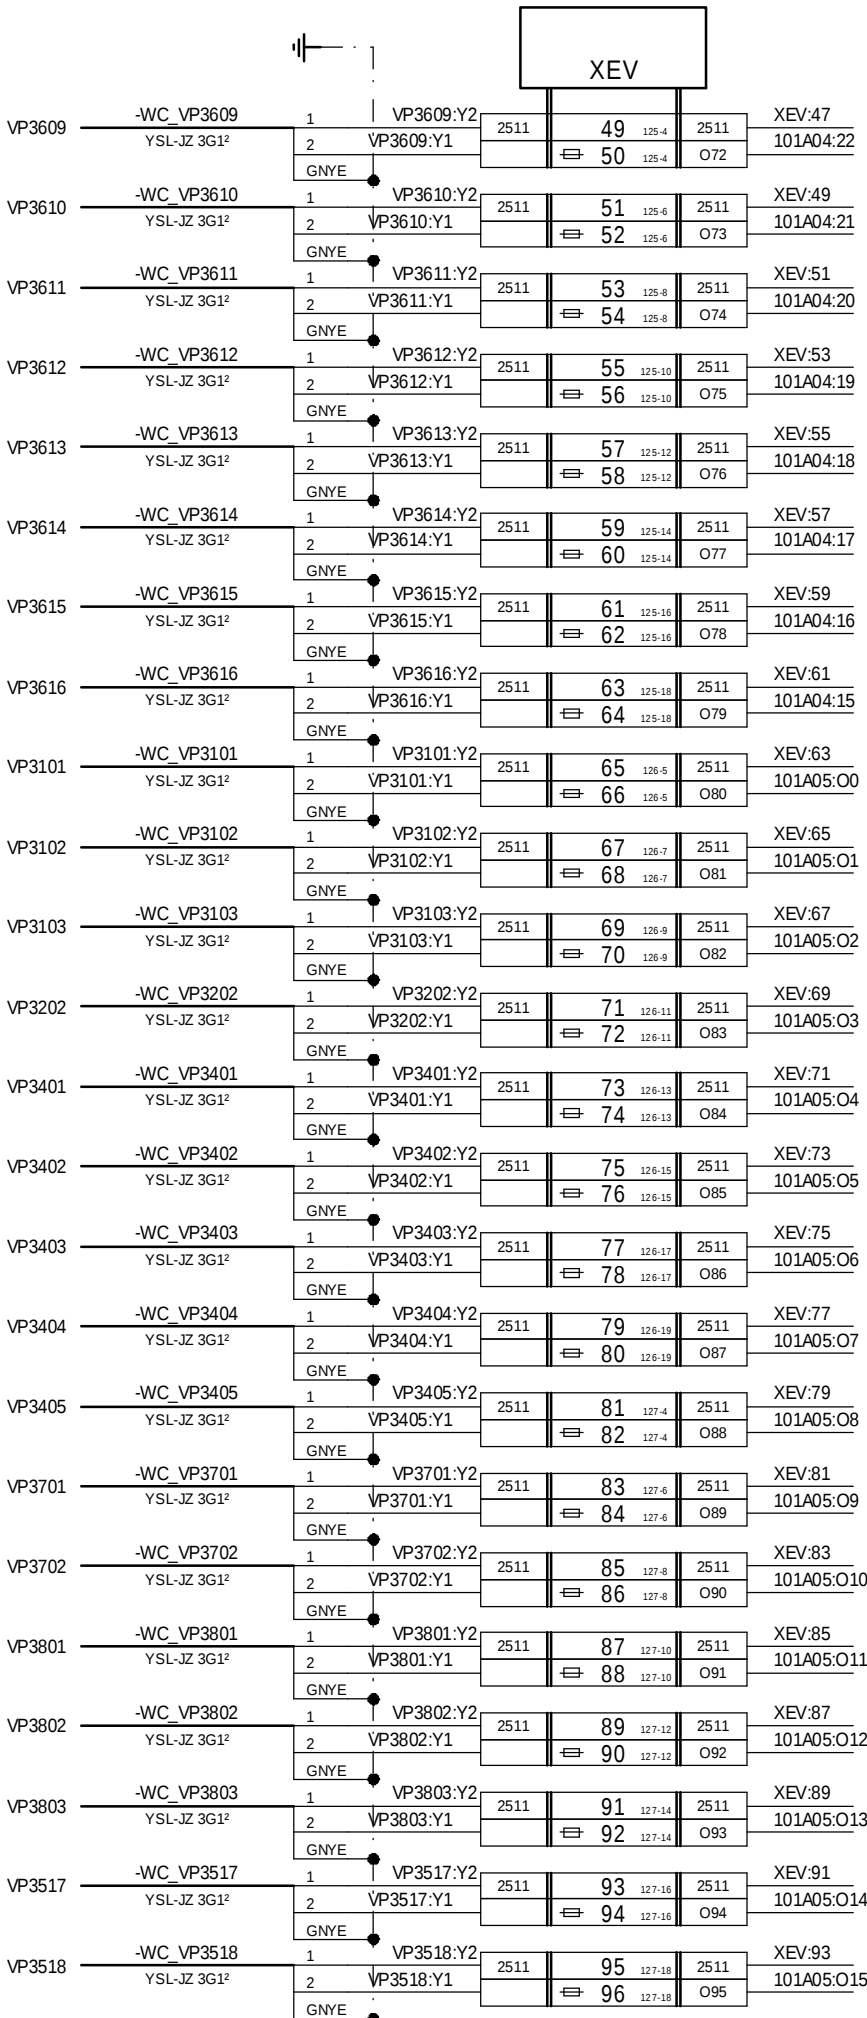

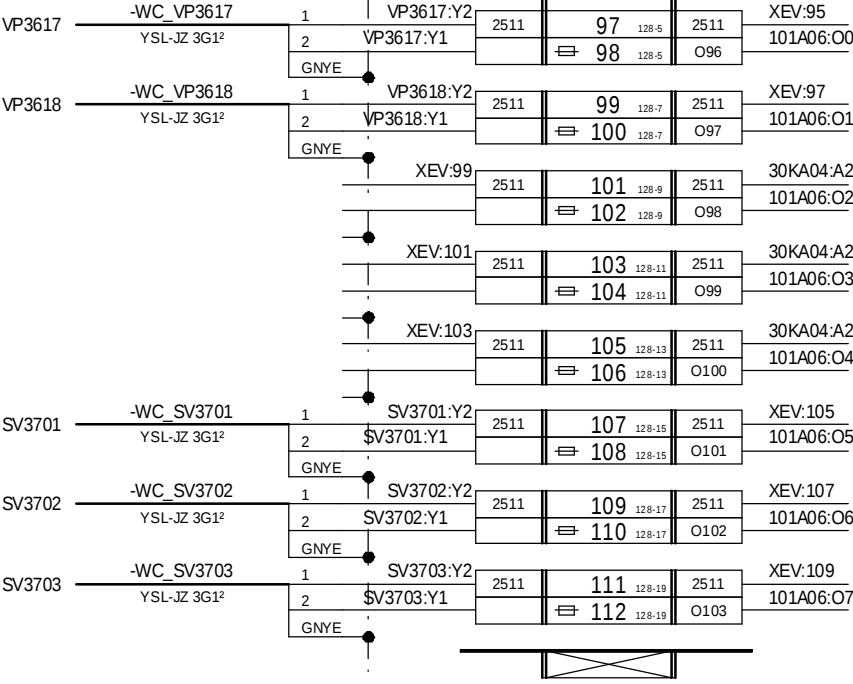


Alb e Andr e et Marie Amp re
42500 LE CHAMBon FEUGEROLLES


ELs
A
10/04/2014
EMISSIOn ORIGINALE
MODIFICATION
DES

Document n   : **ELS1401108**

UNITE BIOMOBIL N  3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)
Bornier : +ARMOIRE-XEV
1/0

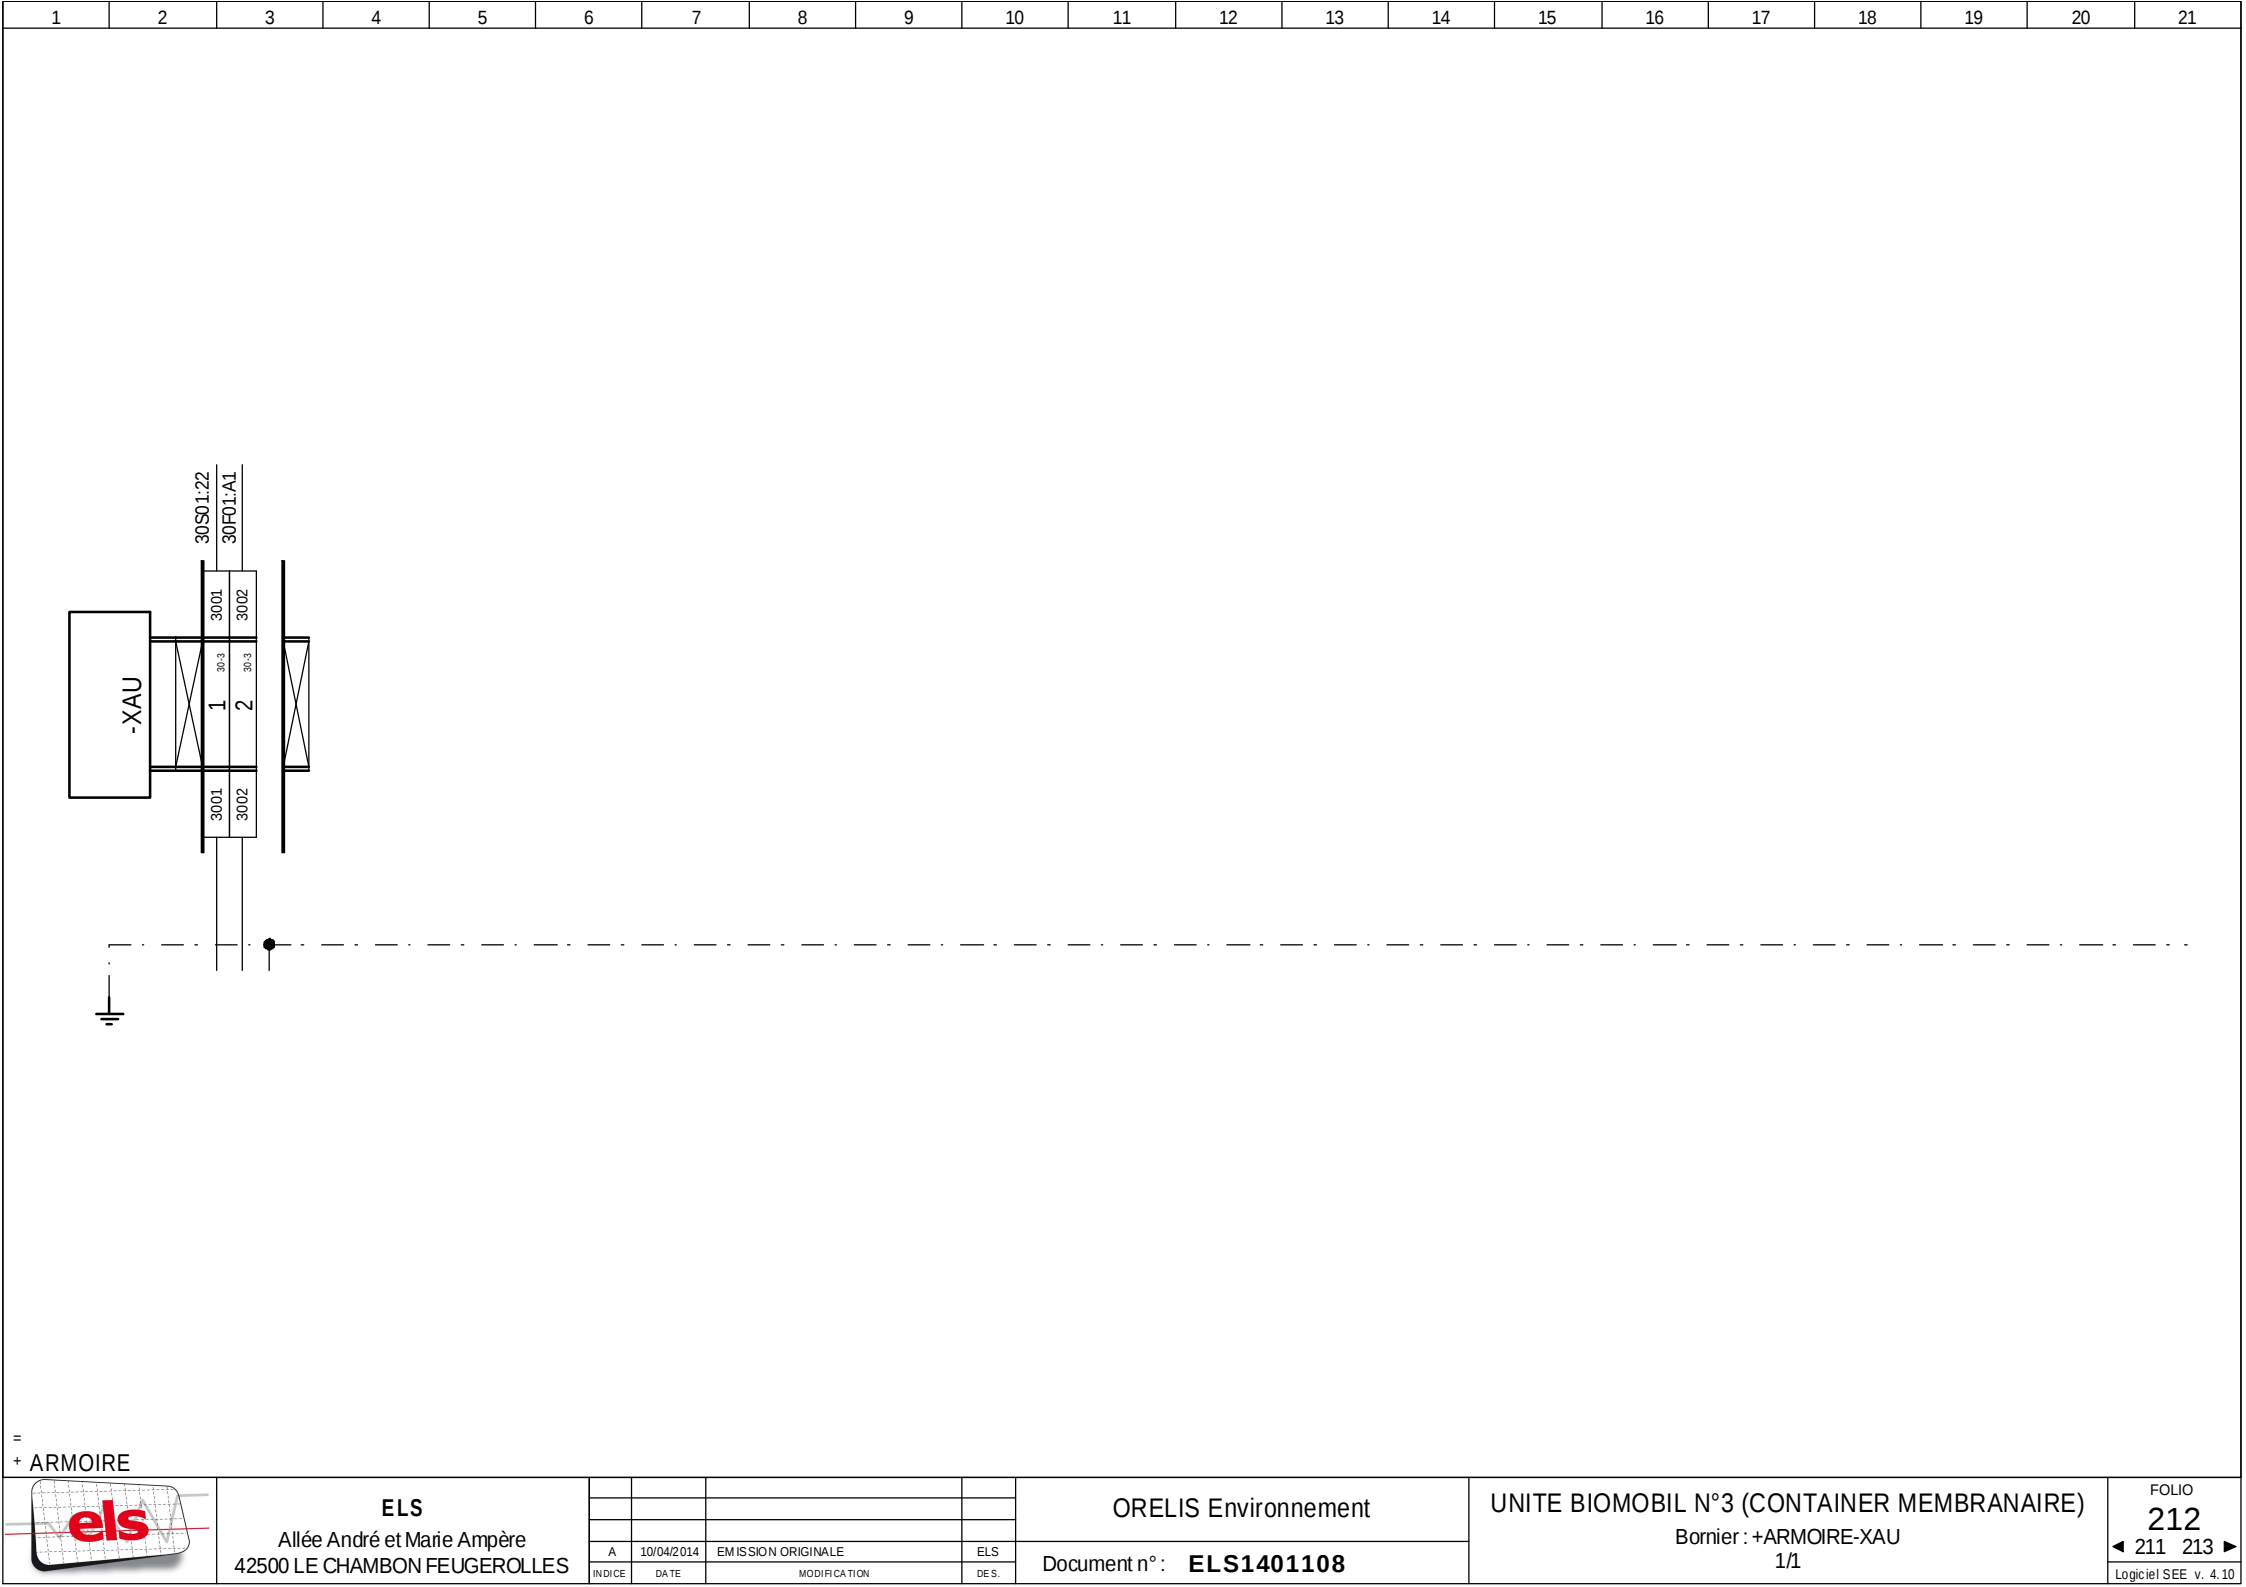

=
+ ARMOIRE

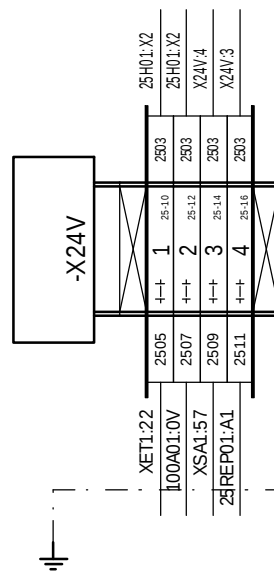

=
+ ARMOIRE




ELS
Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	10/04/2014	EMISSION ORIGINALE	ELS
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

Document n° : **ELS1401108**

ORELIS Environnement

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)
Bornier : +ARMOIRE-X24V
1/1

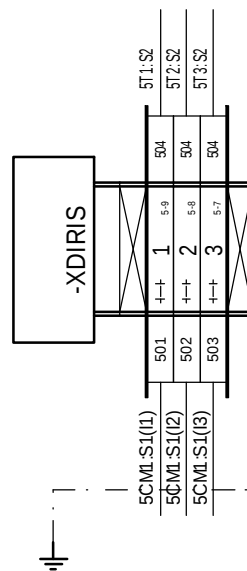



-XSA1

VR3501	-WC_VR3501-1	1500761	BU	VR3501:3	15202	1	152-3	2509	XSA1:11
			BN	VR3501:1	15201	2	152-2	2510	25Q06:OUT3
			WH	VR3501:2	15203	3	152-3		
			BK	VR3501:4	15204	4	152-4		
			GY	VR3501:5	15205	5	152-4		
VR3501	-WC_VR3501-2	1500761	SHD						
			WH	VR3501:2	15207	6	152-6	MI85-COM	102A06:COM WH -MI85 ARMOIRE
			BN	VR3501:1	15206	7	152-6	MI85	102A06:13 BN
			BU	VR3501:3	15208	8	152-7		
			BK	VR3501:4	15209	9	152-7		
VR3502	-WC_VR3502-1	1500761	GY	VR3501:5	15210	10	152-8		
			SHD						
			BU	VR3502:3	15212	11	152-9	2509	XSA1:1
			BN	VR3502:1	15211	12	152-9	2510	XSA1:22
			WH	VR3502:2	15213	13	152-10		
VR3502	-WC_VR3502-2	1500761	BK	VR3502:4	15214	14	152-10		
			GY	VR3502:5	15215	15	152-11		
			SHD						
			WH	VR3502:2	15217	16	152-13	MI86-COM	102A06:COM WH -MI86 ARMOIRE
			BN	VR3502:1	15216	17	152-12	MI86	102A06:14 BN
VR3601	-WC_VR3601-1	1500761	BU	VR3502:3	15218	18	152-13		
			BK	VR3502:4	15219	19	152-14		
			GY	VR3502:5	15220	20	152-14		
			SHD						
			BU	VR3601:3	15222	21	152-16	2509	XSA1:31
VR3601	-WC_VR3601-2	1500761	BN	VR3601:1	15221	22	152-16	2510	XSA1:12
			WH	VR3601:2	15223	23	152-17		
			BK	VR3601:4	15224	24	152-17		
			GY	VR3601:5	15225	25	152-18		
			SHD						
VR3601	-WC_VR3601-2	1500761	WH	VR3601:2	15227	26	152-19	MI87-COM	102A06:COM WH -MI87 ARMOIRE
			BN	VR3601:1	15226	27	152-19	MI87	102A06:15 BN
			BU	VR3601:3	15228	28	152-20		
			BK	VR3601:4	15229	29	152-20		
			GY	VR3601:5	15230	30	152-21		
VR3602	-WC_VR3602-1	1500761b	SHD						
			WH	VR3602:3	15302	31	153-3	2509	XSA1:21
			BN	VR3602:1	15301	32	153-2	2510	XSA1:42
			YE	VR3602:2	15303	33	153-3		
			GN	VR3602:4	15304	34	153-4		
VR3602	-WC_VR3602-2	1500761b	GY	VR3602:5	15305	35	153-4		
			SHD						
			YE	VR3602:2	15307	36	153-6	MI88-COM	102A07:COM WH -MI88 ARMOIRE
			BN	VR3602:1	15306	37	153-6	MI88	102A07:10 BN
			WH	VR3602:3	15308	38	153-7		
			GN	VR3602:4	15309	39	153-7		
			GY	VR3602:5	15310	40	153-8		
			SHD						
						41	153-11	2509	XSA1:45
						42	153-10	2510	XSA1:32
						43	153-12	MI89-COM	102A07:COM WH -MI89 ARMOIRE
						44	153-11	MI89	102A07:11 BN
			SHD						
						45	153-15	2509	XSA1:41
						46	153-14	2510	XSA1:50
						47	153-16	MI90-COM	102A07:COM WH -MI90 ARMOIRE
						48	153-15	MI90	102A07:12 BN
			SHD						
						49	154-7	2509	XSA1:53
						50	154-6	2510	XSA1:46
						51	154-8	MI91-COM	102A07:COM Brin 2 -MI91 ARMOIRE
						52	154-7	MI91	102A07:13 Brin 1
			SHD						
						53	154-11	2509	XSA1:49
						54	154-10	2510	XSA1:58
						55	154-12	MI92-COM	102A07:COM Brin 2 -MI92 ARMOIRE
						56	154-11	MI92	102A07:14 Brin 1
			SHD						
						57	154-15	2509	X24V:3
						58	154-14	2510	XSA1:54
						59	154-16	MI93-COM	102A07:COM Brin 2 -MI93 ARMOIRE
						60	154-15	MI93	102A07:15 Brin 1
			SHD						


+ ARMOIRE



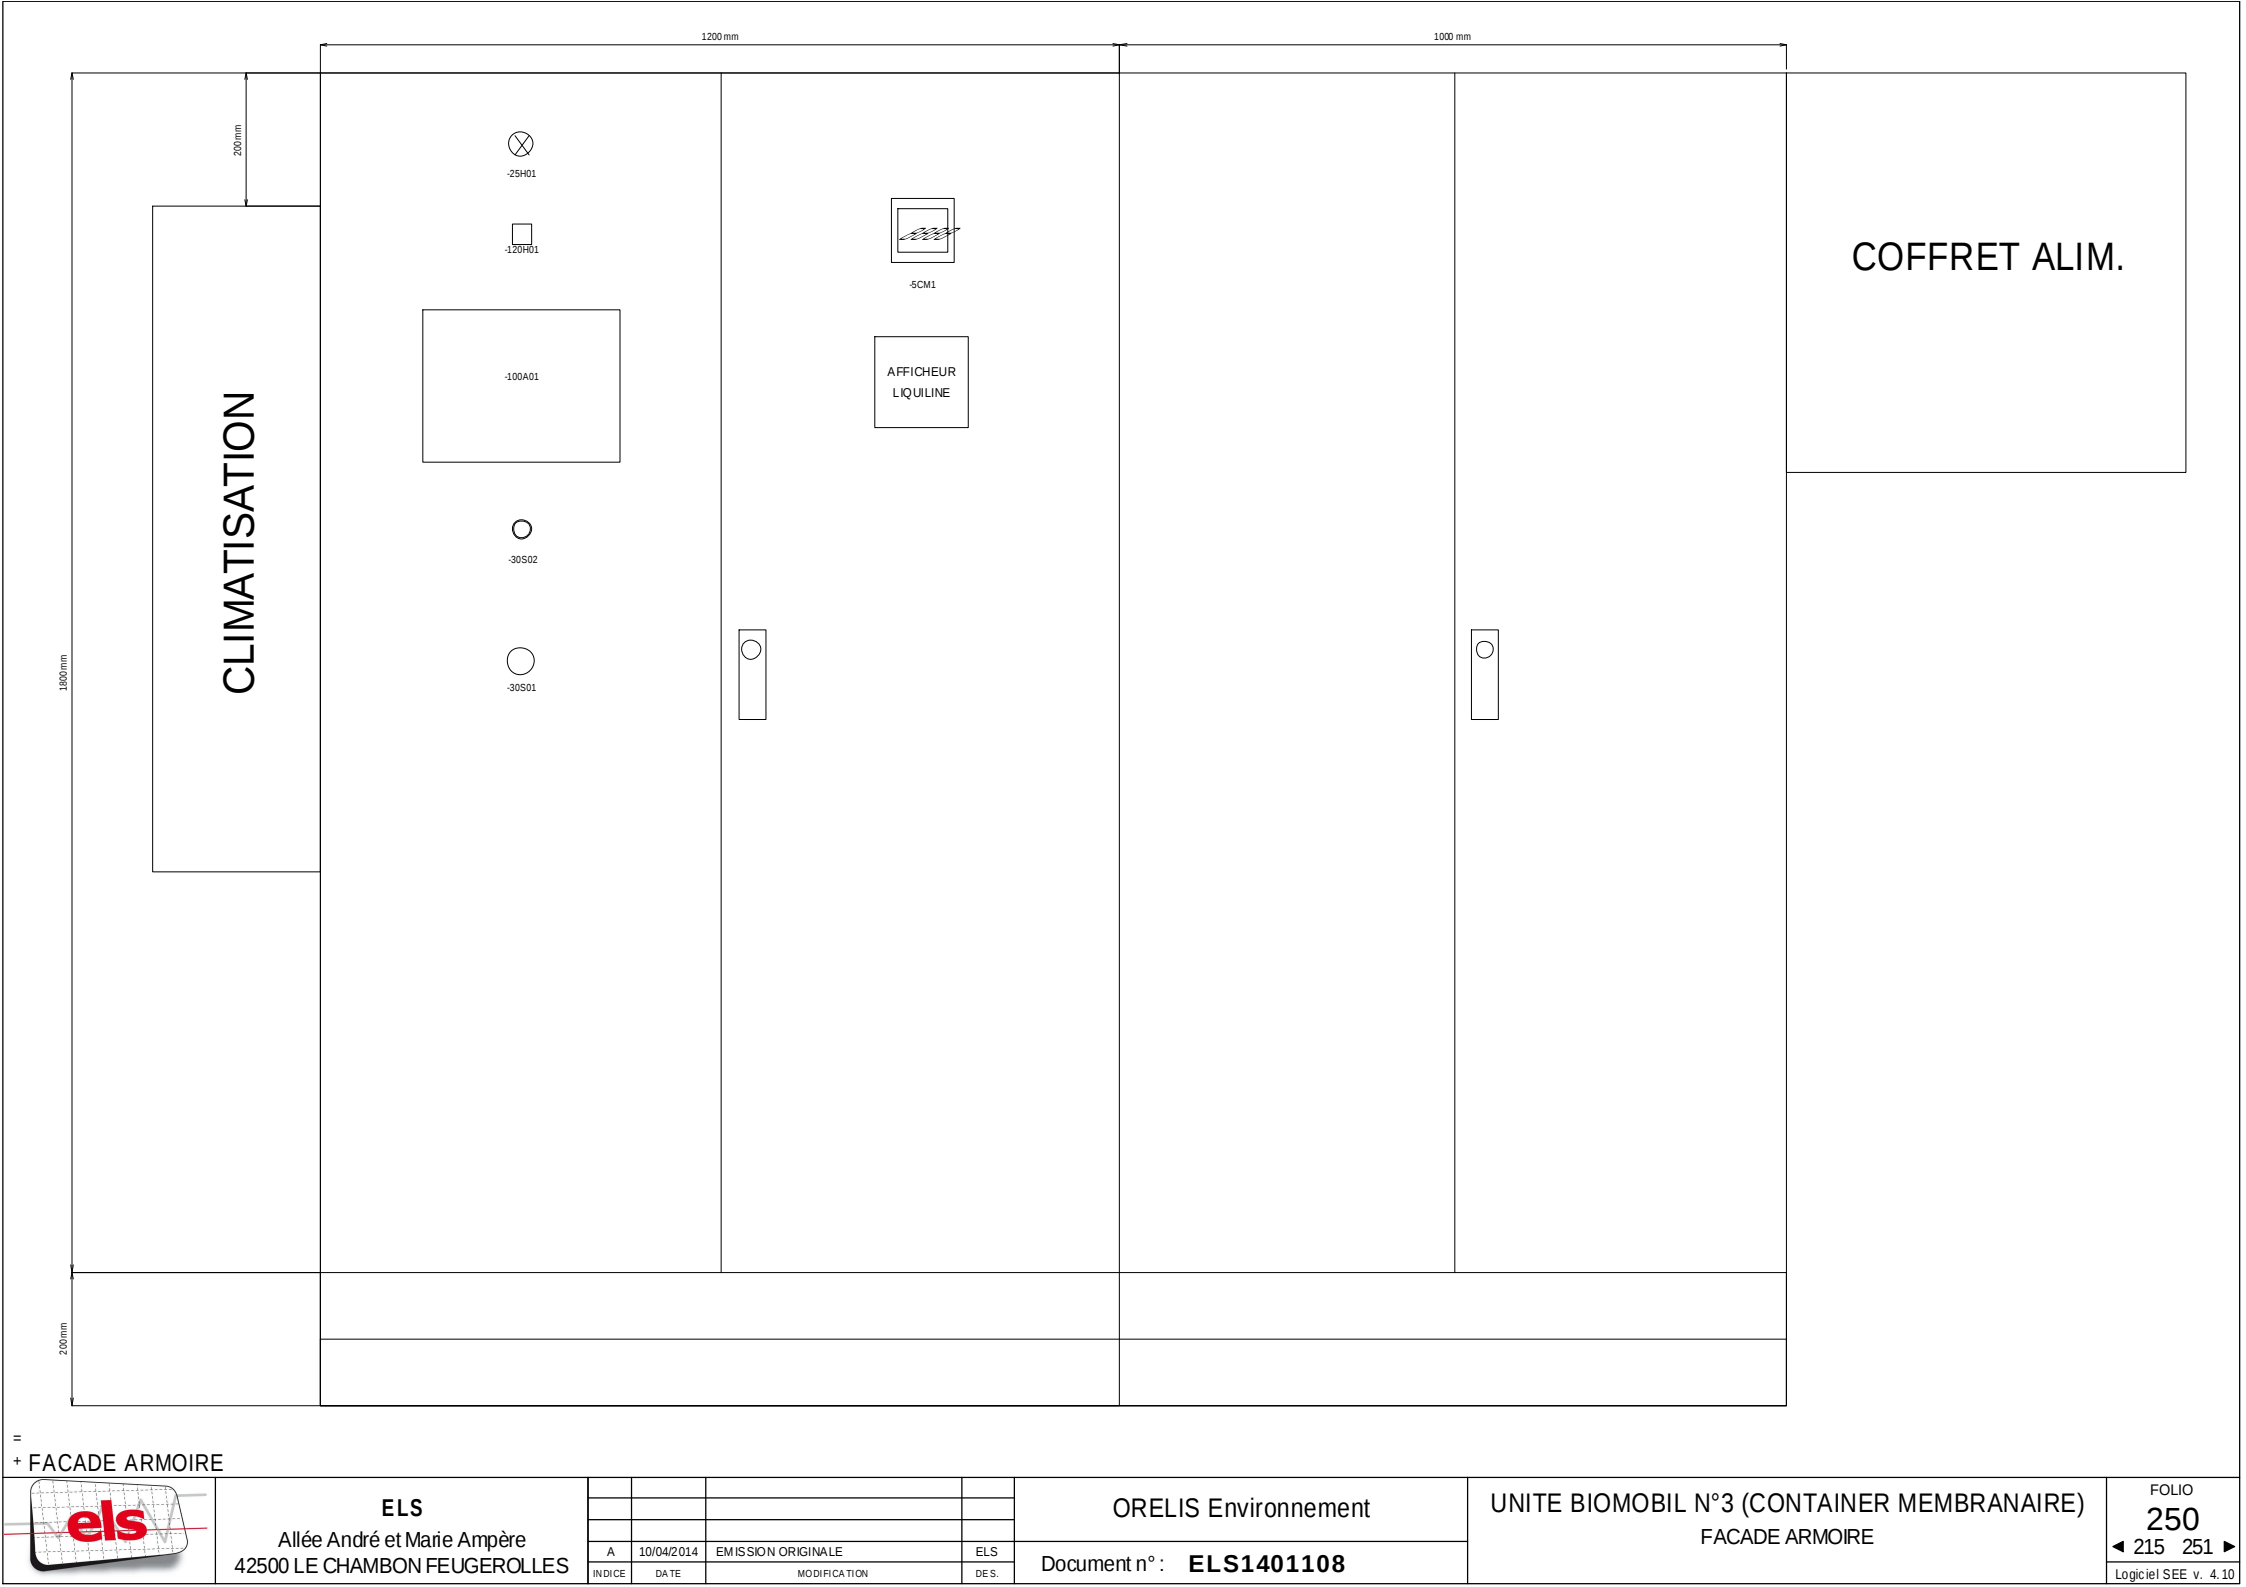

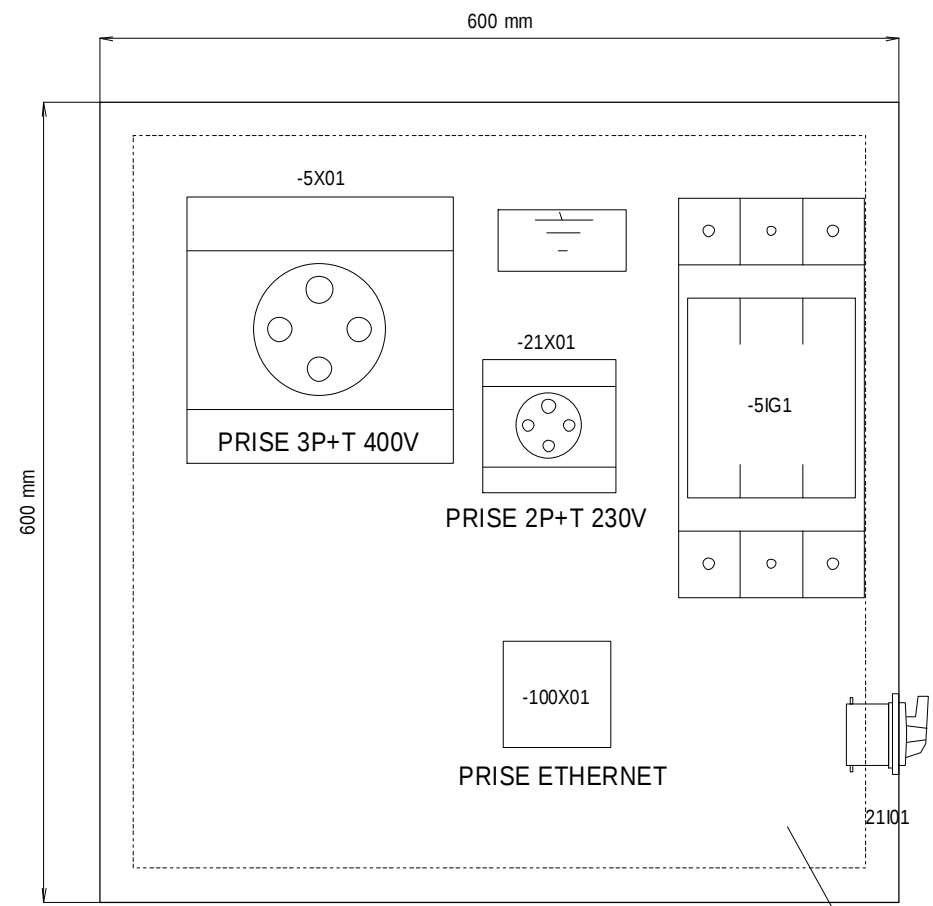

FOND DU COFFRET

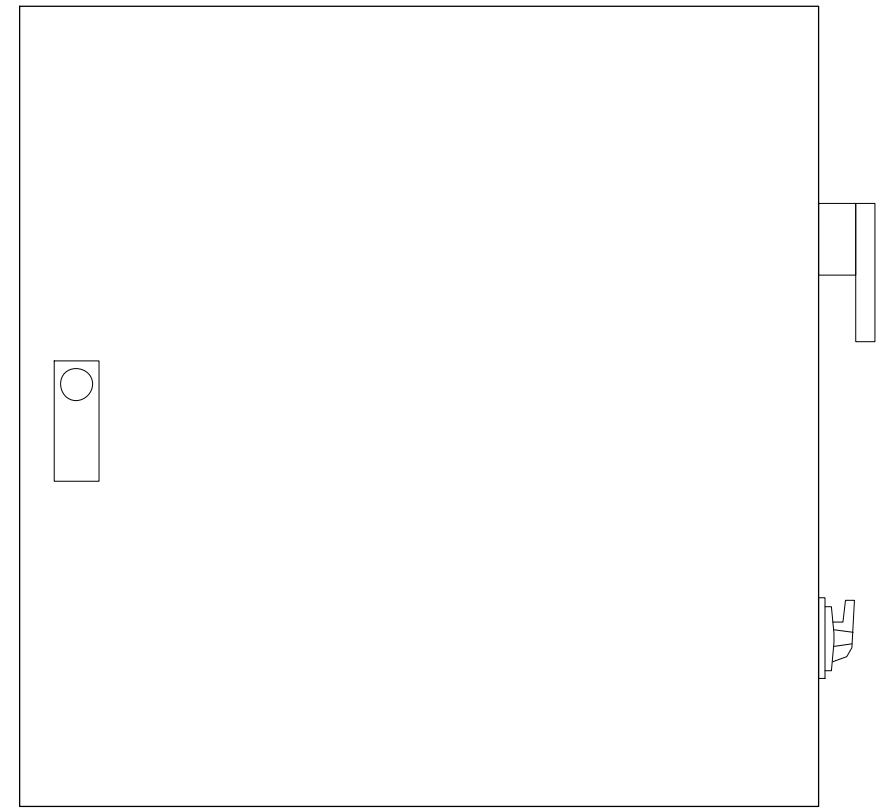

FACADE


MATERIEL IMPLANTE SUR LE CASING DU CONTAINER (A L'INTERIEUR DU COFFRET)

+ COFFRET ALIM

LOCAL	REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
ARMOIRE	5Q01	5	CACHE-BORNE LONG POUR DISJONCTEUR OU SOCLE 3P	LV429517	SCHNEIDER ELECTRIC	2
ARMOIRE	5Q01	5	BLOC DE COUPURE NSX250F 36kA 380/415V 3P	LV431403	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	5Q01	5	DECLENCHEUR MICROLOGIC 2.2 (PROT. LSOI) 3P 3D, 250A	LV431470	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	5Q01	5	BLOC VIGI TYPE MH POUR NSX250 (200A 440V) 3P	LV431535	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	5Q02	5	CARTOUCHE INDUSTRIELLE HPC CYLINDRIQUE gG SANS VOYANT 10x38mm, 0,5A	013394	LEGRAND	3
ARMOIRE	5Q02	5	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI TRI 500V	15656	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	5Q03	5	CARTOUCHE INDUSTRIELLE HPC CYLINDRIQUE gG SANS VOYANT 10x38mm, 0,5A	013394	LEGRAND	2
ARMOIRE	5Q03	5	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI BI 500V	15651	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	5REP1	5	REPARTITEUR ETAGE TETRA 250A, 20x5mm	04053	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	5T1	5	TRANSF COUR TCB 32-40 250/5A	192T4025	SOCOMEK	1
ARMOIRE	5T2	5	TRANSF COUR TCB 32-40 250/5A	192T4025	SOCOMEK	1
ARMOIRE	5T3	5	TRANSF COUR TCB 32-40 250/5A	192T4025	SOCOMEK	1
ARMOIRE	ARMOIRE	5	POIGNEE EQUIPABLE, PERMET DE RECEVOIR LES BARRILETS A CLE ET EMPREINTES CI-DESSOUS	034771	LEGRAND	2
ARMOIRE	ARMOIRE	5	BARILLET A CLE, POIGNEE 347 71/72, LIVRE AVEC JEU DE 2 CLES POUR CLE NUM. 1242E	034787	LEGRAND	2
ARMOIRE	ARMOIRE	5	ARMOIRE ASSEMBLABLES METAL ALTIS, IP55/IK10, RAL 7035, 2 PORTES, 1800x1000x400	047206	LEGRAND	1
ARMOIRE	ARMOIRE	5	ARMOIRE ASSEMBLABLES METAL ALTIS, IP55/IK10, RAL 7035, 2 PORTES, 1800x1200x400	047207	LEGRAND	1
ARMOIRE	ARMOIRE	5	PANNEAU LATERAL METAL (2) ALTIS, RAL 7035 POUR ARMOIRE ASSEMBLABLE, HAUT. 1800mm, PROF. 400mm	047262	LEGRAND	1
ARMOIRE	ARMOIRE	5	PLAQUE PLEINE POUR ARMOIRE HAUT. 1800mm, LARG. 1000mm	047611	LEGRAND	1
ARMOIRE	ARMOIRE	5	PLAQUE PLEINE POUR ARMOIRE HAUT. 1800mm, LARG. 1200mm	047612	LEGRAND	1
ARMOIRE	ARMOIRE	5	PLAQUE INTERMEDIAIRE ALTIS POUR ARMOIRE ASSEMBLABLE, HAUT. 1800mm	047652	LEGRAND	1
ARMOIRE	ARMOIRE	5	SOCLE POUR ARMOIRE ALTIS METAL, HAUT. 200mm, LARG. 2000mm	047668	LEGRAND	1
ARMOIRE	ARMOIRE	5	SOCLE POUR ARMOIRE ALTIS METAL, HAUT. 200mm, LARG. 1200mm	047669	LEGRAND	1
ARMOIRE	ARMOIRE.	5	POCHETTE A PLAN METAL RAL 7012POUR PORTE LARG. 600/800/1000mm	047645	LEGRAND	1
ARMOIRE	ARMOIRE.	5	KIT D'ASSEMBLAGE INTERIEUR POUR CHARGE DE 500kg/m3	047682	LEGRAND	1
ARMOIRE	ARMOIRE.	5	TRAPPE PLEINE LATERALE POUR ARMOIRE ALTIS PROF. 400mm, HAUT 200mm	047686	LEGRAND	1
ARMOIRE	ARMOIRE.	5	ANNEAUX DE LEVAGE M14	047696	LEGRAND	1
ARMOIRE	ARMOIRE.	5	TABLETTE ECRITOIRE RA' 7012, 3 POSITIONS POUR PORTE LARG. 1000mm	047709	LEGRAND	1
ARMOIRE	ARMOIRE.	5	PLAQUE A BALAIS D'ETANCHETTE IP43 POUR ARMOIRE PROF. 400mm, LARG. 600mm	048152	LEGRAND	2
ARMOIRE	ARMOIRE.	5	PLAQUE A BALAIS D'ETANCHETTE IP43 POUR ARMOIRE PROF. 400mm, LARG. 1000mm	048156	LEGRAND	1
ARMOIRE	6F01	6	RELAIS DE CONTROLE DE RESEAUX TRIPHASES 208-440VAC, 2INV 5A	RM17TG20	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	6Q01	6	DISJONCTEUR iC60N 3P 2A, 440VAC/25kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F74302	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	10Q01	10	DISJONCTEUR MOTEUR MS 325 0,63-1,0	28034	ABB ENTRELEC	1
ARMOIRE	10Q01	10	COMPACT POUR PROTECTION DES MOTEURS NS80H MA80 FPAV TRI	28100	SCHNEIDER ELECTRIC	1

$$=$$

+ ARMOIRE




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
LOCAL	REPERE	FOLIO	DESIGNATION											REFERENCE		FABRICANT		QTE		
ARMOIRE	10Q01	10	CONTACT AUXILIAIRE INVERSEUR OF/SD											29450		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	11Q01	11	DISJONCTEUR MOTEUR MS 325 0,63-1,0											28034		ABB ENTRELEC		1		
ARMOIRE	11Q01	11	COMPACT POUR PROTECTION DES MOTEURS NS80H MA80 FPAV TRI											28100		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	11Q01	11	CONTACT AUXILIAIRE INVERSEUR OF/SD											29450		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	12Q01	12	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 32A											GV2L32		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	12Q01	12	CONTACT AUXILIAIRE O DEF.+ F MA/AT											GVAD0110		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	13Q01	13	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 32A											GV2L32		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	13Q01	13	CONTACT AUXILIAIRE O DEF.+ F MA/AT											GVAD0110		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	14A01	14	VARIATEUR DE FREQUENCE 2.2KW, 5.6A, 380-480VAC, IP20/CHASSIS											131X8598		DANFOSS		1		
ARMOIRE	14Q01	14	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 6,3A											GV2L10		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	14Q01	14	CONTACT AUXILIAIRE O DEF.+ F MA/AT											GVAD0110		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	15Q01	15	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 6-10											GV2ME14		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	15Q01	15	CONTACT AUXILIAIRE O DEF.+ F MA/AT											GVAD0110		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	15Q02	15	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 0,4-0,63A											GV2ME04		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	15Q02	15	CONTACT AUXILIAIRE O DEF.+ F MA/AT											GVAD0110		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	15Q03	15	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 0,4-0,63A											GV2ME04		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	15Q03	15	CONTACT AUXILIAIRE O DEF.+ F MA/AT											GVAD0110		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	15Q04	15	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 0,4-0,63A											GV2ME04		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	15Q04	15	CONTACT AUXILIAIRE O DEF.+ F MA/AT											GVAD0110		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	15Q05	15	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 0,4-0,63A											GV2ME04		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	15Q05	15	CONTACT AUXILIAIRE O DEF.+ F MA/AT											GVAD0110		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	16Q01	16	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF											A9A26929		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	16Q01	16	DISJONCTEUR IC60N 3P 10A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C											A9F77310		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	16Q02	16	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF											A9A26929		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	16Q02	16	DISJONCTEUR IC60N 3P 10A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C											A9F77310		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	16Q03	16	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF											A9A26929		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	16Q03	16	DISJONCTEUR IC60N 3P 10A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C											A9F77310		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	16Q04	16	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF											A9A26929		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	16Q04	16	DISJONCTEUR IC60N 3P 10A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C											A9F77310		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	17KA01	17	CONTACTEUR AUXILIAIRE 2F/2O VIS 400V 50/60Hz											CA2KN22V7		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	17Q01	17	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF											A9A26929		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	17Q01	17	DISJONCTEUR IC60N 3P 16A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE D											A9F75316		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	17Q02	17	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 0,16-0,25A											GV2ME02		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
=																				
+ ARMOIRE																				
els Allée André et Marie Ampère 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES							ORELIS Environnement				UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE) NOMENCLATURE				FOLIO 301 ◀ 300 302 ▶ Logiciel SEE v. 4.10					
			B	22/07/2014	RETOUR MISE EN SERVICE (TQC)	OF														
			A	10/04/2014	EMISSION ORIGINALE	ELS														
INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.	Document n° : ELS1401108															

LOCAL	REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
ARMOIRE	20E01	20	ECLAIRAGE STANDARD POUR ARMOIRES ALTIS, FIXATION MAGNETIQUE, 11W FLUORESCENT, IP20/IK06, 230VAC	048235	LEGRAND	1
ARMOIRE	20E02	20	ECLAIRAGE STANDARD POUR ARMOIRES ALTIS, FIXATION MAGNETIQUE, 11W FLUORESCENT, IP20/IK06, 230VAC	048235	LEGRAND	1
ARMOIRE	20HYG01	20	HYGROTHERM REGLABLE, -20...60°C/50...90%, ALIM. 230VAC	NSYCCOHYT230VID	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	20Q01	20	DISJONCTEUR iC60N 2P 50A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE D	A9F75250	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	20Q02	20	DISJONCTEUR DT40 1P+N 40A 6kA, COURBE C	A9N21029	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	20Q03	20	DISJONCTEUR DT40 1P+N 4A 6kA, COURBE C	A9N21022	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	20Q04	20	DISJONCTEUR DT40 1P+N 2A 6kA, COURBE C	A9N21020	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	20Q05	20	DISJONCTEUR DT40 1P+N 6A 6kA, COURBE C	A9N21023	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	20Q05	20	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE AC 25A 30mA 230VAC	A9N21450	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	20Q06	20	DISJONCTEUR DT40 1P+N 4A 6kA, COURBE C	A9N21022	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	20R01	20	RESISTANCE CHAUFFANTE AVEC VENTILATEUR 400/550W, 230VAC	NSYCRP1W230VTVC	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	20T01	20	TRANSFO 400V/230V, 10kVA, CNOMO TDCE	TN0001AH	R.A.E	1
ARMOIRE	20X01	20	PRISE DE COURANT LEXIC 10/16A, 250VAC, 2P+T A ECLIPS	004280	LEGRAND	1
ARMOIRE	21Q01	21	DISJONCTEUR DT40 1P+N 32A 6kA, COURBE C	A9N21028	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	21Q01'	21	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE AC 40A 30mA 230VAC	A9N21452	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	21Q02	21	DISJONCTEUR DT40 1P+N 16A 6kA, COURBE C	A9N21025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	21Q03	21	DISJONCTEUR DT40 1P+N 6A 6kA, COURBE C	A9N21023	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	21Q04	21	DISJONCTEUR DT40 1P+N 16A 6kA, COURBE C	A9N21025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	21Q05	21	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C	A9N21024	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	24Q01	24	DISJONCTEUR iC60N 3P 6A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE D	A9F75306	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	CLIM	24	CLIMATISEUR D'ARMOIRE ELECTRIQUE 3x400V 50Hz, 2A, 1910W(L35L35), R134a	JET20C	EURODIFROID	1
ARMOIRE	25Q01	25	DISJONCTEUR iC60N 3P 4A, 440VAC/25kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F74304	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	25Q06.	25	MODULE DE PROTECTION DES CIRCUITS 24VDC, 4 CANAUX, 1/2/4/6A PAR VOIE, ALIM. 18...30VDC	9000-41034-0100600	MURRELEKTRONIK	1
ARMOIRE	25REP01	25	REPARTITEUR LEXIC 4P 125A	004888	LEGRAND	1
ARMOIRE	25U01	25	ALIMENTATION TRIPHASEE 380-480V / 24-28VDC, 10A, 240W	CT10.241	PULS	1
ARMOIRE	25U02	25	ALIMENTATION SECOURUE 24V 10A	UBC10.241	PULS	1
ARMOIRE	30F01	30	MODULE DE SECURITE PREVENTA POUR SURVEILLANCE AU - XPS AC, 24V AC/DC	XPS AC5121	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	30KA01	30	CONTACTEUR AUXILIAIRE 3F/2O 24V BC LPL	CAD32BL	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	30KA02	30	CONTACTEUR AUXILIAIRE 3F/2O 24V BC LPL	CAD32BL	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	30KA03	30	CONTACTEUR AUXILIAIRE 3F/2O 24V BC LPL	CAD32BL	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	30KA03	30	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE TEMPORISE	LADT2	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	30KA04	30	CONTACTEUR AUXILIAIRE 24VDC LPL	CAD50BD	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	30KA04	30	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 2F FRONTAL	LADN20	SCHNEIDER ELECTRIC	1

$$=$$


+ ARMOIRE



LOCAL	REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
ARMOIRE	30KA05	30	CONTACTEUR AUXILIAIRE 3F/2O 24V BC LPL	CAD32BL	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	45KM01	45	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1F+1O 24V BC LPL	LC1D09BL	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	50KA01	50	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 24VDC	RXM4AB1BD	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	50KA01	50	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZE2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	50KA02	50	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 24VDC	RXM4AB1BD	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	50KA02	50	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZE2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	50KA03	50	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 24VDC	RXM4AB1BD	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	50KA03	50	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZE2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	50KA04	50	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 24VDC	RXM4AB1BD	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	50KA04	50	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZE2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	50KA05	50	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 24VDC	RXM4AB1BD	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	50KA05	50	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZE2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	70U01	70	TRANSMETTEUR POUR TOUS LES DOMAINES DE L'INGENIERIE DE PROCESS, ENTREE DETECTEUR PH, SORTIE ETH	CM444R-AAM4A0F01ACEBKCPK	ENDRESS+HAUSER	1
ARMOIRE	70U02	70	ALIMENTATION 230V-24V	QLIQ	ELTA	1
ARMOIRE	MODEM	100	ANTENNE GSM 2G/3G + CABLE 2M50	EW40922	EWON	1
ARMOIRE	MODEM	100	MODEM ROUTEUR INDUSTRIELLE VPN LAN eWON4005CD, ALIM. 12-24VDC	EW4620A	EWON	1
ARMOIRE	SWITCH	100	INDUSTRIAL 5-PORT UNMANAGED ETHERNET SWITCH WITH 10/100BASE T(X) (RJ45), 12/24/48VDC/18-30VAC	EDS-205A	MOXA	1
ARMOIRE	101A01	101	ADAPTATEUR POUR MODULES I / O PAR CAN BUS	EX-RC1	UNITRONICS	1
ARMOIRE	101A02	101	MODULE D'EXTENSION 24VDC, 16E TOR PNP/NPN, 3E ANA, 16S RELAIS	IO-D16A3-RO16	UNITRONICS	1
ARMOIRE	101A03	101	MODULE D'EXTENSION 24VDC, 16E TOR PNP/NPN, 3E ANA, 16S RELAIS	IO-D16A3-RO16	UNITRONICS	1
ARMOIRE	101A04	101	MODULE D'EXTENSION 24VDC, 16E TOR PNP/NPN, 3E ANA, 16S RELAIS	IO-D16A3-RO16	UNITRONICS	1
ARMOIRE	101A05	101	MODULE D'EXTENSION, 16S REL.	IO-RO16	UNITRONICS	1
ARMOIRE	101A06	101	MODULE D'EXTENSION, 16S REL.	IO-RO16	UNITRONICS	1
ARMOIRE	102A01	102	MODULE D'EXTENSION, 4E ANA 0-10V, 0/4-20mA, 2S ANA +/-10V, 0/4-20mA	IO-AI4-AO2	UNITRONICS	1
ARMOIRE	102A02	102	MODULE D'EXTENSION, 8E ANA THERMOCOUPLE	IO-ATC8	UNITRONICS	1
ARMOIRE	102A03	102	MODULE D'EXTENSION, 8E ANA THERMOCOUPLE	IO-ATC8	UNITRONICS	1
ARMOIRE	102A04	102	ADAPTATEUR POUR MODULES I / O PAR CAN BUS	EX-RC1	UNITRONICS	1
ARMOIRE	102A05	102	MODULE D'EXTENSION, 8E ANA THERMOCOUPLE	IO-ATC8	UNITRONICS	1
ARMOIRE	102A06	102	MODULE D'EXTENSION 24VDC, 6S ANA 0-10V, 0/4-20mA	IO-AO6X	UNITRONICS	1
ARMOIRE	102A07	102	MODULE D'EXTENSION 24VDC, 6S ANA 0-10V, 0/4-20mA	IO-AO6X	UNITRONICS	1
ARMOIRE	120KA01	120	RELAIS INTERFACE POUR USAGE COURANT 24VDC	RSB2A080BD	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	120KA01	120	EMBASE 12A 300VAC	RSZE1S48M	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	120KA02	120	RELAIS INTERFACE POUR USAGE COURANT 24VDC	RSB2A080BD	SCHNEIDER ELECTRIC	1

$$=$$

+ ARMOIRE



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
LOCAL	REPERE	FOLIO	DESIGNATION											REFERENCE		FABRICANT		QTE		
ARMOIRE	120KA02	120	EMBASE 12A 300VAC											RSZE1S48M		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	120KA03	120	RELAIS INTERFACE POUR USAGE COURANT 24VDC											RSB2A080BD		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	120KA03	120	EMBASE 12A 300VAC											RSZE1S48M		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	120KA04	120	RELAIS INTERFACE POUR USAGE COURANT 24VDC											RSB2A080BD		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	120KA04	120	EMBASE 12A 300VAC											RSZE1S48M		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	120KA05	120	RELAIS INTERFACE POUR USAGE COURANT 24VDC											RSB2A080BD		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	120KA05	120	EMBASE 12A 300VAC											RSZE1S48M		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	120KA06	120	RELAIS INTERFACE POUR USAGE COURANT 24VDC											RSB2A080BD		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	120KA06	120	EMBASE 12A 300VAC											RSZE1S48M		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	120KA07	120	RELAIS INTERFACE POUR USAGE COURANT 24VDC											RSB2A080BD		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	120KA07	120	EMBASE 12A 300VAC											RSZE1S48M		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	121KM01	121	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1F+1O 24VDC LPL											LC1D09BD		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	121KM02	121	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1F+1O 24VDC LPL											LC1D09BD		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	121KM03	121	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1F+1O 24VDC LPL											LC1D09BD		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	121KM04	121	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1F+1O 24VDC LPL											LC1D09BD		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	121KM05	121	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1F+1O 24VDC LPL											LC1D09BD		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	121KM06	121	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1F+1O 24VDC LPL											LC1D09BD		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	121KM07	121	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1F+1O 24VDC LPL											LC1D09BD		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	121KM08	121	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1F+1O 24VDC LPL											LC1D09BD		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
ARMOIRE	129KM01	129	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1F+1O 24VDC LPL											LC1D09BD		SCHNEIDER ELECTRIC		1		

[illegible]

==

+ ARMOIRE



ELS
Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

B	22/07/2014	RETOUR MISE EN SERVICE (TQC)	OF
A	10/04/2014	EM ISSION ORIGINALE	ELS
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

ORELIS Environnement

Document n°: **ELS1401108**

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)

NOMENCLATURE

FOLIO
305
◀ 304 306 ▶
Logiciel SEF v. 4.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
LOCAL	REPERE	FOLIO	DESIGNATION											REFERENCE		FABRICANT		QTE		
COFFRET ALIM	5IG1	5	2 CACHE-BORNES LONGS TETRA NS100/250											29324		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
COFFRET ALIM	5IG1	5	COMMANDE ROTATIVE LATERALE DROITE POUR INS/INV250, POIGNE NOIRE											31057		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
COFFRET ALIM	5IG1	5	INTERRUPTEUR INTERPACT INS250 FPAV TRI STANDARD											31106		SCHNEIDER ELECTRIC		1		
COFFRET ALIM	5X01	5	BOUCHON											312A126		MARECHAL ELECTRIC		1		
COFFRET ALIM	5X01	5	SOCLE FEMELLE 3P+T, 250A, 380-440VAC, METAL											3924013		MARECHAL ELECTRIC		1		
COFFRET ALIM	5X01	5	CONNECTEUR MALE 3P+T, 250A, 380-440VAC, METAL											3928013		MARECHAL ELECTRIC		1		
COFFRET ALIM	5X01	5	MANCHON INCLINE POLY 60°, METAL											392A027		MARECHAL ELECTRIC		1		
COFFRET ALIM	5X01	5	POIGNEE DROITE METAL, BLEU											392A913-63		MARECHAL ELECTRIC		1		
COFFRET ALIM	COFFRET ALIM	5	BARILLET A CLE, POIGNEE 347 71/72, LIVRE AVEC JEU DE 2 CLES POUR CLE NUM. 1242E											034787		LEGRAND		1		
COFFRET ALIM	COFFRET ALIM	5	COFFRET METAL ATLANTIC, IP55/IK10, 600x600x300 (DIM EXT), BEIGE											035520		LEGRAND		1		
COFFRET ALIM	21I01	21	COMMUTATEUR-INVERSEUR TYPE I-0-II 3P 40A											42303004		SOCOMEK		1		
COFFRET ALIM	21I01	21	POIGNEE CADENASSABLE NOIRE / GRISE 25...40A											42591042		SOCOMEK		1		
COFFRET ALIM	21X01	21	SOCLE 1P+N+T, 32A, 220-250VAC, POLY BLEU											6134015		MARECHAL ELECTRIC		1		
COFFRET ALIM	21X01	21	CONNECTEUR 1P+N+T, 32A, 220-250VAC, POLY BLEU											6138015		MARECHAL ELECTRIC		1		
COFFRET ALIM	21X01	21	POIGNEE DROITE POLY, BLEU											613A013		MARECHAL ELECTRIC		1		
COFFRET ALIM	21X01	21	BOUCHON											613A126		MARECHAL ELECTRIC		1		
COFFRET ALIM	21X01	21	MANCHON DROIT METAL											693A127		MARECHAL ELECTRIC		1		

[illegible]
$$=$$

+ ARMOIRE



ELS

Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

B	22/07/2014	RETOUR MISE EN SERVICE (TQC)	OF
A	10/04/2014	EMISSION ORIGINALE	ELS
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

ORELIS Environnement

Document n°: **ELS1401108**

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)
NOMENCLATURE

FOLIO


307

◀ 306 308 ▶

Logiciel SEE v. 4.10


[illegible]

+ ARMOIRE




[illegible]
$$=$$

+ ARMOIRE




[illegible]
$$=$$

+ ARMOIRE



[illegible]
$$=$$

+ ARMOIRE



[illegible]
$$=$$

+ ARMOIRE



ELS

Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

B	22/07/2014	RETOUR MISE EN SERVICE (TQC)	OF
A	10/04/2014	EM ISSION ORIGINALE	ELS
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES

ORELIS Environnement

Document n°: **ELS1401108**

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)
NOMENCLATURE

FOLIO


312

◀ 311 313 ▶

Logiciel SEE v. 4.10

[illegible]
$$=$$

+ ARMOIRE



REPERE	TYPE/SECTION	TENANT	ABOUTISSANT	OBSERVATIONS
CANbus1	7897A	ARMOIRE	ARMOIRE	
CANbus2	7897A	ARMOIRE	ARMOIRE	
WC_CP3700	H07 RN-F 3G1,5²	ARMOIRE	CP3700	
WC_FT3301	LiY-CY 4x0,75²	ARMOIRE	FIT3301	
WC_FT3502	LiY-CY 4x1²	ARMOIRE	FIT3502	
WC_FT3503	LiY-CY 4x1²	ARMOIRE	FIT3503	
WC_FT3602	LiY-CY 4x0,75²	ARMOIRE	FIT3602	
WC_FT3603	LiY-CY 4x0,75²	ARMOIRE	FIT3603	
WC_LIT3401	1529014	ARMOIRE	LIT3401	
WC_LIT3501	1529014	ARMOIRE	LIT3501	
WC_LIT3601	1529014	ARMOIRE	LIT3601	
WC_LS3801	1529014	ARMOIRE	LS3801	
WC_PC3501-1	LiY-CY 2x0,75²	PC3501	VAR-PC3501	
WC_PC3502-1	LiY-CY 2x0,75²	VAR-PC3502	PC3502	
WC_PC3601-1	LiY-CY 2x0,75²	VAR-PC3601	PC3601	
WC_PC3602-1	LiY-CY 2x0,75²	PC3602	VAR-PC3602	
WC_PIT3300	1529014	ARMOIRE	PIT3300	
WC_PIT3501	1529014	ARMOIRE	PIT3501	
WC_PIT3502	1529014	ARMOIRE	PIT3502	
WC_PIT3503	1529014	ARMOIRE	PIT3503	
WC_PIT3504	1529014	ARMOIRE	PIT3504	
WC_PIT3505	1529014	ARMOIRE	PIT3505	
WC_PIT3601	1529014	ARMOIRE	PIT3601	
WC_PIT3602	1529014	ARMOIRE	PIT3602	
WC_PIT3603	1529014	ARMOIRE	PIT3603	
WC_PIT3604	1529014	ARMOIRE	PIT3604	
WC_PIT3605	1529014	ARMOIRE	PIT3605	
WC_PIT3701	1529014	ARMOIRE	PIT3701	
WC_PIT3702	1529014	ARMOIRE	PIT3702	
WC_PSL3703	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	PSL3703	
WC_PSL3704	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	PSL3704	
WC_SV3701	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	SV3701	
WC_SV3702	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	SV3702	

+ ARMOIRE



ELS

Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	10/04/2014	EMISSION ORIGINALE	ELS
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

ORELIS Environnement

Document n°: **ELS1401108**

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)

CARNET DE CABLES : CANbus à WC_PIT2604

FOLIO

350

◀ 313 351 ▶

Logiciel SEE v. 4.10

REPERE	TYPE/SECTION	TENANT	ABOUTISSANT	OBSERVATIONS
WC_SV3703	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	SV3703	
WC_TIT2502	1529014	ARMOIRE	TIT3502	
WC_TIT3501	1529014	ARMOIRE	TIT3501	
WC_TIT3601	1529014	ARMOIRE	TIT3601	
WC_TIT3602	1529014	ARMOIRE	TIT3602	
WC_VAR-PC3601	LiY-CY 2x0,75 ²	ARMOIRE	VAR-PC3601	
WC_VAR-PC3501-1	YSL-JZ 12G1 ²	ARMOIRE	VAR-PC3501	
WC_VAR-PC3501-2	LiY-CY 2x0,75 ²	ARMOIRE	VAR-PC3501	
WC_VAR-PC3502-1	YSL-JZ 12G1 ²	ARMOIRE	VAR-PC3502	
WC_VAR-PC3502-2	LiY-CY 2x0,75 ²	ARMOIRE	VAR-PC3502	
WC_VAR-PC3601-1	YSL-JZ 12G1 ²	ARMOIRE	VAR-PC3601	
WC_VAR-PC3602-1	YSL-JZ 12G1 ²	ARMOIRE	VAR-PC3602	
WC_VAR-PC3602-2	LiY-CY 2x0,75 ²	ARMOIRE	VAR-PC3602	
WC_VP3101	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3101	
WC_VP3102	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3102	
WC_VP3103	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3103	
WC_VP3202	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3202	
WC_VP3401	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3401	
WC_VP3402	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3402	
WC_VP3403	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3403	
WC_VP3404	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3404	
WC_VP3405	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3405	
WC_VP3501	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3501	
WC_VP3502	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3502	
WC_VP3503	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3503	
WC_VP3504	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3504	
WC_VP3505	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3505	
WC_VP3506	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3506	
WC_VP3507	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3507	
WC_VP3508	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3508	
WC_VP3509	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3509	
WC_VP3510	YSL-JZ 3G1 ²	ARMOIRE	VP3510	

||

+ ARMOIRE



ELS

Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	10/04/2014	EMISSION ORIGINALE	ELS
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

ORELIS Environnement

Document n°: **ELS1401108**

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)
CARNET DE CABLES : WC PIT2605 à WP_COMUT-ELC

FOLIO

351

◀ 350 352 ▶

REPERE	TYPE/SECTION	TENANT	ABOUTISSANT	OBSERVATIONS
WC_VP3511	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3511	
WC_VP3512	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3512	
WC_VP3513	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3513	
WC_VP3514	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3514	
WC_VP3515	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3515	
WC_VP3516	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3516	
WC_VP3517	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3517	
WC_VP3518	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3518	
WC_VP3601	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3601	
WC_VP3602	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3602	
WC_VP3603	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3603	
WC_VP3604	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3604	
WC_VP3605	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3605	
WC_VP3606	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3606	
WC_VP3607	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3607	
WC_VP3608	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3608	
WC_VP3609	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3609	
WC_VP3610	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3610	
WC_VP3611	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3611	
WC_VP3612	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3612	
WC_VP3613	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3613	
WC_VP3614	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3614	
WC_VP3615	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3615	
WC_VP3616	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3616	
WC_VP3617	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3617	
WC_VP3618	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3618	
WC_VP3701	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3701	
WC_VP3702	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3702	
WC_VP3801	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3801	
WC_VP3802	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3802	
WC_VP3803	YSL-JZ 3G1²	ARMOIRE	VP3803	
WC_VR3501-1	1500761	ARMOIRE	VR3501	
WC_VR3501-2	1500761	ARMOIRE	VR3501	

$$=$$

+ ARMOIRE



ELS
Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	10/04/2014	EMISSION ORIGINALE	ELS
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

ORELIS Environnement

Document n°: **ELS1401108**

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)
CARNET DE CABLES : WP_CONVECTEUR 1 à WP_VENTIL

REPERE	TYPE/SECTION	TENANT	ABOUTISSANT	OBSERVATIONS
WC_VR3502-1	1500761	ARMOIRE	VR3502	
WC_VR3502-2	1500761	ARMOIRE	VR3502	
WC_VR3601-1	1500761	ARMOIRE	VR3601	
WC_VR3601-2	1500761	ARMOIRE	VR3601	
WC_VR3602-1	1500761	ARMOIRE	VR3602	
WC_VR3602-2	1500761	ARMOIRE	VR3602	
WP_CAM-P 1	H07 RN-F 3G1,5²	ARMOIRE	CAM-IP 1	
WP_CAM-P 2	H07 RN-F 3G1,5²	ARMOIRE	CAM-IP 2	
WP_CP3700	H07 RN-F 4G2,5²	ARMOIRE	CP3700	
WP_FIT3301	H07 RN-F 3G1,5²	ARMOIRE	FIT3301	
WP_FIT3502	H07 RN-F 3G1,5²	ARMOIRE	FIT3502	
WP_FIT3503	H07 RN-F 3G1,5²	ARMOIRE	FIT3503	
WP_FIT3602	H07 RN-F 3G1,5²	ARMOIRE	FIT3602	
WP_FIT3603	H07 RN-F 3G1,5²	ARMOIRE	FIT3603	
WP_PC3400	H07 RN-F 4G2,5²	ARMOIRE	PC3400	
WP_PC3502	H07 RN-F 4G16²	PC3502	VAR-PC3502	
WP_PC3800	H07 RN-F 4G2,5²	ARMOIRE	PC3800	
WP_PC3602	H07 RN-F 4G16²	PC3602	VAR-PC3602	
WP_PD3101	H07 RN-F 4G2,5²	ARMOIRE	PD3101	
WP_PD3102	H07 RN-F 4G2,5²	ARMOIRE	PD3102	
WP_PD3103	H07 RN-F 4G2,5²	ARMOIRE	PD3103	
WP_PD3104	H07 RN-F 4G2,5²	ARMOIRE	PD3104	
WP_RC3501	H07 RN-F 4G2,5²	ARMOIRE	RC3501	
WP_RC3502	H07 RN-F 4G2,5²	ARMOIRE	RC3502	
WP_RC3601	H07 RN-F 4G2,5²	ARMOIRE	RC3601	
WP_RC3602	H07 RN-F 4G2,5²	ARMOIRE	RC3602	
WP_VAR-PC3501	H07 RN-F 4G4²	ARMOIRE	VAR-PC3501	
WP_VAR-PC3501	H07 RN-F 4G4²	PC3501	VAR-PC3501	
WP_VAR-PC3502	H07 RN-F 4G16²	ARMOIRE	VAR-PC3502	
WP_VAR-PC3601	H07 RN-F 4G4²	PC3601	VAR-PC3601	
WP_VAR-PC3601	H07 RN-F 4G4²	ARMOIRE	VAR-PC3601	
WP_VAR-PC3602	H07 RN-F 4G16²	ARMOIRE	VAR-PC3602	
WP_VENTIL	H07 RN-F 4G2,5²	ARMOIRE	VENTIL	

||

+ ARMOIRE



ELS

Allée André et Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	10/04/2014	EMISSION ORIGINALE	ELS
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

ORELIS Environnement

Document n°: **ELS1401108**

UNITE BIOMOBIL N°3 (CONTAINER MEMBRANAIRE)
CARNET DE CABLES: WC VR3501-2 à WP VAR-PC3602

FOLIO

353

◀ 352 354 ▶

Logiciel SEE v. 4.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
REPERE		TYPE/SECTION				TENANT					ABOUTISSANT					OBSERVATIONS				
WP-AEROTHERME		H07 RN-F 3G2,5²				ARMOIRE					CONTAINER									
WP-ECL		H07 RN-F 3G1,5²				ARMOIRE					CONTAINER									
WP-PC		H07 RN-F 3G2,5²				ARMOIRE					BUREAU									
											</									