
Informations de programme

Auteur : Auteur

Nom du Projet : Titre

Version : 0.0

Module : SR2B201BD

Période d'exécution de l'application dans le module : 11 x 2 ms

Action du WATCHDOG : Inactif

Type de Filtrage Matériel des Entrées : Lent (3ms)

Touches Zx inactives

Format de la date : dd/mm/yyyy

Changement d' horaire d' été / hiver actif

Zone : Europe

Passage en heure d' été : Mars, dernier dimanche

Passage en heure d' hiver : Octobre, dernier dimanche

Schéma du programme

Nb	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Bobine	Commentaire
004	I2 Niveau haut bac h...					TT1	Temporisation du niveau Haut SET
005	i2 Niveau haut bac h...					Tempo NH RT1	Temporisation du niveau Haut RESET
006	t1 Tempo NH		i3	I1		Tempo NH úQ1	Gestion de la pompe d' ALIMENTATION
007							
008							
009						TT2	Temporisation REFOULEMENT SET
010	i1 Arret d' urgence					Tempo REFOULE... RT2	Temporisation REFOULEMENT RESET
011	T2 Tempo REFOULE...		i4	I1		Tempo REFOULE... úQ2	Gestion de la pompe de REFOULEMENT
012	I3 Default VARIATEUR					úM2	Pompe ALIM
013	I4 Default THERMiQ...					DEF Pompe ALIM úM3	Pompe REFOULEMENT
014	I5 Seuil Bas					DEF Pompe REF... úM4	Seuil BAS
015	I6 Seuil Haut					DEF Seuil bas úM5	Seuil HAUT
016							
017	M5 DEF Seuil Haut M4					úQ8	Voyant défaut
018	DEF Seuil bas M3					CLIGNO	
019	DEF Pompe REF... M2						
020	DEF Pompe ALIM						
021							
022							
023							

No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Bobine	Commentaire
024							
025							
026							
027							
028							
029							
030							
031							
032							
033							
034							
035							
036							
037	M5					TX1	Affichage Defaut seuil HAUT SET
	DEF Seuil Haut					DEF SEUIL HAUT	
038	m5					RX1	Affichage Defaut seuil HAUT RESET
	DEF Seuil Haut					DEF SEUIL HAUT	
039							
040	M4					TX2	Affichage Defaut seuil BAS SET
	DEF Seuil bas					DEF SEUIL BAS	
041	m4					RX2	Affichage Defaut seuil BAS RESET
	DEF Seuil bas					DEF SEUIL BAS	
042							
043	M2					TX3	Affichage Defaut VARIATEUR SET
	DEF Pompe ALIM					DEF VARIATEUR	

Nb	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Bobine	Commentaire
044	m2					RX3	Affichage Defaut VARIATEUR RESET
	DEF Pompe ALIM					DEF VARIATEUR	
046	M3					TX4	Affichage Defaut REFOULEMENT SET
	DEF Pompe REF...					DEF REFOUL	
047	m3					RX4	Affichage Defaut REFOULEMENT RESET
	DEF Pompe REF...					DEF REFOUL	
052	i1					TX6	Affichage ARRET D' URGNCE SET
	Arret d' urgence					DEF AU	
053	I1					RX6	Affichage ARRET D' URGNCE RESET
	Arret d' urgence					DEF AU	

Entrées physiques

No	Symbole	Fonction	Verrou	Paramètres	Localisation (L/C)	Commentaire
I1		Entrées TOR	---	Pas de paramètres	(6/5) (10/1) (11/5) (52/1) (53/1)	Arrêt d'urgence
I2		Entrées TOR	---	Pas de paramètres	(4/1) (5/1)	Niveau haut bac huile
I3		Entrées TOR	---	Pas de paramètres	(6/4) (12/1)	Defaut VARIATEUR
I4		Entrées TOR	---	Pas de paramètres	(11/4) (13/1)	Defaut THERMIQUE
I5		Entrées TOR	---	Pas de paramètres	(14/1)	Seuil Bas
I6		Entrées TOR	---	Pas de paramètres	(15/1)	Seuil Haut


Sorties physiques


No	Symbole	Fonction	Rémanence	Localisation (L/C)	Commentaire
Q1		Sorties TOR	Non	(6/6)	Pompe Alimentation
Q2		Sorties TOR	Non	(11/6)	Pompe refoulement
Q8		Sorties TOR	Non	(17/6)	CLIGNO

Fonctions paramétrables

No	Symbole	Fonction	Verrou	Rémanence	Paramètres	Localisation (L/C)	Commentaire
M2		Relais auxiliaires	---	Non	Pas de paramètres	(12/6) (20/1) (43/1) (44/1)	DEF Pompe ALIM
M3		Relais auxiliaires	---	Non	Pas de paramètres	(13/6) (19/1) (46/1) (47/1)	DEF Pompe REFOU
M4		Relais auxiliaires	---	Non	Pas de paramètres	(14/6) (18/1) (40/1) (41/1)	DEF Seuil bas
M5		Relais auxiliaires	---	Non	Pas de paramètres	(15/6) (17/1) (37/1) (38/1)	DEF Seuil Haut
T1		Temporisateurs	Non	Non	Voir détails plus loin	(4/6) (5/6) (6/1)	Tempo NH
T2		Temporisateurs	Non	Non	Voir détails plus loin	(9/6) (10/6) (11/1)	Tempo REFOULEM...
X1		Blocs textes	---	---	Voir détails plus loin	(37/6) (38/6)	DEF SEUIL HAUT
X2		Blocs textes	---	---	Voir détails plus loin	(40/6) (41/6)	DEF SEUIL BAS
X3		Blocs textes	---	---	Voir détails plus loin	(43/6) (44/6)	DEF VARIATEUR
X4		Blocs textes	---	---	Voir détails plus loin	(46/6) (47/6)	DEF REFOUL
X6		Blocs textes	---	---	Voir détails plus loin	(52/6) (53/6)	DEF AU

Temporisateur

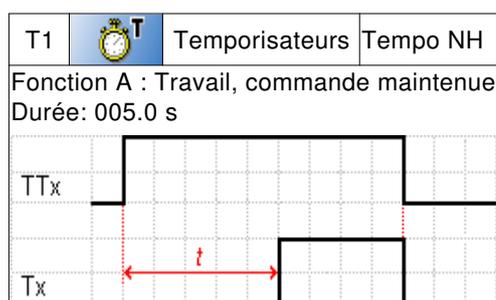

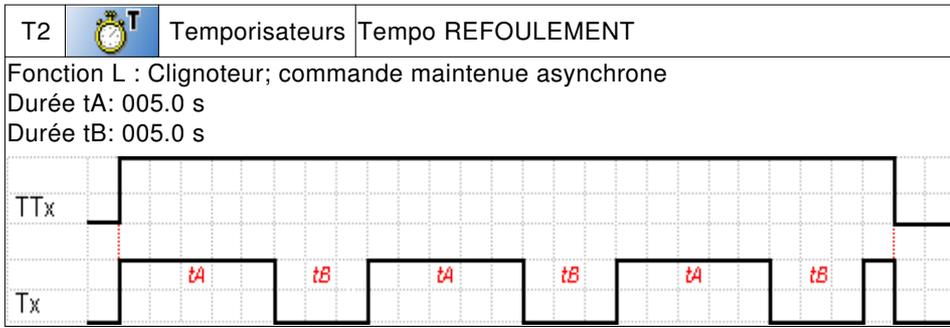

Bloc texte

X1		Blocs textes	DEF SEUIL HAUT											
D	¥	f	a	u	t	S	E	U	I	L	H	A	U	T
	R	¥	q	l	e	r	D	¥	f	a	u	t		
	P	u	i	s	a	c	q	u	i	t	t	e	r	

X2		Blocs textes	DEF SEUIL BAS										
D	¥	f	a	u	t	S	E	U	I	L	B	A	S
	R	¥	q	l	e	r	D	¥	f	a	u	t	
	P	u	i	s	a	c	q	u	i	t	t	e	r

X3		Blocs textes	DEF VARIATEUR											
D	¥	f	a	u	t	V	A	R	I	A	T	E	U	R
P	O	M	P	E	A	L	I	M	E	N	T	A	T	I
	R	¥	q	l	e	r	D	¥	f	a	u	t		
	P	u	i	s	a	c	q	u	i	t	t	e	r	

X4		Blocs textes	DEF REFOUL											
D	¥	f	a	u	t	T	H	E	R	M	I	O	U	E
P	O	M	P	E	R	E	F	O	U	L	E	M	E	N
	R	¥	q	l	e	r	D	¥	f	a	u	t		
	P	u	i	s	a	c	q	u	i	t	t	e	r	

X6		Blocs textes	DEF AU											
	A	R	R	E	T	D	'	U	R	G	E	N	C	E
O	U	C	O	U	P	U	R	E	S	E	C	T	E	U
	R	¥	q	l	e	r	D	¥	f	a	u	t		
	P	u	i	s	R	¥	a	r	m	e	r			