


Container d'ultrafiltration



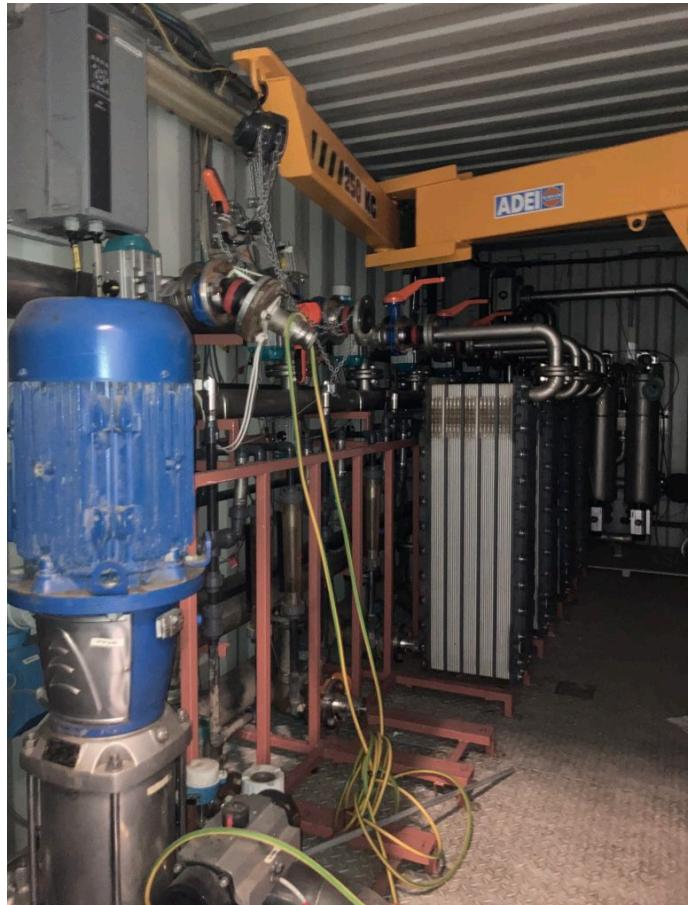

Type d'UMT
Procédé
Hauteur
Largeur
Longueur
Poids vide
Poids plein
Raccordements hydrauliques

Raccordements électriques
Débit maximum
Qualité d'eaux admissibles
Manutention

BIOMOBIL 1 (membranes)

Séparation par ultrafiltration

2,60 m

2,45 mm

6,05 m

-

Entrée Liqueurs mixtes : bride DN100
Entrée eau claire : bride DN150
Sortie boues recirculées : bride DN100
Vidange : DN40
Extraction boues : DN65
Sortie perméat : DNXX

50 m³/h de liqueurs mixtes en entrée

-

Grutage

Accès Libre

Documentation réglementaire

DT-P-583_BIOMOBIL 1_Membranes_PID

Documentation complémentaire

Documentation fournisseur

ORELIS_MEMBRANES UF_PLIEADE 2000 series_Note utilisation

Accès réservé

DT-N-612_BIOMOBIL 1_Membranes_AF