


CLEARFLOW

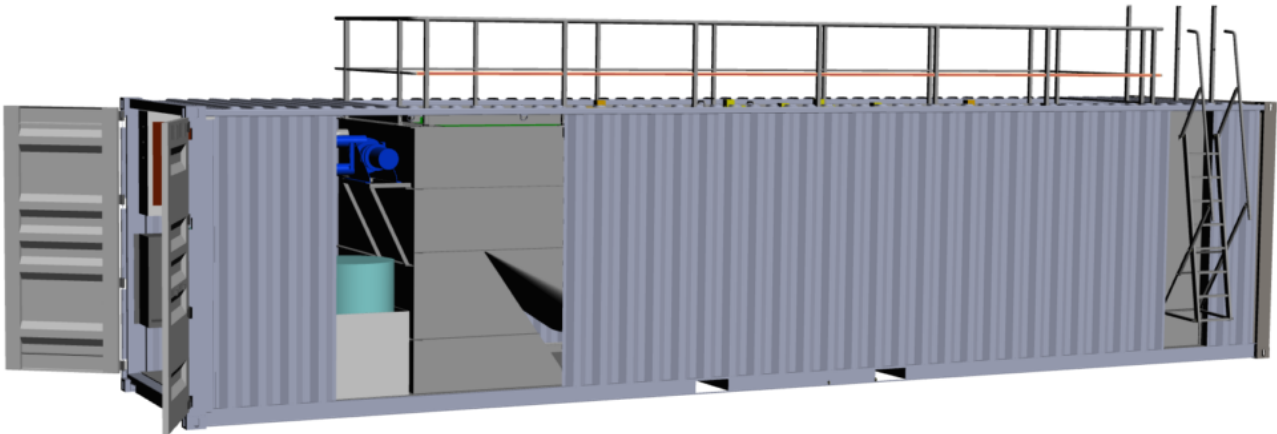

Type d'UMT
Procédé

CLEARFLOW 5

Régulation pH
Coagulation/floculation
Décantation

Hauteur

2896 mm

Largeur

2 438 mm

Longueur

12 196 mm

Poids vide

10 t

Poids plein

/

Raccordements hydrauliques

Entrée effluent brut : bride DN80

Raccordements électriques

Débit maximum

50 m³/h

Qualité d'eaux admissibles

5 < pH < 10

Chlorures < 2000 mg/l

Sulfates < 2000 mg/l

T°C < 50°C

Manutention

Manipulation par coins ISO inférieurs

Accès Libre



Documentation réglementaire

Notice d'instructions et certification CE

Schémas électriques

Plan de levage

Documentation complémentaire

PID

Documentation fournisseur

FIT 0500_Certificat d'étalonnage & paramètres

FIT6510_Certificat d'étalonnage & paramètres

FIT7500_Certificat d'étalonnage et paramètres

Accès réservé

AF CLEARFLOW 4

Liste des équipements