


# CLEARFLOW

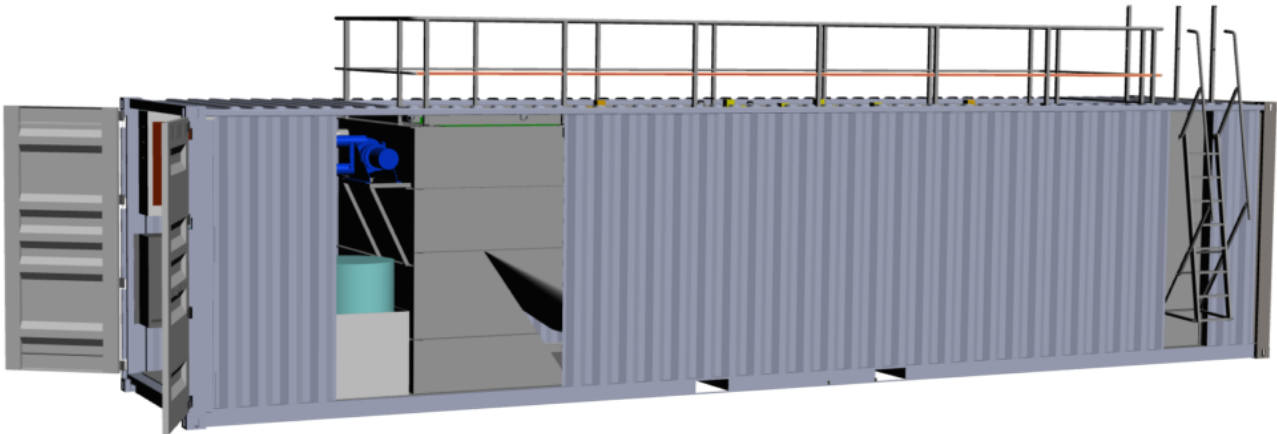

Type d'UMT  
Procédé

## **CLEARFLOW 5**

Régulation pH  
Coagulation/floculation  
Décantation

Hauteur

2896 mm

Largeur

2 438 mm

Longueur

12 196 mm

Poids vide

10 t

Poids plein

/

Raccordements hydrauliques

Entrée effluent brut : bride DN80

Raccordements électriques

Débit maximum

50 m<sup>3</sup>/h

Qualité d'eaux admissibles

5 < pH < 10

Chlorures < 2000 mg/l

Sulfates < 2000 mg/l

T°C < 50°C

Manutention

Manipulation par coins ISO inférieurs

---

Accès Libre



## Documentation réglementaire

Notice d'instructions et certification CE

Schémas électriques

Plan de levage

## Documentation complémentaire

PID

## Documentation fournisseur

FIT 0500\_Certificat d'étalonnage & paramètres

FIT6510\_Certificat d'étalonnage & paramètres

FIT7500\_Certificat d'étalonnage et paramètres

---

Accès réservé

AF CLEARFLOW 4

Liste des équipements