# Déshuileur



Entrée de l’UMT

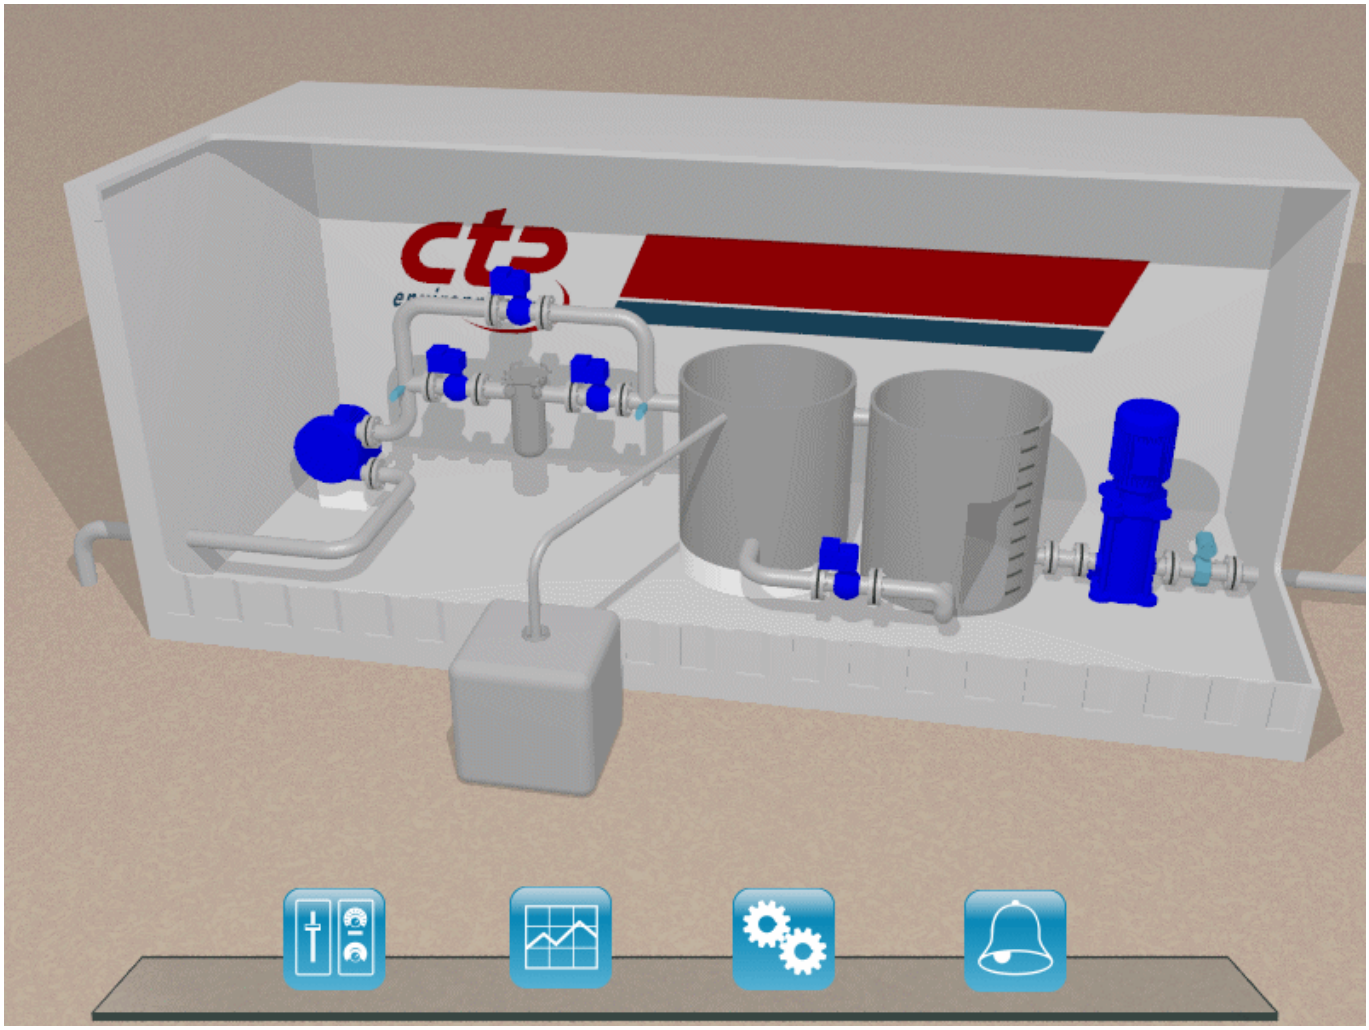


Schéma dynamique

| | |
|---|---|
| Type d’UMT | **Déshuileur 2** |
| Procédé | Séparation physique de l’eau et des huiles |
| Hauteur | 2591 mm |
| Largeur | 2438 mm |
| Longueur | 2991 mm |
| Poids vide | 3000 kg |
| Poids plein | |
| Raccordements entrée de l’effluent | DN 40 |
| Raccordement sortie d’huile | DN 40 |
| Raccordement sortie eau traitée | DN 40 |
| Débit d’effluent brut (min-max) | 0 à 500 L/h |

| | |
|---|---|
| Qualité d’eaux admissibles | 5 < pH < 10<br>Chlorures < 2000 mg/l<br>T°C < 50°C |
| Manutention | – chariot élévateur type Fenwick pour charger/décharger l’unité<br>– grue aux caractéristiques adéquates |

---

Accès Libre

**Documentation réglementaire**

**Documentation complémentaire**

**Documentation fournisseurs**

Notice d'instructions déshuileur
Schémas électriques
Contrôle électrique
UMT-1307 : Certificats constructeur
UMT-1307-1308 : PID
UMT-1307 : plans

UMT 1307 - 1308 : Liste des équipements
Equipement :
ALBIN PUMP - ALH - Pompes Péristaltique - Fiches Techniques
ALBIN PUMP - ALH - Pompes Péristaltiques - Manuel de Maintenance
Identification caractéristiques filtre à poche EATON - LOEFFLER Filtration - GAF Filter
Données technique SIDELINE
Manuel opérationnel - FLOWLINE - SIDELINE - TOPLINE - MAXILINE - EATON
Filtre à poche - SIDELINE SBF-0103-AD16-040B
Mise en service - Ceraphant T PTC31/PTP31/35 - Mesure de pression par Endress+Hauser
Séparateur / Déshuileur DE6 - par SEREP - Spécifications Techniques, d'Installation et de Maintenance

Instrumentation :

Débitmètre électromagnétique - Proline Promag 10 par Endress + Hauser
Information technique - Proline Promag 10P - Débit électromagnétique par Endress + Hauser
Instructions/mode d'emploi - Waterpilot FMX167 - Mesure de niveau par Endress+Hauser
Information technique - Waterpilot FMX167 - Mesure de niveau par Endress+Hauser
Information technique - Ceraphant T PTC31/PTP31/35 - Mesure de pression par Endress+Hauser

---

Accès réservé